


四国中央市内9か所の水源地



水源別	地域	水源
三島・川之江	三島・川之江 (金沙・富郷を除く)	① 富郷ダム
		② 柳瀬ダム
新宮	新宮、馬立	③ 和田小屋川
新宮北東部	上山	④ 根木谷
土居 (小富士)	藤原、中村、小林、 野田、津根	⑤ 小富士長津第一水源
		⑥ 小富士長津第三水源
土居 (関川)	上野、北野	⑦ 関川水源
土居 (土居)	土居、畑野、入野、浦山	⑧ 土居水源
土居 (北)	土居、天満、蕪崎	⑨ 上天満水源

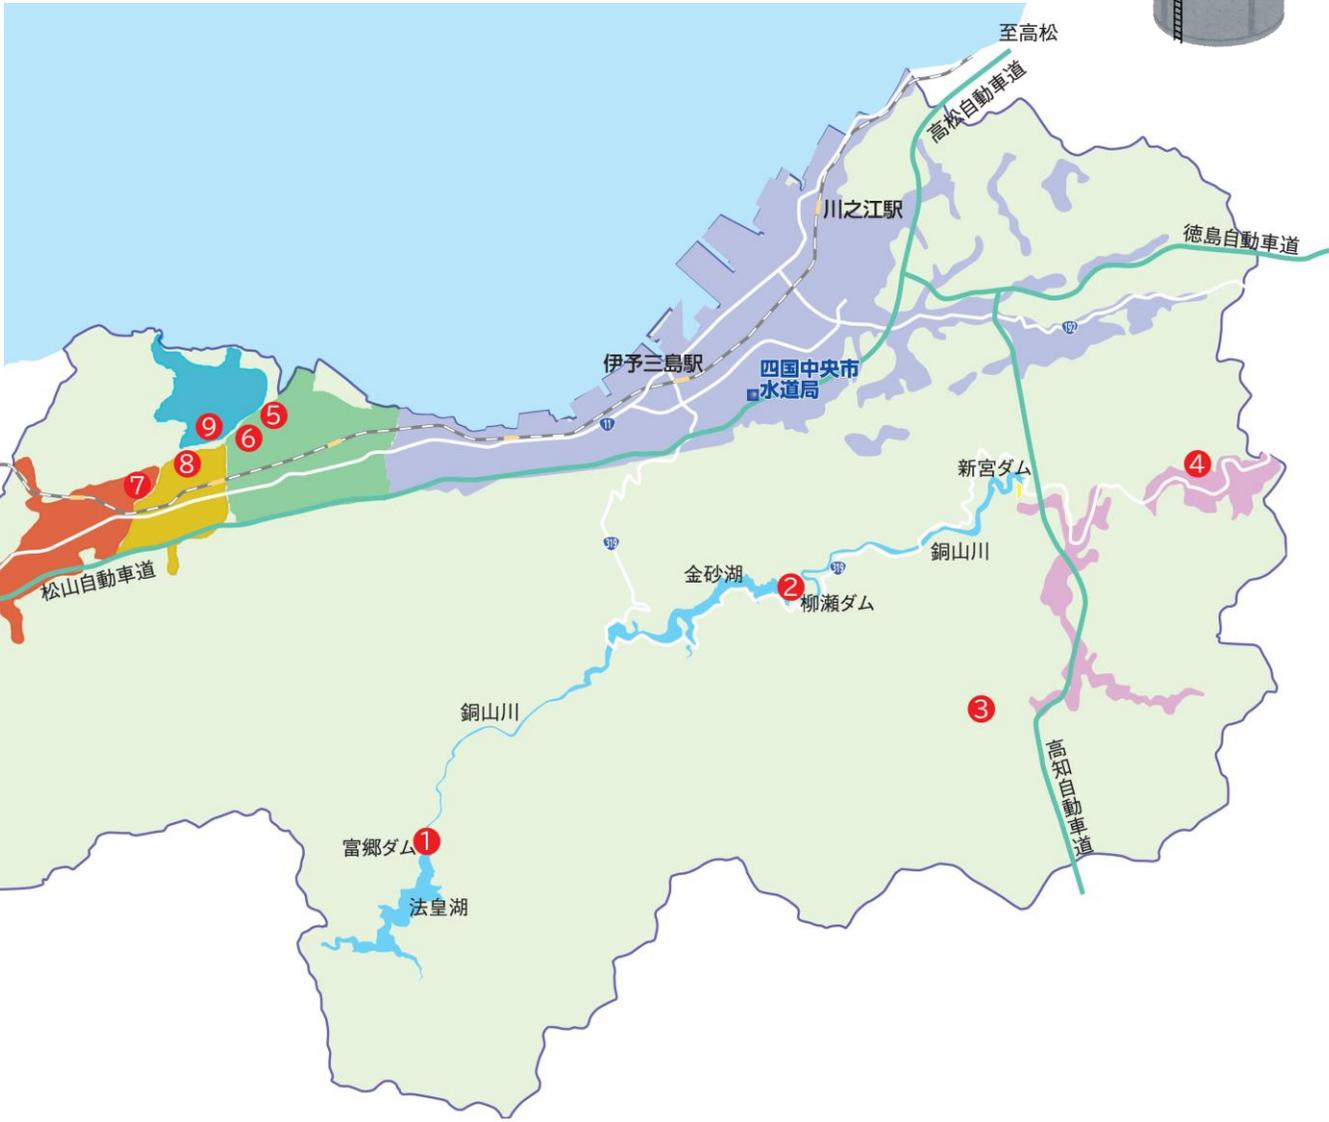


 至松山

 市内9か所の各水源より、それぞれの配水池を経て、各地域に安心・安全な水道水をお送りしております。

 至松山
 





四国中央市の水道水

令和2年度平均値(過マンガン酸カリウム消費量・遊離炭酸は令和3年)

水道区分		上水道	簡易水道			上水道				区分
水源区分		表流水			地下水					
水源別		三島・川之江	新宮	新宮北東部	土居 (小富士)	土居 (関川)	土居 (土居)	土居 (北)		
水質項目	おいしい水数値									
蒸発残留物	30~200mg/L	43.4mg/L	59.0mg/L	48.0mg/L	93.4mg/L	51.0mg/L	56.0mg/L	91.0mg/L	ミネラル	
硬度	10~100mg/L	22.9mg/L	19.9mg/L	23.4mg/L	60.6mg/L	68.2mg/L	55.1mg/L	48.5mg/L		
遊離炭酸	3~30mg/L	0.5mg/L未満	0.5mg/L未満	0.5mg/L未満	13.2mg/L	5.4mg/L	2.7mg/L	5.4mg/L	炭酸	
過マンガン酸 カリウム消費量	3mg/L以下	2.3mg/L	1.1mg/L	2.3mg/L	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	有機物	
臭気強度	3以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	におい	
残留塩素	0.4mg/L以下	0.7mg/L	0.7mg/L	0.6mg/L	0.3mg/L	0.4mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L		
水温	最高20℃以下	15.6℃	18.4℃	16.6℃	20.3℃	18.1℃	15.9℃	18.2℃	温度	

