



四 国 中 央 市 水 道 局

水 質 試 験 年 報

平 成 2 5 年 度

(2 0 1 3)



目次

1. 水道水質基準

水道水質基準項目	7
水質管理目標設定項目	8
基準以外の項目	8
測定農薬一覧	9

2. 柳瀬ダム

柳瀬ダム概況	13
翠波橋水質概況	15
翠波橋水質試験結果	
全項目試験	16
水深別水質試験	18
生物試験	22
小川橋水質試験結果	
全項目試験	24
長瀬橋水質試験結果	
全項目試験	26

3. 中田井浄水場

浄水場施設概況	31
調整池水質概況	31
調整池水質試験結果	
全項目試験	36
生物試験	38
管理目標設定項目試験	39
毎週試験	40
毎日試験	42
着水井水質試験結果	
毎週試験	44
毎日試験	46
新池調整池水質試験結果	
全項目試験	47
沈澱水水質試験結果	
毎週試験	48
毎日試験	50
ろ過水1水質検査結果	
毎週試験	52
毎日試験	54

ろ過水 2 水質検査結果	
毎週試験	56
毎日試験	58
浄水水質検査結果	
全項目検査	60
毎週試験	62
毎日試験	64
配水水質検査結果	
毎週試験	66
毎日試験	68
排水水質試験結果	69
4. 給水栓水	
地区別全項目検査結果	
豊岡小学校	74
二名保育所	76
川滝公民館	78
地区別毎月検査結果	
長田地区	80
五良野地区	81
山田地区	82
中之庄地区	83
伊予三島運動公園	84
平木地区	85
妻鳥地区	86
三角寺地区	87
山口地区	88
西金川地区	89
東金川地区	90
金田地区	91
中組上地区	92
葱尾地区	93
七田地区	94
下川地区	95
切山地区	96
石ノ口地区	97
山田井地区	98
東町地区	99
管理目標設定項目試験	
豊岡小学校	100

5. 簡易水道等

事業・水源別全項目検査結果

上水道事業

小富士長津 第一	110
小富士長津 第三	114
樋の口	118
野 田	122
東 宮	126
東 村	130
西 村	134
小 林	138

簡易水道事業

関 川	142
土 居	146
北	150
新 宮	154
新宮北東部	168

県条例水道

丸 石	164
西長野	166
平 野	168
下長瀬	170
杉 成	172
藤 原	174
上小川	176
杉 谷	178
寺 内	180

6. その他

主要分析機器	185
--------	-----



四国中央市 海岸部 製紙工場群

1. 水 道 水 質 基 準

1. 水道水質基準

水質基準項目

(平成15年5月30日 厚労省令第101号 一部改正 平成26年2月28日厚生労働省令第15号)

	項 目	基 準 値	単位	定 量 下 限 値	試 験 方 法	備 考
基01	一般細菌	1mℓの検水で形成される集落数が100以下であること。	0.1個/㎖		標準寒天培地法	病原生物
基02	大腸菌	検出されないこと。	-		特定酵素基質培地法	
基03	カドミウム及びその化合物	カドミウムの量に関して、0.003mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.0001	誘導結合プラズマ質量分析法	無機物質・ 重金属
基04	水銀及びその化合物	水銀の量に関して、0.0005mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.00005	還元酸化－原子吸光光度法	
基05	セレン及びその化合物	セレンの量に関して、0.01mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.001	フレイムレス－原子吸光光度法	
基06	鉛及びその化合物	鉛の量に関して、0.01mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.0001	誘導結合プラズマ質量分析法	
基07	ヒ素及びその化合物	ヒ素の量に関して、0.01mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.0001	誘導結合プラズマ質量分析法	
基08	六価クロム化合物	六価クロムの量に関して、0.05mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.001	誘導結合プラズマ質量分析法	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.004	イオンクロマトグラフ法	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	シアンの量に関して0.01mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.001	イオンクロマトグラフ－ ポストカラム吸光光度法	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.01	イオンクロマトグラフ法	
基12	フッ素及びその化合物	フッ素の量に関して、0.8mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.05	イオンクロマトグラフ法	
基13	ホウ素及びその化合物	ホウ素の量に関して、1.0mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.01	誘導結合プラズマ質量分析法	一般有機化学物質
基14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.0001	バージ&トラップ－ ガスクロマトグラフ－質量分析法	
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.005	バージ&トラップ－ ガスクロマトグラフ－質量分析法	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.001	バージ&トラップ－ ガスクロマトグラフ－質量分析法	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.001	バージ&トラップ－ ガスクロマトグラフ－質量分析法	
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.001	バージ&トラップ－ ガスクロマトグラフ－質量分析法	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.001	バージ&トラップ－ ガスクロマトグラフ－質量分析法	
基20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.001	バージ&トラップ－ ガスクロマトグラフ－質量分析法	
基21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.06	イオンクロマトグラフ法	消毒副生成物
基22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.002	誘導体化－溶媒抽出－ ガスクロマトグラフ－質量分析法	
基23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.0001	バージ&トラップ－ ガスクロマトグラフ－質量分析法	
基24	ジクロロ酢酸	0.04mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.004	誘導体化－溶媒抽出－ ガスクロマトグラフ－質量分析法	
基25	ジブromクロロメタン	0.1mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.0001	バージ&トラップ－ ガスクロマトグラフ－質量分析法	
基26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.001	イオンクロマトグラフ－ ポストカラム吸光光度法	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.0001	バージ&トラップ－ ガスクロマトグラフ－質量分析法	
基28	トリクロロ酢酸	0.2mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.002	誘導体化－溶媒抽出－ ガスクロマトグラフ－質量分析法	
基29	ブromジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.0001	バージ&トラップ－ ガスクロマトグラフ－質量分析法	
基30	ブromホルム	0.09mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.0001	バージ&トラップ－ ガスクロマトグラフ－質量分析法	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.001	誘導体化－溶媒抽出－ ガスクロマトグラフ－質量分析法	
基32	亜鉛及びその化合物	亜鉛の量に関して、1.0mg/ℓであること。	mg/ℓ	0.001	誘導結合プラズマ質量分析法	味覚、色
基33	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.2mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.01	フレイムレス－原子吸光光度法	
基34	鉄及びその化合物	鉄の量に関して、0.3mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.01	フレイムレス－原子吸光光度法	
基35	銅及びその化合物	銅の量に関して、1.0mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.001	誘導結合プラズマ質量分析法	
基36	ナトリウム及びその化合物	ナトリウムの量に関して、200mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.01	フレイム－原子吸光光度法	
基37	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.05mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.001	フレイムレス－原子吸光光度法	
基38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.01	イオンクロマトグラフ法	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.1	滴定法	
基40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	1	重量法	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.01	固相抽出－ 高速液体クロマトグラフ法	におい、発泡
基42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a-(2H)-オール (別名ジェオスミン)	0.00001mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.000001	固相抽出－ ガスクロマトグラフ－質量分析法	
基43	1,2,7,7-テトラメチルピシクロ[2,2,1] ヘプタン-2-オール (別名2-メチルイソボルネオール)	0.00001mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.000001	固相抽出－ ガスクロマトグラフ－質量分析法	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.005	固相抽出－吸光光度法	
基45	フェノール類	フェノールの量に換算して、0.005mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.0005	固相抽出－誘導体化－ ガスクロマトグラフ－質量分析法	基礎的性状
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.1	全有機炭素計測定法	
基47	pH値	5.8以上8.6以下であること。	-	0.01	ガラス電極法	
基48	味	異常でないこと。	-	-	官能法	
基49	臭気	異常でないこと。	-	-	官能法	
基50	色度	5度以下であること。	度	0.5	透過光測定法	
基51	濁度	2度以下であること。	度	0.1	積分球式光電光度法	

(平成26年度版)

水質管理目標設定項目

(平成15年10月10日 健発第1010004号 改定:平成26年3月31日 健発0331第30号)

	項 目	目 標 値	定 量 下 限 値	試 験 方 法	備 考
1	アンチモン及びその化合物	アンチモンの量に関して、0.02mg/ℓ以下	0.001	誘導結合プラズマ質量分析法	無機物質 重金属
2	ウラン及びその化合物	ウランの量に関して0.002mg/ℓ以下(暫定)	0.0001	誘導結合プラズマ質量分析法	
3	ニッケル及びその化合物	ニッケルの量に関して、0.02mg/ℓ	0.001	誘導結合プラズマ質量分析法	
4	削除 (亜硝酸態窒素)	削除	削除	削除	
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/ℓ以下	0.0001	バージ&トラップ- ガスクロマトグラフ-質量分析法	一般有機 化学物質
6	削除 (元 トランス-1,2-ジクロロエチレン)	削除	削除	削除	
7	削除 (元 1,1,2-トリクロロエタン)	削除	削除	削除	
8	トルエン	0.4mg/ℓ以下	0.01	バージ&トラップ- ガスクロマトグラフ-質量分析法	
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1mg/ℓ以下	0.01	溶媒抽出- ガスクロマトグラフ-質量分析法	消毒成分
10	亜塩素酸	0.6mg/ℓ以下	削除	イオンクロマトグラフ法(高度浄水処理施設用)	
11	削除 (元 塩素酸)	削除	削除	削除	
12	二酸化塩素	0.6mg/ℓ以下	削除	イオンクロマトグラフ法(高度浄水処理施設用)	
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/ℓ以下(暫定)	0.001	溶媒抽出- ガスクロマトグラフ-質量分析法	消 毒 副生成物
14	抱水クロラール	0.02mg/ℓ以下(暫定)	0.002	溶媒抽出- ガスクロマトグラフ-質量分析法	
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下	各々	各種	農薬
16	残留塩素	1mg/ℓ以下	0.01	吸光光度 (DPD) 法	におい 味
17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/ℓ以上100mg/ℓ以下	0.1	滴定法	
18	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.01mg/ℓ以下	0.001	フレイムレス原子吸光光度法	
19	遊離炭酸	20mg/ℓ以下	0.5	滴定法	
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/ℓ以下	0.001	バージ&トラップ- ガスクロマトグラフ-質量分析法	
21	メチル-1-ブチルエーテル	0.02mg/ℓ以下	0.001	バージ&トラップ- ガスクロマトグラフ-質量分析法	
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/ℓ以下	0.1	滴定法	
23	臭気強度(TON)	3以下	-	官能法	
24	蒸発残留物	30mg/ℓ以上200mg/ℓ以下	1	重量法	基礎的 性 状
25	濁度	1度以下	0.1	積分球式光電光度法	
26	pH 値	7.5程度	0.01	ガラス電極法	
27	腐食性(ランゲリア指数)	—1程度以上とし、極力0に近づける	0.1	計算法	腐食性
28	従属栄養細菌	集落数が2,000/ml以下(暫定)	1	R2A寒天培地法	細菌
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/ℓ以下	0.001	バージ&トラップ- ガスクロマトグラフ-質量分析法	一般有機 化学物質
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/ℓ以下	0.01	フレイムレス原子吸光光度法	味覚・色

その他の項目

	項 目	単 位	定 量 下 限 値	試 験 方 法	備 考
1	総アルカリ度	mg/ℓ	0.1	滴定法(中和滴定法 MR試薬 pH 4. 8)	
2	電気伝導率	μ S/cm	0.1	電極法(偏位法)	
3	ケイ素	mg/ℓ	0.01	原子吸光光度法(フレイムレス法)	
4	カルシウム	mg/ℓ	0.01	原子吸光光度法(フレイム法)	
5	マグネシウム	mg/ℓ	0.01	原子吸光光度法(フレイム法)	
6	カリウム	mg/ℓ	0.01	原子吸光光度法(フレイム法)	
7	硫酸イオン	mg/ℓ	0.01	イオンクロマトグラフ法	
8	溶存酸素(DO)	mg/ℓ	0.1	ウィンクラーアジ化ナトリウム変法	
9	酸素飽和百分率	mg/ℓ	0.1	計算による	
10	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/ℓ	0.1	JIS-K0102-16	
11	化学的酸素要求量(COD)	mg/ℓ	0.1	JIS-K0102-13	
12	浮遊物質(SS)	mg/ℓ	1	メンブランフィルター法	
13	全窒素(T-N)	mg/ℓ	0.01	紫外線吸光光度法 (ペルオキシ二硫酸カリウム分解法)	
14	全磷(T-P)	mg/ℓ	0.001	吸光光度法 (ペルオキシ二硫酸カリウム分解法)	
15	アンモニア態窒素	mg/ℓ	0.01	吸光光度法(1-ナフトール法)	
16	クロロフィルa	ug/ℓ	2.0	吸光光度法(アセトン抽出法)	
17	トリハロメタン生成能	mg/ℓ	0.0001	バージ&トラップ- ガスクロマトグラフ-質量分析法	
18	生物総数	個/ℓ	1	顕微鏡法	

測定農薬一覧

単位 (mg/L)

番号	農薬名	目標値	番号	農薬名	目標値
1	1, 3-ジクロロプロベン (D-D)	0.002	71	ナプロバミド	0.03
2	2, 2-DPA (ダラポン)	0.08	72	パラコート	0.005
3	2, 4-D (2, 4-PA)	0.03	73	ピペロホス	0.0009
4	EPN	0.004	77	ピリダフェンチオン	0.002
6	アシュラム	0.2	78	ピリブチカルブ	0.02
7	アセフェート	0.006	79	ピロキロン	0.04
8	アトラジン	0.01	81	フェニトロチオン (MEP)	0.003
9	アニロホス	0.003	82	フェノブカルブ (BPMC)	0.03
11	アラクロール	0.03	84	フェンチオン (MPP)	0.006
12	イソキサチオン	0.008	85	フェントエート (PAP)	0.007
13	イソフェンホス	0.001	87	フサライド	0.1
14	イソプロカルブ (MIPC)	0.01	89	ブタミホス	0.02
15	イソプロチオラン (IPT)	0.3	90	ブプロフェジン	0.02
16	イプロベンホス (IBP)	0.09	92	プレチラクロール	0.05
19	エスプロカルブ	0.03	93	プロシミドン	0.09
20	エディフェンホス (エジフェンホス、EDDP)	0.006	95	プロピコナゾール	0.05
21	エトフェンブロックス	0.08	96	プロピザミド	0.05
22	エトリジアゾール (エクロメゾール)	0.004	97	プロベナゾール	0.05
23	エンドスルファン (ベンゾエピン)	0.01	98	プロモブチド	0.1
25	オキシ銅 (有機銅)	0.04	99	ベノミル	0.02
28	カフェンストロール	0.008	100	ペンシクロン	0.1
30	カルバリル (NAC)	0.05	103	ペンタゾン	0.2
31	カルプロバミド	0.04	104	ペンディメタリン	0.3
32	カルボフラン	0.005	105	ベンフラカルブ	0.04
34	キャプタン	0.3	106	ベンフルラリン (ベスロジン)	0.01
36	グリホサート	2	109	マラチオン (マラソン)	0.05
39	クロルニトロフェン (CNP)	0.0001	110	メコプロップ (MCP)	0.05
40	クロルピリホス	0.003	111	メソミル	0.03
41	クロロタロニル (TPN)	0.05	113	メタラキシル	0.06
44	ジウロン (DCMU)	0.02	114	メチダチオン (DMTP)	0.004
45	ジクロベニル (DBN)	0.01	115	メチルダイムロン	0.03
46	ジクロルボス (DDVP)	0.008	118	メフェナセット	0.02
47	ジクワット	0.005	119	メプロニル	0.1
48	ジスルホトン (エチルチオメトン)	0.004	120	モリネート	0.005
51	ジチオピル	0.009	-	シクロスルファミロン	-
53	シマジン (CAT)	0.003	-	リムスルフロ	-
54	ジメタメトリン	0.02	-	CNP-アミノ体	-
55	ジメトエート	0.05	-	イプロジオン	-
56	シメトリン	0.03	-	クロロネブ	-
57	ジメビペレート	0.003	-	トルクロホスメチル	-
58	ダイアジノン	0.005	-	フルトラニル	-
59	ダイムロン	0.8	-	ベンスリド (SAP)	-
62	チウラム	0.02	-	テニルクロール	-
64	チオファネートメチル	0.3	-	ビフェノックス	-
65	チオベンカルブ	0.02	-	ベンスルフロメチル	-
66	テルブカルブ (MBPMC)	0.02	-	アゾキシストロビン	-
67	トリクロピル	0.006	-	ハロスルフロメチル	-
68	トリクロルホン (DEP)	0.005	-	フラザスルフロ	-
69	トリシクラゾール	0.08	-	シデュロン	-
70	トリフルラリン	0.06	-	ピリプロキシフェン	-

※ 番号は農薬類 (水質管理目標設定項目15) の対象農薬リストを参照。
(平成15年10月10日 健発第1010004号 改定:平成26年3月31日健発0331第30号)

2. 柳 瀬 ダ ム

2. 柳瀬ダム

概況：

柳瀬ダムは、銅山川のほぼ中央の四国中央市(旧伊予三島市)金砂町小川山地内に建設(昭和28年10月)されました。銅山川は、四国の中央部のやや北よりに位置する冠山(標高1,732m)に源を発し、石鎚山脈笹ヶ峰から分岐した法皇山脈と四国山地の間を東に流れる吉野川の支流です。

新居浜市別子山から柳瀬ダムのある金砂町に入り更に東流を続け、四国中央市新宮町を経て徳島県の三好市山城町で別名四国三郎と呼ばれている吉野川に合流しています。

柳瀬ダムは現在、洪水調整、灌漑、発電、工業用水、水道用水として利用されています。流域面積170.7km²、総貯水容量3,220万m³、有効貯水容量2,960万m³、利水容量2,880万m³、有効水深32.5mで、国土交通省直轄管理となっています。


水道用水は、発電放流水を下流より取水し、取水量は日量30,000m³です。

ダムサイトの地質は、三波川帯結晶片岩(石墨片岩)が主で、石英が脈状に入っていて、流域は、鉄、マンガンが多い地質です。

集水域には、住宅が百数十戸散在しており、産業は農林業が主で自然環境には恵まれています。上流域には別子・佐々連鉱山の廃鉱があり、将来とも十分監視する必要があります。



柳瀬ダム

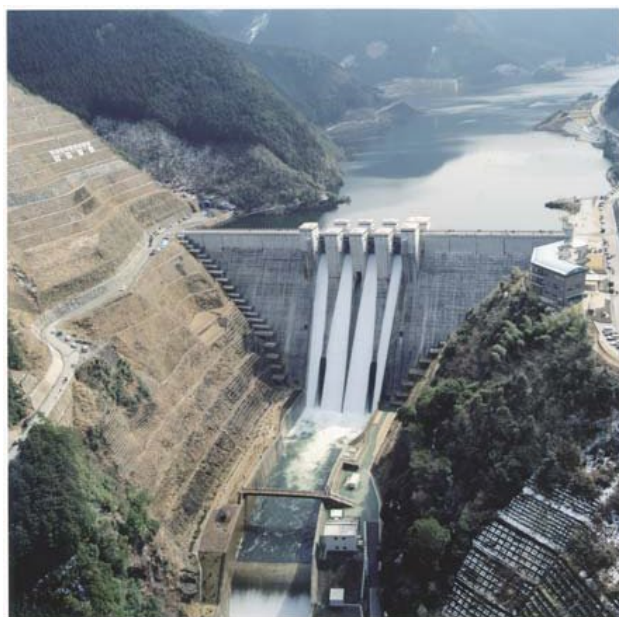

富郷ダム

柳瀬ダム湖(金砂湖)




翠波橋より(西方向)



平野橋付近(西方向)



平野橋付近(北東方向)

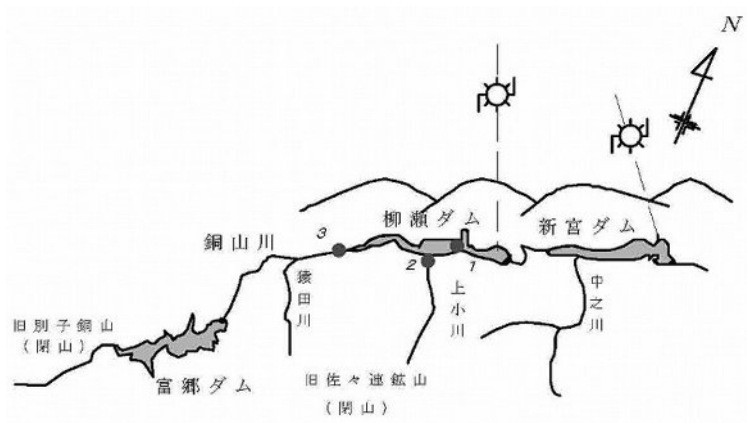

採水地点

- 1: 翠波橋
- 2: 小川橋
- 3: 長瀬橋

柳瀬ダム貯留水の水質概況

(1) 水質

平成 25 年度の柳瀬ダムは、春季には降雨に恵まれなかったものの、梅雨期以降降雨に恵まれ、その後高水位を維持できました。夏季には例年どおり成層が発生し、水温・pH 値・溶存酸素の差が表層と底層の間で大きくなりました。

濁度については、表層は年間を通じて(平均 1.1 度)低濁度でしたが、下層は 7 月に濁水と成層が重なり、最大 55 度まで上昇しました。


全窒素・全リン濃度は年間を通じて大きな変動はありませんでしたが、散発している淡水赤潮を考えると注意が必要と思われます。

なお、上流の富郷ダムによる水の滞留時間の大幅な増大と流入水温の上昇に伴う水質の悪化が考えられるので、今後とも注意・監視が必要と思われます。

(2) プランクトン

ダム貯水のプランクトンは主に珪藻類、渦鞭藻類、鞭毛虫類で、優先種は珪藻類の *Cyclotella*・*Navicula* 及び鞭毛虫類 *Cryptomonas* でした。

近年、渦鞭藻類の *Peridinium* 等による淡水赤潮が上流の富郷ダム、下流の新宮ダム共々散発的に発生しており、今後とも十分な経過観察が必要と思われます。




Cyclotella sp



Navicula sp



Cryptomonas.sp



Peridinium sp



富郷ダム 淡水赤潮

原水全項目試験結果

(原水:翠波橋)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			4	8	4	2	1	3
天 候	前 日	当 日	10:50	10:45	11:25	10:45	10:45	9:50
			曇 晴	晴 晴	曇 晴	晴 晴	晴 晴	雨 雨
気 温	温	(℃)	16.9	17.3	23.4	23.8	29.4	23.7
水 温	温	(℃)	13.0	17.3	24.4	23.0	28.6	25.9
一 般 細 菌	菌	(1ml中)	3	9	7	61	64	72
大 腸 菌	菌	(100ml中)	0	0	0	7.8	0	4.5
大 腸 菌 群	群	(100ml中)	0	0	0	46	350	79
嫌 気 性 芽 胞 菌	菌	(100ml中)	1	0	1	0	0	0
カドミウム及びその化合物		(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
水 銀 及 び そ の 化 合 物		(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物		(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物		(mg/L)	<0.0001	0.0001	<0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001
ヒ素及びその化合物		(mg/L)	0.0002	0.0002	0.0005	0.0009	0.0001	0.0004
六 価 ク ロ ム 化 合 物		(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
シアニ化物イオン及び塩化シアニ		(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		(mg/L)	0.28	0.23	0.16	0.28	0.24	0.23
フッ素及びその化合物		(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物		(mg/L)	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01
四 塩 化 炭 素		(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
1, 4 - ジ オ キ サ ン		(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジ ク ロ ロ メ タ ン		(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン		(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン		(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ペ ン ゼ ン		(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 素 酸		(mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ク ロ ロ 酢 酸		(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ク ロ ロ ホ ル ム		(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ ク ロ ロ 酢 酸		(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジブロモクロロメタン		(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
臭 素 酸		(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン		(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロ酢酸		(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
プロモジクロロメタン		(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ モ ホ ル ム		(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホルムアルデヒド		(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物		(mg/L)	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
アルミニウム及びその化合物		(mg/L)	0.06	0.07	0.08	0.06	0.03	0.04
鉄 及 び そ の 化 合 物		(mg/L)	0.05	0.08	0.24	0.20	0.01	0.04
銅 及 び そ の 化 合 物		(mg/L)	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001
ナトリウム及びその化合物		(mg/L)	1.76	1.70	2.16	2.09	1.86	1.87
マンガン及びその化合物		(mg/L)	0.001	0.008	0.033	0.030	0.002	0.002
塩 化 物 イ オ ン		(mg/L)	2.01	2.10	2.64	2.12	1.86	1.65
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)		(mg/L)	23.4	24.3	27.4	24.7	22.9	24.6
蒸 発 残 留 物		(mg/L)	45	51	65	69	62	40
陰イオン界面活性剤		(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ジ エ オ ス ミ ン		(mg/L)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール		(mg/L)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤		(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フ ェ ノ ール 類		(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)		(mg/L)	0.7	0.7	0.9	0.8	0.8	0.8
pH 値	電極法		7.73	7.77	7.95	7.53	7.94	7.35
	比色法		6.9	7.2	7.3	7.2	7.3	7.0
臭 気	度	(度)	異常なし	微生ぐさ臭	生ぐさ臭	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	度	(度)	1.2	0.7	4.7	4.6	0.7	1.8
濁 度	度	(度)	1.1	0.9	1.0	1.9	0.8	0.6
遊 離 炭 酸		(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	1.6
総 ア ル カ リ 度		(mg/L)	18.4	19.0	21.5	18.5	17.6	19.8
電 気 伝 導 率		(μS/cm)	62.1	62.0	71.3	66.3	61.4	61.6
ケ イ 素		(mg/L)	3.35	2.55	2.81	3.85	2.97	3.20
カ ル シ ウ ム		(mg/L)	7.30	7.47	8.17	7.12	6.53	7.55
マ グ ネ シ ウ ム		(mg/L)	1.46	1.44	1.68	1.58	1.44	1.55
マ リ ウ ム		(mg/L)	0.35	0.38	0.43	0.49	0.44	0.44
硫 酸 イ オ ン		(mg/L)	6.75	6.69	6.89	6.31	6.03	5.88
溶 存 酸 素 (D O)		(mg/L)	10.8	10.0	9.1	8.5	7.8	7.6
生物化学的酸素要求量 (B O D)		(mg/L)	0.8	1.1	1.9	1.1	0.5	0.4
浮 遊 物 質 (S S)		(mg/L)	<1	<1	1	2	<1	<1
全 窒 素		(mg/L)	0.39	0.32	0.38	0.46	0.28	0.34
全 燐 素		(mg/L)	0.005	0.003	0.010	0.007	0.004	0.007
ア ン モ ニ ア 態 窒 素		(mg/L)	<0.01	0.02	0.03	0.04	<0.01	<0.01
ク ロ ロ フ ィ ル a		(ug/L)	<2.0	<2.0	5.2	4.2	<2.0	3.2
トリハロメタン生成能		(mg/L)	0.0172	0.0123	0.0179	0.0449	0.0151	0.0212

10 1	11 6	12 2	1 7	2 3	3 4	最 大 値	最 小 値	平 均 値
10:50	10:55	10:50	10:45	10:50	11:00			
晴 晴	晴 晴	晴 晴	曇 晴	晴 曇	晴 晴			
21.3	13.5	6.9	1.9	10.8	10.5	29.4	1.9	16.6
22.4	15.3	12.3	7.8	8.3	8.7	28.6	7.8	17.3
70	15	9	11	4	5	72	3	28
0	2.0	0	0	0	0	7.8	0	1.2
350	170	11	13	0	2.0	350	0	85
0	0	1	0	0	3	3	0	1
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.0001	0.0001	<0.0001	0.0002	0.0008	<0.0001	0.0008	<0.0001	0.0001
<0.0001	<0.0001	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0009	<0.0001	0.0003
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.31	0.23	0.24	0.25	0.25	0.25	0.31	0.16	0.25
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
0.07	0.18	0.10	0.09	0.10	0.06	0.18	0.03	0.08
0.03	0.10	0.07	0.04	0.04	0.05	0.24	0.01	0.08
0.001	0.002	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001
1.78	1.47	1.54	1.74	2.01	1.75	2.16	1.47	1.81
0.002	0.007	0.017	0.015	0.016	0.026	0.033	0.001	0.013
1.76	1.47	1.73	1.75	2.19	1.75	2.64	1.47	1.92
19.6	15.8	19.5	20.7	20.8	22.8	27.4	15.8	22.2
59	53	42	59	38	57	69	38	53
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1.0	0.8	0.6	0.6	0.5	0.7	1.0	0.5	0.7
7.58	7.57	7.26	7.38	7.75	7.81	7.95	7.26	7.64
7.2	7.0	6.9	6.9	7.0	7.0	7.3	6.9	7.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	生ぐさ臭	異常なし	—
3.9	4.2	3.0	2.7	2.2	2.3	4.7	0.7	2.7
0.6	1.9	0.8	1.1	0.8	1.1	1.9	0.6	1.1
<0.5	1.1	2.1	1.1	<0.5	<0.5	2.1	<0.5	0.8
14.1	13.7	13.6	15.6	16.5	17.0	21.5	13.6	17.1
52.0	42.6	49.7	54.2	57.7	58.3	71.3	42.6	58.3
3.29	3.61	3.02	2.92	2.98	2.47	3.85	2.47	3.08
5.94	4.53	5.32	6.19	6.11	6.15	8.17	4.53	6.53
1.20	1.00	1.16	1.32	1.38	1.42	1.68	1.00	1.39
0.48	0.38	0.40	0.42	0.68	0.40	0.68	0.35	0.44
5.62	4.09	5.42	6.13	6.19	6.26	6.89	4.09	6.02
9.0	10.2	9.7	10.8	12.1	12.3	12.3	7.6	9.8
0.9	0.6	0.5	0.5	0.7	1.5	1.9	0.4	0.9
<1	<1	<1	<1	1	3	3	<1	<1
0.45	0.33	0.31	0.35	0.40	0.42	0.46	0.28	0.37
0.007	0.006	0.004	0.004	0.010	0.006	0.010	0.003	0.006
<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.04	<0.01	0.01
3.5	4.5	2.8	4.0	5.8	8.2	8.2	<2.0	3.8
0.0204	0.0174	0.0109	0.0115	0.0119	0.0224	0.0449	0.0109	0.0186

柳瀬ダム 水深別水質試験結果

採 水 地 点			翠 波 橋 中 央												
採 水 月 日			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
			4	8	4	2	1	3	1	6	2	7	3	4	
採 水 時 刻	開 始	10:50	10:45	11:25	10:45	10:45	9:50	10:50	10:55	10:50	10:45	10:50	11:00		
	終 了	11:20	11:10	11:50	11:10	11:15	10:15	11:15	11:25	11:15	11:10	11:12	11:23		
天 候			晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	曇	晴		
ダム水位 (m)			24.02	21.40	15.10	20.03	24.90	23.06	31.91	32.04	30.87	30.35	27.30	27.82	
透明度 (m)			4.8	5.1	3.5	3.1	7.1	5.4	5.9	3.3	4.9	3.8	4.5	3.9	
一 般 項 目	気 温 (℃)		16.9	17.3	23.4	23.8	29.4	23.7	21.3	13.5	6.9	1.9	10.8	10.5	
	水 温 (℃)	上 層	13.0	17.3	24.4	23.0	28.6	25.9	22.4	15.3	12.3	7.8	8.3	8.7	
		中 層	9.8	15.0	22.8	19.6	24.6	24.8	19.2	14.5	12.5	7.7	7.0	6.4	
		下 層	7.8	13.8	21.6	19.2	21.6	24.1	18.8	14.2	11.7	7.2	6.8	6.0	
		平 均	10.2	15.4	22.9	20.6	24.9	24.9	20.1	14.7	12.2	7.6	7.4	7.0	
	pH	電 極 法	上 層	7.73	7.77	7.95	7.53	7.94	7.35	7.58	7.57	7.26	7.38	7.75	7.81
			中 層	7.37	7.17	6.95	7.16	7.25	7.17	7.09	7.36	7.41	7.38	7.43	7.41
			下 層	7.12	6.96	6.97	7.04	6.83	7.31	6.93	7.30	7.38	7.40	7.34	7.37
			平 均	7.41	7.30	7.29	7.24	7.34	7.28	7.20	7.41	7.35	7.39	7.51	7.53
	値	比 色 法	上 層	6.9	7.2	7.3	7.2	7.3	7.0	7.2	7.0	6.9	6.9	7.0	7.0
			中 層	6.7	6.9	6.7	6.8	6.9	6.8	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
			下 層	6.7	6.7	6.7	6.8	6.5	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9
			平 均	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
	D O (mg/L)	上 層	10.8	10.0	9.1	8.5	7.8	7.6	9.0	10.2	9.7	10.8	12.1	12.3	
		中 層	10.7	9.6	6.6	8.0	7.4	8.8	7.7	9.7	9.6	10.7	11.4	11.9	
		下 層	10.1	8.2	7.1	6.9	5.2	8.6	7.2	9.2	9.9	11.1	11.3	11.5	
		平 均	10.5	9.2	7.6	7.8	6.8	8.4	8.0	9.7	9.7	10.9	11.6	11.9	
	酸素飽和百分率 (%)	上 層	106	107	111	101	102	95.0	106	105	93.6	93.8	106	109	
		中 層	97.5	97.8	78.5	89.8	90.7	108	85.7	98.3	93.1	92.6	97.0	99.7	
		下 層	87.7	81.3	82.7	76.8	60.1	105	79.6	92.6	94.3	94.9	95.7	95.4	
		平 均	97.1	95.5	90.7	89.3	84.1	103	90.5	98.7	93.7	93.8	99.7	101	
	C O D (mg/L)	上 層	1.3	1.5	2.3	2.2	2.3	1.5	2.2	2.2	2.2	1.2	1.6	2.3	
		中 層	0.8	1.2	1.3	1.7	1.4	1.4	0.8	2.6	1.2	1.4	2.0	1.2	
		下 層	0.9	1.2	1.4	16.5	1.5	1.5	0.8	2.5	1.4	1.1	1.1	1.1	
		平 均	1.0	1.3	1.7	6.8	1.7	1.5	1.3	2.4	1.6	1.2	1.6	1.5	
	B O D (mg/L)			0.8	1.1	1.9	1.1	0.5	0.4	0.9	0.6	0.5	0.5	0.7	1.5
	S S (mg/L)			<1	<1	1	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	3
	大腸菌群 (100ml中)			0	0	0	46	350	79	350	170	11	13	0	2
健 康 項 目	シアン化物イオン 及び塩化シアン (mg/L)	上 層	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
		中 層	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
		下 層	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
		平 均	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	ヒ素及び その化合物 (mg/L)	上 層	0.0002	0.0002	0.0005	0.0009	0.0001	0.0004	<0.0001	<0.0001	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	
		中 層	0.0003	0.0002	0.0006	0.0006	<0.0001	0.0006	<0.0001	<0.0001	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	
		下 層	0.0003	0.0003	0.0007	0.0007	<0.0001	0.0005	<0.0001	<0.0001	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	
		平 均	0.0003	0.0002	0.0006	0.0007	<0.0001	0.0005	<0.0001	<0.0001	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	
	水銀及び その化合物 (mg/L)	上 層	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
		中 層	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
		下 層	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
		平 均	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
	六価クロム 化合物 (mg/L)	上 層	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
		中 層	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
		下 層	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
		平 均	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	

			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
健康項目	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	上層	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
		中層	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
		下層	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
		平均	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	鉛及びその化合物 (mg/L)	上層	<0.0001	0.0001	<0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0001	<0.0001	0.0002	0.0008	<0.0001
		中層	<0.0001	<0.0001	0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
		下層	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0003	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
		平均	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0003	<0.0001
特殊項目	銅及びその化合物 (mg/L)	上層	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	<0.001	0.001	0.001
		中層	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	<0.001	0.001	0.002
		下層	0.001	0.001	0.002	<0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001
		平均	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	<0.001	0.001	0.001
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	上層	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
		中層	0.002	<0.001	0.002	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.001
		下層	0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
		平均	0.002	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	鉄及びその化合物 (mg/L)	上層	0.05	0.08	0.24	0.20	0.01	0.04	0.03	0.10	0.07	0.04	0.04	0.05
		中層	0.07	0.14	0.50	0.23	0.04	0.16	0.09	0.11	0.05	0.05	0.07	0.09
		下層	0.08	0.19	0.63	13.0	0.23	0.11	0.13	0.21	0.09	0.08	0.09	0.13
		平均	0.07	0.14	0.46	4.48	0.09	0.10	0.08	0.14	0.07	0.06	0.07	0.09
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	上層	0.001	0.008	0.033	0.030	0.002	0.002	0.002	0.007	0.017	0.015	0.016	0.026
		中層	0.018	0.032	0.081	0.050	0.008	0.024	0.021	0.012	0.018	0.013	0.019	0.032
		下層	0.027	0.036	0.107	0.875	0.055	0.017	0.163	0.090	0.032	0.026	0.037	0.054
		平均	0.015	0.025	0.074	0.318	0.022	0.014	0.062	0.036	0.022	0.018	0.024	0.037
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	上層	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
		中層	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
		下層	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
		平均	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	フェノール類 (mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
その他の項目	亜硝酸態窒素 (mg/L)	上層	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		中層	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		下層	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		平均	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	硝酸態窒素 (mg/L)	上層	0.28	0.23	0.16	0.28	0.24	0.23	0.31	0.23	0.24	0.25	0.25	0.25
		中層	0.31	0.25	0.20	0.32	0.26	0.29	0.35	0.28	0.24	0.25	0.25	0.31
		下層	0.35	0.27	0.20	0.30	0.27	0.32	0.33	0.27	0.24	0.26	0.28	0.27
		平均	0.31	0.25	0.19	0.30	0.26	0.28	0.33	0.26	0.24	0.25	0.26	0.28
	アルカリ度 (mg/L)	上層	18.4	19.0	21.5	18.5	17.6	19.8	14.1	13.7	13.6	15.6	16.5	17.0
		中層	18.2	19.1	21.4	17.4	17.8	20.2	12.9	12.8	13.5	15.4	16.3	16.6
		下層	18.7	18.9	21.5	18.4	19.4	19.4	16.0	14.2	14.1	16.4	16.8	17.6
		平均	18.4	19.0	21.5	18.1	18.3	19.8	14.3	13.6	13.7	15.8	16.5	17.1
	T O C (mg/L)	上層	0.7	0.5	0.9	0.8	0.8	0.8	1.0	0.8	0.6	0.6	0.5	0.7
		中層	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5
		下層	0.5	0.5	0.6	1.0	0.8	0.9	0.7	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5
		平均	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6
	電気伝導率 (μ S/cm)	上層	62.1	62.0	71.3	66.3	61.4	61.6	52.0	42.6	49.7	54.2	57.7	58.3
		中層	64.3	62.1	68.4	62.7	65.1	64.9	48.1	42.7	49.9	55.0	58.2	62.6
		下層	64.3	61.4	69.0	57.7	64.0	61.8	52.3	46.0	51.2	56.9	60.7	63.0
		平均	63.6	61.8	69.6	62.2	63.5	62.8	50.8	43.8	50.3	55.4	58.9	61.3
	全窒素 (mg/L)	上層	0.39	0.32	0.38	0.46	0.28	0.34	0.45	0.33	0.31	0.35	0.40	0.42
		中層	0.44	0.33	0.38	0.44	0.34	0.41	0.49	0.35	0.31	0.35	0.40	0.35
		下層	0.41	0.39	0.37	0.53	0.37	0.40	0.49	0.38	0.30	0.35	0.31	0.31
		平均	0.41	0.35	0.38	0.48	0.33	0.38	0.48	0.35	0.31	0.35	0.37	0.36
	全燐 (mg/L)	上層	0.005	0.003	0.010	0.007	0.004	0.007	0.007	0.006	0.004	0.004	0.010	0.006
		中層	0.007	0.003	0.004	0.005	0.004	0.003	0.004	0.005	0.003	0.007	0.008	0.003
		下層	0.003	0.003	0.005	0.407	0.004	0.005	0.005	0.009	0.004	0.006	0.002	0.004
		平均	0.005	0.003	0.006	0.140	0.004	0.005	0.005	0.007	0.004	0.006	0.007	0.004

			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
その 他 の 項 目	濁 度 (度)	上 層	1.1	0.9	1.0	1.9	0.8	0.6	0.6	1.9	0.8	1.1	0.8	1.1
		中 層	0.7	1.5	2.5	2.1	0.8	1.0	1.4	2.5	1.0	1.2	1.2	1.4
		下 層	0.7	1.8	3.0	55	1.7	1.3	2.2	4.0	1.6	1.8	1.4	1.8
		平 均	0.8	1.4	2.2	20	1.1	1.0	1.4	2.8	1.1	1.4	1.1	1.4
	硬 度 (mg/L)	上 層	23.4	24.3	27.4	24.7	22.9	24.6	19.6	15.8	19.5	20.7	20.8	22.8
		中 層	24.4	24.6	26.1	22.7	22.3	25.5	17.8	17.3	18.4	20.7	20.2	24.2
		下 層	24.7	25.3	25.8	21.3	24.1	24.6	20.6	17.2	19.5	21.4	21.5	25.0
		平 均	24.2	24.7	26.4	22.9	23.1	24.9	19.3	16.8	19.1	20.9	20.8	24.0
	セレン及び その化合物 (mg/L)	上 層	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
		中 層	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
		下 層	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
		平 均	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ナトリウム及び その化合物 (mg/L)	上 層	1.76	1.70	2.16	2.09	1.86	1.87	1.78	1.47	1.54	1.74	2.01	1.75
		中 層	1.84	1.72	2.14	1.97	1.69	2.00	1.48	1.45	1.54	1.74	2.04	1.86
		下 層	1.80	1.70	1.98	1.89	1.77	1.85	1.48	1.47	1.54	1.72	2.06	1.81
		平 均	1.80	1.71	2.09	1.98	1.77	1.91	1.58	1.46	1.54	1.73	2.04	1.81
アルミニウム及び その化合物 (mg/L)	上 層	0.06	0.07	0.08	0.06	0.03	0.04	0.07	0.38	0.10	0.09	0.10	0.06	
	中 層	0.06	0.07	0.09	0.22	0.04	0.05	0.21	0.44	0.18	0.05	0.08	0.11	
	下 層	0.08	0.05	0.10	18.6	0.10	0.07	0.14	1.23	0.29	0.11	0.17	0.13	
	平 均	0.07	0.06	0.09	6.29	0.05	0.05	0.14	0.68	0.19	0.08	0.12	0.10	
ケ イ 素 (mg/L)	上 層	3.35	2.55	2.81	3.85	2.97	3.20	3.29	3.61	3.02	2.92	2.98	2.47	
	中 層	3.08	2.96	3.15	3.46	3.06	3.26	2.73	3.64	2.51	2.22	3.03	2.97	
	下 層	3.44	2.85	3.85	6.56	3.57	3.31	3.12	3.94	2.03	2.45	2.80	4.21	
	平 均	3.29	2.79	3.27	4.62	3.20	3.25	3.04	3.73	2.52	2.53	2.94	3.22	
カル シ ウ ム (mg/L)	上 層	7.30	7.47	8.17	7.12	6.53	7.55	5.94	4.53	5.32	6.19	6.11	6.15	
	中 層	7.65	7.46	7.70	6.74	6.36	7.95	5.42	4.64	5.38	6.15	6.10	5.71	
	下 層	7.12	7.24	7.82	4.73	6.77	7.72	6.07	5.05	5.59	6.57	6.40	6.45	
	平 均	7.36	7.39	7.90	6.20	6.55	7.74	5.81	4.74	5.43	6.30	6.20	6.10	
マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)	上 層	1.46	1.44	1.68	1.58	1.44	1.55	1.20	1.00	1.16	1.32	1.38	1.42	
	中 層	1.54	1.46	1.64	1.48	1.42	1.64	1.13	1.02	1.18	1.29	1.42	1.52	
	下 層	1.55	1.44	1.60	2.32	1.53	1.56	1.27	1.08	1.20	1.36	1.50	1.54	
	平 均	1.52	1.45	1.64	1.79	1.46	1.58	1.20	1.03	1.18	1.32	1.43	1.49	
カ リ ウ ム (mg/L)	上 層	0.35	0.38	0.43	0.49	0.44	0.44	0.48	0.38	0.40	0.42	0.68	0.40	
	中 層	0.38	0.34	0.42	0.44	0.36	0.44	0.36	0.36	0.40	0.42	0.40	0.39	
	下 層	0.36	0.34	0.42	0.74	0.42	0.44	0.38	0.34	0.38	0.40	0.40	0.40	
	平 均	0.36	0.35	0.42	0.56	0.41	0.44	0.41	0.36	0.39	0.41	0.49	0.40	
アンモニア態窒素 (mg/L)	上 層	<0.01	0.02	0.03	0.04	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
	中 層	<0.01	0.02	0.04	0.03	0.01	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	
	下 層	<0.01	0.03	0.05	0.06	0.08	0.01	0.03	0.02	0.01	0.01	<0.01	0.01	
	平 均	<0.01	0.02	0.04	0.04	0.03	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	
塩化物イオン (mg/L)	上 層	2.01	2.10	2.64	2.12	1.86	1.65	1.76	1.47	1.73	1.75	2.19	1.75	
	中 層	2.02	2.10	2.51	1.97	1.78	1.70	1.52	1.44	1.74	1.71	2.17	1.89	
	下 層	2.11	2.03	2.49	2.01	2.00	1.62	1.53	1.46	1.55	1.78	3.13	1.89	
	平 均	2.05	2.08	2.55	2.03	1.88	1.66	1.60	1.46	1.67	1.75	2.50	1.84	
目	一般細菌 (1ml中)		3	9	7	61	64	72	70	15	9	11	4	5
	クロロフィルa (μg/L)		<2.0	<2.0	5.2	4.2	<2.0	3.2	3.5	4.5	2.8	4.0	5.8	8.2
	硫酸イオン (mg/L)	上 層	6.75	6.69	6.89	6.31	6.03	5.88	5.62	4.09	5.42	6.13	6.19	6.26
		中 層	7.81	6.20	5.95	6.01	5.77	6.43	4.80	4.00	5.50	6.29	6.27	7.56
		下 層	7.75	6.32	5.95	5.20	5.49	6.12	4.42	4.24	5.63	6.28	7.33	7.23
		平 均	7.44	6.40	6.26	5.84	5.76	6.14	4.95	4.11	5.52	6.23	6.60	7.02
	色 度 (度)	上 層	1.2	0.7	4.7	4.6	0.7	1.8	3.9	4.2	3.0	2.7	2.2	2.3
		中 層	2.0	3.9	8.9	5.1	1.8	3.7	5.0	4.0	3.3	2.9	2.8	2.4
		下 層	1.6	4.6	8.9	295	5.5	4.6	6.1	6.8	3.5	2.9	2.6	3.0
		平 均	1.6	3.1	7.5	102	2.7	3.3	5.0	5.0	3.3	2.8	2.5	2.5
	トリハロメタン 生 成 能 (mg/L)	上 層	0.0172	0.0123	0.0179	0.0449	0.0151	0.0212	0.0204	0.0174	0.0109	0.0115	0.0119	0.0224
		中 層	0.0148	0.0128	0.0157	0.0337	0.0135	0.0211	0.0122	0.0113	0.0109	0.0080	0.0147	0.0188
		下 層	0.0125	0.0150	0.0156	0.0859	0.0136	0.0245	0.0118	0.0175	0.0084	0.0084	0.0114	0.0191
		平 均	0.0148	0.0134	0.0164	0.0548	0.0141	0.0223	0.0148	0.0154	0.0101	0.0093	0.0127	0.0201
	生 物 総 数 (N/ml)		700	1600	350	1000	50	150	480	850	200	50	25	75

項目					最大値	最小値	平均値	項目					最大値	最小値	平均値
一般項目	ダム水位 (m)				32.04	15.10	25.73	その他項目	アルカリ度 (mg/L)	上層	21.5	13.6	17.1		
	透明度 (cm)				7.1	3.1	4.6			中層	21.4	12.8	16.8		
	気温 (℃)				29.4	1.9	16.6			下層	21.5	14.1	17.6		
	水温 (℃)		上層	28.6	7.8	17.3	平均		21.5	13.5	17.2				
			中層	24.8	6.4	15.3	T O C (mg/L)		上層	1.0	0.5	0.7			
			下層	24.1	6.0	14.4			中層	0.9	0.5	0.7			
			平均	25.8	6.7	15.7			下層	1.0	0.4	0.6			
	pH	電極法	上層	7.95	7.26	7.64	平均		1.0	0.5	0.7				
			中層	7.43	6.95	7.26	電気伝導率 (μS/cm)		上層	71.3	42.6	58.3			
			下層	7.40	6.83	7.16			中層	68.4	42.7	58.7			
			平均	7.59	7.01	7.35			下層	69.0	46.0	59.0			
	値	比色法	上層	7.3	6.9	7.1	平均		69.6	43.8	58.7				
			中層	7.0	6.7	6.9	全窒素 (mg/L)		上層	0.46	0.28	0.37			
			下層	6.9	6.5	6.8			中層	0.49	0.31	0.38			
			平均	7.2	6.7	6.9			下層	0.53	0.30	0.38			
	D O (mg/L)		上層	12.3	7.6	9.8	平均		0.49	0.30	0.38				
			中層	11.9	6.6	9.3	全リン (mg/L)		上層	0.010	0.003	0.006			
			下層	11.5	5.2	8.9			中層	0.008	0.003	0.005			
			平均	11.9	6.5	9.3			下層	0.407	0.002	0.038			
	酸素飽和百分率 (%)		上層	111	93.6	103	平均		0.142	0.003	0.016				
中層			108	78.5	94.1	濁度 (度)	上層	1.9	0.6	1.1					
下層			105	60.1	87.2		中層	2.5	0.7	1.4					
平均			108	77.4	94.8		下層	55	0.7	6.4					
C O D (mg/L)		上層	2.3	1.2	1.9	平均	20	0.7	3.0						
		中層	2.6	0.8	1.4	硬度 (mg/L)	上層	27.4	15.8	22.2					
		下層	16.5	0.8	2.6		中層	26.1	17.3	22.0					
		平均	7.1	0.9	2.0		下層	25.8	17.2	22.6					
B O D (mg/L)				1.9	0.4	0.9	平均	26.4	16.8	22.3					
S S (mg/L)				3	<1	1	セレン及びその化合物 (mg/L)	上層	<0.001	<0.001	<0.001				
大腸菌群 (100ml中)				350	0	85		中層	<0.001	<0.001	<0.001				
健康項目	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	上層	<0.001	<0.001	<0.001	下層		<0.001	<0.001	<0.001					
		中層	<0.001	<0.001	<0.001	平均		<0.001	<0.001	<0.001					
		下層	<0.001	<0.001	<0.001	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		上層	2.16	1.47	1.81				
		平均	<0.001	<0.001	<0.001			中層	2.14	1.45	1.79				
	上層	0.0009	<0.0001	0.0003	下層			2.06	1.47	1.76					
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	中層	0.0006	<0.0001	0.0003	平均		2.12	1.46	1.79					
		下層	0.0007	<0.0001	0.0003	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		上層	0.38	0.03	0.09				
		平均	0.0007	<0.0001	0.0003			中層	0.44	0.04	0.13				
		上層	<0.00005	<0.00005	<0.00005		下層	18.6	0.05	1.76					
	水銀及びその化合物 (mg/L)	中層	<0.00005	<0.00005	<0.00005	平均	6.47	0.04	0.66						
下層		<0.00005	<0.00005	<0.00005	ケイ素 (mg/L)	上層	3.85	2.47	3.08						
平均		<0.00005	<0.00005	<0.00005		中層	3.64	2.22	3.00						
上層		<0.001	<0.001	<0.001		下層	6.56	2.03	3.51						
六価クロム化合物 (mg/L)	中層	<0.001	<0.001	<0.001	平均	4.68	2.24	3.20							
	下層	<0.001	<0.001	<0.001	カルシウム (mg/L)	上層	8.17	4.53	6.53						
	平均	<0.001	<0.001	<0.001		中層	7.95	4.64	6.44						
	上層	<0.0001	<0.0001	<0.0001		下層	7.82	4.73	6.46						
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	中層	<0.0001	<0.0001	<0.0001	平均	7.98	4.63	6.48							
	下層	<0.0001	<0.0001	<0.0001	マグネシウム (mg/L)	上層	1.68	1.00	1.39						
	平均	<0.0001	<0.0001	<0.0001		中層	1.64	1.02	1.40						
	上層	0.0008	<0.0001	0.0001		下層	2.32	1.08	1.50						
鉛及びその化合物 (mg/L)	中層	0.0002	<0.0001	<0.0001	平均	1.88	1.03	1.43							
	下層	0.0003	<0.0001	<0.0001	カリウム (mg/L)	上層	0.68	0.35	0.44						
	平均	0.0004	<0.0001	<0.0001		中層	0.44	0.34	0.39						
	上層	0.002	<0.001	<0.001		下層	0.74	0.34	0.42						
特殊項目	銅及びその化合物 (mg/L)	中層	0.002	<0.001	0.001	平均	0.62	0.34	0.42						
		下層	0.003	<0.001	0.001	アンモニア態窒素 (mg/L)	上層	0.04	<0.01	0.01					
		平均	0.002	<0.001	0.001		中層	0.04	<0.01	0.02					
		上層	0.002	<0.001	<0.001		下層	0.08	<0.01	0.03					
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	中層	0.002	<0.001	<0.001	平均	0.05	0.01	0.02						
		下層	0.002	<0.001	<0.001	塩化物イオン (mg/L)	上層	2.64	1.47	1.92					
		平均	0.002	<0.001	<0.001		中層	2.51	1.44	1.88					
		上層	0.24	0.01	0.08		下層	3.13	1.46	1.97					
	鉄及びその化合物 (mg/L)	中層	0.50	0.04	0.13	平均	2.76	1.46	1.92						
		下層	13.0	0.08	1.25	一般細菌 (1ml中)	72	3	28						
平均		4.58	0.04	0.49	クロコフィルa (μg/L)	8	<2.0	3.8							
マンガン及びその化合物 (mg/L)		上層	0.033	0.001	0.013	硫酸イオン (mg/L)	上層	6.89	4.09	6.02					
	中層	0.081	0.008	0.027	中層		7.81	4.00	6.05						
	下層	0.875	0.017	0.127	下層		7.75	4.24	6.00						
	平均	0.330	0.009	0.056	平均	7.48	4.11	6.02							
フッ素及びその化合物 (mg/L)	上層	<0.05	<0.05	<0.05	色度 (度)	上層	4.7	0.7	2.7						
	中層	<0.05	<0.05	<0.05		中層	8.9	1.8	3.8						
	下層	<0.05	<0.05	<0.05		平均	295	1.6	29						
	平均	<0.05	<0.05	<0.05	103	1.4	12								
フェノール類 (mg/L)				<0.0005	<0.0005	<0.0005	その他	トリハロメタン生成能 (mg/L)	上層	0.0449	0.0109	0.0186			
亜硝酸態窒素 (mg/L)	上層	<0.01	<0.01	<0.01	中層	0.0337			0.0080	0.0156					
	中層	<0.01	<0.01	<0.01	下層	0.0859			0.0084	0.0203					
	下層	<0.01	<0.01	<0.01	平均	0.0548		0.0091	0.0182						
	平均	<0.01	<0.01	<0.01	生物総数 (N/ml)	1600		25	460						
硝酸態窒素 (mg/L)	上層	0.31	0.16	0.25											
	中層	0.35	0.20	0.28											
	下層	0.35	0.20	0.28											
	平均	0.34	0.19	0.27											

生物試験成績表

平成 25年度

採 水 場 所	翠 波 橋											
採 水 年 月 日	25.4.4	25.5.8	25.6.4	25.7.2	25.8.1	25.9.3	25.10.1	25.11.6	25.12.2	26.1.7	26.2.3	26.3.4
天 候	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴
採 水 時 刻	10:50	10:45	11:25	10:45	10:45	9:50	10:50	10:55	10:50	10:45	10:50	11:00
気 温 (°C)	16.9	17.3	23.4	23.8	29.4	23.7	21.3	13.5	6.9	1.9	10.8	10.5
水 温 (°C)	13.0	17.3	24.4	23.0	28.6	25.9	22.4	15.3	12.3	7.8	8.3	8.7
pH 値	電極法	7.73	7.77	7.95	7.53	7.94	7.35	7.58	7.57	7.26	7.38	7.75
	比色法	6.9	7.2	7.3	7.2	7.3	7.0	7.2	7.0	6.9	7.0	7.0
真 菌 類												
藍 藻 類												
珪 藻 類	600	350	150	100	25	50	80	400	75		25	50
<i>Melosira</i>									50			
<i>Fragilaria</i>												
<i>Synedra</i>	50											
<i>Asterionella</i>												
<i>Navicula</i>	100	100							25			
<i>Pinnularia</i>	50											
<i>Cymbella</i>												25
<i>Rhizosolenia</i>								100				
<i>Attheya</i>								100				
<i>Cyclotella</i>	250	250	150	100	25	50	80	200			25	25
<i>Golenkinia</i>	150											
<i>Diplneis</i>								50				
緑 藻 類		150							25			
<i>Golenkinia</i>		150										
<i>Geloeocystis</i>												
<i>Oocystis</i>												
<i>Scenedesmus</i>									25			
<i>Schroederia</i>												
<i>Coelastrum</i>												
<i>Pleodorina</i>												
<i>Closterium</i>												
黄 金 藻 類	50	850	50	575				150				
環 形 動 物												
渦 鞭 藻 類			50	75								
鞭 毛 虫 類	50	250	100	250	25	100	400	250	100	50		25
根 足 虫 類												
繊 毛 虫 類												
輪 虫 類								50				
橈 脚 類												
枝 角 類												
生 物 総 数	700	1600	350	1000	50	150	480	850	200	50	25	75

原水全項目試験結果

(原水:小川橋)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			4	8	4	2	1	3
天 候			10:30	10:25	11:00	10:30	10:25	10:25
前 日			曇	晴	曇	晴	晴	雨
当 日			晴	晴	晴	晴	晴	雨
気 温 (°C)			10.2	18.9	22.2	24.7	30.2	21.0
水 温 (°C)			9.0	12.4	17.9	17.6	21.9	19.3
一 般 細 菌 (1ml中)			23	36	48	120	114	140
大 腸 菌 (100ml中)			2.0	1.0	6.8	11	2.0	4.0
大 腸 菌 群 (100ml中)			23	36	33	430	2400	1600
嫌 気 性 芽 胞 菌 (100ml中)			0	1	0	4	0	1
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
水銀及びその化合物 (mg/L)			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)			0.0001	<0.0001	0.0001	0.0002	0.0002	0.0003
六価クロム化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
シアニ化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			0.48	0.47	0.48	0.44	0.55	0.69
フッ素及びその化合物 (mg/L)			<0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			0.04	0.27	0.18	0.10	0.16	<0.01
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
1, 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ペ ン ゼ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 素 酸 (mg/L)			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジプロモクロロメタン (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
臭 素 酸 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロ酢酸 (mg/L)			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
プロモジクロロメタン (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			0.004	0.005	0.004	<0.001	0.004	0.003
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			<0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.04
鉄及びその化合物 (mg/L)			0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.05
銅及びその化合物 (mg/L)			0.002	0.002	0.003	<0.001	0.002	0.006
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			2.80	10.1	8.45	5.03	7.73	1.75
マンガン及びその化合物 (mg/L)			0.003	0.003	0.002	0.006	0.004	0.007
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			2.25	3.57	3.25	2.35	3.13	1.75
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)			45.1	112	94.1	54.0	100	27.8
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			80	181	189	123	201	62
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)			0.3	0.5	0.7	0.4	0.9	0.6
pH 値			7.76	7.84	7.93	7.82	8.00	7.49
			7.2	7.4	7.4	7.3	7.5	6.8
臭 気			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)			1.0	<0.5	2.3	1.5	1.2	1.9
濁 度 (度)			0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.5
遊 離 炭 酸 (mg/L)			<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.7
総 ア ル カ リ 度 (mg/L)			24.7	38.3	34.7	24.2	37.0	18.6
電 気 伝 導 率 (μS/cm)			116	283	241	143	251	72.0
ケ イ 素 (mg/L)			4.03	3.79	4.06	4.61	4.07	3.45
カ ル シ ウ ム (mg/L)			15.3	32.4	28.2	16.3	28.5	10.2
マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)			2.43	7.30	2.90	3.83	6.55	1.50
カ リ ウ ム (mg/L)			0.50	0.85	0.85	0.55	0.75	0.50
硫 酸 イ オ ン (mg/L)			23.3	84.5	68.0	31.9	67.3	9.08
溶 存 酸 素 (D O) (mg/L)			11.5	11.2	9.7	9.4	8.6	6.7
生物化学的酸素要求量 (B O D) (mg/L)			0.3	0.5	0.6	0.4	0.1	1.0
浮 遊 物 質 (S S) (mg/L)			<1	<1	<1	<1	<1	<1
全 窒 素 (mg/L)			0.60	0.53	0.49	0.47	0.57	0.73
全 磷 (mg/L)			0.002	0.002	0.004	0.004	0.004	0.006
ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)			<0.01	0.02	0.03	0.02	0.02	<0.01
ク ロ ロ フ ィ ル a (ug/L)			<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0

10 1	11 6	12 2	1 7	2 3	3 4	最 大 値	最 小 値	平 均 値
10:35 晴 晴	10:40 晴 晴	10:30 晴 晴	10:35 曇 晴	10:30 晴 曇	10:45 晴 晴			
24.5	13.6	6.5	0.2	11.2	4.8	30.2	0.2	15.7
17.1	11.4	6.4	3.7	7.0	3.7	21.9	3.7	12.3
86	19	26	6	6	2	140	2	52
23	23	11	0	79	7.8	79	0	14
920	170	49	79	79	33	2400	23	490
0	0	0	0	0	0	4	0	1
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001
0.0003	<0.0001	0.0001	0.0002	0.0001	0.0001	0.0003	<0.0001	0.0001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.44	0.45	0.40	0.40	0.48	0.44	0.69	0.40	0.48
0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05
0.19	0.17	0.02	0.23	<0.01	0.10	0.27	<0.01	0.12
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	0.005	0.004	0.007	0.003	0.004	0.007	<0.001	0.004
0.03	0.02	<0.01	0.01	0.02	0.02	0.04	<0.01	0.02
0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.05	0.01	0.02
0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.006	<0.001	0.002
8.00	6.65	2.10	9.65	2.15	4.60	10.1	1.75	5.75
0.003	0.008	0.003	0.023	0.002	0.015	0.023	0.002	0.007
3.04	2.81	2.22	3.65	2.38	2.47	3.65	1.75	2.74
96.7	81.6	45.7	106	23.4	62.2	112	23.4	70.7
185	156	79	196	36	96	201	36	132
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.9	0.3	0.5
7.81	7.86	7.65	7.83	7.54	7.61	8.00	7.49	7.76
7.3	7.1	7.0	7.3	6.9	6.9	7.5	6.8	7.2
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-
1.3	1.3	1.0	0.9	1.1	0.8	2.3	<0.5	1.2
0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.5	0.1	0.2
<0.5	0.9	0.9	1.4	0.8	1.2	1.4	<0.5	0.7
35.1	33.2	21.9	40.1	13.4	22.7	40.1	13.4	28.7
244	207	103	265	65.4	136	283	65.4	177
4.44	3.70	2.61	3.56	2.33	3.03	4.61	2.33	3.64
27.9	23.6	13.3	26.8	7.20	13.2	32.4	7.20	20.2
6.90	5.10	2.05	3.60	1.20	3.53	7.30	1.20	3.91
0.80	0.80	0.45	0.95	0.50	0.55	0.95	0.45	0.67
67.1	53.9	19.6	75.0	9.96	31.4	84.5	9.08	45.1
9.6	10.7	12.1	13.3	11.8	13.0	13.3	6.7	10.6
0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	1.7	1.7	0.1	0.5
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
0.48	0.51	0.42	0.42	0.53	0.53	0.73	0.42	0.52
0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.004	0.006	0.002	0.004
<0.01	0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	0.01
<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0

原水全項目試験結果

(原水:長瀬橋)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			4	8	4	2	1	3
天 候	前 日	当 日	曇	晴	曇	晴	晴	雨
			晴	晴	晴	晴	晴	雨
気 温	(°C)		11.5	18.0	24.6	26.0	29.0	22.3
水 温	(°C)		9.8	13.7	18.3	19.2	23.0	21.9
一 般 細 菌	(1ml中)		21	84	83	110	220	240
大 腸 菌	(100ml中)		0	1.0	2.0	7.8	2.0	4.0
大 腸 菌 群	(100ml中)		4.5	2.0	33	70	1600	540
嫌 気 性 芽 胞 菌	(100ml中)		0	1	4	3	1	1
カドミウム及びその化合物	(mg/L)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
水 銀 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)		<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0002
ヒ素及びその化合物	(mg/L)		0.0002	<0.0001	0.0002	0.0003	0.0002	0.0004
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
シアニ化物イオン及び塩化シアニ	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)		0.29	0.25	0.23	0.26	0.24	0.36
フッ素及びその化合物	(mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)		<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01
四 塩 化 炭 素	(mg/L)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
1, 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベ ン ゼ ン	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 素 酸	(mg/L)		<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジブロモクロロメタン	(mg/L)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
臭 素 酸	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロ酢酸	(mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン	(mg/L)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホルムアルデヒド	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	(mg/L)		0.002	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)		0.02	0.04	0.05	0.03	0.04	0.03
鉄 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)		0.02	0.03	0.03	0.03	0.05	0.02
銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)		0.001	0.001	0.001	<0.001	0.002	0.002
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)		1.57	1.48	1.45	1.55	1.48	1.64
マンガン及びその化合物	(mg/L)		0.007	0.006	0.005	0.008	0.008	0.004
塩 化 物 イ オ ン	(mg/L)		1.82	1.79	1.78	1.61	1.71	1.45
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)		21.1	21.9	22.3	20.1	21.9	21.9
蒸 発 残 留 物	(mg/L)		40	62	58	60	60	49
陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ジ エ オ ス ミ ン	(mg/L)		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フ ェ ノ ール 類	(mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)		0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.7
pH	値	電極法	7.60	7.61	7.78	7.86	7.74	7.71
		比色法	7.0	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1
臭	気 度		異常なし	生々さ臭	微生々さ臭	異常なし	異常なし	異常なし
色	(度)		1.1	<0.5	2.2	2.7	1.7	2.1
濁	(度)		0.7	1.0	0.6	0.8	0.9	0.5
遊 離 炭 酸	(mg/L)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
総 ア ル カ リ	(mg/L)		17.1	17.3	18.1	15.9	17.6	17.4
電 気 伝 導 率	(μS/cm)		55.0	54.9	57.1	52.5	55.0	55.1
ケ イ 素	(mg/L)		3.18	3.58	3.18	3.71	3.44	2.95
カ ル シ ウ ム	(mg/L)		6.71	6.73	6.96	6.13	5.95	7.01
マ グ ネ シ ウ ム	(mg/L)		1.29	1.29	1.36	1.23	1.38	1.36
カ リ ウ ム	(mg/L)		0.32	0.30	0.32	0.34	0.30	0.36
硫 酸 イ オ ン	(mg/L)		5.43	5.16	5.17	4.42	4.58	4.66
溶 存 酸 素 (D O)	(mg/L)		11.1	10.3	9.4	9.4	8.3	7.6
生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)		0.6	1.2	1.0	0.9	0.7	0.4
浮 遊 物 質 (S S)	(mg/L)		<1	<1	<1	1	<1	<1
窒 素	(mg/L)		0.38	0.37	0.29	0.34	0.33	0.42
全 磷	(mg/L)		0.004	0.008	0.004	0.004	0.005	0.005
ア ン モ ニ ア 態 窒 素	(mg/L)		<0.01	0.01	0.02	0.01	<0.01	<0.01
ク ロ ロ フ ィ ル ル	(ug/L)		<2.0	<2.0	<2.0	3.2	<2.0	<2.0

10 1	11 6	12 2	1 7	2 3	3 4	最 大 値	最 小 値	平 均 値
10:10 晴 晴	10:25 晴 晴	10:00 晴 晴	10:15 曇 晴	10:00 晴 曇	10:25 晴 晴			
22.3	13.6	3.6	-0.4	11.0	5.1	29.0	-0.4	15.6
18.6	13.6	9.2	5.7	7.4	5.4	23.0	5.4	13.8
170	27	27	8	2	7	240	2	83
7.8	7.8	2.0	2.0	2.0	2.0	7.8	0	3.4
170	350	13	23	33	7.8	1600	2.0	240
0	0	0	0	0	1	4	0	1
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001
0.0003	<0.0001	0.0002	0.0003	0.0003	0.0003	0.0004	<0.0001	0.0002
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.25	0.25	0.23	0.25	0.28	0.29	0.36	0.23	0.27
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
0.05	0.09	0.05	0.04	0.04	0.04	0.09	0.02	0.04
0.01	0.05	0.02	0.02	0.01	0.02	0.05	0.01	0.03
0.002	0.002	0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.002	<0.001	0.001
1.48	1.44	1.42	1.56	1.72	1.54	1.72	1.42	1.53
0.002	0.006	0.006	0.007	0.006	0.006	0.008	0.002	0.006
1.47	1.46	1.77	1.71	2.23	1.79	2.23	1.45	1.72
20.3	16.4	19.0	20.2	19.3	20.6	22.3	16.4	20.4
64	40	47	45	41	38	64	38	50
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
7.90	7.68	7.67	7.64	7.64	7.60	7.90	7.60	7.70
7.2	6.9	7.0	6.9	7.1	6.9	7.2	6.9	7.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	生ぐさ臭	異常なし	—
2.3	2.9	1.7	1.3	1.2	1.0	2.9	<0.5	1.7
0.4	1.2	0.3	0.4	0.4	0.5	1.2	0.3	0.6
<0.5	1.0	0.8	1.0	0.8	1.2	1.2	<0.5	0.6
16.2	14.1	14.7	16.0	15.2	15.5	18.1	14.1	16.3
52.6	44.2	49.2	52.3	52.3	52.1	57.1	44.2	52.7
2.93	3.32	2.55	2.57	2.83	2.56	3.71	2.55	3.06
6.20	4.92	5.52	6.23	5.75	5.71	7.01	4.92	6.15
1.24	0.94	1.15	1.27	1.27	1.24	1.38	0.94	1.25
0.30	0.32	0.32	0.32	0.64	0.30	0.64	0.30	0.35
4.41	4.22	4.59	5.17	4.65	4.92	5.43	4.22	4.78
9.5	10.4	11.5	12.2	11.8	12.6	12.6	7.6	10.3
0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	1.0	1.2	0.3	0.7
<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1
0.34	0.35	0.27	0.31	0.38	0.37	0.42	0.27	0.35
0.004	0.004	0.003	0.006	0.004	0.004	0.008	0.003	0.005
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
2.4	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	3.2	<2.0	<2.0



銅山川 (長瀬橋付近)

3. 中 田 井 浄 水 場

3. 中 田 井 浄 水 場

概 況：

中田井浄水場は、四国中央市(旧伊予三島市)中曽根町中田井に建設され、現在日量最大63,500m³の浄水能力を有しています。

この浄水場は、昭和36年に取水、導水施設の工事(取水口、接合井、導水管、調整池、導水ポンプ場の建設等)を行い、中曽根浄水場へ原水を揚水したのが始まりですが、都市機能の充実及び給水人口の増加に伴う水需要の増大に対処するため、昭和39年4月、浄水施設の建設に着手し、昭和42年3月に完成しました。

その後、第一次拡張事業(早明浦ダム関連)として浄水施設の整備、拡充を行いました。給水区域の拡大、下水道の整備等、今後の水需要の増大に対応するため、平成13年4月1日より運用開始しました富郷ダムに水源を求め、昭和57年4月に着手した第二次拡張事業の中核をなす中田井浄水場の管理本館(水質試験室、中央監視制御設備等)をはじめ、沈澱池、ろ過池等、諸施設の拡張整備を実施し、平成6年4月から本格的な運転を開始しました。

なお、中曽根浄水場(昭和29年6月稼動)については、平成5年度末で廃止しました。

浄水場では、原水を薬品沈澱・急速ろ過方式で処理を行い、浄水は浄水池から配水池へ送られます。

薬品注入ですが、PAC、前苛性ソーダ(20%)、前次亜塩素酸ソーダ、中苛性ソーダ(20%)、中次亜塩素酸ソーダの方法をとっています。汚泥処理施設は加圧脱水方式によるものでケーキ含水率を65～85%に脱水し埋立処分しています。

また、沈澱・ろ過施設が水質汚濁防止法で特定施設に指定されており、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく総量規制によりCOD濃度、更に平成16年度より全窒素・全リン濃度を連続自動測定し、汚濁負荷量の測定を行っています。

平成23年4月より、中田井浄水場等の運転管理は水道法第24条の3に基づく第三者委託で、水ing株式会社(旧社名 荏原エンジニアリングサービス株式会社)が行っています。


中田井調整池原水の水質概要

平成25年度の中田井浄水場の原水は、夏季に台風による豪雨もありましたが、年間を通じて比較的良好でありました。




管理本館

浄水施設 (沈澱池)

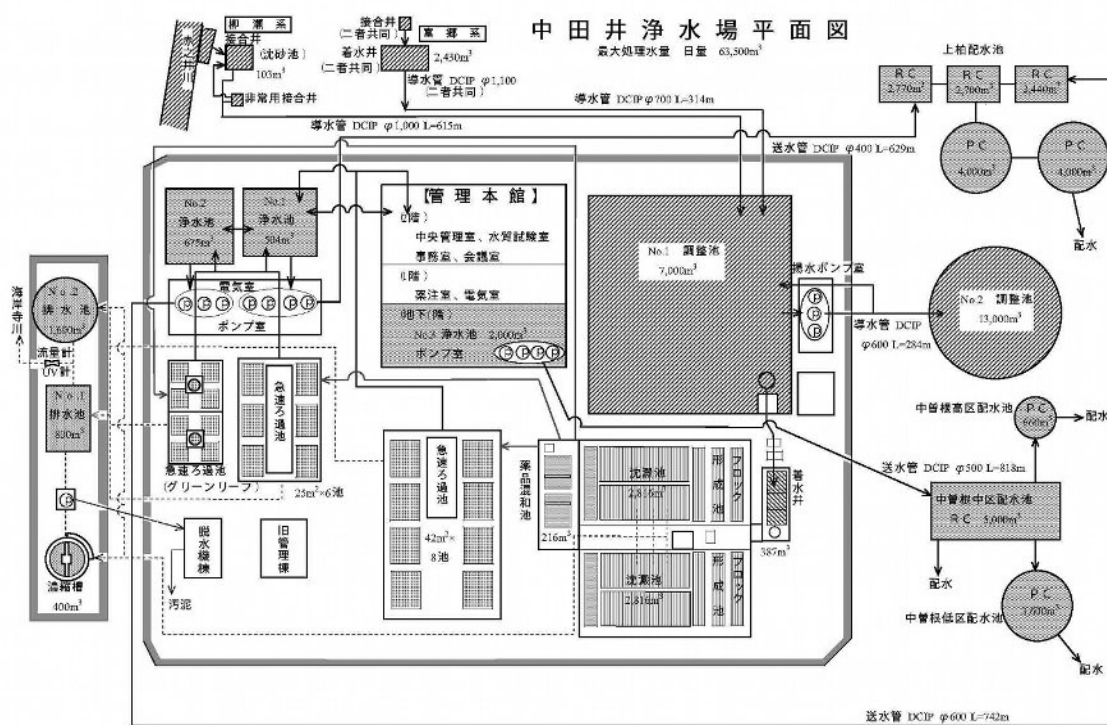

中田井浄水場 平面図

場内毎日試験 (検査) ・毎週試験 (検査) 地点

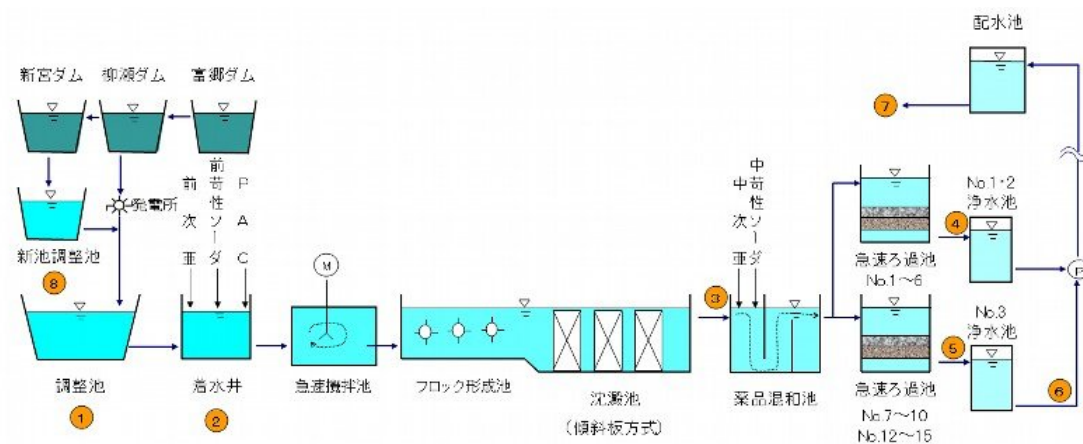


No.	採 水 地 点	備 考
1	中 田 井 調 整 池 (原 水)	No.1 調整池入口
2	着 水 井 (原 水)	前薬品注入前
3	沈 澱 水	中薬品注入前
4	ろ 過 水 (1)	急速ろ過池 No1~6
5	ろ 過 水 (2)	急速ろ過池 No.7~10、12~15
6	浄 水	No.3 浄水池
7	配 水	中曽根配水池系
8	新 池 調 整 池 (原 水)	※年2回全項目



中央管理室



水質自動分析計

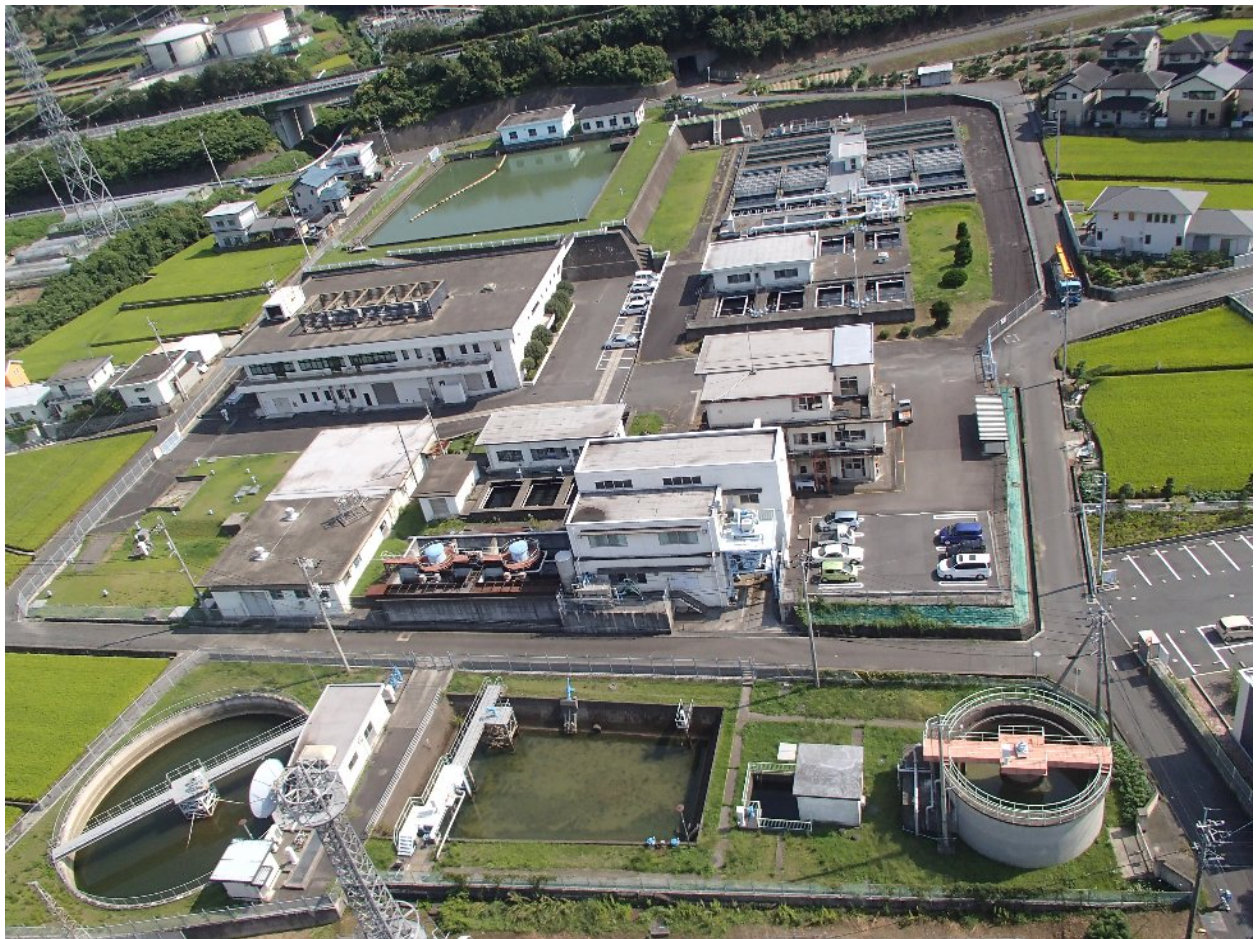

浄水場 全景 (北側より)

原水全項目試験結果

(原水:中田井調整池)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			4	8	4	2	1	3
天	候	前 日	10:20	10:15	10:15	9:40	9:25	9:20
		当 日	曇 晴	晴	曇 晴	晴	晴	雨
気 温 (°C)			13.2	14.5	22.3	26.3	31.0	25.4
水 温 (°C)			9.6	14.0	19.8	19.6	21.4	25.4
一 般 細 菌 (1ml中)			5	110	23	91	120	93
大 腸 菌 (100ml中)			0	0	2.0	2.0	2.0	0
大 腸 菌 群 (100ml中)			4.5	0	46	110	2400	540
嫌 気 性 芽 胞 菌 (100ml中)			1	0	0	3	1	0
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			0.0003	0.0002	0.0005	0.0007	0.0001	0.0007
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			0.33	0.27	0.19	0.30	0.31	0.31
フッ素及びその化合物 (mg/L)			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
1, 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ペ ン ゼ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 素 酸 (mg/L)			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			<0.0001	0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001	0.0002
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
臭 素 酸 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)			<0.0001	<0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001	0.0002
トリクロロ酢酸 (mg/L)			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			0.06	0.03	0.10	0.15	0.06	0.06
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			0.06	0.10	0.35	0.32	0.11	0.18
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.002
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			1.80	1.78	2.25	2.01	1.87	1.90
マンガン及びその化合物 (mg/L)			0.002	0.016	0.074	0.073	0.035	0.050
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			2.10	2.14	2.96	2.10	2.01	1.72
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			24.4	24.1	27.7	23.0	23.7	25.0
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			57	63	73	65	61	41
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)			0.5	0.5	0.7	0.8	0.8	0.7
pH	値	電極法	7.42	7.23	6.96	7.07	7.07	6.96
		比色法	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8
臭 気			異常なし	微生物臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)			1.8	1.5	7.3	6.6	3.9	4.3
濁 度 (度)			1.1	1.1	2.4	3.1	1.3	1.5
遊 離 炭 酸 (mg/L)			1.3	2.1	3.6	3.0	3.3	4.1
総 ア ル カ リ 度 (mg/L)			19.0	19.0	22.7	17.4	17.7	20.6
電 気 伝 導 率 (μS/cm)			63.2	62.7	72.9	62.3	62.4	63.8
ケ イ 素 (mg/L)			2.78	2.89	3.46	3.92	3.14	3.30
カ ル シ ウ ム (mg/L)			7.51	7.56	8.21	6.66	6.56	7.77
マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)			1.50	1.48	1.69	1.46	1.44	1.58
カ リ ウ ム (mg/L)			0.38	0.36	0.40	0.44	0.44	0.44
硫 酸 イ オ ン (mg/L)			7.38	7.00	6.13	5.58	6.12	5.78
溶 存 酸 素 (D O) (mg/L)			11.3	9.9	6.5	7.8	7.1	6.5
生物化学的酸素要求量(B O D) (mg/L)			0.7	0.5	1.0	0.8	0.4	0.3
浮 遊 物 質 (S S) (mg/L)			<1	<1	2	2	<1	<1
全 窒 素 (mg/L)			0.40	0.34	0.37	0.46	0.38	0.44
全 燐 (mg/L)			0.003	0.004	0.006	0.015	0.005	0.006
ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)			0.01	0.02	0.03	0.04	0.02	0.02
ク ロ ロ フ ィ ル a (ug/L)			<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0
トリハロメタン生成能 (mg/L)			0.0146	0.0094	0.0065	0.0319	0.0166	0.0212

10 1	11 6	12 2	1 7	2 3	3 4	最 大 値	最 小 値	平 均 値
10:30	13:15	10:10	9:40	9:20	10:35			
晴 晴	晴 晴	晴 晴	曇 晴	晴 曇	晴 晴			
23.7	19.0	9.9	4.2	12.4	5.6	31.0	4.2	17.3
18.3	15.1	12.2	7.9	7.1	6.7	25.4	6.7	14.8
4	23	16	5	16	4	120	4	43
4.5	0	2.0	0	0	2.0	4.5	0	1.2
170	350	240	33	6.8	13	2400	0	330
0	0	4	0	2	2	4	0	1
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001
0.0005	<0.0001	0.0004	0.0004	0.0003	0.0003	0.0007	<0.0001	0.0004
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.36	0.28	0.24	0.26	0.27	0.25	0.36	0.19	0.28
<0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
0.24	0.18	0.21	0.07	0.12	0.09	0.24	0.03	0.11
0.09	0.21	0.11	0.07	0.06	0.09	0.35	0.06	0.14
0.002	0.003	0.002	<0.001	0.001	0.001	0.003	<0.001	0.001
1.28	1.50	1.60	1.74	2.06	1.76	2.25	1.28	1.80
0.028	0.025	0.039	0.019	0.023	0.031	0.074	0.002	0.034
1.55	1.49	1.79	1.74	1.80	2.09	2.96	1.49	1.96
17.7	15.9	19.1	21.1	21.1	23.5	27.7	15.9	22.2
43	47	44	44	48	49	73	41	53
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.8	0.5	0.6
6.96	7.31	7.31	7.47	7.36	7.54	7.54	6.96	7.22
6.8	6.7	6.8	6.9	7.0	6.8	7.0	6.7	6.8
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	微生物さ臭	異常なし	—
4.7	4.4	4.1	2.7	2.3	2.6	7.3	1.5	3.9
1.8	3.3	2.1	1.3	1.2	1.3	3.3	1.1	1.8
2.8	1.4	1.9	1.1	1.8	1.7	4.1	1.1	2.3
13.0	13.1	14.1	15.9	16.5	17.6	22.7	13.0	17.2
45.5	43.7	51.1	55.4	59.8	59.4	72.9	43.7	58.5
3.19	3.89	3.17	2.49	3.21	2.76	3.92	2.49	3.18
5.41	4.69	5.51	6.26	6.24	6.26	8.21	4.69	6.55
1.11	1.02	1.16	1.32	1.45	1.44	1.69	1.02	1.39
0.40	0.36	0.40	0.42	0.40	0.39	0.44	0.36	0.40
4.35	4.11	5.66	5.94	6.51	6.52	7.38	4.11	5.92
8.1	9.9	10.1	11.2	11.4	11.8	11.8	6.5	9.3
0.4	0.3	0.6	0.3	0.3	1.0	1.0	0.3	0.5
<1	2	1	<1	<1	<1	2	<1	1
0.44	0.37	0.31	0.34	0.43	0.34	0.46	0.31	0.39
0.003	0.006	0.005	0.004	0.003	0.005	0.015	0.003	0.005
0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	0.04	<0.01	0.02
<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	3.9	3.9	<2.0	<2.0
0.0188	0.0168	0.0147	0.0083	0.0105	0.0100	0.0319	0.0065	0.0149

生物試験成績表

平成 25年度

採水場所	中田井調整池											
採水年月日	25.4.4	25.5.8	25.6.4	25.7.2	25.8.1	25.9.3	25.10.1	25.11.6	25.12.2	26.1.7	26.2.3	26.3.4
天候	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴
採水時刻	10:20	10:15	10:15	9:40	9:25	9:20	10:30	13:15	10:10	9:40	9:20	10:35
気温 (°C)	13.2	14.5	22.3	26.3	31.0	25.4	23.7	19.0	9.9	4.2	12.4	5.6
水温 (°C)	9.6	14.0	19.8	19.6	21.4	25.4	18.3	15.1	12.2	7.9	7.1	6.7
pH 値	電極法	7.42	7.23	6.96	7.07	7.07	6.96	6.96	7.31	7.31	7.47	7.36
	比色法	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	6.9	7.0
真菌類												
藍藻類												
珪藻類	600	200	50	100	25	175	560	50	75	25		50
<i>Melosira</i>									25			
<i>Fragilaria</i>												
<i>Synedra</i>	50					25						
<i>Asterionella</i>	200						400					
<i>Navicula</i>	100			100		25	160		25	25		25
<i>Pinnularia</i>												
<i>Cymbella</i>						25						
<i>Rhoicosphenia</i>									25			
<i>Gyrosigma</i>												
<i>Attheya</i>		50										
<i>Cyclotella</i>	250	150	50		25	100		50				25
緑藻類		150	150	50		25						
<i>Oocystis</i>			150									
<i>Geloeocystis</i>												
<i>Scenedesmus</i>												
<i>Schroederia</i>												
<i>Chlamydomonas</i>				50		25						
<i>Coelastrum</i>												
<i>Spirogyra</i>												
<i>Golenkinia</i>		150										
黄金藻類		150										
黄緑藻類			50	125								
渦鞭藻類		50								25		
鞭毛虫類	250	200		125	50	25		50	125	25	50	125
根足虫類										25		
繊毛虫類		100										
輪虫類												
橈脚類												
枝角類												
生物総数	850	850	250	400	75	225	560	100	200	100	50	175

水質管理目標設定項目 試験(検査)結果

採 水 場 所	中田井調整池		最 大 値	最 小 値	平 均 値
	7	2			
	2	3			
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.007	<0.0001	0.007	<0.0001	0.003
トルエン (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亜塩素酸 (mg/L)	—	—	—	—	—
二酸化塩素 (mg/L)	—	—	—	—	—
ジクロロアセトニトリル (mg/L)	—	—	—	—	—
抱水クロラール (mg/L)	—	—	—	—	—
農薬類 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
残留塩素 (mg/L)	—	—	—	—	—
カルシウム、マグネシウム(硬度) (mg/L)	23.0	21.1	23.0	21.1	22.1
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.073	0.023	0.073	0.023	0.048
遊離炭酸 (mg/L)	3.0	1.8	3.0	1.8	2.4
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
メチル-ｔ-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	4.3	3.2	4.3	3.2	3.8
臭気強度(TON)	-	-	-	-	-
蒸発残留物 (mg/L)	65	48	65	48	57
濁度 (度)	3.1	1.2	3.1	1.2	2.1
pH値	7.07	7.36	7.36	7.07	7.22
腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-	-
従属栄養細菌 (個/ml)	1800	760	1800	760	1280
1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.15	0.12	0.15	0.12	0.13

中田井調整池原水毎週試験結果

月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
気 温 (°C)	最大値	18.5	23.8	29.1	29.6	30.3	26.4	19.0	11.8	9.2	6.2	5.1	12.2	30.3
	最小値	11.9	20.4	25.7	28.7	30.1	24.4	19.0	11.0	6.0	4.4	5.1	10.0	4.4
	平均値	15.2	22.1	27.4	29.2	30.2	25.4	19.0	11.4	7.6	5.3	5.1	11.1	17.4
水 温 (°C)	最大値	10.7	17.0	20.3	21.3	24.7	18.4	18.3	14.3	11.2	7.0	6.0	8.3	24.7
	最小値	9.8	16.8	20.1	20.5	24.4	17.4	18.1	13.3	10.1	7.0	5.9	7.1	5.9
	平均値	10.3	16.9	20.2	20.9	24.6	17.9	18.2	13.8	10.7	7.0	6.0	7.7	14.5
一 般 細 菌 (1ml中)	最大値	8	56	36	250	260	400	82	32	21	6	9	3	400
	最小値	2	30	15	180	170	89	54	7	16	6	9	2	2
	平均値	5	43	26	220	210	240	68	20	19	6	9	3	72
大 腸 菌 (100ml中)	最大値	0	0	0	0	0	33	23	4.5	0	0	0	0	33
	最小値	0	0	0	0	0	13	13	2.0	0	0	0	0	0
	平均値	0	0	0	0	0	23	18	3.3	0	0	0	0	3.7
大 腸 菌 群 (100ml中)	最大値	70	130	79	1600	1600	920	540	79	33	2.0	49	13	1600
	最小値	14	17	17	79	1600	33	350	79	4.5	0	7.8	7.8	0
	平均値	42	74	48	840	1600	480	450	79	19	1.0	28	10	306
嫌 気 性 芽 胞 菌 (100ml中)	最大値	2	1	3	1	1	6	1	1	1	3	1	3	6
	最小値	0	0	2	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0
	平均値	1	1	3	1	1	4	1	1	1	2	1	2	1
硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	最大値	0.29	0.23	0.21	0.31	0.27	0.36	0.32	0.26	0.24	0.27	0.32	0.28	0.36
	最小値	0.28	0.21	0.21	0.27	0.25	0.34	0.30	0.24	0.24	0.26	0.20	0.25	0.20
	平均値	0.29	0.22	0.21	0.29	0.26	0.35	0.31	0.25	0.24	0.27	0.26	0.27	0.27
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	最大値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01
	最小値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	平均値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	最大値	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	最小値	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	平均値	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
塩 素 酸 (mg/L)	最大値	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	最小値	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	平均値	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	最大値	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01
	最小値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	平均値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	最大値	0.09	0.28	0.48	0.16	0.15	1.58	0.11	0.09	0.13	0.08	0.09	0.07	1.58
	最小値	0.07	0.14	0.40	0.14	0.11	0.34	0.08	0.04	0.10	0.06	0.07	0.07	0.04
	平均値	0.08	0.21	0.44	0.15	0.13	0.96	0.10	0.07	0.11	0.07	0.08	0.07	0.21
ナトリウム及び そ の 化 合 物 (mg/L)	最大値	1.89	2.00	2.31	2.04	1.97	1.61	1.72	1.61	1.92	2.07	4.01	1.86	4.01
	最小値	1.79	1.69	2.13	1.98	1.87	1.58	1.63	1.51	1.66	1.91	2.01	1.84	1.51
	平均値	1.84	1.85	2.22	2.01	1.92	1.60	1.68	1.56	1.79	1.99	3.01	1.85	1.94
マンガン及び そ の 化 合 物 (mg/L)	最大値	0.013	0.052	0.130	0.060	0.055	0.073	0.090	0.028	0.045	0.025	0.035	0.035	0.130
	最小値	0.013	0.023	0.080	0.033	0.050	0.028	0.030	0.008	0.035	0.025	0.020	0.035	0.008
	平均値	0.013	0.038	0.105	0.047	0.053	0.051	0.060	0.018	0.040	0.025	0.028	0.035	0.043
塩化物イオン (mg/L)	最大値	2.08	2.30	2.71	2.02	1.83	1.92	1.84	1.50	2.09	2.19	4.51	1.94	4.51
	最小値	1.98	1.93	2.48	1.74	1.67	1.46	1.59	1.42	1.80	1.84	1.35	1.90	1.35
	平均値	2.03	2.12	2.60	1.88	1.75	1.69	1.72	1.46	1.95	2.02	2.93	1.92	2.00
硬 度 (mg/L)	最大値	25.1	25.8	26.8	23.9	24.8	16.9	21.4	17.9	20.1	22.4	24.5	23.1	26.8
	最小値	23.9	24.5	26.2	23.7	24.0	16.2	19.7	16.9	19.2	21.6	23.0	22.6	16.2
	平均値	24.5	25.2	26.5	23.8	24.4	16.6	20.6	17.4	19.7	22.0	23.8	22.9	22.3

(採水地点:中田井調整池)

月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
項 目	最大値	52	72	66	72	51	73	54	51	51	73	61	64	73
	最小値	51	58	61	53	44	67	48	46	47	42	46	57	42
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	平均値	52	65	64	63	48	70	51	49	49	58	54	61	57
	最大値	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	1.1	0.8	0.6	0.6	0.5	0.5	0.7	1.1
	最小値	0.5	0.6	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.4	0.6	0.4
T O C (mg/L)	平均値	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	1.0	0.8	0.6	0.6	0.5	0.5	0.7	0.7
pH 値	電極法 最大値	7.37	7.07	6.94	7.09	7.04	7.08	7.28	7.24	7.39	7.46	7.45	7.58	7.58
	電極法 最小値	7.15	7.07	6.92	7.06	7.00	7.07	7.07	7.15	7.34	7.32	7.41	7.44	6.92
	電極法 平均値	7.26	7.07	6.93	7.08	7.02	7.08	7.18	7.20	7.37	7.39	7.43	7.51	7.21
	比色法 最大値	6.8	6.9	6.7	6.8	6.7	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0
	比色法 最小値	6.7	6.8	6.7	6.8	6.6	6.8	6.8	6.7	6.8	6.9	6.9	6.9	6.6
	比色法 平均値	6.8	6.9	6.7	6.8	6.7	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	7.0	6.8
臭 気	最大値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	最小値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	平均値	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
色 度 (度)	最大値	1.2	4.1	9.8	3.5	3.5	25	5.2	4.0	3.5	2.5	2.5	2.5	25
	最小値	1.2	2.1	6.8	3.4	3.0	8.3	4.4	3.6	3.3	2.4	2.3	2.4	1.2
	平均値	1.2	3.1	8.3	3.5	3.2	17	4.8	3.8	3.4	2.5	2.4	2.5	4.6
濁 度 (度)	最大値	1.0	2.2	4.7	1.1	1.3	27	1.9	1.8	2.2	1.4	1.2	1.2	27
	最小値	0.9	1.4	2.9	1.0	1.2	5.8	1.9	1.8	2.0	1.3	1.0	1.1	0.9
	平均値	0.9	1.8	3.8	1.1	1.3	16	1.9	1.8	2.1	1.3	1.1	1.1	2.9
ア ル カ リ 度 (mg/L)	最大値	18.7	20.5	22.1	17.8	20.0	13.3	17.3	13.8	15.3	17.2	17.7	17.5	22.1
	最小値	18.5	18.7	22.0	17.5	18.5	11.9	15.3	12.3	14.7	16.0	17.3	17.1	11.9
	平均値	18.6	19.6	22.1	17.7	19.3	12.6	16.3	13.1	15.0	16.6	17.5	17.3	17.1
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	最大値	64.2	67.3	71.6	63.3	63.1	45.1	55.0	45.4	53.6	57.4	75.4	61.0	75.4
	最小値	62.8	61.9	70.1	62.7	60.7	43.9	52.5	43.0	53.2	55.9	60.2	59.8	43.0
	平均値	63.5	64.6	70.9	63.0	61.9	44.5	53.8	44.2	53.4	56.7	67.8	60.4	58.7
硫 酸 イ オ ン (mg/L)	最大値	7.08	6.20	6.12	6.18	5.58	3.91	4.63	4.38	5.60	6.29	6.84	6.46	7.08
	最小値	6.80	5.97	5.53	6.15	5.57	3.35	4.63	4.07	5.18	5.89	4.69	6.25	3.35
	平均値	6.94	6.09	5.83	6.17	5.58	3.63	4.63	4.23	5.39	6.09	5.77	6.36	5.56
ア ン モ ニ ア 態 素 (mg/L)	最大値	0.01	0.11	0.06	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.11
	最小値	0.01	0.02	0.04	0.02	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	平均値	0.01	0.07	0.05	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	0.02
S S (mg/L)	最大値	<1	1	4	<1	<1	11	2	1	2	2	1	1	11
	最小値	<1	1	2	<1	<1	4	1	1	2	1	1	1	<1
	平均値	<1	1	3	<1	<1	8	1	1	2	1	1	1	2
D O (mg/L)	最大値	11.0	9.0	6.3	7.9	7.0	9.6	8.9	9.6	10.4	11.5	12.2	11.8	12.2
	最小値	10.7	8.4	5.4	7.5	6.1	8.9	8.8	9.6	10.2	11.4	11.6	11.6	5.4
	平均値	10.9	8.7	5.9	7.7	6.6	9.2	8.9	9.6	10.3	11.5	11.9	11.7	9.4
B O D (mg/L)	最大値	0.9	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.6	0.6	0.9
	最小値	0.3	0.5	0.5	0.3	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.5	0.2
	平均値	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.6	0.5
	最大値													
	最小値													
	平均値													
	最大値													
	最小値													
	平均値													

中田井調整池原水毎日試験結果

(採水場所: 中田井調整池)

項 目		月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年 間
気 温 (°C)	最大値		18.7	25.0	28.7	32.4	31.8	28.4	27.5	19.4	12.0	11.7	12.6	17.0	32.4
	最小値		10.5	13.2	20.0	23.7	22.3	20.1	15.0	6.4	2.2	3.7	1.7	4.0	1.7
	平均値		14.1	19.9	23.9	28.6	29.7	24.7	20.3	13.4	8.2	6.4	5.9	9.4	17.0
水 温 (°C)	最大値		13.1	18.8	20.5	21.8	25.5	24.6	20.6	14.6	12.2	8.3	7.8	8.1	25.5
	最小値		8.8	12.3	18.2	19.1	21.5	16.2	14.5	12.3	8.4	6.5	5.0	6.2	5.0
	平均値		10.5	15.3	19.7	20.4	23.4	18.5	17.6	13.8	10.3	7.4	6.4	6.8	14.2
色 度 (度)	最大値		1.9	5.9	14	6.8	4.7	72	7.5	5.1	4.3	2.8	2.6	2.7	72
	最小値		0.9	1.0	5.4	2.7	2.6	3.8	3.9	3.6	3.0	2.1	2.0	2.0	0.9
	平均値		1.3	2.7	8.3	3.7	3.2	17	5.0	4.3	3.4	2.5	2.3	2.3	4.7
濁 度 (度)	最大値		1.2	2.8	11	3.9	1.5	56	10	4.8	2.5	1.7	1.6	1.3	56
	最小値		0.8	0.9	2.0	0.9	0.7	1.2	1.2	1.7	1.5	1.0	0.9	0.9	0.7
	平均値		1.0	1.6	4.7	1.5	1.2	14	2.9	2.5	1.9	1.3	1.2	1.1	2.9
臭 気	最大値		藻臭	生ぐさ臭	異常なし	藻臭	藻臭	藻土臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	生ぐさ臭
	最小値		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	平均値		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルカリ度 (mg/L)	最大値		18.2	20.1	21.9	18.1	19.8	19.1	16.2	15.0	15.5	16.8	18.2	17.2	21.9
	最小値		17.4	17.6	16.8	16.8	16.7	11.1	11.4	11.4	13.7	15.1	15.9	15.8	11.1
	平均値		17.8	18.5	20.2	17.4	18.1	12.8	13.8	12.9	14.6	15.9	16.9	16.6	16.3
電気伝導率 (μS/cm)	最大値		65.2	70.6	72.8	64.6	65.4	64.7	56.8	55.2	56.1	59.1	76.9	62.6	76.9
	最小値		61.3	61.4	62.5	59.9	60.8	44.3	39.2	37.9	49.3	55.5	57.0	58.3	37.9
	平均値		64.1	65.1	69.4	63.0	63.0	48.1	49.2	46.7	52.7	57.0	61.7	60.0	58.3
pH 値	電極法	最大値	7.45	7.40	7.10	7.23	7.16	7.19	7.40	7.38	7.43	7.50	7.58	7.73	7.73
		最小値	7.25	7.00	6.92	7.01	6.91	6.93	6.98	7.18	7.27	7.33	6.90	7.33	6.90
		平均値	7.37	7.21	7.00	7.12	7.03	7.11	7.17	7.29	7.35	7.41	7.43	7.46	7.25
	比色法	最大値	7.0	7.0	7.7	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	7.1	7.1	7.0	7.1	7.7
		最小値	6.8	6.7	6.5	6.7	6.7	6.7	6.6	6.7	6.8	6.8	6.8	6.9	6.5
		平均値	6.9	6.9	6.7	6.8	6.7	6.7	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8



調整池



着水井

着水井原水毎週試験結果

月			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
気 温 (℃)	最大値	18.7	23.8	29.1	29.6	31.6	26.4	19.0	11.6	9.1	6.5	5.3	12.2	31.6	
	最小値	11.7	20.4	25.7	29.5	30.5	24.4	19.0	11.3	6.3	4.8	4.8	10.1	4.8	
	平均値	15.2	22.1	27.4	29.6	31.1	25.4	19.0	11.5	7.7	5.7	5.1	11.2	17.6	
水 温 (℃)	最大値	11.7	17.2	20.8	22.0	25.3	18.6	18.9	14.6	12.0	8.0	6.6	8.0	25.3	
	最小値	10.4	16.1	20.4	21.3	25.0	17.7	17.9	13.8	10.4	7.4	6.4	7.3	6.4	
	平均値	11.1	16.7	20.6	21.7	25.2	18.2	18.4	14.2	11.2	7.7	6.5	7.7	14.9	
一 般 細 菌 (1ml中)	最大値	6	44	31	160	120	340	56	17	14	6	9	3	340	
	最小値	3	16	23	33	120	64	35	14	8	4	6	1	1	
	平均値	5	30	27	97	120	200	46	16	11	5	8	2	47	
大 腸 菌 (100ml中)	最大値	0	0	0	2.0	0	70	13	4.0	2.0	0	2.0	0	70	
	最小値	0	0	0	0	0	23	7.8	0	0	0	0	0	0	
	平均値	0	0	0	1.0	0	47	10	2.0	1.0	0	1.0	0	5.2	
大 腸 菌 群 (100ml中)	最大値	14	130	49	920	540	2400	240	79	31	4.5	33	7.8	2400	
	最小値	7.8	14	33	26	240	33	49	33	13	4.5	0	2.0	0	
	平均値	11	72	41	470	390	1200	140	56	22	4.5	17	4.9	202	
嫌 気 性 芽 胞 菌 (100ml中)	最大値	1	1	2	0	0	4	1	1	2	1	1	2	4	
	最小値	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	平均値	1	1	2	0	0	2	1	1	1	1	1	1	1	
硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	最大値	0.29	0.25	0.24	0.32	0.28	0.37	0.31	0.26	0.24	0.26	0.30	0.27	0.37	
	最小値	0.28	0.22	0.23	0.29	0.28	0.35	0.29	0.24	0.24	0.26	0.25	0.26	0.22	
	平均値	0.29	0.24	0.24	0.31	0.28	0.36	0.30	0.25	0.24	0.26	0.28	0.27	0.27	
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	最大値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
	最小値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
	平均値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	最大値	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
	最小値	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
	平均値	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
塩 素 酸 (mg/L)	最大値	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	
	最小値	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	
	平均値	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	最大値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	
	最小値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
	平均値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	最大値	0.08	0.27	0.51	0.12	0.13	2.00	0.10	0.08	0.10	0.07	0.09	0.06	2.00	
	最小値	0.07	0.11	0.42	0.10	0.12	0.34	0.08	0.03	0.09	0.06	0.07	0.05	0.03	
	平均値	0.08	0.19	0.47	0.11	0.12	1.17	0.09	0.06	0.09	0.07	0.08	0.06	0.21	
ナトリウム及び そ の 化 合 物 (mg/L)	最大値	1.90	1.98	2.20	2.01	1.85	1.60	1.65	1.59	1.82	2.03	4.00	1.82	4.00	
	最小値	1.89	1.79	2.17	1.97	1.83	1.58	1.63	1.52	1.65	1.87	1.98	1.78	1.52	
	平均値	1.90	1.89	2.19	1.99	1.84	1.59	1.64	1.56	1.74	1.95	2.99	1.80	1.92	
マンガン及び そ の 化 合 物 (mg/L)	最大値	0.011	0.055	0.090	0.033	0.035	0.078	0.055	0.023	0.030	0.023	0.025	0.026	0.090	
	最小値	0.010	0.026	0.060	0.030	0.015	0.035	0.035	0.005	0.020	0.020	0.015	0.024	0.005	
	平均値	0.011	0.041	0.075	0.032	0.025	0.057	0.045	0.014	0.025	0.022	0.020	0.025	0.032	
塩化物イオン (mg/L)	最大値	2.07	2.29	2.58	2.01	1.71	1.46	1.66	1.55	2.11	2.13	4.58	1.96	4.58	
	最小値	1.97	1.95	2.54	1.78	1.71	1.42	1.58	1.41	1.69	2.00	1.80	1.83	1.41	
	平均値	2.02	2.12	2.56	1.90	1.71	1.44	1.62	1.48	1.90	2.07	3.19	1.90	1.99	
硬 度 (mg/L)	最大値	25.0	26.1	27.1	23.7	24.7	16.5	21.4	17.8	20.2	22.4	24.5	23.0	27.1	
	最小値	24.2	24.9	26.0	23.6	23.8	16.3	20.1	16.5	19.4	21.8	23.1	22.6	16.3	
	平均値	24.6	25.5	26.6	23.7	24.3	16.4	20.8	17.2	19.8	22.1	23.8	22.8	22.3	

(採水地点:着 水 井)

月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
項 目	最大値	60	62	63	52	54	66	62	61	55	67	62	80	80
	最小値	50	57	52	52	39	52	53	55	53	31	59	60	31
(mg/L)	平均値	55	60	58	52	47	59	58	58	54	49	61	70	57
	最大値	0.5	0.8	0.7	0.7	0.6	1.1	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	1.1
T O C	最小値	0.5	0.7	0.6	0.7	0.6	0.8	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4
	平均値	0.5	0.8	0.7	0.7	0.6	1.0	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6
pH 値	電極法	最大値	7.34	7.08	6.88	7.02	6.93	7.07	7.22	7.19	7.28	7.39	7.41	7.47
		最小値	7.28	7.05	6.84	7.00	6.93	7.03	7.02	7.15	7.26	7.30	7.35	7.38
		平均値	7.31	7.07	6.86	7.01	6.93	7.05	7.12	7.17	7.27	7.35	7.38	7.43
	比色法	最大値	6.9	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.8	6.9	6.9	6.9
		最小値	6.8	6.7	6.6	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.6
		平均値	6.9	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.8	6.9	6.9	6.8
臭 気	最大値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	最小値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	平均値	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
色 度	最大値	1.2	4.1	10.2	3.2	3.4	25	4.8	3.7	3.2	2.4	2.5	2.2	25
	最小値	1.1	2.1	7.2	2.9	2.9	8.8	4.3	3.3	3.0	2.3	2.2	2.1	1.1
	平均値	1.2	3.1	8.7	3.0	3.1	17	4.5	3.5	3.1	2.3	2.3	2.1	4.5
濁 度	最大値	0.9	2.2	4.7	0.9	1.0	26	1.8	1.6	2.0	1.2	1.2	1.0	26
	最小値	0.9	1.4	2.9	0.8	0.8	6.4	1.5	1.6	1.7	1.2	1.0	0.9	0.8
	平均値	0.9	1.8	3.8	0.8	0.9	16	1.6	1.6	1.8	1.2	1.1	0.9	2.7
アルカリ度	最大値	18.8	20.5	21.9	17.8	19.7	12.8	17.0	13.4	15.3	17.1	17.8	17.6	21.9
	最小値	18.5	18.7	21.6	17.3	18.7	11.8	15.4	12.2	14.7	16.5	17.2	17.3	11.8
	平均値	18.7	19.6	21.8	17.6	19.2	12.3	16.2	12.8	15.0	16.8	17.5	17.5	17.1
電気伝導率	最大値	64.3	66.9	71.1	63.2	62.8	44.9	55.3	47.2	53.6	57.8	76.1	60.6	76.1
	最小値	64.1	62.2	69.2	62.7	61.5	43.8	52.1	43.9	52.5	56.4	59.8	59.8	43.8
	平均値	64.2	64.6	70.2	63.0	62.2	44.4	53.7	45.6	53.1	57.1	68.0	60.2	58.8
硫酸イオン	最大値	7.10	6.22	6.00	6.27	5.61	3.92	4.72	4.38	5.46	6.08	6.89	6.49	7.10
	最小値	5.08	6.18	5.59	6.23	5.60	3.44	4.59	4.08	5.20	5.85	6.08	6.24	3.44
	平均値	6.09	6.20	5.80	6.25	5.61	3.68	4.66	4.23	5.33	5.97	6.49	6.37	5.55
アンモニア態窒素	最大値	0.01	0.03	0.05	0.02	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	0.05
	最小値	0.01	0.01	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	平均値	0.01	0.02	0.03	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01
S S	最大値	<1	1	4	<1	1	12	1	1	2	1	1	<1	12
	最小値	<1	1	3	<1	<1	5	1	1	1	<1	<1	<1	<1
	平均値	<1	1	3	<1	1	8	1	1	1	1	<1	<1	2
D O	最大値	10.8	8.7	5.9	7.5	6.5	9.3	8.6	9.5	10.1	11.3	12.0	11.6	12.0
	最小値	10.4	7.9	4.9	7.4	5.9	8.7	7.6	9.3	10.0	11.3	11.6	11.5	4.9
	平均値	10.6	8.3	5.4	7.5	6.2	9.0	8.1	9.4	10.1	11.3	11.8	11.6	9.1
B O D	最大値	0.5	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7	0.6	0.7
	最小値	0.4	0.7	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.7	0.5	0.2
	平均値	0.5	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.7	0.6	0.5
	最大値													
	最小値													
	平均値													
	最大値													
	最小値													
	平均値													

着水井原水毎日試験結果

(採水場所:着水井)

月 項 目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年 間
気 温 (°C)	最大値	18.7	25.0	28.7	32.4	31.8	28.4	27.5	19.4	12.0	11.7	12.6	17.0	32.4
	最小値	10.5	13.2	20.0	23.7	22.3	20.1	15.0	6.4	2.2	3.7	1.7	4.0	1.7
	平均値	14.1	19.9	23.9	28.6	29.7	24.7	20.3	13.4	8.2	6.4	5.9	9.4	17.0
水 温 (°C)	最大値	12.8	18.7	20.8	21.9	25.6	24.7	19.5	15.4	12.5	8.7	7.7	8.7	25.6
	最小値	9.3	12.9	18.7	19.6	22.2	17.1	14.9	12.5	8.8	6.9	6.2	6.8	6.2
	平均値	10.9	15.5	20.0	21.0	23.8	19.0	18.0	14.2	10.7	7.8	6.8	7.4	14.6
色 度 (度)	最大値	2.1	5.6	13.2	6.8	4.2	7.7	7.1	5.4	3.8	2.6	2.7	2.3	7.7
	最小値	0.6	1.4	5.4	2.4	1.6	0.5	4.1	3.3	2.6	2.0	1.9	1.8	0.5
	平均値	1.2	2.6	7.8	3.4	2.8	1.7	4.9	4.0	3.1	2.3	2.1	2.0	4.4
濁 度 (度)	最大値	1.4	3.9	10.3	3.8	1.2	5.8	9.0	6.2	2.1	1.5	1.7	1.1	5.8
	最小値	0.8	0.9	2.0	0.8	0.6	1.1	1.0	1.2	1.3	0.3	0.9	0.3	0.3
	平均値	0.9	1.7	4.4	1.3	0.8	1.5	2.7	2.4	1.6	1.2	1.1	0.9	2.8
臭 気	最大値	藻臭	生ぐさ臭	異常なし	藻臭	藻臭	藻土臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	生ぐさ臭
	最小値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	平均値	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルカリ度 (mg/L)	最大値	18.9	20.1	21.7	18.2	19.4	19.0	16.1	15.2	15.5	16.8	18.4	17.2	21.7
	最小値	17.4	17.6	16.5	16.6	16.7	11.1	11.7	11.5	13.7	15.2	15.9	15.8	11.1
	平均値	17.9	18.5	19.9	17.3	18.1	12.8	13.7	13.0	14.6	15.9	16.9	16.5	16.3
電気伝導率 (μS/cm)	最大値	71.2	73.5	72.6	71.8	65.0	64.5	57.2	68.0	55.8	65.4	76.8	61.3	76.8
	最小値	60.3	59.6	61.8	60.4	59.6	43.8	36.8	35.9	39.3	53.9	52.9	57.8	35.9
	平均値	64.0	65.2	69.3	63.1	62.7	47.3	49.0	46.9	52.2	57.2	61.1	59.6	58.1
pH 値	電極法	最大値	7.42	7.29	7.01	7.16	7.02	7.12	7.36	7.34	7.37	7.49	7.74	7.74
		最小値	7.24	6.89	6.75	6.95	6.39	6.97	6.91	7.18	7.26	7.29	7.32	6.39
		平均値	7.32	7.10	6.91	7.04	6.92	7.07	7.12	7.28	7.32	7.40	7.44	7.19
	比色法	最大値	7.0	6.9	7.7	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.1	7.7
		最小値	6.8	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.8	6.6
		平均値	6.9	6.8	6.7	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8

原水全項目試験結果

(原水:新池調整池)

採 水 月 日			5	11	最	最	平
採 水 時 刻			8	6			
天	候	前 日	9:25	13:25			
		当 日	晴	晴			
気	温	(℃)	14.2	20.7	20.7	14.2	17.5
水	温	(℃)	15.6	14.6	15.6	14.6	15.1
一 般 細 菌	菌	(1ml中)	34	43	43	34	39
大 腸 菌	菌	(100ml中)	0	11	11	0	5.5
大 腸 菌 群	群	(100ml中)	0	920	920	0	460
嫌 気 性 芽 胞 菌	菌	(100ml中)	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物		(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
水 銀 及 び そ の 化 合 物		(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物		(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物		(mg/L)	0.0001	<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001
ヒ素及びその化合物		(mg/L)	0.0001	<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001
六 価 ク ロ ム 化 合 物		(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
シアン化合物イオン及び塩化シアン		(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		(mg/L)	0.30	0.36	0.36	0.30	0.33
フッ素及びその化合物		(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物		(mg/L)	0.03	<0.01	0.03	<0.01	0.02
四 塩 化 炭 素		(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
1, 4 - ジ オ キ サ ン		(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジ ク ロ ロ エ チ レ ン		(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン		(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン		(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン		(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 素 酸		(mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ク ロ ロ 酢 酸		(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ク ロ ロ ホ ル ム		(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ ク ロ ロ 酢 酸		(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジプロモクロロメタン		(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
臭 素 酸		(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン		(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロ酢酸		(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
プロモジクロロメタン		(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ モ ホ ル ム		(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホルムアルデヒド		(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物		(mg/L)	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
アルミニウム及びその化合物		(mg/L)	0.06	0.17	0.17	0.06	0.12
鉄 及 び そ の 化 合 物		(mg/L)	0.14	0.02	0.14	0.02	0.08
銅 及 び そ の 化 合 物		(mg/L)	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002
ナトリウム及びその化合物		(mg/L)	3.63	1.86	3.63	1.86	2.75
マンガン及びその化合物		(mg/L)	0.021	0.020	0.021	0.020	0.021
塩 化 物 イ オ ン		(mg/L)	4.07	1.92	4.07	1.92	3.00
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		(mg/L)	27.8	17.7	27.8	17.7	22.8
蒸 発 残 留 物		(mg/L)	75	56	75	56	66
陰イオン界面活性剤		(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ジエオスミン		(mg/L)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール		(mg/L)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤		(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類		(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		(mg/L)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
pH	値	電極法	7.31	7.37	7.37	7.31	7.34
		比色法	7.0	6.9	7.0	6.9	7.0
臭 気			生ぐさ臭	異常なし	生ぐさ臭	異常なし	-
色 度	(度)		1.8	4.4	4.4	1.8	3.1
濁 度	(度)		1.9	3.3	3.3	1.9	2.6
遊 離 炭 酸	(mg/L)		1.6	2.3	2.3	1.6	2.0
総 ア ル カ リ 度	(mg/L)		21.2	14.0	21.2	14.0	17.6
電 気 伝 導 率	(μS/cm)		78.6	49.8	78.6	49.8	64.2
ケ イ 素	(mg/L)		3.82	4.72	4.72	3.82	4.27
カ ル シ ウ ム	(mg/L)		8.54	5.23	8.54	5.23	6.89
マ グ ネ シ ウ ム	(mg/L)		1.44	1.02	1.44	1.02	1.23
カ リ ウ ム	(mg/L)		0.60	0.52	0.60	0.52	0.56
硫 酸 イ オ ン	(mg/L)		8.32	4.96	8.32	4.96	6.64
溶 存 酸 素 (D O)	(mg/L)		10.3	9.9	10.3	9.9	10.1
生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)		1.1	0.2	1.1	0.2	0.7
浮 遊 物 質 (S S)	(mg/L)		1	2	2	1	2
全 窒 素	(mg/L)		0.39	0.45	0.45	0.39	0.42
全 磷	(mg/L)		0.008	0.006	0.008	0.006	0.007
ア ン モ ニ ア 態 窒 素	(mg/L)		0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01
ク ロ ロ フ ィ ル a	(ug/L)		2.0	<2.0	2.0	<2.0	<2.0
トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.0173	0.0124	0.0173	0.0124	0.0149

沈澱水毎週検査結果

月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年 間
気 温 (°C)	最大値	18.7	23.8	29.1	29.6	31.6	26.4	19.0	11.6	9.1	6.5	5.3	12.2	31.6
	最小値	11.7	20.4	25.7	29.5	30.5	24.4	19.0	11.3	6.3	4.8	4.8	10.1	4.8
	平均値	15.2	22.1	27.4	29.6	31.1	25.4	19.0	11.5	7.7	5.7	5.1	11.2	17.6
水 温 (°C)	最大値	11.0	17.1	20.9	21.5	25.2	18.6	18.9	14.5	11.8	7.9	6.5	7.8	25.2
	最小値	10.2	15.5	20.3	21.1	25.0	17.8	17.9	13.8	10.3	7.4	6.4	7.3	6.4
	平均値	10.6	16.3	20.6	21.3	25.1	18.2	18.4	14.2	11.1	7.7	6.5	7.6	14.8
一 般 細 菌 (1ml中)	最大値	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	最小値	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均値	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100ml中)	最大値	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	最小値	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	平均値	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	最大値	0.30	0.24	0.21	0.32	0.27	0.37	0.30	0.26	0.23	0.27	0.30	0.27	0.37
	最小値	0.29	0.21	0.21	0.29	0.27	0.36	0.29	0.24	0.23	0.25	0.25	0.26	0.21
	平均値	0.30	0.23	0.21	0.31	0.27	0.37	0.30	0.25	0.23	0.26	0.28	0.27	0.27
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	最大値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	最小値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	平均値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
フ ッ 素 及 び その 化 合 物 (mg/L)	最大値	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	最小値	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	平均値	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
塩 素 酸 (mg/L)	最大値	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.08	0.11	0.09	<0.06	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.11
	最小値	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.09	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	平均値	<0.06	0.09	<0.06	0.06	0.08	0.10	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
亜 鉛 及 び その 化 合 物 (mg/L)	最大値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	最小値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	平均値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉄 及 び その 化 合 物 (mg/L)	最大値	0.01	0.04	0.07	0.02	0.02	0.05	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.07
	最小値	0.01	0.02	0.05	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01
	平均値	0.01	0.03	0.06	0.02	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02
ナトリウム及び その 化 合 物 (mg/L)	最大値	3.15	3.87	5.10	4.21	3.87	6.47	3.66	3.75	3.83	3.52	5.62	2.92	6.47
	最小値	3.07	3.45	4.72	3.94	3.84	4.43	3.27	3.70	3.41	3.11	3.26	2.79	2.79
	平均値	3.11	3.66	4.91	4.08	3.86	5.45	3.47	3.73	3.62	3.32	4.44	2.86	3.87
マンガン及び その 化 合 物 (mg/L)	最大値	0.004	0.006	0.038	0.015	0.022	0.004	0.032	0.006	0.016	0.012	0.021	0.016	0.038
	最小値	0.004	0.004	0.038	0.009	0.022	0.004	0.008	0.002	0.014	0.011	0.012	0.016	0.002
	平均値	0.004	0.005	0.038	0.012	0.022	0.004	0.020	0.004	0.015	0.012	0.017	0.016	0.014
塩化物イオン (mg/L)	最大値	4.33	4.76	5.48	4.82	4.33	7.10	4.26	4.40	4.95	4.03	6.89	4.25	7.10
	最小値	4.22	4.40	5.45	4.44	4.24	5.32	4.10	4.22	4.86	3.72	4.17	4.20	3.72
	平均値	4.28	4.58	5.47	4.63	4.29	6.21	4.18	4.31	4.91	3.88	5.53	4.23	4.71

(採水地点:沈澱池末)

項 目		月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年 間
硬 度 (mg/L)	最大値		24.9	25.7	27.1	23.7	24.4	16.5	21.3	17.7	19.9	22.3	24.2	22.9	27.1
	最小値		24.5	24.9	26.2	23.3	24.1	16.2	19.9	16.3	19.3	22.1	23.1	22.5	16.2
	平均値		24.7	25.3	26.7	23.5	24.3	16.4	20.6	17.0	19.6	22.2	23.7	22.7	22.2
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	最大値		58	67	67	64	53	81	64	50	69	65	55	62	81
	最小値		58	60	63	63	50	57	52	49	46	30	49	61	30
	平均値		58	64	65	64	52	69	58	50	58	48	52	62	58
T O C (mg/L)	最大値		0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5
	最小値		0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3
	平均値		0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4
pH 値	電極法	最大値	7.30	7.28	7.12	7.15	7.09	7.27	7.24	7.26	7.27	7.25	7.27	7.34	7.34
		最小値	7.24	7.18	7.06	7.12	7.08	7.17	7.13	7.25	7.25	7.22	7.25	7.26	7.06
		平均値	7.27	7.23	7.09	7.14	7.09	7.22	7.19	7.26	7.26	7.24	7.26	7.30	7.21
	比色法	最大値	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	6.9	6.8	6.8	6.9
		最小値	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	6.7	6.8	6.7
		平均値	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8
臭 気	最大値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	最小値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	平均値	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
色 度 (度)	最大値		<0.5	<0.5	1.2	0.7	0.7	0.6	0.7	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	1.2
	最小値		<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	平均値		<0.5	<0.5	1.0	<0.5	<0.5	0.6	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	最大値		0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.4	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6
	最小値		0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.5	0.4	<0.1	0.3	0.4	0.3	0.3	<0.1
	平均値		0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.2	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3
ア ル カ リ 度 (mg/L)	最大値		18.3	20.9	23.5	18.0	19.8	13.2	17.3	13.9	15.0	16.1	16.8	16.3	23.5
	最小値		17.8	19.1	23.4	17.6	18.9	12.4	15.4	12.7	14.5	15.7	16.0	15.9	12.4
	平均値		18.1	20.0	23.5	17.8	19.4	12.8	16.4	13.3	14.8	15.9	16.4	16.1	17.0
電 気 伝 導 率 (μS/cm)	最大値		71.1	76.9	84.0	74.4	74.7	71.3	65.5	58.9	63.8	66.3	84.0	67.9	84.0
	最小値		70.5	71.8	83.1	73.9	72.6	61.3	62.2	55.8	63.1	64.8	66.9	66.3	55.8
	平均値		70.8	74.4	83.6	74.2	73.7	66.3	63.9	57.4	63.5	65.6	75.5	67.1	69.6
硫 酸 イ オ ン (mg/L)	最大値		7.46	6.73	6.40	6.70	6.15	4.58	5.99	4.88	5.97	6.57	7.18	6.72	7.46
	最小値		7.23	6.45	5.97	6.67	6.13	4.57	5.17	4.58	5.68	6.36	6.43	6.58	4.57
	平均値		7.35	6.59	6.19	6.69	6.14	4.58	5.58	4.73	5.83	6.47	6.81	6.65	6.13
残 留 塩 素 (mg/L)	最大値		0.29	0.29	0.19	0.25	0.23	0.29	0.33	0.29	0.44	0.32	0.22	0.25	0.44
	最小値		0.23	0.28	0.16	0.25	0.19	0.23	0.28	0.28	0.37	0.28	0.22	0.18	0.16
	平均値		0.26	0.29	0.18	0.25	0.21	0.26	0.31	0.29	0.41	0.30	0.22	0.22	0.26

沈澱水毎日検査結果

(採水場所: 沈澱池末)

項 目 \ 月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年 間
気 温 (°C)	最大値	18.7	25.0	28.7	32.4	31.8	28.4	27.5	19.4	12.0	11.7	12.6	17.0	32.4
	最小値	10.5	13.2	20.0	23.7	22.3	20.1	15.0	6.4	2.2	3.7	1.7	4.0	1.7
	平均値	14.1	19.9	23.9	28.6	29.7	24.7	20.3	13.4	8.2	6.4	5.9	9.4	17.0
水 温 (°C)	最大値	12.8	18.7	20.9	22.2	25.4	24.8	19.5	15.2	12.5	8.7	7.7	8.7	25.4
	最小値	9.4	12.7	18.6	19.5	22.3	17.1	14.8	12.4	8.7	6.9	6.0	6.7	6.0
	平均値	10.9	15.6	20.0	21.0	23.9	19.0	18.0	14.1	10.6	7.8	6.7	7.4	14.6
色 度 (度)	最大値	<0.5	<0.5	1.8	0.8	1.0	1.1	0.8	0.5	0.7	0.6	<0.5	<0.5	1.8
	最小値	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	平均値	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5	0.7	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	最大値	0.4	0.4	3.1	0.4	0.4	0.9	0.7	0.6	0.6	0.6	0.4	0.3	3.1
	最小値	0.1	<0.1	0.2	0.2	<0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	<0.1	<0.1
	平均値	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
臭 気	最大値	異常なし	微藻臭	異常なし	異常なし	異常なし	微土臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	微藻臭
	最小値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	平均値	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルカリ度 (mg/L)	最大値	17.8	20.9	23.2	18.8	20.7	19.8	16.5	15.2	15.4	16.6	17.5	16.6	23.2
	最小値	16.7	17.4	17.2	17.0	17.0	11.6	11.7	11.9	13.2	14.5	14.8	14.7	11.6
	平均値	17.3	18.6	21.5	17.7	18.6	13.2	14.0	13.2	14.4	15.3	15.9	15.4	16.3
電気伝導率 (μS/cm)	最大値	72.0	81.5	88.5	77.2	76.7	88.4	67.7	67.8	65.3	67.6	83.8	67.9	88.5
	最小値	66.6	67.4	78.3	70.6	72.0	58.8	49.5	45.7	47.0	62.8	63.4	64.5	45.7
	平均値	70.5	74.0	84.2	74.5	74.3	67.6	60.9	58.6	62.3	64.5	68.2	66.3	68.8
pH 値	電極法	最大値	7.35	7.30	7.29	7.22	7.18	7.38	7.59	7.54	7.42	7.41	7.43	7.59
		最小値	7.25	7.06	7.02	7.13	7.03	7.13	7.04	7.33	7.32	7.30	7.27	7.02
		平均値	7.30	7.21	7.15	7.17	7.13	7.26	7.25	7.42	7.37	7.35	7.36	7.28
	比色法	最大値	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	7.1	7.1	7.0	6.9	6.9	6.9	7.1
		最小値	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7
		平均値	6.8	6.9	6.8	6.9	6.8	6.8	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	6.8
残留塩素 (mg/L)	最大値	0.33	0.26	0.39	0.58	0.36	0.38	0.44	0.36	0.44	0.38	0.40	0.33	0.58
	最小値	0.19	0.14	0.11	0.21	0.11	0.06	0.21	0.24	0.27	0.24	0.25	0.21	0.06
	平均値	0.25	0.20	0.18	0.28	0.22	0.28	0.30	0.29	0.34	0.31	0.29	0.27	0.27



フロック形成池



沈澱池

ろ過水1毎週検査結果

項 目		月												年 間
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
気 温 (°C)	最大値	18.7	23.8	29.1	29.6	31.6	26.4	19.0	11.6	9.1	6.5	5.3	12.2	31.6
	最小値	11.7	20.4	25.7	29.5	30.5	24.4	19.0	11.3	6.3	4.8	4.8	10.1	4.8
	平均値	15.2	22.1	27.4	29.6	31.1	25.4	19.0	11.5	7.7	5.7	5.1	11.2	17.6
水 温 (°C)	最大値	11.0	17.1	20.8	21.5	25.3	18.6	19.2	14.7	11.9	8.0	6.7	7.6	25.3
	最小値	10.4	15.4	20.3	21.0	25.1	17.8	18.0	13.9	10.6	7.6	6.6	7.1	6.6
	平均値	10.7	16.3	20.6	21.3	25.2	18.2	18.6	14.3	11.3	7.8	6.7	7.4	14.8
一 般 細 菌 (1ml中)	最大値	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	最小値	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均値	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100ml中)	最大値	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	最小値	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	平均値	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	最大値	0.32	0.25	0.21	0.32	0.27	0.37	0.30	0.27	0.24	0.26	0.30	0.25	0.37
	最小値	0.28	0.22	0.21	0.29	0.26	0.36	0.29	0.24	0.24	0.25	0.25	0.25	0.21
	平均値	0.30	0.24	0.21	0.31	0.27	0.37	0.30	0.26	0.24	0.26	0.28	0.25	0.27
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	最大値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	最小値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	平均値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
フ ッ 素 及 び その 化 合 物 (mg/L)	最大値	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	最小値	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	平均値	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
塩 素 酸 (mg/L)	最大値	<0.06	0.07	0.11	0.13	0.14	0.18	0.14	0.09	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	0.18
	最小値	<0.06	0.06	0.09	0.09	0.14	0.15	0.13	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	平均値	<0.06	0.07	0.10	0.11	0.14	0.17	0.14	0.09	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.08
亜 鉛 及 び その 化 合 物 (mg/L)	最大値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	最小値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	平均値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉄 及 び その 化 合 物 (mg/L)	最大値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	最小値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	平均値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及び その 化 合 物 (mg/L)	最大値	4.22	5.68	7.60	5.77	5.58	7.20	5.31	4.47	4.57	4.39	6.59	4.19	7.60
	最小値	4.10	4.72	7.27	5.33	5.30	5.76	4.30	4.47	4.28	4.21	4.49	4.01	4.01
	平均値	4.16	5.20	7.44	5.55	5.44	6.48	4.81	4.47	4.43	4.30	5.54	4.10	5.16
マンガン及び その 化 合 物 (mg/L)	最大値	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	最小値	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	平均値	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	最大値	4.67	5.03	5.88	5.19	4.56	7.29	4.45	4.53	5.09	4.48	7.11	4.42	7.29
	最小値	4.23	4.59	5.82	4.73	4.53	5.54	4.37	4.46	4.52	4.19	4.35	4.02	4.02
	平均値	4.45	4.81	5.85	4.96	4.55	6.42	4.41	4.50	4.81	4.34	5.73	4.22	4.92

(採水地点:ろ過池1)

項 目		月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年 間
硬 度 (mg/L)	最大値		24.8	25.3	26.7	23.8	25.2	16.5	21.2	17.8	20.1	22.3	24.2	22.9	26.7
	最小値		24.7	24.9	26.0	23.1	24.4	16.3	20.0	16.3	19.5	21.8	22.9	22.8	16.3
	平均値		24.8	25.1	26.4	23.5	24.8	16.4	20.6	17.1	19.8	22.1	23.6	22.9	22.2
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	最大値		59	67	63	72	54	66	70	61	65	52	65	61	72
	最小値		54	67	61	51	51	54	51	49	45	42	50	61	42
	平均値		57	67	62	62	53	60	61	55	55	47	58	61	58
T O C (mg/L)	最大値		0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5
	最小値		0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	平均値		0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4
pH 値	電極法	最大値	7.75	7.79	7.82	7.78	7.70	7.62	7.66	7.64	7.65	7.77	7.68	7.65	7.82
		最小値	7.68	7.70	7.81	7.65	7.65	7.53	7.62	7.57	7.64	7.69	7.68	7.65	7.53
		平均値	7.72	7.75	7.82	7.72	7.68	7.58	7.64	7.61	7.65	7.73	7.68	7.65	7.68
	比色法	最大値	7.0	7.0	7.2	7.1	7.2	7.0	7.1	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.2
		最小値	7.0	7.0	7.1	7.0	7.2	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9
		平均値	7.0	7.0	7.2	7.1	7.2	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
味	最大値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	最小値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	平均値	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭 気	最大値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	最小値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	平均値	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
色 度 (度)	最大値	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	最小値	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	平均値	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	最大値	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最小値	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均値	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ア ル カ リ 度 (mg/L)	最大値	20.0	23.8	28.2	20.6	23.4	14.4	19.4	15.2	16.5	17.8	18.6	18.3	28.2	
	最小値	19.6	21.5	27.7	20.2	21.6	13.6	17.1	13.5	15.8	16.7	17.9	17.9	13.5	
	平均値	19.8	22.7	28.0	20.4	22.5	14.0	18.3	14.4	16.2	17.3	18.3	18.1	19.1	
電 気 伝 導 率 (μS/cm)	最大値	75.4	83.1	94.0	80.9	80.4	73.8	70.9	62.3	66.9	68.7	88.1	72.6	94.0	
	最小値	75.3	76.7	93.2	80.1	79.0	64.8	65.6	58.9	66.6	68.7	71.2	71.6	58.9	
	平均値	75.4	79.9	93.6	80.5	79.7	69.3	68.3	60.6	66.8	68.7	79.7	72.1	74.5	
硫 酸 イ オ ン (mg/L)	最大値	7.63	6.72	6.50	6.73	6.32	4.66	5.16	4.87	5.96	6.36	7.26	6.61	7.63	
	最小値	7.29	6.70	6.01	6.60	6.14	4.58	5.15	4.63	5.71	6.31	6.54	6.21	4.58	
	平均値	7.46	6.71	6.26	6.67	6.23	4.62	5.16	4.75	5.84	6.34	6.90	6.41	6.11	
残 留 塩 素 (mg/L)	最大値	0.58	0.60	0.67	0.73	0.70	0.79	0.89	0.85	0.76	0.79	0.63	0.63	0.89	
	最小値	0.41	0.60	0.66	0.69	0.67	0.78	0.80	0.68	0.70	0.68	0.57	0.58	0.41	
	平均値	0.50	0.60	0.67	0.71	0.69	0.79	0.85	0.77	0.73	0.74	0.60	0.61	0.69	

ろ過水1毎日検査結果

(採水場所:ろ過池1)

月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
項目	最大値	18.7	25.0	28.7	32.4	31.8	28.4	27.5	19.4	12.0	11.7	12.6	17.0	32.4
	最小値	10.5	13.2	20.0	23.7	22.3	20.1	15.0	6.4	2.2	3.7	1.7	4.0	1.7
	平均値	14.1	19.9	23.9	28.6	29.7	24.7	20.3	13.4	8.2	6.4	5.9	9.4	17.0
水温 (°C)	最大値	13.0	18.7	20.9	22.1	25.4	25.1	19.5	15.2	12.7	8.7	7.6	8.5	25.4
	最小値	9.6	12.9	18.6	19.6	22.3	17.4	15.0	12.7	8.9	7.1	6.3	6.8	6.3
	平均値	11.0	15.6	20.0	21.0	24.0	19.2	18.2	14.3	10.8	7.9	6.8	7.4	14.7
色度 (度)	最大値	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	最小値	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	平均値	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	最大値	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最小値	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均値	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
味	最大値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	最小値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	平均値	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	最大値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	最小値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	平均値	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルカリ度 (mg/L)	最大値	19.7	24.4	27.9	21.2	24.2	22.1	18.7	16.2	16.7	17.6	19.3	18.4	27.9
	最小値	18.5	19.1	19.9	19.4	19.3	12.7	12.1	12.5	14.0	16.1	16.6	16.8	12.1
	平均値	19.1	21.2	25.6	20.3	21.5	14.9	15.8	14.3	15.7	16.7	17.8	17.4	18.4
電気伝導率 (μS/cm)	最大値	76.2	89.9	96.4	83.3	84.6	93.1	74.0	71.0	69.7	71.5	88.2	72.7	96.4
	最小値	71.3	72.3	84.5	62.9	77.7	62.1	53.4	48.9	49.0	66.3	66.1	69.5	48.9
	平均値	74.8	79.8	92.9	80.0	81.2	72.1	65.6	61.8	65.8	68.5	72.7	71.1	73.9
pH 値	電極法	最大値	7.83	7.86	7.97	7.94	7.78	7.80	7.86	7.83	7.82	7.84	7.86	7.97
		最小値	7.68	7.69	7.75	7.65	7.63	7.63	7.54	7.68	7.70	7.64	7.71	7.54
		平均値	7.76	7.77	7.87	7.75	7.72	7.73	7.72	7.75	7.77	7.75	7.79	7.76
	比色法	最大値	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.4
		最小値	6.8	7.0	7.1	6.9	7.1	7.0	6.9	7.0	6.9	7.0	7.0	6.8
		平均値	7.0	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
残留塩素 (mg/L)	最大値	0.63	0.71	0.79	0.87	0.85	0.99	0.90	0.90	0.85	0.80	0.76	0.69	0.99
	最小値	0.50	0.51	0.53	0.66	0.65	0.68	0.71	0.69	0.67	0.60	0.56	0.54	0.50
	平均値	0.56	0.60	0.66	0.76	0.75	0.78	0.78	0.77	0.75	0.69	0.65	0.62	0.70



急速ろ過池



急速ろ過池

ろ過水2毎週検査結果

項 目		月												年 間
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
気 温 (°C)	最大値	18.7	23.8	29.1	29.6	31.6	26.4	19.0	11.6	9.1	6.5	5.3	12.2	31.6
	最小値	11.7	20.4	25.7	29.5	30.5	24.4	19.0	11.3	6.3	4.8	4.8	10.1	4.8
	平均値	15.2	22.1	27.4	29.6	31.1	25.4	19.0	11.5	7.7	5.7	5.1	11.2	17.6
水 温 (°C)	最大値	11.1	17.1	20.9	21.5	25.3	18.5	19.2	14.8	11.9	8.1	6.8	7.7	25.3
	最小値	10.4	15.4	20.3	21.1	25.1	17.7	18.1	14.0	10.6	7.6	6.6	7.2	6.6
	平均値	10.8	16.3	20.6	21.3	25.2	18.1	18.7	14.4	11.3	7.9	6.7	7.5	14.9
一 般 細 菌 (1ml中)	最大値	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	最小値	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均値	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100ml中)	最大値	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	最小値	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	平均値	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	最大値	0.30	0.24	0.21	0.32	0.27	0.37	0.30	0.27	0.24	0.26	0.29	0.26	0.37
	最小値	0.28	0.22	0.21	0.29	0.26	0.36	0.29	0.24	0.24	0.24	0.25	0.20	0.20
	平均値	0.29	0.23	0.21	0.31	0.27	0.37	0.30	0.26	0.24	0.25	0.27	0.23	0.27
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	最大値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	最小値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	平均値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
フ ッ 素 及 び その 化 合 物 (mg/L)	最大値	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	最小値	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	平均値	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
塩 素 酸 (mg/L)	最大値	<0.06	0.07	0.09	0.13	0.15	0.18	0.14	0.09	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	0.18
	最小値	<0.06	0.06	0.09	0.12	0.14	0.15	0.13	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	平均値	<0.06	0.07	0.09	0.13	0.15	0.17	0.14	0.09	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.08
亜 鉛 及 び その 化 合 物 (mg/L)	最大値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	最小値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	平均値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉄 及 び その 化 合 物 (mg/L)	最大値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	最小値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	平均値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及び その 化 合 物 (mg/L)	最大値	4.17	5.67	7.58	5.81	5.56	7.18	5.20	4.50	4.41	4.46	6.54	4.20	7.58
	最小値	4.06	4.67	6.87	5.28	5.31	5.72	4.28	4.44	4.27	4.20	4.44	4.01	4.01
	平均値	4.12	5.17	7.23	5.55	5.44	6.45	4.74	4.47	4.34	4.33	5.49	4.11	5.12
マンガン及び その 化 合 物 (mg/L)	最大値	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	最小値	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	平均値	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	最大値	4.35	5.04	5.88	5.21	4.65	7.41	4.48	4.56	4.94	4.55	7.19	4.45	7.41
	最小値	4.27	4.64	5.84	4.74	4.60	5.58	4.27	4.52	4.49	3.94	4.38	3.38	3.38
	平均値	4.31	4.84	5.86	4.98	4.63	6.50	4.38	4.54	4.72	4.25	5.79	3.92	4.89

(採水地点:ろ過池2)

項 目		月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年 間
硬 度 (mg/L)	最大値		25.1	25.5	26.6	23.9	25.2	16.3	21.4	17.9	20.2	22.3	24.3	22.9	26.6
	最小値		24.7	24.9	26.2	23.6	24.2	16.3	20.2	16.6	19.6	22.0	23.0	22.5	16.3
	平均値		24.9	25.2	26.4	23.8	24.7	16.3	20.8	17.3	19.9	22.2	23.7	22.7	22.3
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	最大値		60	70	64	67	56	65	56	72	57	56	57	63	72
	最小値		57	58	60	51	54	64	53	49	46	53	57	62	46
	平均値		59	64	62	59	55	65	55	61	52	55	57	63	59
T O C (mg/L)	最大値		0.3	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.6
	最小値		0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2
	平均値		0.3	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4
pH 値	電極法最大値		7.75	7.87	7.88	7.85	7.70	7.62	7.73	7.64	7.73	7.79	7.71	7.73	7.88
	電極法最小値		7.72	7.77	7.80	7.63	7.70	7.59	7.61	7.64	7.63	7.70	7.69	7.67	7.59
	電極法平均値		7.74	7.82	7.84	7.74	7.70	7.61	7.67	7.64	7.68	7.75	7.70	7.70	7.71
	比色法最大値		7.0	7.0	7.2	7.1	7.2	7.0	7.2	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.2
	比色法最小値		7.0	7.0	7.1	7.0	7.2	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9
	比色法平均値		7.0	7.0	7.2	7.1	7.2	7.0	7.1	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
味	最大値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	最小値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	平均値	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭 気	最大値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	最小値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	平均値	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
色 度 (度)	最大値	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	最小値	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	平均値	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	最大値	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最小値	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均値	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ア ル カ リ 度 (mg/L)	最大値		20.1	24.1	28.2	20.8	23.2	14.6	19.7	15.1	16.6	17.3	18.5	18.3	28.2
	最小値		19.6	21.4	27.6	20.1	22.0	14.1	17.3	13.4	16.0	16.8	17.8	18.0	13.4
	平均値		19.9	22.8	27.9	20.5	22.6	14.4	18.5	14.3	16.3	17.1	18.2	18.2	19.2
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	最大値		75.3	84.1	94.0	81.4	81.5	73.9	71.1	61.8	67.1	69.2	87.7	72.6	94.0
	最小値		74.9	77.0	92.9	80.0	79.5	65.1	65.9	59.0	65.4	68.9	71.6	71.0	59.0
	平均値		75.1	80.6	93.5	80.7	80.5	69.5	68.5	60.4	66.3	69.1	79.7	71.8	74.6
硫 酸 イ オ ン (mg/L)	最大値		7.52	6.68	6.49	6.76	6.11	4.66	5.72	4.92	5.96	6.39	7.22	6.70	7.52
	最小値		7.31	6.59	6.02	6.74	6.11	4.62	5.22	4.63	5.66	5.97	6.53	5.15	4.62
	平均値		7.42	6.64	6.26	6.75	6.11	4.64	5.47	4.78	5.81	6.18	6.88	5.93	6.07
残 留 塩 素 (mg/L)	最大値		0.55	0.57	0.64	0.66	0.73	0.67	0.88	0.76	0.79	0.64	0.61	0.55	0.88
	最小値		0.54	0.51	0.64	0.66	0.62	0.59	0.77	0.58	0.72	0.64	0.57	0.54	0.51
	平均値		0.55	0.54	0.64	0.66	0.68	0.63	0.83	0.67	0.76	0.64	0.59	0.55	0.64

ろ過水2毎日検査結果

(採水場所:ろ過池2)

月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
項目	最大値	18.7	25.0	28.7	32.4	31.8	28.4	27.5	19.4	12.0	11.7	12.6	17.0	32.4
	最小値	10.5	13.2	20.0	23.7	22.3	20.1	15.0	6.4	2.2	3.7	1.7	4.0	1.7
	平均値	14.1	19.9	23.9	28.6	29.7	24.7	20.3	13.4	8.2	6.4	5.9	9.4	17.0
水温 (°C)	最大値	13.1	18.8	20.9	22.2	25.5	25.2	19.5	15.2	12.7	8.8	7.7	8.6	25.5
	最小値	9.6	13.0	18.6	19.7	22.4	17.3	15.1	12.8	9.0	7.2	6.5	7.0	6.5
	平均値	11.1	15.7	20.1	21.0	24.1	19.2	18.2	14.3	10.9	8.0	7.0	7.6	14.8
色度 (度)	最大値	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	最小値	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	平均値	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	最大値	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最小値	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均値	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
味	最大値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	最小値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	平均値	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	最大値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	最小値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	平均値	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルカリ度 (mg/L)	最大値	19.6	24.7	28.4	21.3	24.8	22.1	18.7	16.5	17.2	17.9	19.3	18.3	28.4
	最小値	18.5	18.9	19.7	19.1	19.8	12.7	12.2	12.4	15.0	16.1	16.8	14.4	12.2
	平均値	19.0	21.2	25.5	20.2	21.5	15.0	15.8	14.3	15.7	16.7	17.7	17.4	18.3
電気伝導率 (μS/cm)	最大値	76.2	89.0	96.9	83.0	84.7	92.7	73.9	71.2	69.5	71.4	88.4	72.6	96.9
	最小値	71.3	72.4	84.5	63.1	79.0	62.2	53.2	48.8	49.5	65.7	66.9	68.7	48.8
	平均値	74.8	79.7	92.9	79.8	81.2	72.1	65.7	61.8	65.8	68.7	72.5	70.9	73.8
pH 値	電極法	最大値	7.82	7.93	8.06	8.12	7.82	7.89	7.88	7.84	7.89	7.88	7.90	8.12
		最小値	7.70	7.65	7.60	7.52	7.64	7.54	7.59	7.62	7.71	7.62	7.73	7.52
		平均値	7.77	7.78	7.87	7.75	7.73	7.73	7.72	7.75	7.77	7.75	7.79	7.77
	比色法	最大値	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.4
		最小値	6.9	7.0	7.1	6.9	7.1	7.0	6.9	7.0	6.9	7.0	7.0	6.9
		平均値	7.0	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
残留塩素 (mg/L)	最大値	0.57	0.66	0.77	0.84	0.77	0.88	0.90	0.85	0.84	0.76	0.69	0.69	0.90
	最小値	0.45	0.46	0.51	0.59	0.62	0.64	0.69	0.61	0.65	0.51	0.54	0.54	0.45
	平均値	0.52	0.55	0.63	0.69	0.69	0.74	0.77	0.74	0.72	0.64	0.62	0.60	0.66

浄水全項目検査結果

(浄水:中田井浄水場)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			5	10	6	1	2	5
天 候			11:20	11:45	11:30	12:05	15:40	11:00
前 日			晴	晴	晴	晴	晴	雨
当 日			晴	雨	曇	曇	曇	曇
気 温 (°C)			14.7	18.5	24.2	25.9	29.6	26.3
水 温 (°C)			10.0	14.4	19.9	19.6	22.1	18.9
一 般 細 菌 (1ml中)			0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100ml中)			(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
水 銀 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0002	0.0004	0.0002
六価クロム化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
シアニ化物イオン及び塩化シアニ			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			0.32	0.25	0.20	0.30	0.31	0.36
フッ素及びその化合物 (mg/L)			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
1, 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベ ン ゼ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 素 酸 (mg/L)			<0.06	<0.06	0.07	0.14	0.17	0.22
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			0.0058	0.0073	0.0075	0.0222	0.0137	0.0130
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.004	<0.004	0.006	0.010	<0.004	<0.004
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			0.0004	0.0003	0.0008	<0.0001	0.0002	<0.0001
臭 素 酸 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)			0.0084	0.0098	0.0124	0.0254	0.0170	0.0132
トリクロロ酢酸 (mg/L)			0.005	0.008	0.005	0.008	<0.002	<0.002
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			0.0022	0.0022	0.0036	0.0032	0.0031	0.0002
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			<0.0001	<0.0001	0.0005	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			0.06	0.12	0.17	0.08	0.10	0.11
鉄 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			3.99	4.40	6.90	6.13	5.39	9.78
マンガン及びその化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			4.35	4.39	5.56	5.39	4.96	11.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			26.0	25.2	27.1	23.5	23.7	18.5
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			47	56	66	84	46	53
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ジエオスミン (mg/L)			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)			0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
pH 値			7.68	7.65	7.94	7.65	7.59	7.59
			電極法	電極法	電極法	電極法	電極法	電極法
			比色法	比色法	比色法	比色法	比色法	比色法
味			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)			<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)			0.40	0.48	0.52	0.61	0.62	0.70
遊 離 炭 酸 (mg/L)			<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.6	0.8
総 ア ル カ リ 度 (mg/L)			20.1	20.6	28.0	20.6	20.0	15.5
電 気 伝 導 率 (μS/cm)			73.2	74.7	93.1	80.7	78.9	91.6
ケ イ 素 (mg/L)			3.43	3.23	3.14	3.62	2.93	2.33
カ ル シ ウ ム (mg/L)			7.41	7.47	8.04	6.49	6.57	6.83
マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)			1.54	1.50	1.68	1.42	1.48	1.20
カ リ ウ ム (mg/L)			0.40	0.36	0.42	0.44	0.45	0.45
硫 酸 イ オ ン (mg/L)			7.51	7.14	6.40	5.99	6.45	6.11

10 4	11 8	12 4	1 10	2 4	3 5	最 大 値	最 小 値	平 均 値
10:50	11:45	11:35	11:35	11:40	13:10			
晴	曇	晴	曇	曇	晴			
晴	晴	曇	曇	晴	雨			
21.8	19.7	11.9	5.0	8.1	9.2	29.6	5.0	17.9
18.8	15.0	12.6	8.4	7.9	7.5	22.1	7.5	14.6
0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0003	0.0002	0.0002	0.0004	<0.0001	0.0001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.35	0.29	0.23	0.25	0.22	0.25	0.36	0.20	0.28
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.12	0.09	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	0.22	<0.06	0.08
<0.002	<0.002	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	<0.002	<0.002
0.0219	0.0104	0.0053	0.0038	0.0036	0.0038	0.0222	0.0036	0.0099
<0.004	<0.004	<0.004	0.005	0.005	0.004	0.010	<0.004	<0.004
0.0002	0.0004	<0.0001	<0.0001	0.0002	<0.0001	0.0008	<0.0001	0.0002
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.0254	0.0134	0.0066	0.0050	0.0052	0.0050	0.0254	0.0050	0.0122
0.003	<0.002	0.002	0.005	0.004	0.002	0.008	<0.002	0.004
0.0033	0.0024	0.0013	0.0012	0.0014	0.0012	0.0036	0.0002	0.0021
<0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0005	<0.0001	<0.0001
<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.11	0.12	0.07	0.06	0.06	0.08	0.17	0.06	0.10
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
4.87	4.77	4.24	4.16	4.31	3.98	7.78	3.98	5.24
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
4.46	4.75	4.42	4.38	3.54	4.35	11.2	3.54	5.15
18.0	16.1	19.2	21.6	21.8	22.3	27.1	16.1	21.9
79	58	55	43	50	51	84	43	57
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4
7.43	7.77	7.77	7.57	7.80	7.90	7.94	7.43	7.70
7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.2	6.9	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.53	0.63	0.70	0.71	0.62	0.61	0.71	0.40	0.59
0.7	0.6	0.5	0.5	0.9	0.6	0.9	<0.5	0.6
15.4	14.2	15.8	16.8	18.3	17.3	28.0	14.2	18.6
63.4	60.7	65.7	66.9	69.2	69.9	93.1	60.7	74.0
2.81	3.27	2.77	2.67	2.88	2.26	3.62	2.26	2.94
5.37	4.61	5.50	6.32	6.28	6.29	8.04	4.61	6.43
1.10	1.00	1.20	1.38	1.46	1.44	1.68	1.00	1.37
0.40	0.34	0.38	0.42	0.42	0.40	0.45	0.34	0.41
4.80	4.74	5.76	6.39	5.72	7.02	7.51	4.74	6.17

浄水毎週検査結果

月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年 間
気 温 (°C)	最大値	18.7	23.8	29.1	29.6	31.6	26.4	19.0	11.6	9.1	6.5	5.3	12.2	31.6
	最小値	11.7	20.4	25.7	29.5	30.5	24.4	19.0	11.3	6.3	4.8	4.8	10.1	4.8
	平均値	15.2	22.1	27.4	29.6	31.1	25.4	19.0	11.5	7.7	5.7	5.1	11.2	17.6
水 温 (°C)	最大値	11.2	17.2	21.0	21.5	25.3	19.1	19.2	14.8	12.0	8.1	6.9	7.7	25.3
	最小値	10.6	15.6	20.3	21.2	25.0	17.9	18.1	14.0	10.7	7.6	6.6	7.3	6.6
	平均値	10.9	16.4	20.7	21.4	25.2	18.5	18.7	14.4	11.4	7.9	6.8	7.5	15.0
一 般 細 菌 (1ml中)	最大値	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	最小値	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均値	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100ml中)	最大値	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	最小値	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	平均値	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	最大値	0.30	0.24	0.25	0.32	0.27	0.37	0.31	0.27	0.24	0.26	0.29	0.27	0.37
	最小値	0.28	0.22	0.21	0.29	0.26	0.36	0.29	0.24	0.24	0.25	0.25	0.26	0.21
	平均値	0.29	0.23	0.23	0.31	0.27	0.37	0.30	0.26	0.24	0.26	0.27	0.27	0.27
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	最大値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	最小値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	平均値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
フ ッ 素 及 び その 化 合 物 (mg/L)	最大値	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05
	最小値	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	平均値	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
塩 素 酸 (mg/L)	最大値	<0.06	0.07	0.11	0.11	0.13	0.17	0.14	0.08	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	0.17
	最小値	<0.06	0.06	0.08	0.09	0.13	0.14	0.12	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	平均値	<0.06	0.07	0.10	0.10	0.13	0.16	0.13	0.08	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.08
亜 鉛 及 び その 化 合 物 (mg/L)	最大値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	最小値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	平均値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉄 及 び その 化 合 物 (mg/L)	最大値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	最小値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	平均値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及び その 化 合 物 (mg/L)	最大値	4.14	5.66	7.53	5.72	5.45	7.24	5.17	4.46	4.34	4.34	6.47	4.15	7.53
	最小値	3.92	4.61	6.70	5.17	5.28	5.70	4.27	4.45	4.26	4.21	4.55	4.00	3.92
	平均値	4.03	5.14	7.12	5.45	5.37	6.47	4.72	4.46	4.30	4.28	5.51	4.08	5.07
マンガン及び その 化 合 物 (mg/L)	最大値	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	最小値	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	平均値	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	最大値	4.43	5.04	6.27	5.14	4.59	7.48	4.52	4.51	4.62	4.45	7.11	4.40	7.48
	最小値	4.25	4.61	5.86	4.72	4.52	5.60	4.35	4.50	4.60	4.22	4.44	4.38	4.22
	平均値	4.34	4.83	6.07	4.93	4.56	6.54	4.44	4.51	4.61	4.34	5.78	4.39	4.94

(採水地点:浄 水 池)

項 目 \ 月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年 間
硬 度 (mg/L)	最大値	24.7	25.3	26.9	24.0	24.9	16.6	21.3	17.8	20.0	22.2	24.5	30.1	30.1
	最小値	24.6	24.9	26.1	23.2	23.8	16.4	20.1	16.5	19.4	21.8	22.8	25.9	16.4
	平均値	24.7	25.1	26.5	23.6	24.4	16.5	20.7	17.2	19.7	22.0	23.7	28.0	22.7
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	最大値	62	69	67	67	69	65	68	68	56	76	67	56	76
	最小値	48	64	61	57	66	60	56	49	45	66	58	55	45
	平均値	55	67	64	62	68	63	62	59	51	71	63	56	61
T O C (mg/L)	最大値	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5
	最小値	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2
	平均値	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4
pH 値	電極法最大値	7.74	7.84	7.87	7.82	7.71	7.64	7.70	7.71	7.76	7.79	7.70	7.70	7.87
	電極法最小値	7.74	7.79	7.82	7.65	7.71	7.59	7.62	7.66	7.63	7.70	7.68	7.70	7.59
	電極法平均値	7.74	7.82	7.85	7.74	7.71	7.62	7.66	7.69	7.70	7.75	7.69	7.70	7.72
	比色法最大値	7.1	7.0	7.2	7.1	7.2	7.0	7.1	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.2
	比色法最小値	7.0	7.0	7.1	7.0	7.2	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9
	比色法平均値	7.1	7.0	7.2	7.1	7.2	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
味	最大値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	最小値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	平均値	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭 気	最大値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	最小値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	平均値	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
色 度 (度)	最大値	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	最小値	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	平均値	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	最大値	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最小値	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均値	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ア ル カ リ 度 (mg/L)	最大値	19.8	24.2	28.4	20.6	22.9	14.6	19.6	15.2	16.8	17.4	18.6	18.2	28.4
	最小値	19.5	21.1	27.8	20.0	21.8	13.6	17.1	13.5	16.0	16.6	17.7	18.1	13.5
	平均値	19.7	22.7	28.1	20.3	22.4	14.1	18.4	14.4	16.4	17.0	18.2	18.2	19.1
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	最大値	75.3	83.2	93.5	81.1	81.5	74.3	71.9	62.1	67.2	68.9	87.8	72.4	93.5
	最小値	74.9	76.4	92.5	79.4	79.0	64.7	66.2	59.1	64.7	68.7	71.3	70.9	59.1
	平均値	75.1	79.8	93.0	80.3	80.3	69.5	69.1	60.6	66.0	68.8	79.6	71.7	74.5
硫 酸 イ オ ン (mg/L)	最大値	7.54	6.82	6.66	6.73	6.18	4.75	5.30	4.91	5.98	6.39	7.25	6.74	7.54
	最小値	7.35	6.60	6.07	6.71	6.11	4.61	5.17	4.65	5.67	6.32	6.59	6.62	4.61
	平均値	7.45	6.71	6.37	6.72	6.15	4.68	5.24	4.78	5.83	6.36	6.92	6.68	6.16
残 留 塩 素 (mg/L)	最大値	0.60	0.55	0.62	0.68	0.68	0.80	0.77	0.73	0.74	0.59	0.64	0.59	0.80
	最小値	0.53	0.54	0.54	0.65	0.66	0.68	0.73	0.66	0.66	0.58	0.54	0.42	0.42
	平均値	0.57	0.55	0.58	0.67	0.67	0.74	0.75	0.70	0.70	0.59	0.59	0.51	0.63

浄水毎日検査結果

(採水場所:浄水池)

項目		月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
気温 (℃)	最大値	18.7	25.0	28.7	32.4	31.8	28.4	27.5	19.4	12.0	11.7	12.6	17.0	32.4		
	最小値	10.5	13.2	20.0	23.7	22.3	20.1	15.0	6.4	2.2	3.7	1.7	4.0	1.7		
	平均値	14.1	19.9	23.9	28.6	29.7	24.7	20.3	13.4	8.2	6.4	5.9	9.4	17.0		
水温 (℃)	最大値	13.2	19.0	21.1	22.3	25.5	25.2	19.5	15.2	12.8	9.0	6.9	9.7	25.5		
	最小値	9.6	13.0	18.8	19.6	22.6	17.1	15.1	12.8	9.0	6.4	6.5	7.1	6.4		
	平均値	11.2	15.8	20.2	21.0	24.2	19.1	18.2	14.3	10.9	7.4	6.7	8.4	14.8		
色度 (度)	最大値	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
	最小値	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
	平均値	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
濁度 (度)	最大値	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
	最小値	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
	平均値	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
味	最大値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	最小値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	平均値	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
臭気	最大値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	最小値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	平均値	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
アルカリ度 (mg/L)	最大値	19.5	24.2	27.9	21.4	23.5	21.8	18.6	16.5	16.8	17.7	19.2	18.2	27.9		
	最小値	18.3	18.8	20.2	18.7	19.3	12.6	12.4	12.4	14.9	16.1	16.7	16.6	12.4		
	平均値	18.9	21.0	25.4	20.2	21.4	15.0	15.8	14.3	15.7	16.7	17.7	17.3	18.3		
電気伝導率 (μS/cm)	最大値	75.6	87.9	96.2	83.2	83.5	93.7	73.9	71.6	69.4	71.3	87.5	72.4	96.2		
	最小値	70.5	71.6	84.9	77.2	78.1	62.5	54.1	49.3	51.6	66.8	66.1	68.0	49.3		
	平均値	74.5	79.0	92.7	80.0	80.5	72.0	65.4	61.7	65.6	68.8	72.5	70.7	73.6		
pH 値	電極法	最大値	7.82	7.94	8.04	8.07	7.80	7.83	7.90	7.84	7.82	7.93	7.88	7.91	8.07	
		最小値	7.73	7.65	7.71	7.55	7.60	7.56	7.57	7.64	7.70	7.62	7.71	7.75	7.55	
		平均値	7.77	7.79	7.88	7.75	7.72	7.71	7.71	7.74	7.76	7.76	7.80	7.81	7.77	
	比色法	最大値	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.4	
		最小値	7.0	7.0	7.1	6.9	7.1	7.0	6.9	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	6.9	
		平均値	7.0	7.1	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	
残留塩素 (mg/L)	最大値	0.60	0.60	0.74	0.80	0.77	0.84	0.77	0.81	0.80	0.76	0.69	0.67	0.84		
	最小値	0.50	0.46	0.53	0.62	0.63	0.65	0.67	0.58	0.66	0.57	0.56	0.58	0.46		
	平均値	0.54	0.54	0.62	0.69	0.69	0.72	0.73	0.72	0.73	0.66	0.64	0.62	0.66		



浄水池 (地下)

配水毎週検査結果

項 目		月												年 間
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
気 温 (°C)	最大値	18.7	23.8	29.1	29.6	31.6	26.4	19.0	11.6	9.1	6.5	5.3	12.2	31.6
	最小値	11.7	20.4	25.7	29.5	30.5	24.4	19.0	11.3	6.3	4.8	4.8	10.1	4.8
	平均値	15.2	22.1	27.4	29.6	31.1	25.4	19.0	11.5	7.7	5.7	5.1	11.2	17.6
水 温 (°C)	最大値	12.8	18.5	22.7	24.2	26.2	21.4	21.0	16.4	12.7	8.8	7.7	9.6	26.2
	最小値	12.2	17.3	21.3	23.6	26.1	21.0	19.2	15.0	11.5	8.5	7.4	8.4	7.4
	平均値	12.5	17.9	22.0	23.9	26.2	21.2	20.1	15.7	12.1	8.7	7.6	9.0	16.4
一 般 細 菌 (1ml中)	最大値	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	最小値	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均値	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100ml中)	最大値	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	最小値	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	平均値	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	最大値	0.31	0.25	0.21	0.32	0.28	0.38	0.33	0.27	0.24	0.26	0.27	0.27	0.38
	最小値	0.29	0.23	0.21	0.29	0.27	0.35	0.29	0.25	0.24	0.26	0.24	0.26	0.21
	平均値	0.30	0.24	0.21	0.31	0.28	0.37	0.31	0.26	0.24	0.26	0.26	0.27	0.27
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	最大値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	最小値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	平均値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
フ ッ 素 及 び その 化 合 物 (mg/L)	最大値	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	最小値	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	平均値	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
塩 素 酸 (mg/L)	最大値	<0.06	0.07	0.11	0.13	0.17	0.19	0.14	0.10	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	0.19
	最小値	<0.06	0.07	0.10	0.10	0.14	0.17	0.13	0.09	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	平均値	<0.06	0.07	0.11	0.12	0.16	0.18	0.14	0.10	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.09
亜 鉛 及 び その 化 合 物 (mg/L)	最大値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	最小値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	平均値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉄 及 び その 化 合 物 (mg/L)	最大値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02
	最小値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	平均値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及び その 化 合 物 (mg/L)	最大値	4.17	5.06	7.41	5.59	5.65	7.71	5.25	4.86	4.39	4.42	5.29	4.12	7.71
	最小値	4.09	4.64	6.71	5.37	5.57	6.26	4.49	4.65	4.35	4.18	4.73	3.98	3.98
	平均値	4.13	4.85	7.06	5.48	5.61	6.99	4.87	4.76	4.37	4.30	5.01	4.05	5.12
マンガン及び その 化 合 物 (mg/L)	最大値	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	最小値	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	平均値	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	最大値	4.56	4.89	5.93	5.25	4.71	8.29	4.57	4.77	4.71	4.56	5.47	4.51	8.29
	最小値	4.40	4.57	5.87	4.95	4.70	6.43	4.50	4.68	4.66	4.25	4.45	4.37	4.25
	平均値	4.48	4.73	5.90	5.10	4.71	7.36	4.54	4.73	4.69	4.41	4.96	4.44	5.00

(採水場所:配水管)

項 目		月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年 間
硬 度 (mg/L)	最大値		24.8	25.4	27.1	23.9	24.5	16.8	21.5	17.8	19.9	22.1	23.6	22.9	27.1
	最小値		24.5	24.9	26.8	23.4	23.4	16.5	20.2	16.5	19.3	22.0	22.7	22.6	16.5
	平均値		24.7	25.2	27.0	23.7	24.0	16.7	20.9	17.2	19.6	22.1	23.2	22.8	22.2
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	最大値		68	70	71	67	62	60	67	48	60	57	65	70	71
	最小値		50	66	52	52	42	49	45	45	48	56	50	63	42
	平均値		59	68	62	60	52	55	56	47	54	57	58	67	58
T O C (mg/L)	最大値		0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5
	最小値		0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	平均値		0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
pH 値	電極法	最大値	7.77	7.79	7.88	7.75	7.72	7.59	7.72	7.73	7.71	7.72	7.70	7.67	7.88
		最小値	7.71	7.73	7.87	7.70	7.71	7.45	7.63	7.67	7.66	7.67	7.68	7.66	7.45
		平均値	7.74	7.76	7.88	7.73	7.72	7.52	7.68	7.70	7.69	7.70	7.69	7.67	7.70
	比色法	最大値	7.1	7.0	7.2	7.1	7.2	7.0	7.2	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.2
		最小値	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9
		平均値	7.1	7.0	7.2	7.1	7.2	7.0	7.1	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
味	最大値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	最小値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	平均値	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭 気	最大値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	最小値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	平均値	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
色 度 (度)	最大値	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	最小値	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	平均値	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	最大値	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最小値	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均値	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ア ル カ リ 度 (mg/L)	最大値		19.9	23.1	28.4	20.4	23.2	14.7	19.5	15.2	16.6	17.3	17.9	18.3	28.4
	最小値		19.5	20.5	27.5	20.2	22.1	14.3	17.0	13.3	15.8	16.3	17.8	17.8	13.3
	平均値		19.7	21.8	28.0	20.3	22.7	14.5	18.3	14.3	16.2	16.8	17.9	18.1	19.0
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	最大値		75.8	80.6	95.1	81.3	81.6	79.1	73.0	62.3	67.7	69.9	78.5	72.7	95.1
	最小値		75.5	75.5	92.7	80.7	79.7	67.8	66.4	59.8	64.8	68.2	72.5	68.1	59.8
	平均値		75.7	78.1	93.9	81.0	80.7	73.5	69.7	61.1	66.3	69.1	75.5	70.4	74.6
硫 酸 イ オ ン (mg/L)	最大値		7.86	6.65	6.49	6.80	6.28	4.88	5.43	4.94	6.03	6.49	6.85	6.71	7.86
	最小値		7.75	6.64	6.23	6.75	6.11	4.73	5.09	4.69	5.75	6.28	6.01	6.68	4.69
	平均値		7.81	6.65	6.36	6.78	6.20	4.81	5.26	4.82	5.89	6.39	6.43	6.70	6.17
残 留 塩 素 (mg/L)	最大値		0.46	0.45	0.43	0.45	0.43	0.53	0.55	0.57	0.63	0.58	0.58	0.52	0.63
	最小値		0.41	0.44	0.39	0.41	0.33	0.49	0.49	0.55	0.54	0.51	0.51	0.41	0.33
	平均値		0.44	0.45	0.41	0.43	0.38	0.51	0.52	0.56	0.59	0.55	0.55	0.47	0.49

配水毎日検査結果

(採水場所:配水管)

月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
項目	最大値	18.7	25.0	28.7	32.4	31.8	28.4	27.5	19.4	12.0	11.7	12.6	17.0	32.4
	最小値	10.5	13.2	20.0	23.7	22.3	20.1	15.0	6.4	2.2	3.7	1.7	4.0	1.7
	平均値	14.1	19.9	23.9	28.6	29.7	24.7	20.3	13.4	8.2	6.4	5.9	9.4	17.0
水温 (°C)	最大値	14.5	20.0	22.9	24.7	27.4	26.4	21.5	17.3	13.4	9.8	8.9	10.7	27.4
	最小値	11.1	14.4	19.6	21.2	24.3	21.0	17.4	13.6	9.5	8.2	7.3	8.2	7.3
	平均値	12.5	17.1	21.4	23.3	26.0	22.3	20.2	15.6	11.7	8.8	7.9	9.1	16.3
色度 (度)	最大値	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	最小値	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	平均値	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	最大値	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最小値	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均値	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
味	最大値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	最小値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	平均値	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	最大値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	最小値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	平均値	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルカリ度 (mg/L)	最大値	19.4	23.8	27.7	21.6	22.9	22.6	18.9	15.9	16.8	17.4	18.8	18.3	27.7
	最小値	18.4	18.7	21.5	19.4	19.6	13.2	13.2	12.8	15.0	16.0	16.8	16.6	12.8
	平均値	18.9	20.7	25.8	20.4	21.2	15.7	16.1	14.2	15.7	16.7	17.6	17.4	18.4
電気伝導率 (μS/cm)	最大値	76.3	89.4	95.9	87.1	84.9	87.0	73.3	68.3	69.3	72.7	82.8	73.1	95.9
	最小値	72.2	73.1	88.3	76.5	78.2	64.1	59.2	50.7	51.3	63.5	66.4	68.9	50.7
	平均値	75.2	78.7	93.1	80.8	80.7	73.9	66.5	61.4	65.9	68.7	72.1	71.1	74.0
pH 値	電極法	最大値	7.80	7.82	7.92	7.83	7.78	7.75	7.77	7.74	7.76	7.77	7.80	7.92
		最小値	7.68	7.71	7.75	7.68	7.63	7.60	7.56	7.61	7.67	7.59	7.69	7.56
		平均値	7.74	7.76	7.86	7.73	7.69	7.66	7.67	7.68	7.72	7.69	7.75	7.72
	比色法	最大値	7.1	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.2	7.2	7.1	7.4	7.1	7.4
		最小値	7.0	7.0	7.1	6.9	7.1	7.1	6.9	7.0	6.9	7.0	7.0	6.9
		平均値	7.0	7.1	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
残留塩素 (mg/L)	最大値	0.49	0.51	0.46	0.52	0.46	0.63	0.63	0.67	0.67	0.67	0.61	0.62	0.67
	最小値	0.41	0.33	0.34	0.38	0.36	0.34	0.46	0.53	0.52	0.56	0.52	0.48	0.33
	平均値	0.45	0.44	0.40	0.44	0.41	0.50	0.53	0.60	0.60	0.61	0.56	0.53	0.51

排水池排水水試験結果

採水地点	中田井浄水場 排水池 (No. 1 排水口)														
採水月日	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値
	4	9	5	1	1	3	3	6	3	9	5	4			
採水時刻	16:30	16:10	16:20	16:20	16:15	9:40	16:20	16:15	16:15	8:45	8:45	9:10			
天候	曇	晴	曇	曇	晴	曇	曇	曇	晴	曇	晴	晴			
水温 (°C)	11.3	16.2	20.5	21.3	24.3	25.0	19.8	15.8	12.9	9.0	7.5	7.4	25.0	7.4	15.9
pH 値	7.44	7.53	7.53	7.37	7.41	7.45	7.15	7.50	7.54	7.15	7.44	7.45	7.54	7.15	7.41
全鉄 (mg/L)	0.11	0.06	0.29	0.31	0.04	0.38	0.33	0.27	0.31	0.31	0.21	0.60	0.60	0.04	0.27
溶解性鉄 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01
全マンガン (mg/L)	0.016	0.207	0.285	0.823	0.470	0.315	0.385	0.175	0.155	0.162	0.108	0.060	0.823	0.016	0.263
溶解性マンガン (mg/L)	0.017	0.130	0.093	0.648	0.069	0.133	0.126	0.024	0.026	0.026	0.023	0.020	0.648	0.017	0.111
浮遊物質 (SS) (mg/L)	11	4	8	7	8	5	16	13	16	10	11	12	16	4	10
大腸菌群 (100ml中)	17	0	70	920	220	240	33	4.5	0	0	0	79	920	0	130
電気伝導率 (μS/cm)	78.6	78.4	98.3	93.6	84.7	100	71.6	67.2	69.7	73.4	75.2	76.3	100	67.2	80.6
全窒素 (mg/L)	0.46	0.41	0.39	0.56	0.50	0.52	0.66	0.42	0.34	0.40	0.35	0.39	0.66	0.34	0.45
全磷 (mg/L)	0.006	0.002	0.010	0.009	0.009	0.005	0.013	0.010	0.012	0.009	0.010	0.010	0.013	0.002	0.009
水銀 (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
銅 (mg/L)	0.005	0.004	0.010	0.005	0.005	0.005	0.007	0.070	0.009	0.008	0.004	0.019	0.070	0.004	0.013
亜鉛 (mg/L)	0.008	<0.001	0.025	0.010	0.014	0.020	0.013	0.019	0.017	0.019	0.009	0.014	0.025	<0.001	0.014
総クロム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0002	<0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001
カドミウム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001
C O D (mg/L)	0.9	1.2	2.0	1.1	1.2	1.0	1.4	2.1	1.7	1.1	0.6	1.5	2.1	0.6	1.3
ヒ素 (mg/L)	0.0008	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0005	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0006	0.0011	0.0011	<0.0001	0.0003
セレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
アルミニウム (mg/L)	2.63	1.28	4.28	1.51	2.11	1.53	2.64	4.30	4.08	3.76	2.46	3.49	4.30	1.28	2.84
フッ素 (mg/L)	<0.05	<0.05	0.07	0.05	0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.08	0.08	<0.05	<0.05

4. 給 水 栓 水

4. 給 水 栓 水

給水栓水毎月検査地点



No.	採 水 地 点	No.	採 水 地 点
1	長 田 地 区	11	東 金 川 地 区
2	五 良 野 地 区	12	金 田 地 区
3	山 田 地 区	13	中 組 上 地 区
4	中 之 庄 地 区	14	葱 尾 地 区
5	伊 予 三 島 運 動 公 園	15	七 田 地 区
6	平 木 地 区	16	下 川 地 区
7	妻 烏 地 区	17	切 山 地 区
8	三 角 寺 地 区	18	石 ノ 口 地 区
9	山 口 地 区	19	山 田 井 地 区
10	西 金 川 地 区	20	東 町 地 区

給水栓水全項目検査結果

(給水栓水:豊岡小学校)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			5	10	6	1	2	5
天 候			9:20	9:45	9:25	9:30	13:40	9:50
前 日			晴	晴	晴	晴	晴	雨
当 日			晴	雨	曇	曇	曇	曇
気 温 (°C)			14.2	17.8	23.6	24.8	31.4	23.8
水 温 (°C)			13.8	18.2	21.8	23.0	28.4	25.0
一 般 細 菌 (1ml中)			0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100ml中)			(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			0.0004	<0.0001	<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0002	0.0004	0.0001
六価クロム化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
シアニ化物イオン及び塩化シアニ			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			0.31	0.26	0.19	0.29	0.30	0.30
フッ素及びその化合物 (mg/L)			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
1, 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベ ン ゼ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 素 酸 (mg/L)			<0.06	0.10	0.07	0.13	0.18	0.22
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			0.0062	0.0117	0.0159	0.0305	0.0280	0.0238
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.004	<0.004	0.004	0.005	<0.004	<0.004
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			0.0005	0.0006	0.0012	0.0003	0.0004	0.0004
臭 素 酸 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)			0.0099	0.0159	0.0232	0.0353	0.0330	0.0286
トリクロロ酢酸 (mg/L)			0.006	0.015	0.006	0.011	<0.002	<0.002
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			0.0032	0.0036	0.0055	0.0045	0.0046	0.0044
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			<0.0001	<0.0001	0.0006	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			0.07	0.11	0.13	0.08	0.12	0.14
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			3.89	4.48	6.77	6.59	5.48	5.53
マンガン及びその化合物 (mg/L)			0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			4.31	4.59	5.78	5.74	5.09	4.74
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			25.0	25.2	27.7	23.6	23.7	24.2
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			57	53	63	86	65	65
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ジエオスミン (mg/L)			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)			0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4
pH 値			7.70	7.68	7.87	7.77	7.69	7.67
			電極法	電極法	電極法	電極法	電極法	電極法
			比色法	比色法	比色法	比色法	比色法	比色法
味			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)			<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)			0.37	0.28	0.31	0.31	0.22	0.21
遊 離 炭 酸 (mg/L)			<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5
総 ア ル カ リ 度 (mg/L)			19.5	20.7	27.9	21.6	20.4	21.7
電 気 伝 導 率 (μS/cm)			74.9	75.8	94.0	84.1	80.1	79.9
ケ イ 素 (mg/L)			3.69	3.13	3.00	3.31	3.21	3.42
カ ル シ ウ ム (mg/L)			7.47	7.44	8.12	6.64	6.40	7.56
マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)			1.52	1.48	1.66	1.45	1.42	1.51
カ リ ウ ム (mg/L)			0.37	0.38	0.42	0.46	0.46	0.44
硫 酸 イ オ ン (mg/L)			7.44	7.21	6.46	5.60	6.60	6.06

10 4	11 8	12 4	1 10	2 4	3 5	最 大 値	最 小 値	平 均 値
9:40	9:45	9:25	9:40	11:05	9:45			
晴	曇	晴	曇	曇	晴			
晴	晴	曇	曇	晴	雨			
21.9	19.5	11.7	4.2	9.6	7.3	31.4	4.2	17.5
22.4	17.3	11.9	8.3	8.7	7.9	28.4	7.9	17.2
0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0004	<0.0001	<0.0001
<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0002	0.0001	0.0002	0.0004	<0.0001	0.0001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.35	0.30	0.24	0.25	0.22	0.25	0.35	0.19	0.27
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.13	0.10	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	0.22	<0.06	0.09
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
0.0300	0.0125	0.0122	0.0082	0.0067	0.0057	0.0305	0.0057	0.0160
<0.004	<0.004	<0.004	0.005	0.005	0.004	0.005	<0.004	<0.004
0.0004	0.0005	<0.0001	0.0003	0.0004	<0.0001	0.0012	<0.0001	0.0004
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.0350	0.0161	0.0153	0.0111	0.0095	0.0077	0.0353	0.0077	0.0201
0.003	0.002	0.002	0.005	0.005	0.003	0.015	<0.002	0.005
0.0046	0.0029	0.0031	0.0026	0.0024	0.0020	0.0055	0.0020	0.0036
<0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0006	<0.0001	<0.0001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.14	0.10	0.07	0.07	0.07	0.07	0.14	0.07	0.10
<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
5.16	4.45	4.34	4.15	4.37	3.95	6.77	3.89	4.93
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	<0.001
4.68	4.99	4.59	4.44	3.75	4.42	5.78	3.75	4.76
18.1	16.5	19.3	21.8	21.9	23.3	27.7	16.5	22.5
57	58	57	45	42	54	86	42	59
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4
7.59	7.65	7.76	7.62	7.74	7.76	7.87	7.59	7.71
7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.3	7.0	7.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.48	0.59	0.53	0.56	0.52	0.56	0.59	0.21	0.41
0.5	0.8	0.5	<0.5	0.8	0.8	0.8	<0.5	0.5
15.7	13.9	15.9	19.9	18.8	17.5	27.9	13.9	19.5
64.3	59.5	66.5	67.3	75.3	71.3	94.0	59.5	74.4
2.47	3.03	2.68	3.02	2.91	4.53	4.53	2.47	3.20
5.41	4.77	5.50	6.25	6.33	6.37	8.12	4.77	6.52
1.09	1.02	1.18	1.36	1.45	1.46	1.66	1.02	1.38
0.38	0.34	0.40	0.42	0.40	0.40	0.46	0.34	0.41
4.90	5.09	5.92	6.58	5.99	7.06	7.44	4.90	6.24

給水栓水全項目検査結果

(給水栓水:二名保育所)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			5	10	6	1	2	5
天 候			10:15	10:30	10:15	10:20	14:25	10:45
前 日			晴	晴	晴	晴	晴	雨
当 日			晴	雨	曇	曇	曇	曇
気 温 (°C)			13.8	17.6	23.6	25.4	30.5	24.7
水 温 (°C)			13.0	18.4	22.0	23.3	28.2	24.4
一 般 細 菌 (1ml中)			0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100ml中)			(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			0.0008	0.0008	0.0011	0.0008	<0.0001	0.0008
ヒ素及びその化合物 (mg/L)			<0.0001	<0.0001	0.0001	0.0002	0.0003	0.0001
六価クロム化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
シアニ化物イオン及び塩化シアニ			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			0.32	0.26	0.19	0.29	0.30	0.30
フッ素及びその化合物 (mg/L)			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 素 酸 (mg/L)			<0.06	0.07	0.07	0.12	0.16	0.21
クロロ酢酸 (mg/L)			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)			0.0068	0.0128	0.0183	0.0336	0.0316	0.0282
ジクロロ酢酸 (mg/L)			<0.004	<0.004	0.004	0.004	<0.004	0.024
ジブロモクロロメタン (mg/L)			0.0006	0.0008	0.0013	0.0004	0.0004	0.0005
臭 素 酸 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)			0.0108	0.0175	0.0259	0.0388	0.0370	0.0340
トリクロロ酢酸 (mg/L)			0.007	0.011	0.005	0.007	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)			0.0034	0.0039	0.0057	0.0048	0.0050	0.0053
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			<0.0001	<0.0001	0.0006	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			0.010	0.007	0.007	0.010	0.005	0.005
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			0.07	0.11	0.13	0.11	0.11	0.12
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			3.91	4.40	6.70	6.94	5.32	5.70
マンガン及びその化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			4.36	4.55	5.81	5.94	4.96	4.78
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			24.8	25.2	27.1	24.1	23.6	24.9
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			56	63	80	83	47	78
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ジエオスミン (mg/L)			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)			0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
pH 値			7.75	7.75	7.92	7.86	7.78	7.83
			7.2	7.1	7.4	7.2	7.2	7.2
味			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)			<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)			0.40	0.28	0.31	0.35	0.30	0.28
遊 離 炭 酸 (mg/L)			<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
総 アル カ リ 度 (mg/L)			19.7	20.9	27.6	22.7	20.6	23.0
電 気 伝 導 率 (μS/cm)			75.5	75.9	94.3	88.7	79.6	82.2
ケ イ 素 (mg/L)			3.30	2.77	3.09	3.44	2.79	3.12
カ ル シ ウ ム (mg/L)			7.40	7.77	8.30	6.74	6.54	7.82
マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)			1.50	1.48	1.66	1.48	1.42	1.54
カ リ ウ ム (mg/L)			0.40	0.38	0.42	0.46	0.46	0.48
硫 酸 イ オ ン (mg/L)			7.57	7.25	6.55	6.11	6.51	6.22

10 4	11 8	12 4	1 10	2 4	3 5	最 大 値	最 小 値	平 均 値
10:35 晴	10:35 曇	10:10 晴	10:20 曇	9:40 曇	10:40 晴			
晴	晴	曇	曇	晴	雨			
23.5	20.0	11.9	4.4	7.5	7.5			
24.1	18.9	14.0	9.4	10.2	9.9	30.5	4.4	17.5
0	0	0	0	0	0	28.2	9.4	18.0
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	0	0	0
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.0009	0.0007	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0011	<0.0001	0.0007
<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0001	0.0001	0.0002	0.0003	<0.0001	<0.0001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.35	0.31	0.25	0.25	0.24	0.25	0.35	0.19	0.28
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.12	0.09	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	0.21	<0.06	0.09
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
0.0330	0.0158	0.0131	0.0089	0.0079	0.0060	0.0336	0.0060	0.0180
<0.004	<0.004	<0.004	0.005	0.005	<0.004	0.024	<0.004	0.004
0.0005	0.0006	<0.0001	0.0003	0.0004	<0.0001	0.0013	<0.0001	0.0005
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.0384	0.0203	0.0163	0.0120	0.0108	0.0081	0.0388	0.0081	0.0225
0.003	0.002	0.002	0.006	0.005	0.003	0.011	<0.002	0.004
0.0049	0.0037	0.0032	0.0028	0.0025	0.0021	0.0057	0.0021	0.0039
<0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0006	<0.0001	<0.0001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.005	0.006	0.007	0.010	0.007	0.009	0.010	0.005	0.007
0.13	0.10	0.06	0.08	0.06	0.07	0.13	0.06	0.10
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
5.18	4.56	4.34	4.30	4.38	3.91	6.94	3.91	4.97
<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
4.74	5.01	4.71	4.51	4.19	4.37	5.94	4.19	4.83
18.0	16.4	19.3	21.5	21.5	23.3	27.1	16.4	22.5
44	65	50	41	47	65	83	41	60
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3
7.65	7.72	7.77	7.68	7.75	7.78	7.92	7.65	7.77
7.2	7.1	7.0	7.0	7.1	7.0	7.4	7.0	7.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.40	0.48	0.50	0.48	0.50	0.54	0.54	0.28	0.40
0.5	0.6	<0.5	<0.5	0.9	0.6	0.9	<0.5	<0.5
15.9	13.9	15.8	16.8	18.6	17.8	27.6	13.9	19.4
64.6	61.2	66.8	67.6	71.2	71.7	94.3	61.2	74.9
2.75	2.76	2.56	2.58	2.83	2.77	3.44	2.56	2.90
5.50	4.86	5.61	6.33	6.38	6.25	8.30	4.86	6.63
1.10	1.01	1.18	1.34	1.45	1.43	1.66	1.01	1.38
0.40	0.36	0.42	0.42	0.42	0.40	0.48	0.36	0.42
4.83	5.08	6.01	6.41	6.36	7.09	7.57	4.83	6.33

給水栓水全項目検査結果

(給水栓水:川滝公民館)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			5	10	6	1	2	5
天 候			10:50	11:00	10:45	11:05	15:00	11:20
前 日			晴	晴	晴	晴	晴	雨
当 日			晴	雨	曇	曇	曇	曇
気 温 (°C)			14.2	17.6	24.0	25.1	27.6	24.1
水 温 (°C)			13.3	16.0	21.1	21.8	27.1	21.4
一 般 細 菌 (1ml中)			0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100ml中)			(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)			0.0001	<0.0001	0.0001	0.0001	0.0003	0.0001
六価クロム化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
シアニ化合物イオン及び塩化シアニ			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			0.30	0.32	0.20	0.31	0.31	0.30
フッ素及びその化合物 (mg/L)			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 素 酸 (mg/L)			<0.06	0.08	0.08	0.13	0.17	0.22
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.010	<0.002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			0.0073	0.0126	0.0193	0.0353	0.0324	0.0299
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.004	<0.004	0.004	0.004	0.010	0.029
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			0.0006	0.0008	0.0013	0.0004	0.0004	0.0005
臭 素 酸 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)			0.0115	0.0174	0.0273	0.0408	0.0377	0.0358
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			0.007	<0.002	0.004	0.011	<0.002	<0.002
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			0.0036	0.0040	0.0061	0.0051	0.0049	0.0054
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			<0.0001	<0.0001	0.0006	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			0.05	0.09	0.14	0.11	0.10	0.11
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			3.97	4.42	6.76	7.13	5.45	5.73
マンガン及びその化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			4.39	4.83	5.91	6.07	5.05	4.88
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			24.4	25.1	27.2	23.9	23.6	25.1
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			59	62	73	76	60	63
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ジエオスミン (mg/L)			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)			0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5
pH 値			7.73	7.70	7.95	7.87	7.76	7.81
			電極法	電極法	電極法	電極法	電極法	電極法
			比色法	比色法	比色法	比色法	比色法	比色法
味			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)			<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)			0.55	0.37	0.35	0.45	0.45	0.38
遊 離 炭 酸 (mg/L)			<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5
総 ア ル カ リ 度 (mg/L)			19.5	20.8	27.9	23.1	20.5	23.1
電 気 伝 導 率 (μS/cm)			75.5	76.0	94.6	90.1	79.7	80.2
ケ イ 素 (mg/L)			3.47	3.08	3.09	3.72	3.11	3.54
カ ル シ ウ ム (mg/L)			7.93	7.68	8.19	6.79	6.26	7.87
マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)			1.52	1.50	1.66	1.48	1.42	1.56
カ リ ウ ム (mg/L)			0.38	0.38	0.42	0.46	0.45	0.46
硫 酸 イ オ ン (mg/L)			7.54	7.28	6.58	6.18	6.68	6.28

10 4	11 8	12 4	1 10	2 4	3 5	最 大 値	最 小 値	平 均 値
11:10	11:05	10:55	11:00	10:10	11:10			
晴	曇	晴	曇	曇	晴			
晴	晴	曇	曇	晴	雨			
23.2	20.2	8.9	4.2	8.2	7.3	27.6	4.2	17.1
22.1	17.2	14.0	7.1	10.1	8.6	27.1	7.1	16.7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.0001	<0.0001	0.0001	0.0002	0.0001	0.0002	0.0003	<0.0001	0.0001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.35	0.31	0.25	0.25	0.26	0.27	0.35	0.20	0.29
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.14	0.11	0.09	0.06	<0.06	<0.06	0.22	<0.06	0.10
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.010	<0.002	<0.002
0.0346	0.0164	0.0132	0.0094	0.0082	0.0071	0.0353	0.0071	0.0188
<0.004	<0.004	<0.004	0.005	0.005	0.005	0.029	<0.004	0.006
0.0005	0.0006	<0.0001	0.0003	0.0004	<0.0001	0.0013	<0.0001	0.0005
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.0402	0.0209	0.0163	0.0126	0.0112	0.0094	0.0408	0.0094	0.0234
0.003	0.003	0.002	0.005	0.005	0.004	0.011	<0.002	0.004
0.0051	0.0037	0.0031	0.0029	0.0026	0.0023	0.0061	0.0023	0.0041
<0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0006	<0.0001	<0.0001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001
0.12	0.09	0.07	0.06	0.06	0.06	0.14	0.05	0.09
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
5.25	4.67	4.51	4.34	4.41	4.04	7.13	3.97	5.06
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
4.83	5.22	4.77	4.56	4.36	4.50	6.07	4.36	4.95
18.0	16.3	19.3	21.6	21.7	22.7	27.2	16.3	22.4
54	63	60	45	46	55	76	45	60
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4
7.74	7.74	7.83	7.68	7.76	7.74	7.95	7.68	7.78
7.0	7.0	7.1	7.0	7.1	7.0	7.3	7.0	7.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.58	0.70	0.63	0.53	0.55	0.59	0.70	0.35	0.51
0.5	0.8	0.5	<0.5	0.9	0.9	0.9	<0.5	0.5
15.6	13.9	15.6	16.9	18.6	17.5	27.9	13.9	19.4
65.3	60.8	66.9	67.3	71.5	72.1	94.6	60.8	75.0
2.68	3.06	2.73	2.69	2.74	2.92	3.72	2.68	3.07
5.52	4.83	5.57	6.31	6.37	6.43	8.19	4.83	6.65
1.08	1.00	1.18	1.36	1.44	1.43	1.66	1.00	1.39
0.39	0.34	0.41	0.44	0.39	0.40	0.46	0.34	0.41
4.82	5.25	6.03	6.44	7.11	7.15	7.54	4.82	6.45

給水栓水毎月検査結果

採 水 場 所		長 田 地 区															
月 検 査 項 目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最	最	平	
		採 水 日	24	27	24	26	28	24	24	26	17	23	24	24	大	小	均
		採 水 時 刻	10:35	10:20	10:30	10:35	10:35	10:35	11:00	10:45	10:50	10:50	10:45	10:50			
		天 候	雨	曇	曇	曇	晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴	晴			
気 温 (℃)		13.7	24.6	23.7	30.6	29.8	26.3	19.3	9.5	10.4	7.1	8.8	13.8	30.6	7.1	18.1	
水 温 (℃)		13.6	21.8	23.3	27.6	27.7	24.8	21.1	15.0	11.2	7.6	8.1	11.1	27.7	7.6	17.7	
一 般 細 菌 (1ml中)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大 腸 菌 (100ml中)		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
硝 酸 態 窒 素 (mg/L)		0.29	0.21	0.27	0.31	0.26	0.36	0.29	0.24	0.25	0.26	0.25	0.28	0.36	0.21	0.27	
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
塩 素 酸 (mg/L)		<0.06	0.08	0.11	0.14	0.17	0.13	0.14	0.08	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.17	<0.06	0.09	
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	
マンガン及び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)		4.56	5.30	7.08	5.86	4.66	5.29	4.45	4.82	4.80	4.32	4.42	4.53	7.08	4.32	5.01	
T O C (mg/L)		0.3	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	
pH 値	電極法	7.76	7.87	7.94	7.77	7.79	7.75	7.75	7.62	7.69	7.74	7.74	7.71	7.94	7.62	7.76	
	比色法	7.1	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.0	7.2	7.0	7.0	7.0	7.0	7.3	7.0	7.1	
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	
色 度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
濁 度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
電 気 伝 導 率 (μS/cm)		74.8	84.5	96.1	80.5	82.2	66.3	66.8	64.9	67.8	69.5	71.9	72.8	96.1	64.9	74.8	
硫 酸 イ オ ン (mg/L)		7.25	6.97	6.95	6.57	6.40	4.80	5.42	5.88	6.55	7.00	6.67	8.64	8.64	4.80	6.59	
残 留 塩 素 (mg/L)		0.38	0.29	0.33	0.41	0.38	0.51	0.27	0.58	0.53	0.49	0.50	0.56	0.58	0.27	0.44	

給水栓水毎月検査結果

採 水 場 所		五 良 野 地 区															
月 検 査 項 目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最	最	平	
		採 水 日	24	27	24	26	28	24	24	26	17	23	24				24
		採 水 時 刻	10:50	10:30	10:40	10:45	10:50	10:50	11:15	11:00	11:00	11:00	11:00				11:00
		天 候	雨	曇	曇	曇	晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴				晴
気 温 (℃)		13.7	24.5	22.1	30.2	28.0	25.3	19.6	11.0	9.2	7.0	7.7	13.0	30.2	7.0	17.6	
水 温 (℃)		14.4	22.2	23.2	25.7	27.3	24.6	20.6	14.5	11.4	8.3	8.2	10.5	27.3	8.2	17.6	
一 般 細 菌 (1ml中)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大 腸 菌 (100ml中)		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
硝 酸 態 窒 素 (mg/L)		0.29	0.22	0.22	0.31	0.27	0.37	0.29	0.24	0.24	0.25	0.25	0.28	0.37	0.22	0.27	
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
フッ素及び その化合物 (mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
塩 素 酸 (mg/L)		<0.06	0.08	0.10	0.13	0.16	0.16	0.13	0.08	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.16	<0.06	0.09	
鉄 及 び その化合物 (mg/L)		0.02	0.02	0.01	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	<0.01	0.01	
マンガン及び その化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	
塩化物イオン (mg/L)		4.58	5.24	6.33	5.87	4.68	5.57	4.55	4.83	4.82	4.31	4.40	4.55	6.33	4.31	4.98	
T O C (mg/L)		0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	
pH 値	電極法	7.85	7.88	7.94	7.85	7.87	7.79	7.77	7.62	7.76	7.79	7.71	7.73	7.94	7.62	7.80	
	比色法	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.3	7.0	7.1	
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	
色 度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	
濁 度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
電 気 伝 導 率 (μS/cm)		75.2	82.6	95.9	80.9	83.2	67.8	68.3	64.3	68.1	69.2	72.3	72.7	95.9	64.3	75.0	
硫 酸 イ オ ン (mg/L)		7.32	7.03	6.57	6.64	6.52	4.84	5.38	5.70	6.53	6.63	6.69	8.65	8.65	4.84	6.54	
残 留 塩 素 (mg/L)		0.25	0.16	0.23	0.21	0.18	0.36	0.45	0.42	0.56	0.45	0.47	0.43	0.56	0.16	0.35	

給水栓水毎月検査結果

採 水 場 所		山 田 地 区															
月 検 査 項 目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最	最	平	
		採 水 日	24	27	24	26	28	24	24	26	17	23	24				24
		採 水 時 刻	11:05	10:45	10:55	11:10	11:05	11:10	11:20	11:10	11:10	11:10	11:15				11:10
		天 候	雨	曇	曇	曇	晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴				晴
気 温 (℃)		14.1	24.9	21.3	29.4	28.0	25.9	19.2	11.8	9.3	7.1	7.3	14.1	29.4	7.1	17.7	
水 温 (℃)		13.7	20.1	22.2	25.7	27.2	22.4	18.9	15.0	12.0	8.4	8.0	9.8	27.2	8.0	17.0	
一 般 細 菌 (1ml中)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大 腸 菌 (100ml中)		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
硝 酸 態 窒 素 (mg/L)		0.29	0.21	0.28	0.31	0.27	0.36	0.29	0.24	0.24	0.21	0.23	0.28	0.36	0.21	0.27	
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
フッ素及び その化合物 (mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
塩 素 酸 (mg/L)		<0.06	0.08	0.11	0.14	0.18	0.13	0.13	0.07	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.18	<0.06	0.08	
鉄 及 び その化合物 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
マンガン及び その化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	
塩化物イオン (mg/L)		4.50	5.21	7.15	5.71	4.70	5.22	4.36	4.80	4.75	3.59	4.01	4.53	7.15	3.59	4.88	
T O C (mg/L)		0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	
pH 値	電極法	7.76	7.85	7.93	7.77	7.73	7.65	7.70	7.57	7.71	7.72	7.73	7.73	7.93	7.57	7.74	
	比色法	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.3	7.0	7.1	
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	
色 度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
濁 度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
電 気 伝 導 率 (μS/cm)		74.9	84.5	96.2	80.3	83.1	65.7	66.4	65.7	67.1	69.1	71.9	72.7	96.2	65.7	74.8	
硫 酸 イ オ ン (mg/L)		7.35	6.89	6.91	6.48	6.44	4.75	5.34	5.93	6.53	5.62	6.07	8.58	8.58	4.75	6.41	
残 留 塩 素 (mg/L)		0.48	0.33	0.35	0.45	0.40	0.51	0.49	0.62	0.58	0.57	0.58	0.48	0.62	0.33	0.49	

給水栓水毎月検査結果

採 水 場 所		中 之 庄 地 区															
月 検 査 項 目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最	最	平	
		採 水 日	24	27	24	26	28	24	24	26	17	23	24				24
		採 水 時 刻	10:00	9:45	10:00	10:05	10:05	10:00	10:20	10:15	10:15	10:20	10:10				10:15
		天 候	雨	曇	曇	曇	晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴				晴
気 温 (℃)		13.6	22.1	23.4	28.5	31.1	26.8	19.8	12.5	9.6	8.3	9.2	18.4	31.1	8.3	18.6	
水 温 (℃)		18.3	27.3	25.9	37.5	29.9	32.3	25.0	18.2	13.0	11.2	11.1	15.3	37.5	11.1	22.1	
一 般 細 菌 (1ml中)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大 腸 菌 (100ml中)		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
硝 酸 態 窒 素 (mg/L)		0.31	0.21	0.30	0.31	0.26	0.36	0.29	0.25	0.24	0.26	0.25	0.28	0.36	0.21	0.28	
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
塩 素 酸 (mg/L)		<0.06	0.08	0.12	0.15	0.19	0.12	0.13	0.07	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.19	<0.06	0.09	
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
マンガン及び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
塩 化 物 イ オン (mg/L)		4.56	5.47	7.38	5.74	4.72	5.27	4.39	5.13	4.69	4.35	4.45	4.56	7.38	4.35	5.06	
T O C (mg/L)		0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	
pH 値	電極法	7.78	7.81	7.92	7.77	7.74	7.65	7.71	7.63	7.72	7.77	7.71	7.71	7.92	7.63	7.74	
	比色法	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	7.3	7.0	7.1	
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	
色 度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
濁 度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
電 気 伝 導 率 (μS/cm)		74.6	84.6	96.0	80.9	82.7	64.9	66.2	66.8	67.9	69.7	71.9	72.8	96.0	64.9	74.9	
硫 酸 イ オン (mg/L)		7.20	7.06	7.04	6.50	6.36	4.82	5.36	5.91	6.49	6.82	6.68	8.52	8.52	4.82	6.56	
残 留 塩 素 (mg/L)		0.60	0.25	0.50	0.42	0.58	0.49	0.28	0.62	0.63	0.54	0.61	0.54	0.63	0.25	0.51	

給水栓水毎月検査結果

採 水 場 所		伊 予 三 島 運 動 公 園															
月 検 査 項 目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最	最	平	
		採 水 日	24	27	24	26	28	24	24	26	17	23	24				24
		採 水 時 刻	10:20	9:55	10:05	10:15	10:15	10:15	10:35	10:25	10:25	10:30	10:20				10:25
		天 候	雨	曇	曇	曇	晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴				晴
気 温 (℃)		13.6	25.2	23.3	30.2	28.8	25.6	19.4	12.4	9.6	7.4	6.8	11.9	30.2	6.8	17.9	
水 温 (℃)		15.7	21.4	23.3	25.8	27.2	24.6	22.1	17.2	14.4	11.0	10.0	12.0	27.2	10.0	18.7	
一 般 細 菌 (1ml中)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大 腸 菌 (100ml中)		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
硝 酸 態 窒 素 (mg/L)		0.29	0.21	0.29	0.31	0.26	0.36	0.29	0.24	0.25	0.25	0.25	0.28	0.36	0.21	0.27	
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
フッ素及び その化合物 (mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
塩 素 酸 (mg/L)		<0.06	0.07	0.12	0.14	0.18	0.12	0.13	0.07	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.18	<0.06	0.08	
鉄 及 び その化合物 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
マンガン及び その化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	
塩化物イオン (mg/L)		4.50	5.27	7.23	5.51	4.70	5.28	4.42	4.83	4.83	4.31	4.39	4.56	7.23	4.31	4.99	
T O C (mg/L)		0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	
pH 値	電極法	7.76	7.88	7.95	7.74	7.74	7.72	7.75	7.64	7.70	7.74	7.76	7.76	7.95	7.64	7.76	
	比色法	7.1	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.3	7.0	7.1	
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	
色 度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
濁 度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
電 気 伝 導 率 (μS/cm)		74.7	84.3	96.4	80.1	81.8	66.2	67.5	65.5	67.8	69.5	71.6	72.8	96.4	65.5	74.9	
硫 酸 イ オ ン (mg/L)		7.22	7.01	6.99	6.51	6.41	4.79	5.39	5.91	6.62	6.74	6.64	8.60	8.60	4.79	6.57	
残 留 塩 素 (mg/L)		0.27	0.29	0.33	0.57	0.46	0.52	0.34	0.52	0.56	0.49	0.60	0.49	0.60	0.27	0.45	

給水栓水毎月検査結果

採 水 場 所		平 木 地 区															
月 検 査 項 目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最	最	平	
		採 水 日	24	27	24	26	28	24	24	26	17	23	24	24	大	小	均
		採 水 時 刻	9:05	9:00	9:15	9:25	9:15	9:10	9:25	9:30	9:25	9:35	9:35	9:30			
		天 候	雨	曇	曇	曇	晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴	晴			
気 温 (℃)		14.4	24.2	21.1	31.0	28.7	27.4	19.5	10.3	8.5	5.3	8.7	15.5	31.0	5.3	17.9	
水 温 (℃)		14.3	20.7	22.7	26.8	26.7	24.0	20.6	15.6	12.0	8.9	8.3	10.8	26.8	8.3	17.6	
一 般 細 菌 (1ml中)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大 腸 菌 (100ml中)		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
硝 酸 態 窒 素 (mg/L)		0.28	0.21	0.24	0.30	0.26	0.36	0.28	0.24	0.24	0.24	0.25	0.28	0.36	0.21	0.27	
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
塩 素 酸 (mg/L)		<0.06	0.07	0.11	0.12	0.15	0.14	0.13	0.08	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.15	<0.06	0.08	
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
マンガン及び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
塩 化 物 イ オン (mg/L)		4.31	5.14	6.46	5.40	4.56	5.32	4.37	4.71	4.63	4.12	4.26	4.44	6.46	4.12	4.81	
T O C (mg/L)		0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	
pH	電極法	7.70	7.77	7.87	7.77	7.87	7.60	7.67	7.38	7.75	7.76	7.79	7.78	7.87	7.38	7.73	
	比色法	7.0	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.3	7.0	7.1	
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	
色 度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
濁 度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
電 気 伝 導 率 (μS/cm)		74.2	83.7	94.5	79.6	81.5	64.3	65.7	63.7	67.1	69.5	71.4	72.4	94.5	63.7	74.0	
硫 酸 イ オン (mg/L)		7.06	6.85	6.61	6.45	6.38	4.79	5.26	5.66	6.37	6.28	6.51	8.46	8.46	4.79	6.39	
残 留 塩 素 (mg/L)		0.40	0.34	0.25	0.31	0.30	0.49	0.44	0.48	0.58	0.51	0.56	0.47	0.58	0.25	0.43	

給水栓水毎月検査結果

採 水 場 所		妻 鳥 地 区														
月 採 水 日 採 水 時 刻 天 候	月 採 水 日 採 水 時 刻 天 候	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最	最	平
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	大	小	均
		9:35	9:25	9:35	9:45	9:45	9:35	9:55	9:50	9:50	9:55	9:55	9:50	大	小	均
		雨	曇	曇	曇	晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴	晴	値	値	値
気 温 (°C)		14.6	24.5	22.7	31.4	27.7	26.4	18.8	12.1	8.1	6.2	6.4	12.5	31.4	6.2	17.6
水 温 (°C)		14.6	20.7	23.0	26.3	27.3	23.9	21.0	15.9	12.5	9.3	8.9	11.1	27.3	8.9	17.9
一 般 細 菌 (1ml中)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100ml中)		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
硝 酸 態 窒 素 (mg/L)		0.29	0.20	0.29	0.30	0.26	0.36	0.28	0.24	0.24	0.25	0.25	0.28	0.36	0.20	0.27
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
フッ素及びその化合物 (mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
塩 素 酸 (mg/L)		<0.06	0.08	0.12	0.14	0.17	0.12	0.13	0.07	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.17	<0.06	0.08
鉄 及 び その化合物 (mg/L)		0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)		4.49	5.20	7.22	5.48	4.63	5.16	4.32	4.70	4.69	4.35	4.34	4.47	7.22	4.32	4.92
T O C (mg/L)		0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.5	0.2	0.3
pH 値	電極法	7.76	7.88	7.93	7.75	7.77	7.70	7.68	7.56	7.70	7.78	7.73	7.72	7.93	7.56	7.75
	比色法	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.3	7.0	7.1
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
色 度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
電気伝導率 (μS/cm)		74.7	84.0	96.2	80.7	82.7	65.4	67.2	65.1	67.7	69.3	71.6	72.6	96.2	65.1	74.8
硫酸イオン (mg/L)		7.38	6.94	7.13	6.48	6.37	4.74	5.33	5.82	6.48	6.61	6.55	8.47	8.47	4.74	6.53
残留塩素 (mg/L)		0.42	0.30	0.37	0.42	0.41	0.51	0.55	0.51	0.59	0.51	0.53	0.45	0.59	0.30	0.46

給水栓水毎月検査結果

採 水 場 所		三 角 寺 地 区															
月 検 査 項 目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最	最	平	
		採 水 日	25	28	25	25	29	26	22	27	25	29	26				25
		採 水 時 刻	9:20	9:15	9:25	9:10	9:30	9:25	9:15	9:20	9:15	9:25	9:20				9:30
		天 候	晴	曇	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇				曇
気 温 (℃)		15.8	21.5	22.0	29.3	26.1	18.1	20.5	9.8	4.2	9.8	9.2	15.9	29.3	4.2	16.9	
水 温 (℃)		13.9	21.0	21.8	26.9	25.2	23.8	19.1	13.6	7.5	7.6	7.1	11.0	26.9	7.1	16.5	
一 般 細 菌 (1ml中)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大 腸 菌 (100ml中)		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
硝 酸 態 窒 素 (mg/L)		0.30	0.22	0.16	0.32	0.26	0.37	0.30	0.24	0.24	0.25	0.24	0.26	0.37	0.16	0.26	
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
フッ素及び その化合物 (mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
塩 素 酸 (mg/L)		<0.06	0.07	0.08	0.15	0.16	0.19	0.15	0.11	0.08	0.07	<0.06	0.06	0.19	<0.06	0.10	
鉄 及 び その化合物 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
マンガン及び その化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
塩化物イオン (mg/L)		4.40	4.82	5.04	5.46	4.58	5.83	4.62	4.84	4.74	4.25	4.28	4.49	5.83	4.25	4.78	
T O C (mg/L)		0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	
pH 値	電極法	7.76	7.86	7.85	7.85	7.82	7.60	7.69	7.76	7.82	7.88	7.83	7.81	7.88	7.60	7.79	
	比色法	7.0	7.1	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.3	7.0	7.1	
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	
色 度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
濁 度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
電 気 伝 導 率 (μS/cm)		74.4	81.1	94.0	81.5	83.2	67.3	69.7	63.0	67.4	70.6	72.3	73.1	94.0	63.0	74.8	
硫 酸 イ オ ン (mg/L)		7.21	6.82	5.07	6.72	6.33	4.77	5.32	5.33	6.37	6.52	6.20	7.51	7.51	4.77	6.18	
残 留 塩 素 (mg/L)		0.22	0.13	0.15	0.37	0.11	0.50	0.52	0.64	0.59	0.67	0.69	0.66	0.69	0.11	0.44	

給水栓水毎月検査結果

採 水 場 所		山 口 地 区															
月 検 査 項 目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最	最	平	
		採 水 日	24	27	24	26	28	24	24	26	17	23	24				24
		採 水 時 刻	9:25	9:10	9:25	9:35	9:30	9:20	9:40	9:40	9:35	9:45	9:45				9:40
		天 候	雨	曇	曇	曇	晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴				晴
気 温 (℃)		14.2	23.2	21.4	29.3	28.2	24.0	19.8	10.0	8.9	2.4	4.2	13.4	29.3	2.4	16.6	
水 温 (℃)		16.2	22.8	23.0	29.6	27.0	25.0	21.3	14.4	10.7	7.5	8.0	10.9	29.6	7.5	18.0	
一 般 細 菌 (1ml中)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大 腸 菌 (100ml中)		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
硝 酸 態 窒 素 (mg/L)		0.28	0.20	0.24	0.31	0.27	0.36	0.29	0.24	0.24	0.25	0.25	0.27	0.36	0.20	0.27	
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	
塩 素 酸 (mg/L)		<0.06	0.07	0.11	0.13	0.15	0.14	0.13	0.08	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.15	<0.06	0.08	
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	
マンガン及び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)		4.37	5.14	6.67	5.46	4.59	5.26	4.49	4.77	4.66	4.17	4.27	4.46	6.67	4.17	4.86	
T O C (mg/L)		0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	
pH 値	電極法	7.72	7.81	7.89	7.77	7.84	7.59	7.60	7.51	7.65	7.68	7.69	7.64	7.89	7.51	7.70	
	比色法	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.3	6.9	7.1	
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	
色 度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
濁 度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
電 気 伝 導 率 (μS/cm)		74.3	85.3	94.7	80.3	82.3	65.8	67.2	64.8	67.9	69.2	71.6	72.9	94.7	64.8	74.7	
硫 酸 イ オ ン (mg/L)		7.02	6.85	6.72	6.44	6.39	4.71	5.23	5.68	6.41	6.53	6.52	8.44	8.44	4.71	6.41	
残 留 塩 素 (mg/L)		0.24	0.53	0.23	0.22	0.29	0.24	0.34	0.40	0.58	0.49	0.56	0.45	0.58	0.22	0.38	

給水栓水毎月検査結果

採 水 場 所		西 金 川 地 区															
月 検 査 項 目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最	最	平	
		採 水 日	25	28	25	25	29	26	22	27	25	29	26				25
		採 水 時 刻	9:30	9:30	9:35	9:20	9:40	9:40	9:30	9:35	9:30	9:40	9:35				9:45
		天 候	晴	曇	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇				曇
気 温 (℃)		17.5	24.3	24.2	32.4	29.3	22.8	22.3	11.9	5.2	8.0	9.4	19.2	32.4	5.2	18.9	
水 温 (℃)		15.3	21.6	22.6	27.1	27.1	24.2	20.6	14.8	10.1	8.7	8.3	11.9	27.1	8.3	17.7	
一 般 細 菌 (1ml中)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大 腸 菌 (100ml中)		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
硝 酸 態 窒 素 (mg/L)		0.28	0.20	0.29	0.31	0.26	0.36	0.29	0.25	0.24	0.25	0.24	0.28	0.36	0.20	0.27	
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
フ ッ 素 及 び その 化 合 物 (mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
塩 素 酸 (mg/L)		<0.06	0.07	0.12	0.13	0.18	0.12	0.13	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.18	<0.06	0.08	
鉄 及 び その 化 合 物 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	
マンガン及び その 化 合 物 (mg/L)		<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)		4.44	5.14	7.63	5.25	4.65	5.15	4.41	4.91	4.52	4.22	4.33	4.40	7.63	4.22	4.92	
T O C (mg/L)		0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	
pH 値	電極法	7.74	7.85	7.84	7.71	7.81	7.61	7.64	7.70	7.65	7.64	7.72	7.72	7.85	7.61	7.72	
	比色法	7.0	7.2	7.3	7.2	7.2	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.3	7.0	7.1	
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	
色 度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
濁 度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
電 気 伝 導 率 (μS/cm)		75.2	85.5	95.1	79.9	83.5	65.9	66.3	66.2	67.7	70.0	71.0	72.5	95.1	65.9	74.9	
硫 酸 イ オ ン (mg/L)		7.12	6.94	7.59	6.80	6.35	4.72	5.22	5.87	6.43	6.75	6.97	8.38	8.38	4.72	6.60	
残 留 塩 素 (mg/L)		0.37	0.19	0.14	0.32	0.24	0.39	0.41	0.46	0.52	0.43	0.44	0.42	0.52	0.14	0.36	

給水栓水毎月検査結果

採 水 場 所		東 金 川 地 区															
月 検 査 項 目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最	最	平	
		採 水 日	25	28	25	25	29	26	22	27	25	29	26				25
		採 水 時 刻	9:40	9:40	9:45	9:25	9:55	9:50	9:40	9:50	9:45	9:50	9:45				9:55
		天 候	晴	曇	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇				曇
気 温 (℃)		17.8	23.4	25.5	32.5	29.0	21.8	22.1	12.4	4.4	7.9	10.5	20.2	32.5	4.4	19.0	
水 温 (℃)		14.7	21.3	23.1	27.5	27.4	24.3	20.9	15.0	11.0	8.7	8.4	11.2	27.5	8.4	17.8	
一 般 細 菌 (1ml中)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大 腸 菌 (100ml中)		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
硝 酸 態 窒 素 (mg/L)		0.28	0.20	0.28	0.32	0.27	0.36	0.29	0.24	0.24	0.25	0.25	0.27	0.36	0.20	0.27	
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
塩 素 酸 (mg/L)		<0.06	0.07	0.11	0.13	0.18	0.12	0.13	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.18	<0.06	0.08	
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
マンガン及び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)		4.45	5.17	8.01	5.28	4.63	5.18	4.42	4.92	4.59	4.24	4.26	4.41	8.01	4.24	4.96	
T O C (mg/L)		0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.5	0.2	0.4	
pH 値	電極法	7.79	7.90	7.94	7.76	7.84	7.67	7.73	7.76	7.71	7.69	7.73	7.76	7.94	7.67	7.77	
	比色法	7.0	7.1	7.3	7.2	7.2	7.1	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.3	6.9	7.1	
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	
色 度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
濁 度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
電 気 伝 導 率 (μS/cm)		75.6	85.5	96.1	80.5	83.6	66.6	66.7	66.3	68.3	69.9	70.6	72.1	96.1	66.3	75.2	
硫 酸 イ オ ン (mg/L)		7.18	6.97	7.04	6.80	6.42	4.73	5.19	5.85	6.56	6.84	6.57	7.65	7.65	4.73	6.48	
残 留 塩 素 (mg/L)		0.34	0.22	0.32	0.35	0.33	0.48	0.42	0.50	0.56	0.52	0.47	0.49	0.56	0.22	0.42	

給水栓水毎月検査結果

採 水 場 所		金 田 地 区														
検 査 項 目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最	最	平
	採 水 日	25	28	25	25	29	26	22	27	25	29	26	25	大	小	均
	採 水 時 刻	9:45	9:55	9:50	9:35	10:05	10:00	9:55	10:00	9:55	10:00	9:55	10:05			
	天 候	晴	曇	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇			
気 温 (°C)		20.3	22.9	25.6	34.8	30.5	23.4	21.0	15.5	8.6	12.8	9.3	19.4	34.8	8.6	20.3
水 温 (°C)		14.2	20.8	24.0	29.8	26.8	23.1	22.3	15.0	11.7	8.7	9.6	13.0	29.8	8.7	18.3
一 般 細 菌 (1ml中)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100ml中)		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
硝 酸 態 窒 素 (mg/L)		0.29	0.21	0.27	0.32	0.27	0.36	0.29	0.25	0.24	0.25	0.25	0.28	0.36	0.21	0.27
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
塩 素 酸 (mg/L)		<0.06	0.07	0.11	0.13	0.19	0.12	0.13	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.19	<0.06	0.08
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)		4.47	5.22	7.68	5.31	4.68	5.11	4.40	5.10	4.62	4.31	4.33	4.46	7.68	4.31	4.97
T O C (mg/L)		0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4
pH 値	電極法	7.79	7.86	7.89	7.71	7.75	7.66	7.69	7.72	7.71	7.71	7.72	7.71	7.89	7.66	7.74
	比色法	7.0	7.2	7.3	7.2	7.2	7.1	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.3	6.9	7.1
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
色 度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
電 気 伝 導 率 (μS/cm)		75.1	85.7	95.9	80.1	83.9	65.9	66.9	67.2	67.6	70.3	71.0	72.3	95.9	65.9	75.2
硫 酸 イ オ ン (mg/L)		7.27	7.00	7.02	6.82	6.37	4.72	5.23	5.99	6.52	6.86	6.75	8.50	8.50	4.72	6.59
残 留 塩 素 (mg/L)		0.41	0.38	0.26	0.40	0.36	0.48	0.51	0.53	0.59	0.51	0.59	0.48	0.59	0.26	0.46

給水栓水毎月検査結果

採 水 場 所		中 組 上 地 区														
検 査 項 目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最	最	平
	採 水 日	25	28	25	25	29	26	22	27	25	29	26	25	大	小	均
	採 水 時 刻	10:15	10:30	10:15	10:00	10:45	10:40	10:25	10:35	10:25	10:45	10:30	10:40			
	天 候	晴	曇	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇			
気 温 (°C)		18.1	24.0	26.7	31.1	28.6	23.2	21.2	12.7	4.0	8.8	9.5	18.2	31.1	4.0	18.8
水 温 (°C)		16.2	23.8	24.2	30.6	29.1	26.7	21.3	14.3	9.1	7.6	7.7	12.0	30.6	7.6	18.6
一 般 細 菌 (1ml中)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100ml中)		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
硝 酸 態 窒 素 (mg/L)		0.30	0.24	0.20	0.32	0.28	0.38	0.35	0.29	0.25	0.25	0.26	0.27	0.38	0.20	0.28
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.08	<0.05	<0.05	0.08	<0.05	<0.05
塩 素 酸 (mg/L)		<0.06	0.09	0.13	0.18	0.23	0.24	0.20	0.18	0.14	0.10	<0.06	<0.06	0.24	<0.06	0.13
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.05	0.01	0.05	<0.01	0.01
マンガン及び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)		4.71	4.90	6.22	5.91	5.16	7.58	5.10	5.35	5.13	4.95	5.08	4.74	7.58	4.71	5.40
T O C (mg/L)		0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4
pH 値	電極法	7.93	8.01	8.09	8.82	8.04	8.19	8.03	7.92	7.88	7.78	7.81	7.87	8.82	7.78	8.03
	比色法	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.3	7.0	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
色 度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
濁 度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
電 気 伝 導 率 (μS/cm)		77.5	80.0	96.3	84.7	85.2	76.1	68.8	64.5	66.0	69.5	76.1	73.7	96.3	64.5	76.5
硫 酸 イオン (mg/L)		7.44	6.88	6.70	6.89	6.62	5.13	4.92	5.15	5.38	6.08	6.89	7.51	7.51	4.92	6.30
残 留 塩 素 (mg/L)		0.38	0.50	0.16	0.34	0.23	0.20	0.24	0.31	0.43	0.30	0.35	0.54	0.54	0.16	0.33

給水栓水毎月検査結果

採 水 場 所		葱 尾 地 区															
月 検 査 項 目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最	最	平	
		採 水 日	25	28	25	25	29	26	22	27	25	29	26				25
		採 水 時 刻	10:25	10:45	10:20	10:10	10:55	10:50	10:40	10:50	10:40	10:55	10:45				10:50
		天 候	晴	曇	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇				曇
気 温 (℃)		20.9	24.4	26.7	33.0	28.6	23.2	23.0	15.2	8.0	13.2	10.2	18.9	33.0	8.0	20.4	
水 温 (℃)		14.4	23.8	22.6	30.5	26.9	26.9	19.4	11.8	6.1	7.1	7.3	13.2	30.5	6.1	17.5	
一 般 細 菌 (1ml中)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大 腸 菌 (100ml中)		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
硝 酸 態 窒 素 (mg/L)		0.29	0.22	0.21	0.33	0.27	0.38	0.33	0.27	0.24	0.26	0.25	0.27	0.38	0.21	0.28	
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
フッ素及び その化合物 (mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
塩 素 酸 (mg/L)		<0.06	0.10	0.15	0.20	0.21	0.24	0.20	0.15	0.11	0.06	<0.06	<0.06	0.24	<0.06	0.13	
鉄 及 び その化合物 (mg/L)		0.02	0.02	0.01	0.01	<0.01	0.01	0.03	0.04	0.05	0.02	0.01	0.02	0.05	<0.01	0.02	
マンガン及び その化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
塩化物イオン (mg/L)		4.68	5.12	6.78	6.08	5.01	6.24	4.91	5.10	4.92	4.47	4.69	4.54	6.78	4.47	5.21	
T O C (mg/L)		0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	
pH 値	電極法	8.02	8.11	8.13	8.20	8.30	8.24	8.11	8.04	8.01	7.88	7.83	7.92	8.30	7.83	8.07	
	比色法	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.0	7.1	7.0	7.4	7.0	7.3	
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	
色 度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
濁 度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
電 気 伝 導 率 (μS/cm)		79.0	83.4	97.3	83.3	87.3	70.8	74.4	62.9	68.4	70.6	74.1	73.6	97.3	62.9	77.1	
硫 酸 イ オ ン (mg/L)		7.31	6.96	6.61	7.05	6.57	4.97	5.51	4.92	6.13	6.56	6.74	8.38	8.38	4.92	6.48	
残 留 塩 素 (mg/L)		0.37	0.35	0.24	0.60	0.50	0.63	0.45	0.74	0.40	0.49	0.53	0.46	0.74	0.24	0.48	

給水栓水毎月検査結果

採 水 場 所		七 田 地 区															
月 検 査 項 目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最	最	平	
		採 水 日	25	28	25	25	29	26	22	27	25	29	26				25
		採 水 時 刻	10:05	10:15	10:05	9:50	10:25	10:20	10:10	10:20	10:10	10:30	10:15				10:25
		天 候	晴	曇	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇				曇
気 温 (℃)		18.9	22.8	24.4	32.1	27.8	22.2	20.7	11.9	3.3	5.8	8.4	17.9	32.1	3.3	18.0	
水 温 (℃)		14.8	20.1	22.0	25.9	26.3	24.7	20.9	14.7	7.6	8.5	6.1	11.2	26.3	6.1	16.9	
一 般 細 菌 (1ml中)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大 腸 菌 (100ml中)		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
硝 酸 態 窒 素 (mg/L)		0.30	0.23	0.20	0.32	0.27	0.38	0.33	0.26	0.24	0.26	0.27	0.26	0.38	0.20	0.28	
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
フッ素及び その化合物 (mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
塩 素 酸 (mg/L)		<0.06	0.10	0.14	0.19	0.22	0.24	0.20	0.15	0.09	0.06	<0.06	<0.06	0.24	<0.06	0.13	
鉄 及 び その化合物 (mg/L)		0.02	<0.01	0.04	0.03	0.01	0.02	0.01	<0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	0.04	<0.01	0.02	
マンガン及び その化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
塩化物イオン (mg/L)		4.68	4.91	6.61	5.89	4.99	6.73	4.95	5.08	4.73	4.43	5.09	4.45	6.73	4.43	5.21	
T O C (mg/L)		0.3	0.3	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6	0.3	0.4	
pH 値	電極法	8.31	8.54	8.58	8.55	8.57	8.56	8.42	8.28	8.17	8.05	7.98	8.07	8.58	7.98	8.34	
	比色法	7.4	>7.6	>7.6	>7.6	>7.6	>7.6	7.5	7.5	7.3	7.1	7.2	7.3	>7.6	7.1	7.4	
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	
色 度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	
濁 度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
電 気 伝 導 率 (μS/cm)		77.1	83.6	97.5	88.6	89.7	74.9	75.4	65.8	69.7	70.5	76.7	74.0	97.5	65.8	78.6	
硫 酸 イ オ ン (mg/L)		7.36	6.90	6.69	6.95	6.61	4.98	5.48	5.23	6.24	6.63	6.97	8.31	8.31	4.98	6.53	
残 留 塩 素 (mg/L)		0.41	0.31	0.14	0.42	0.26	0.38	0.42	0.68	0.49	0.50	0.46	0.48	0.68	0.14	0.41	

給水栓水毎月検査結果

採 水 場 所		下 川 地 区														
月 検 査 項 目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最	最	平
採 水 日		22	29	26	30	27	25	21	25	24	27	25	26			
採 水 時 刻		9:55	9:15	9:30	9:35	9:40	10:00	9:30	9:45	9:55	11:00	9:35	9:45			
天 候		晴	曇	雨	曇	晴	晴	曇	雨	曇	晴	晴	曇			
気 温 (℃)		11.9	24.6	22.0	28.5	26.8	26.2	18.3	14.9	6.1	2.7	7.1	13.3	28.5	2.7	16.9
水 温 (℃)		14.3	21.0	22.5	26.8	27.9	23.7	21.3	15.6	11.5	8.9	8.2	11.1	27.9	8.2	17.7
一 般 細 菌 (1ml中)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100ml中)		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
硝 酸 態 窒 素 (mg/L)		0.29	0.20	0.30	0.32	0.27	0.36	0.28	0.24	0.25	0.25	0.24	0.29	0.36	0.20	0.27
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
フ ッ 素 及 び その 化 合 物 (mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
塩 素 酸 (mg/L)		<0.06	0.07	0.11	0.17	0.15	0.13	0.13	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.17	<0.06	0.08
鉄 及 び その 化 合 物 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
マンガン及び その 化 合 物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)		4.46	5.21	7.83	5.05	4.64	5.21	4.40	4.67	4.49	4.29	4.10	4.53	7.83	4.10	4.91
T O C (mg/L)		0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.5	0.2	0.4
pH 値	電極法	7.78	7.73	7.81	7.77	7.83	7.77	7.73	7.72	7.71	7.74	7.77	7.76	7.83	7.71	7.76
	比色法	7.0	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.2	6.9	7.1
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
色 度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
電 気 伝 導 率 (μS/cm)		75.2	85.8	94.5	79.5	83.3	67.0	67.7	65.3	65.0	68.9	69.9	71.7	94.5	65.0	74.5
硫 酸 イ オ ン (mg/L)		7.36	6.60	6.98	6.74	6.39	4.70	5.06	5.51	6.40	6.82	6.37	7.72	7.72	4.70	6.39
残 留 塩 素 (mg/L)		0.40	0.35	0.35	0.44	0.39	0.53	0.64	0.60	0.54	0.54	0.48	0.55	0.64	0.35	0.48

給水栓水毎月検査結果

採 水 場 所		切 山 地 区														
月 検 査 項 目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最	最	平
採 水 日		22	29	26	30	27	25	21	25	24	27	25	26	大	小	均
採 水 時 刻		10:15	9:35	9:50	10:00	9:55	10:20	9:50	10:10	10:10	10:35	10:05	10:05			
天 候		晴	曇	雨	曇	晴	晴	曇	雨	曇	晴	晴	曇			
気 温 (℃)		10.6	23.2	21.7	28.4	25.3	24.3	17.3	14.4	5.9	2.5	9.2	12.5	28.4	2.5	16.3
水 温 (℃)		16.0	22.9	23.0	28.3	29.1	26.3	22.1	16.6	9.8	9.6	9.3	13.4	29.1	9.3	18.9
一 般 細 菌 (1ml中)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100ml中)		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
硝 酸 態 窒 素 (mg/L)		0.29	0.20	0.26	0.31	0.27	0.36	0.29	0.24	0.25	0.23	0.25	0.28	0.36	0.20	0.27
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
塩 素 酸 (mg/L)		<0.06	0.10	0.13	0.19	0.19	0.19	0.18	0.12	0.08	0.06	<0.06	<0.06	0.19	<0.06	0.11
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		0.04	0.03	0.02	0.01	<0.01	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	<0.01	0.02
マンガン及び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)		4.64	5.40	8.57	5.30	4.79	5.57	4.70	4.93	4.67	4.03	4.48	4.54	8.57	4.03	5.14
T O C (mg/L)		0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3
pH 値	電極法	7.82	7.89	7.90	7.83	7.86	7.81	7.75	7.70	7.68	7.74	7.79	7.75	7.90	7.68	7.79
	比色法	7.1	7.3	7.2	7.2	7.3	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.3	6.9	7.1
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
色 度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)		<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
電 気 伝 導 率 (μS/cm)		76.9	85.4	95.6	81.1	85.0	68.6	70.1	65.5	64.1	70.2	70.6	73.1	95.6	64.1	75.5
硫 酸 イ オ ン (mg/L)		7.22	6.63	6.81	6.56	6.41	4.73	5.44	5.35	6.34	6.21	7.01	7.68	7.68	4.73	6.37
残 留 塩 素 (mg/L)		0.72	0.62	0.54	0.53	0.72	0.76	0.73	0.79	0.76	0.70	0.78	0.68	0.79	0.53	0.69

給水栓水毎月検査結果

採 水 場 所		石 ノ 口 地 区															
月 検 査 項 目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最	最	平	
		採 水 日	22	29	26	30	27	25	21	25	24	27	25				26
		採 水 時 刻	10:25	9:50	10:00	10:15	10:10	10:35	10:05	10:20	10:25	10:25	10:15				10:20
		天 候	晴	曇	雨	曇	晴	晴	曇	雨	曇	晴	晴				曇
気 温 (℃)		12.1	22.8	21.9	30.0	25.2	26.8	19.1	14.8	5.6	4.0	10.0	12.6	30.0	4.0	17.1	
水 温 (℃)		15.5	22.1	23.2	28.2	29.1	25.9	22.3	16.1	11.6	9.3	8.5	12.2	29.1	8.5	18.7	
一 般 細 菌 (1ml中)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大 腸 菌 (100ml中)		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
硝 酸 態 窒 素 (mg/L)		0.29	0.21	0.24	0.32	0.27	0.36	0.30	0.24	0.24	0.25	0.25	0.27	0.36	0.21	0.27	
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
塩 素 酸 (mg/L)		<0.06	0.07	0.11	0.16	0.16	0.17	0.13	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.17	<0.06	0.09	
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.01	0.04	<0.01	0.01	0.01	0.02	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.04	<0.01	<0.01	
マンガン及び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)		4.44	5.12	6.99	5.16	4.70	5.65	4.59	4.70	4.58	4.31	4.36	4.41	6.99	4.31	4.92	
T O C (mg/L)		0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	
pH 値	電極法	7.74	7.92	7.95	7.92	8.02	7.98	7.86	7.75	7.77	7.74	7.74	7.76	8.02	7.74	7.85	
	比色法	7.0	7.2	7.4	7.2	7.3	7.2	7.2	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.4	6.9	7.1	
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	
色 度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
濁 度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
電 気 伝 導 率 (μS/cm)		75.6	83.9	96.0	81.4	84.8	69.1	72.5	64.6	64.5	69.1	69.6	73.1	96.0	64.5	75.4	
硫 酸 イ オ ン (mg/L)		7.29	6.56	6.72	6.55	6.47	4.82	5.54	5.20	6.35	6.69	6.71	7.62	7.62	4.82	6.38	
残 留 塩 素 (mg/L)		0.36	0.16	0.16	0.21	0.31	0.30	0.32	0.47	0.47	0.41	0.53	0.38	0.53	0.16	0.34	

給水栓水毎月検査結果

採 水 場 所		山 田 井 地 区															
月 検 査 項 目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最	最	平	
		採 水 日	22	29	26	30	27	25	21	25	24	27	25				26
		採 水 時 刻	10:35	10:00	10:10	10:25	10:30	10:45	10:15	10:30	10:40	10:15	10:25				10:35
		天 候	晴	曇	雨	曇	晴	晴	曇	雨	曇	晴	晴				曇
気 温 (℃)		12.5	24.0	22.4	32.0	27.2	26.3	20.7	15.0	6.6	3.9	10.2	13.8	32.0	3.9	17.9	
水 温 (℃)		14.4	21.3	22.7	26.8	28.1	24.1	21.6	16.4	11.0	9.4	9.3	11.8	28.1	9.3	18.1	
一 般 細 菌 (1ml中)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大 腸 菌 (100ml中)		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
硝 酸 態 窒 素 (mg/L)		0.29	0.20	0.30	0.31	0.27	0.36	0.29	0.24	0.25	0.25	0.24	0.28	0.36	0.20	0.27	
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	
塩 素 酸 (mg/L)		<0.06	0.07	0.11	0.13	0.14	0.12	0.13	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.14	<0.06	0.08	
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
マンガン及び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
塩 化 物 イ オン (mg/L)		4.48	5.25	7.90	5.01	4.55	5.24	4.52	4.78	4.59	4.25	4.29	4.42	7.90	4.25	4.94	
T O C (mg/L)		0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	0.4	
pH 値	電極法	7.77	7.84	7.85	7.78	7.83	7.84	7.80	7.72	7.72	7.71	7.80	7.76	7.85	7.71	7.79	
	比色法	7.0	7.2	7.3	7.1	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.3	6.9	7.1	
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	
色 度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
濁 度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
電 気 伝 導 率 (μS/cm)		75.4	85.6	94.5	80.0	83.5	67.1	68.4	64.4	64.5	69.4	68.7	72.4	94.5	64.4	74.5	
硫 酸 イ オン (mg/L)		7.55	6.61	7.21	6.55	6.44	4.76	5.26	5.57	6.53	6.75	6.60	7.65	7.65	4.76	6.46	
残 留 塩 素 (mg/L)		0.35	0.28	0.40	0.36	0.48	0.53	0.42	0.60	0.52	0.53	0.65	0.49	0.65	0.28	0.47	

給水栓水毎月検査結果

採 水 場 所		東 町 地 区														
月 検 査 項 目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最	最	平
採 水 日		22	29	26	30	27	25	21	25	24	27	25	26	大	小	均
採 水 時 刻		10:55	10:20	10:40	10:40	10:50	11:05	10:55	10:50	10:55	9:40	10:40	10:50			
天 候		晴	曇	雨	曇	晴	晴	曇	雨	曇	晴	晴	曇			
気 温 (℃)		12.9	23.1	23.0	32.5	28.4	26.7	21.2	15.5	9.7	3.0	10.1	12.9	32.5	3.0	18.3
水 温 (℃)		16.0	23.1	24.2	29.9	29.3	27.6	22.7	17.3	12.1	10.5	9.3	13.2	29.9	9.3	19.6
一 般 細 菌 (1ml中)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100ml中)		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
硝 酸 態 窒 素 (mg/L)		0.30	0.20	0.30	0.31	0.27	0.36	0.29	0.24	0.24	0.25	0.25	0.28	0.36	0.20	0.27
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
フッ素及び その化合物 (mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
塩 素 酸 (mg/L)		<0.06	0.07	0.11	0.15	0.14	0.12	0.13	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.15	<0.06	0.08
鉄 及 び その化合物 (mg/L)		0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.01
マンガン及び その化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)		4.55	5.34	7.96	5.07	4.61	5.85	4.55	4.76	4.61	4.31	4.38	4.59	7.96	4.31	5.05
T O C (mg/L)		0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3
pH 値	電極法	8.06	7.98	7.98	7.95	8.06	8.07	8.11	8.14	7.90	7.91	7.79	7.86	8.14	7.79	7.98
	比色法	7.1	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.1	7.1	7.0	7.1	7.4	7.0	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
色 度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
電 気 伝 導 率 (μS/cm)		76.8	86.8	95.3	79.5	84.1	68.9	70.8	65.9	65.4	69.4	70.1	72.4	95.3	65.4	75.5
硫 酸 イ オ ン (mg/L)		7.57	6.71	7.06	6.65	6.48	4.75	5.18	5.44	6.45	6.76	6.63	7.73	7.73	4.75	6.45
残 留 塩 素 (mg/L)		0.23	0.20	0.24	0.28	0.33	0.44	0.31	0.43	0.42	0.41	0.39	0.39	0.44	0.20	0.34

水質管理目標設定項目 試験(検査)結果

採 水 場 所	豊 岡 小 学 校		最 大 値	最 小 値	平 均 値
	7	2			
	1	4			
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.006	<0.0001	0.006	<0.0001	0.003
トルエン (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	—	—	—	—	—
亜塩素酸 (mg/L)	—	—	—	—	—
二酸化塩素 (mg/L)	—	—	—	—	—
ジクロロアセトニトリル (mg/L)	<0.001	0.003	0.003	<0.001	0.001
抱水クロラール (mg/L)	<0.002	0.002	0.002	<0.002	<0.002
農薬類 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
残留塩素 (mg/L)	0.31	0.52	0.52	0.31	0.42
カルシウム、マグネシウム(硬度) (mg/L)	23.6	21.9	23.6	21.9	22.8
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸 (mg/L)	<0.5	0.8	0.8	<0.5	0.6
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	1.7	1.5	1.7	1.5	1.6
臭気強度(TON)	-	-	-	-	-
蒸発残留物 (mg/L)	86	42	86	42	64
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	7.77	7.74	7.77	7.74	7.76
腐食性(ランゲリア指数)	-1.5	-1.6	-1.5	-1.6	-1.5
従属栄養細菌 (個/ml)	0	0	0	0	0
1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08

5. 簡 易 水 道 等

5. 簡 易 水 道 等

四国中央市内水道事業 一覧表

平成26年3月31日

区分	番号	事業名	給水人口 (人)	給水戸数 (戸)	日平均 給水量 (m ³)	給水普及率 (%)
上水道	①	四国中央市水道事業	72,531	30,533	28,928	99.3
	②	四国中央市小富士長津地区水道事業	7,017	2,347	1,392	93.8
		2-1 小富士長津第一水源	7,017	2,347	1,392	93.8
		2-2 小富士長津第三水源				
		2-3 樋の口水源	190	83	55	94.5
		2-4 野田水源	1,282	424	452	96.7
		2-5 東宮水源	243	94	95	95.7
		2-6 東村水源	1,253	429	466	91.3
		2-7 西村水源	481	144	178	95.6
		- 小林	922	311	328	93.0
簡易水道	③	関川地区簡易水道	2,940	1,029	1,033	98.2
	④	土居地区簡易水道	3,522	1,156	1,544	98.4
	⑤	北地区簡易水道	2,059	684	503	77.8
	⑥	新宮地区簡易水道	642	311	345	93.2
	⑦	新宮北東部簡易水道	204	99	38	98.1
条例水道	⑧	丸石飲料水供給施設	18	9	7.5	-
	⑨	西長野飲料水供給施設	4	2	1.8	-
	⑩	翠波高原県条例水道	(1500)	-	(3)	-
	⑪	平野共同供給施設	13	9	-	-
	⑫	下長瀬共同供給施設	14	8	-	-
	⑬	上小川共同供給施設	18	8	-	-
	⑭	スカイフィールド県条例水道	(1200)	-	(2)	-
	⑮	杉成共同供給施設	9	5	-	-
	⑯	藤原共同供給施設	18	12	-	-
	⑰	てらの湖畔広場県条例水道	(300)	-	(1)	-
	⑱	杉谷共同供給施設	21	10	-	-
	⑲	寺内飲料水供給施設	3	3	1.8	-
	⑳	塩塚高原給水施設	-	-	-	-
	21	西庄共同給水施設	23	12	-	-
	22	伊予ゴルフ倶楽部県条例水道	(230)	-	115.8	-
専用	23	豊岡台病院専用水道	148	148	64.6	100.0

10、14、17、20～23は水道局以外の管理

平成25年度版 四国中央市水道地図

四国中央市水道地図

1:50,000

本 冊 一 冊

各水道事業 施設 (水道局 管理)

○上水道事業



小富士長津 第一水源



小富士長津 第三水源



樋の口



野田



東宮 (平成 25 年度に廃止)



東村



西村

○簡易水道事業



関川



土居



北



新宮



新宮北東部

○県条例水道など



丸石



西長野




平野



下長瀬



杉成

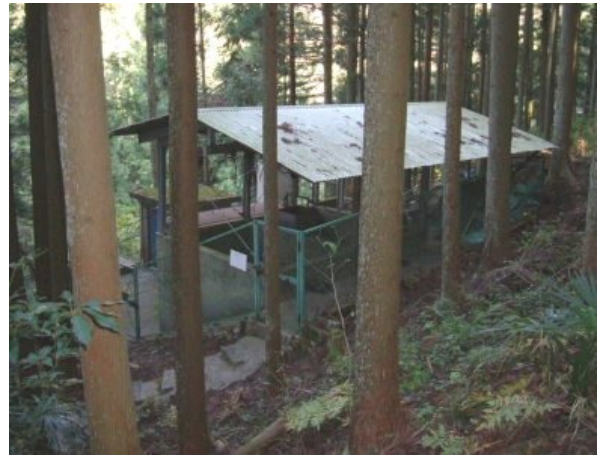


上小川



寺内



杉谷

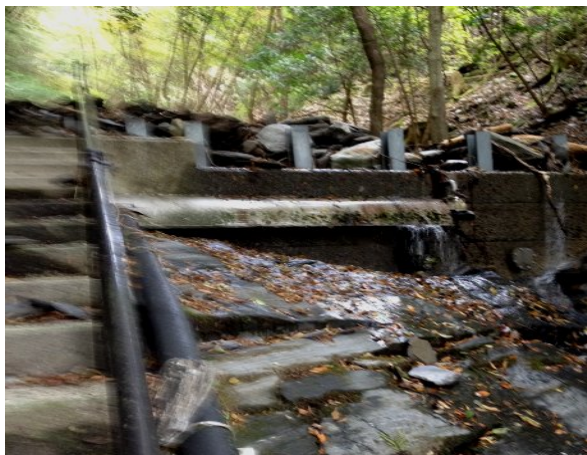

藤原



西庄 (平成 26 年度より市管理)

○ 上 水 道 事 業

給 水 栓 水 全 項 目 検 査 結 果

(給水栓水:小富士長津水道事業 藤原地区)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			16	7	17	23	5	17
天 候			10:35	9:45	11:10	10:10	10:35	11:10
前 日			-	-	-	-	-	-
当 日			-	-	-	-	-	-
気 温 (°C)			17.3	17.1	28.1	31.6	30.4	25.2
水 温 (°C)			17.0	20.7	26.4	29.0	28.5	25.6
一 般 細 菌 (1ml中)			0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100ml中)			(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
水銀及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
六価クロム化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/L)			-	<0.001	-	-	<0.001	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			2.86	2.92	2.31	2.49	2.73	2.99
フッ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			-	0.02	-	-	0.01	-
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
1, 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)			-	<0.005	-	-	<0.005	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ベ ン ゼ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
塩 素 酸 (mg/L)			<0.06	<0.06	<0.06	0.06	0.07	0.08
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	<0.002	-	-	<0.002	-
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			-	0.0002	-	-	0.0001	-
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	<0.004	-	-	<0.004	-
ジブロモクロロメタン (mg/L)			-	<0.0001	-	-	<0.0001	-
臭 素 酸 (mg/L)			-	<0.001	-	-	<0.001	-
総トリハロメタン (mg/L)			-	0.0002	-	-	0.0002	-
トリクロロ酢酸 (mg/L)			-	<0.002	-	-	<0.002	-
ブロモジクロロメタン (mg/L)			-	<0.0001	-	-	<0.0001	-
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			-	<0.0001	-	-	0.0001	-
ホルムアルデヒド (mg/L)			-	<0.001	-	-	<0.001	-
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
鉄及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
銅及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			5.89	6.11	5.13	5.60	5.88	6.18
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			-	-	-	-	-	-
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)			-	<0.000001	-	-	<0.000001	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)			-	<0.000001	-	-	<0.000001	-
非イオン界面活性剤 (mg/L)			-	<0.005	-	-	<0.005	-
フ ェ ノ ール 類 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)			<0.1	<0.1	<0.1	0.5	0.1	<0.1
pH 値 電極法			6.72	6.69	6.74	6.66	6.59	6.67
味			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
濁 度 (度)			<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
電 気 伝 導 率 (μS/cm)			171	168	168	160	160	168
残 留 塩 素 (mg/L)			0.46	0.33	0.50	0.25	0.29	0.41

10 17	11 5	12 16	1 20	2 5	3 17	最 大 値	最 小 値	平 均 値
10:10	10:25	11:10	10:20	10:15	11:10			
-	曇	-	-	-	-			
-	晴	-	-	-	-			
18.4	18.8	9.8	8.5	6.6	14.2	31.6	6.6	18.8
22.5	20.0	13.4	10.2	12.2	13.2	29.0	10.2	19.9
0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	<0.0001	-	-	-	-	-	-	<0.0001
-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	<0.00005
-	<0.001	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	0.0004	-	-	-	-	-	-	0.0004
-	<0.0001	-	-	-	-	-	-	<0.0001
-	0.001	-	-	-	-	-	-	0.001
-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
3.34	3.91	3.71	3.57	3.70	3.22	3.91	2.31	3.15
-	<0.05	-	-	-	-	-	-	<0.05
-	0.02	-	-	0.01	-	0.02	0.01	0.01
-	<0.0001	-	-	-	-	-	-	<0.0001
-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
-	<0.001	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	<0.001	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	<0.001	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	<0.001	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	<0.001	-	-	-	-	-	-	<0.001
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	<0.06	<0.06
-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
-	<0.0001	-	-	<0.0001	-	0.0002	<0.0001	<0.0001
-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
-	<0.0001	-	-	<0.0001	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	<0.0001	-	-	<0.0001	-	0.0002	<0.0001	0.0001
-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
-	<0.0001	-	-	<0.0001	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	<0.0001	-	-	<0.0001	-	0.0001	<0.0001	<0.0001
-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	0.009	-	-	-	-	-	-	0.009
-	0.02	-	-	-	-	-	-	0.02
-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01
-	0.011	-	-	-	-	-	-	0.011
-	6.42	-	-	-	-	-	-	6.42
-	<0.001	-	-	-	-	-	-	<0.001
6.47	7.77	6.85	6.55	6.88	6.11	7.77	5.13	6.29
-	66.2	-	-	-	-	-	-	66.2
-	136	-	-	-	-	-	-	136
-	<0.01	-	-	-	-	-	-	<0.01
-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	<0.0005
<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.5	<0.1	<0.1
6.67	6.62	6.66	6.62	6.61	6.58	6.74	6.58	6.65
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
168	177	173	175	174	170	177	160	169
0.38	0.36	0.42	0.48	0.40	0.43	0.50	0.25	0.39

原水全項目試験結果

(原水:小富士長津水道事業 第一水源)

採 水 月 日			4 16	5 7	6 17	7 23	8 5	9 17
採 水 時 刻			10:35	9:45	11:10	10:10	10:35	11:10
天 候	前 日		-	-	-	-	-	-
	当 日		-	-	-	-	-	-
気 温 (°C)			-	-	-	-	-	-
水 温 (°C)			-	-	-	-	-	-
一 般 細 菌 (1ml中)			-	-	-	-	-	-
大 腸 菌 (100ml中)			0	0	0	0	0	0
嫌 気 性 芽 胞 菌 (100ml中)			0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
水 銀 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
鉛 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/L)			-	-	-	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
フッ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
1, 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ベ ン ゼ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
塩 素 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジプロモクロロメタン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
臭 素 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
総トリハロメタン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
トリクロロ酢酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
プロモジクロロメタン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ホルムアルデヒド (mg/L)			-	-	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
鉄 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
銅 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)			-	-	-	-	-	-
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)			-	-	-	-	-	-
非イオン界面活性剤 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)			-	-	-	-	-	-
pH 値 電極法			-	-	-	-	-	-
臭 気 度 (度)			-	-	-	-	-	-
色 度 (度)			-	-	-	-	-	-
濁 度 (度)			-	-	-	-	-	-
電 気 伝 導 率 (μS/cm)			-	-	-	-	-	-

10 17	11 5	12 16	1 16	2 5	3 17	最 大 値	最 小 値	平 均 値
10:50	10:10	11:10	10:30	10:15	11:10			
-	曇	-	-	-	-			
-	晴	-	-	-	-	値	値	値
-	17.9	-	-	-	-	-	-	17.9
-	18.2	-	-	-	-	-	-	18.2
-	0	-	-	-	-	-	-	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	<0.0001	-	-	-	-	-	-	<0.0001
-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	<0.00005
-	<0.001	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	0.0003	-	-	-	-	-	-	0.0003
-	<0.0001	-	-	-	-	-	-	<0.0001
-	0.001	-	-	-	-	-	-	0.001
-	<0.001	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	4.25	-	-	-	-	-	-	4.25
-	<0.05	-	-	-	-	-	-	<0.05
-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01
-	<0.0001	-	-	-	-	-	-	<0.0001
-	<0.005	-	-	-	-	-	-	<0.005
-	<0.001	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	<0.001	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	<0.001	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	<0.001	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	<0.001	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	0.002	-	-	-	-	-	-	0.002
-	0.02	-	-	-	-	-	-	0.02
-	<0.01	-	-	-	-	-	-	<0.01
-	0.002	-	-	-	-	-	-	0.002
-	6.51	-	-	-	-	-	-	6.51
-	<0.001	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	7.94	-	-	-	-	-	-	7.94
-	64.5	-	-	-	-	-	-	64.5
-	116	-	-	-	-	-	-	116
-	<0.01	-	-	-	-	-	-	<0.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<0.005	-	-	-	-	-	-	<0.005
-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	<0.0005
-	<0.1	-	-	-	-	-	-	<0.1
-	6.38	-	-	-	-	-	-	6.38
-	異常なし	-	-	-	-	-	-	異常なし
-	<0.5	-	-	-	-	-	-	<0.5
-	<0.1	-	-	-	-	-	-	<0.1
-	173	-	-	-	-	-	-	173

給 水 栓 水 全 項 目 検 査 結 果

(給水栓水:小富士長津水道事業 中村地区)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			16	7	17	23	5	17
天 候			10:15	10:20	10:15	9:45	9:35	10:15
前 日			-	晴	-	-	-	-
当 日			-	晴	-	-	-	-
気 温 (°C)			17.7	17.0	27.0	32.4	29.5	23.1
水 温 (°C)			17.4	19.2	22.4	23.4	23.9	21.6
一 般 細 菌 (1ml中)			0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100ml中)			(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			-	<0.0001	-	-	-	-
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	<0.00005	-	-	-	-
セレン及びその化合物 (mg/L)			-	<0.001	-	-	-	-
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	0.0001	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物 (mg/L)			-	<0.0001	-	-	-	-
六 価 ク ロ ロ 化 合 物 (mg/L)			-	<0.001	-	-	-	-
シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/L)			-	<0.001	-	-	<0.001	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			2.81	2.85	2.27	2.40	2.72	2.96
フッ素及びその化合物 (mg/L)			-	0.05	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			-	0.02	-	-	0.01	-
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			-	<0.0001	-	-	-	-
1, 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)			-	<0.005	-	-	<0.005	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			-	<0.001	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			-	<0.001	-	-	-	-
テトラクロロエチレン (mg/L)			-	<0.001	-	-	-	-
トリクロロエチレン (mg/L)			-	<0.001	-	-	-	-
ベ ン ゼ ン (mg/L)			-	<0.001	-	-	-	-
塩 素 酸 (mg/L)			<0.06	<0.06	<0.06	0.06	0.07	0.09
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	<0.002	-	-	<0.002	-
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			-	0.0002	-	-	0.0001	-
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	<0.004	-	-	<0.004	-
ジブromクロロメタン (mg/L)			-	<0.0001	-	-	<0.0001	-
臭 素 酸 (mg/L)			-	<0.001	-	-	<0.001	-
総トリハロメタン (mg/L)			-	0.0002	-	-	0.0001	-
トリクロロ酢酸 (mg/L)			-	<0.002	-	-	<0.002	-
ブromジクロロメタン (mg/L)			-	<0.0001	-	-	<0.0001	-
ブromホルム (mg/L)			-	<0.0001	-	-	<0.0001	-
ホルムアルデヒド (mg/L)			-	<0.001	-	-	<0.001	-
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			-	0.005	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			-	0.01	-	-	-	-
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	<0.01	-	-	-	-
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	0.005	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			-	6.16	-	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)			-	<0.001	-	-	-	-
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			5.82	6.13	4.97	5.44	5.87	6.12
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			-	61.0	-	-	-	-
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			-	102	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			-	<0.01	-	-	-	-
ジエオスミン (mg/L)			-	<0.000001	-	-	<0.000001	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)			-	<0.000001	-	-	<0.000001	-
非イオン界面活性剤 (mg/L)			-	<0.005	-	-	<0.005	-
フェノール類 (mg/L)			-	<0.0005	-	-	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)			<0.1	0.2	<0.1	0.6	0.1	<0.1
pH 値 電極法			6.61	6.62	6.72	6.60	6.59	6.67
味			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
濁 度 (度)			<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
電 気 伝 導 率 (μS/cm)			165	163	159	156	158	163
残 留 塩 素 (mg/L)			0.45	0.44	0.47	0.34	0.34	0.34

10 17	11 5	12 16	1 20	2 5	3 17	最 大 値	最 小 値	平 均 値
9:55	9:50	10:20	10:05	9:50	10:30			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
18.2	16.2	8.5	6.5	3.8	13.8	32.4	3.8	17.8
19.8	18.8	15.2	14.2	15.0	15.7	23.9	14.2	18.9
0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0001
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	0.0001
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0001
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
3.28	4.03	3.62	3.61	3.72	3.19	4.03	2.27	3.12
-	-	-	-	-	-	-	-	0.05
-	0.02	-	-	0.02	-	0.02	0.01	0.01
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0001
-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.09	<0.06	<0.06
-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
-	<0.0001	-	-	<0.0001	-	0.0002	<0.0001	<0.0001
-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
-	<0.0001	-	-	<0.0001	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	<0.0001	-	-	<0.0001	-	0.0002	<0.0001	<0.0001
-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
-	<0.0001	-	-	<0.0001	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	<0.0001	-	-	<0.0001	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	0.005
-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01
-	-	-	-	-	-	-	-	0.005
-	-	-	-	-	-	-	-	6.16
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
6.31	8.01	6.66	6.63	6.87	6.09	8.01	4.97	6.24
-	-	-	-	-	-	-	-	61.0
-	-	-	-	-	-	-	-	102
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01
-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005
<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.6	<0.1	<0.1
6.68	6.64	6.64	6.68	6.63	6.65	6.72	6.59	6.64
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
168	173	171	172	170	168	173	156	166
0.41	0.40	0.47	0.38	0.44	0.47	0.47	0.34	0.41

原水全項目試験結果

(原水:小富士長津水道事業 第三水源)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
			16	7	17	23	5	17
採 水 時 刻			10:15	10:35	10:15	9:45	9:35	10:15
天 候	候	前 日	-	晴	-	-	-	-
		当 日	-	晴	-	-	-	-
気 温	温 (°C)		-	17.6	-	-	-	-
水 温	温 (°C)		-	19.9	-	-	-	-
一 般 細 菌	菌 (1ml中)		-	0	-	-	-	-
大 腸 菌	(100ml中)		0	0	0	0	0	0
嫌 気 性 芽 胞 菌	(100ml中)		0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物	(mg/L)		-	<0.0001	-	-	-	-
水 銀 及 び 其 の 化 合 物	(mg/L)		-	<0.00005	-	-	-	-
セレン及びその化合物	(mg/L)		-	<0.001	-	-	-	-
鉛 及 び 其 の 化 合 物	(mg/L)		-	0.0005	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物	(mg/L)		-	<0.0001	-	-	-	-
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)		-	<0.001	-	-	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)		-	<0.001	-	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)		-	2.05	-	-	-	-
フッ素及びその化合物	(mg/L)		-	<0.05	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物	(mg/L)		-	0.02	-	-	-	-
四 塩 化 炭 素	(mg/L)		-	<0.0001	-	-	-	-
1, 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)		-	<0.005	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		-	<0.001	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)		-	<0.001	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	(mg/L)		-	<0.001	-	-	-	-
トリクロロエチレン	(mg/L)		-	<0.001	-	-	-	-
ペ ン ゼ ン	(mg/L)		-	<0.001	-	-	-	-
塩 素 酸	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
ジプロモクロロメタン	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
臭 素 酸	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
総トリハロメタン	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
トリクロロ酢酸	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
プロモジクロロメタン	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
ホルムアルデヒド	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物	(mg/L)		-	0.004	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)		-	0.02	-	-	-	-
鉄 及 び 其 の 化 合 物	(mg/L)		-	<0.01	-	-	-	-
銅 及 び 其 の 化 合 物	(mg/L)		-	0.003	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)		-	5.61	-	-	-	-
マンガン及びその化合物	(mg/L)		-	<0.001	-	-	-	-
塩 化 物 イ オ ン	(mg/L)		-	5.13	-	-	-	-
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	(mg/L)		-	55.3	-	-	-	-
蒸 発 残 留 物	(mg/L)		-	92	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤	(mg/L)		-	<0.01	-	-	-	-
ジ エ オ ス ミ ン	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
非イオン界面活性剤	(mg/L)		-	<0.005	-	-	-	-
フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)		-	<0.0005	-	-	-	-
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	(mg/L)		-	<0.1	-	-	-	-
pH	値 電極法		-	6.43	-	-	-	-
臭 気			-	異常なし	-	-	-	-
色 度 (度)			-	<0.5	-	-	-	-
濁 度 (度)			-	<0.1	-	-	-	-
電 気 伝 導 率 (μS/cm)			-	148	-	-	-	-

[illegible]

給 水 栓 水 全 項 目 検 査 結 果

(給水栓水:小富士長津水道事業 樋の口地区)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			16	7	17	23	5	17
天 候			10:50	9:30	11:00	10:20	10:15	11:00
前 日			-	-	-	-	-	-
当 日			-	-	-	-	-	-
気 温 (°C)			16.7	17.1	26.8	29.8	30.8	23.6
水 温 (°C)			18.0	18.5	22.5	20.9	24.4	25.8
一 般 細 菌 (1ml中)			0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100ml中)			(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
水銀及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
六価クロム化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
シアヌ化物イオン及び塩化シアニド (mg/L)			-	<0.001	-	-	<0.001	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			4.73	5.19	4.50	4.80	6.17	4.76
フッ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			-	0.03	-	-	0.03	-
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
1,4-ジ オ キ サ ン (mg/L)			-	<0.005	-	-	<0.005	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ベ ン ゼ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
塩 素 酸 (mg/L)			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	0.06
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	<0.002	-	-	<0.002	-
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			-	0.0003	-	-	0.0001	-
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	<0.004	-	-	<0.004	-
ジブロモクロロメタン (mg/L)			-	<0.0001	-	-	<0.0001	-
臭 素 酸 (mg/L)			-	<0.001	-	-	<0.001	-
総トリハロメタン (mg/L)			-	0.0003	-	-	0.0003	-
トリクロロ酢酸 (mg/L)			-	<0.002	-	-	<0.002	-
ブロモジクロロメタン (mg/L)			-	<0.0001	-	-	<0.0001	-
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			-	<0.0001	-	-	0.0002	-
ホルムアルデヒド (mg/L)			-	<0.001	-	-	<0.001	-
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
鉄及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
銅及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			10.3	11.5	9.96	12.6	13.6	12.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			-	-	-	-	-	-
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)			-	<0.000001	-	-	<0.000001	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)			-	<0.000001	-	-	<0.000001	-
非イオン界面活性剤 (mg/L)			-	<0.005	-	-	<0.005	-
フ ェ ノ ール 類 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)			0.1	<0.1	0.1	0.7	0.2	0.1
pH 値 電極法			6.62	6.61	6.65	6.82	6.63	6.89
味			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
濁 度 (度)			<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
電 気 伝 導 率 (μS/cm)			215	220	231	252	261	257
残 留 塩 素 (mg/L)			0.38	0.32	0.12	0.18	0.27	0.13

10 17	11 5	12 16	1 20	2 5	3 17	最 大 値	最 小 値	平 均 値
10:30	10:40	11:00	10:35	10:30	11:00			
-	-	-	-	曇	-			
-	-	-	-	晴	-			
17.8	17.2	9.3	5.2	4.0	12.9	30.8	4.0	17.6
19.5	19.0	9.1	6.0	9.1	16.5	25.8	6.0	17.4
0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	-	-	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001
-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005
-	-	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	0.0002	-	-	-	0.0002
-	-	-	-	0.0001	-	-	-	0.0001
-	-	-	-	0.002	-	-	-	0.002
-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
4.87	5.26	5.09	4.91	5.05	4.89	6.17	4.50	5.02
-	-	-	-	0.08	-	-	-	0.08
-	0.04	-	-	0.03	-	0.04	0.03	0.03
-	-	-	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001
-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
-	-	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001
0.08	0.08	0.10	0.09	0.09	0.06	0.10	<0.06	<0.06
-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
-	<0.0001	-	-	<0.0001	-	0.0003	<0.0001	0.0001
-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
-	<0.0001	-	-	<0.0001	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	<0.0001	-	-	<0.0001	-	0.0003	<0.0001	0.0002
-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
-	<0.0001	-	-	<0.0001	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	<0.0001	-	-	<0.0001	-	0.0002	<0.0001	<0.0001
-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	0.002	-	-	-	0.002
-	-	-	-	<0.01	-	-	-	<0.01
-	-	-	-	<0.01	-	-	-	<0.01
-	-	-	-	0.011	-	-	-	0.011
-	-	-	-	14.6	-	-	-	14.6
-	-	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001
11.3	14.3	11.3	11.6	11.2	11.7	14.3	9.96	11.8
-	-	-	-	77.3	-	-	-	77.3
-	-	-	-	176	-	-	-	176
-	-	-	-	<0.01	-	-	-	<0.01
-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005
0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	0.7	<0.1	0.1
6.79	6.91	6.73	6.75	6.71	6.77	6.91	6.61	6.74
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
238	246	236	237	223	242	261	215	238
0.12	0.19	0.23	0.28	0.33	0.24	0.38	0.12	0.23

原水全項目試験結果

(原水:小富士長津水道事業 樋の口水源)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
			16	7	17	23	5	17
採 水 時 刻			10:50	9:30	11:00	10:20	10:15	11:00
天 候	候	前 日	-	-	-	-	-	-
		当 日	-	-	-	-	-	
気 温	温 (°C)		-	-	-	-	-	-
水 温	温 (°C)		-	-	-	-	-	-
一 般 細 菌	(1ml中)		-	-	-	-	-	-
大 腸 菌	(100ml中)		0	0	0	0	0	0
嫌 気 性 芽 胞 菌	(100ml中)		0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
水 銀 及 び 其 の 化 合 物	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
鉛 及 び 其 の 化 合 物	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
シアニ化物イオン及び塩化シアニ	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
フッ素及びその化合物	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
四 塩 化 炭 素	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
1, 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
ベ ン ゼ ン	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
塩 素 酸	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
ジプロモクロロメタン	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
臭 素 酸	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
総トリハロメタン	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
トリクロロ酢酸	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
プロモジクロロメタン	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
ホルムアルデヒド	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
鉄 及 び 其 の 化 合 物	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
銅 及 び 其 の 化 合 物	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
塩 化 物 イ オ ン	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
カルシウム、マグネシウム等 (硬 度)		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
蒸 発 残 留 物	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
ジ エ オ ス ミ ン	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
非イオン界面活性剤	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
pH	値 電極法		-	-	-	-	-	-
臭 気 度	(度)		-	-	-	-	-	-
色 度	(度)		-	-	-	-	-	-
濁 度	(度)		-	-	-	-	-	-
電 気 伝 導 率	(μS/cm)		-	-	-	-	-	-

10 17	11 5	12 16	1 20	2 5	3 17	最 大 値	最 小 値	平 均 値
10:30	10:40	11:00	10:35	10:20	11:00			
-	-	-	-	曇 晴	-			
-	-	-	-	4.3	-	-	-	4.3
-	-	-	-	18.2	-	-	-	18.2
-	-	-	-	0	-	-	-	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001
-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005
-	-	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001
-	-	-	-	0.0001	-	-	-	0.0001
-	-	-	-	0.002	-	-	-	0.002
-	-	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	5.17	-	-	-	5.17
-	-	-	-	0.07	-	-	-	0.07
-	-	-	-	0.02	-	-	-	0.02
-	-	-	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001
-	-	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005
-	-	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	0.02	-	-	-	0.02
-	-	-	-	<0.01	-	-	-	<0.01
-	-	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	12.7	-	-	-	12.7
-	-	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	10.1	-	-	-	10.1
-	-	-	-	75.2	-	-	-	75.2
-	-	-	-	144	-	-	-	144
-	-	-	-	<0.01	-	-	-	<0.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005
-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005
-	-	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1
-	-	-	-	6.57	-	-	-	6.57
-	-	-	-	異常なし	-	-	-	異常なし
-	-	-	-	<0.5	-	-	-	<0.5
-	-	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1
-	-	-	-	211	-	-	-	211

給 水 栓 水 全 項 目 検 査 結 果

(給水栓水:小富士長津水道事業 野田地区)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			16	20	3	23	20	2
天 候			11:05	11:00	10:15	10:40	11:10	10:10
前 日			-	-	-	-	-	-
当 日			-	-	-	-	-	-
気 温 (°C)			16.7	23.1	21.0	29.5	30.8	25.9
水 温 (°C)			13.8	17.9	18.5	24.9	26.2	24.0
一 般 細 菌 (1ml中)			0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100ml中)			(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
水 銀 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
鉛 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
六価クロム化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/L)			-	-	<0.001	-	-	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			1.04	1.07	1.26	1.13	1.32	1.14
フッ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	0.02	-	-	0.01
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン (mg/L)			-	-	<0.005	-	-	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジクロロメタン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ベンゼン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
塩 素 酸 (mg/L)			<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.18	0.09
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	<0.002	-	-	<0.002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			-	-	0.0011	-	-	0.0017
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	0.004	-	-	<0.004
ジブロモクロロメタン (mg/L)			-	-	<0.0001	-	-	0.0006
臭 素 酸 (mg/L)			-	-	<0.001	-	-	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)			-	-	0.0023	-	-	0.0037
トリクロロ酢酸 (mg/L)			-	-	<0.002	-	-	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)			-	-	0.0012	-	-	0.0014
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			-	-	<0.0001	-	-	<0.0001
ホルムアルデヒド (mg/L)			-	-	<0.001	-	-	<0.001
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
鉄 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
銅 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			2.83	3.06	3.47	3.07	2.95	2.20
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			-	-	-	-	-	-
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジエオスミン (mg/L)			-	-	<0.000001	-	-	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)			-	-	<0.000001	-	-	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)			-	-	<0.005	-	-	<0.005
フェノール類 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)			0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3
pH 値 電極法			7.73	7.65	7.53	7.88	7.64	7.72
味			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
濁 度 (度)			<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5
濁 度 (度)			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
電 気 伝 導 率 (μS/cm)			117	123	129	122	134	109
残 留 塩 素 (mg/L)			0.60	0.49	0.43	0.35	0.68	0.16

10 17	11 18	12 3	1 20	2 17	3 3	最 大 値	最 小 値	平 均 値
10:45	10:45	10:25	10:50	11:05	10:10			
-	-	晴	-	-	-			
-	-	晴	-	-	-			
18.1	11.9	12.9	7.9	8.6	7.3	30.8	7.3	17.8
18.5	13.7	11.0	6.6	6.8	8.8	26.2	6.6	15.9
0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	-	<0.0001	-	-	-	-	-	<0.0001
-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	<0.00005
-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	0.0002	-	-	-	-	-	0.0002
-	-	0.0002	-	-	-	-	-	0.0002
-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.96	1.12	0.97	0.97	0.95	0.86	1.32	0.86	1.07
-	-	<0.05	-	-	-	-	-	<0.05
-	-	<0.01	-	-	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
-	-	<0.0001	-	-	-	-	-	<0.0001
-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001
0.08	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.18	<0.06	<0.06
-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
-	-	<0.0001	-	-	<0.0001	0.0017	<0.0001	0.0007
-	-	<0.004	-	-	<0.004	0.004	<0.004	<0.004
-	-	<0.0001	-	-	<0.0001	0.0006	<0.0001	0.0002
-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	<0.0001	-	-	<0.0001	0.0037	<0.0001	0.0015
-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
-	-	<0.0001	-	-	<0.0001	0.0014	<0.0001	0.0007
-	-	<0.0001	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	0.004	-	-	-	-	-	0.004
-	-	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01
-	-	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01
-	-	0.003	-	-	-	-	-	0.003
-	-	2.27	-	-	-	-	-	2.27
-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001
2.27	3.72	3.35	2.68	2.62	2.48	3.72	2.20	2.89
-	-	47.3	-	-	-	-	-	47.3
-	-	89	-	-	-	-	-	89
-	-	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01
-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005
0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2
7.54	7.81	7.90	7.76	7.73	7.64	7.90	7.53	7.71
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
92.2	112	109	116	112	95.5	134	92.2	114
0.23	0.16	0.46	0.49	0.47	0.46	0.68	0.16	0.42

原水全項目試験結果

(原水:小富士長津水道事業 野田水源)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
			16	20	3	23	20	2
採 水 時 刻			11:05	11:00	10:15	10:40	11:10	10:10
天 候	候	前 日	-	-	-	-	-	-
		当 日	-	-	-	-	-	-
気 温 (°C)			-	-	-	-	-	-
水 温 (°C)			-	-	-	-	-	-
一 般 細 菌 (1ml中)			-	-	-	-	-	-
大 腸 菌 (100ml中)			0	9.3	0	25	25	170
嫌 気 性 芽 胞 菌 (100ml中)			0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
水 銀 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
鉛 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
フッ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
1, 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ベ ン ゼ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
塩 素 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジプロモクロロメタン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
臭 素 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
総トリハロメタン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
トリクロロ酢酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
プロモジクロロメタン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ホルムアルデヒド (mg/L)			-	-	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
鉄 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
銅 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)			-	-	-	-	-	-
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)			-	-	-	-	-	-
非イオン界面活性剤 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)			-	-	-	-	-	-
pH 値 電極法			-	-	-	-	-	-
臭 気 度 (度)			-	-	-	-	-	-
色 度 (度)			-	-	-	-	-	-
濁 度 (度)			-	-	-	-	-	-
電 気 伝 導 率 (μS/cm)			-	-	-	-	-	-

10 17	11 18	12 3	1 20	2 17	3 3	最 大 値	最 小 値	平 均 値
10:45	10:45	9:35	10:50	11:05	10:10			
-	-	晴	-	-	-			
-	-	晴	-	-	-	値	値	値
-	-	9.0	-	-	-	-	-	9.0
-	-	9.4	-	-	-	-	-	9.4
-	-	13	-	-	-	-	-	13
13	17	3.7	0	0	0	170	0	22
0	0	0	0	0	1	1	0	0
-	-	<0.0001	-	-	-	-	-	<0.0001
-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	<0.00005
-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	<0.0001	-	-	-	-	-	<0.0001
-	-	0.0016	-	-	-	-	-	0.0016
-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	0.95	-	-	-	-	-	0.95
-	-	<0.05	-	-	-	-	-	<0.05
-	-	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01
-	-	<0.0001	-	-	-	-	-	<0.0001
-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005
-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01
-	-	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01
-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	1.96	-	-	-	-	-	2.0
-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	5.21	-	-	-	-	-	5.21
-	-	46.7	-	-	-	-	-	46.7
-	-	73	-	-	-	-	-	73
-	-	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005
-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005
-	-	0.1	-	-	-	-	-	0.1
-	-	7.92	-	-	-	-	-	7.92
-	-	異常なし	-	-	-	-	-	異常なし
-	-	<0.5	-	-	-	-	-	<0.5
-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1
-	-	107	-	-	-	-	-	107

給 水 栓 水 全 項 目 検 査 結 果

(給水栓水:小富士長津水道事業 東宮地区)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			16	20	3	23	20	2
天 候	前 日		11:10	11:05	10:30	10:45	11:15	10:20
	当 日		-	-	-	-	-	-
気 温 (°C)			15.1	21.4	21.4	30.0	30.3	26.9
水 温 (°C)			16.7	17.8	17.8	29.5	31.7	27.5
一 般 細 菌 (1ml中)			0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100ml中)			(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
水 銀 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
鉛 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/L)			-	-	<0.001	-	-	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			3.43	3.54	3.71	2.57	2.79	2.85
フッ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	0.03	-	-	0.02
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
1,4-ジ オ キ サ ン (mg/L)			-	-	<0.005	-	-	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ベ ン ゼ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
塩 素 酸 (mg/L)			<0.06	<0.06	<0.06	0.06	0.08	0.08
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	<0.002	-	-	<0.002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			-	-	0.0002	-	-	0.0001
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	<0.004	-	-	<0.004
ジブロモクロロメタン (mg/L)			-	-	<0.0001	-	-	<0.0001
臭 素 酸 (mg/L)			-	-	<0.001	-	-	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)			-	-	0.0002	-	-	0.0001
トリクロロ酢酸 (mg/L)			-	-	<0.002	-	-	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)			-	-	<0.0001	-	-	<0.0001
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			-	-	<0.0001	-	-	<0.0001
ホルムアルデヒド (mg/L)			-	-	<0.001	-	-	<0.001
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
鉄 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
銅 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			8.09	8.46	8.93	5.78	5.90	6.04
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			-	-	-	-	-	-
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジエオスミン (mg/L)			-	-	<0.000001	-	-	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)			-	-	<0.000001	-	-	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)			-	-	<0.005	-	-	<0.005
フェノール類 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)			<0.1	<0.1	<0.1	0.4	0.1	<0.1
pH 値 電極法			6.40	6.40	6.46	6.65	6.65	6.62
味			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
濁 度 (度)			<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5
濁 度 (度)			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
電 気 伝 導 率 (μS/cm)			166	162	162	156	161	159
残 留 塩 素 (mg/L)			0.67	0.71	0.51	0.20	0.30	0.30

10 17	11 18	12 3	1 20	2 17	3 3	最 大 値	最 小 値	平 均 値
10:55	11:00	10:35	11:00	11:15	10:20			
-	-	-	-	-	晴			
-	-	-	-	-	晴			
18.2	12.4	12.6	6.0	7.1	8.0	30.3	6.0	17.5
22.3	16.7	12.6	8.5	7.6	11.4	31.7	7.6	18.3
0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	-	-	-	-	<0.0001	-	-	<0.0001
-	-	-	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005
-	-	-	-	-	<0.001	-	-	<0.001
-	-	-	-	-	0.0005	-	-	0.0005
-	-	-	-	-	0.0001	-	-	0.0001
-	-	-	-	-	0.001	-	-	0.001
-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
3.39	3.63	3.69	3.63	2.87	3.34	3.71	2.57	3.29
-	-	-	-	-	<0.05	-	-	<0.05
-	-	0.02	-	-	0.02	0.03	0.02	0.02
-	-	-	-	-	<0.0001	-	-	<0.0001
-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
-	-	-	-	-	<0.001	-	-	<0.001
-	-	-	-	-	<0.001	-	-	<0.001
-	-	-	-	-	<0.001	-	-	<0.001
-	-	-	-	-	<0.001	-	-	<0.001
-	-	-	-	-	<0.001	-	-	<0.001
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	<0.06	<0.06
-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
-	-	<0.0001	-	-	<0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001
-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
-	-	<0.0001	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	<0.0001	-	-	<0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001
-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
-	-	<0.0001	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	<0.0001	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	0.010	-	-	0.010
-	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01
-	-	-	-	-	<0.01	-	-	<0.01
-	-	-	-	-	0.012	-	-	0.012
-	-	-	-	-	6.36	-	-	6.36
-	-	-	-	-	<0.001	-	-	<0.001
6.59	6.96	7.30	6.70	5.34	6.19	8.93	5.34	6.86
-	-	-	-	-	65.3	-	-	65.3
-	-	-	-	-	79	-	-	79
-	-	-	-	-	<0.01	-	-	<0.01
-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005
0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.4	<0.1	<0.1
6.72	6.63	6.68	6.63	6.65	6.64	6.72	6.40	6.59
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
168	174	174	175	171	174	175	156	167
0.38	0.33	0.33	0.45	0.41	0.27	0.71	0.20	0.41

原水全項目試験結果

(原水:小富士長津水道事業 東宮水源)

採 水 月 日			4 16	5 20	6 3	-	-	-
採 水 時 刻			11:10	11:05	10:30	-	-	-
天 候	前 日		-	-	-	-	-	-
	当 日		-	-	-	-	-	-
気 温	(°C)		-	-	-	水 源 廃 止	-	-
水 温	(°C)		-	-	-		-	-
一 般 細 菌	(1ml中)		-	-	-		-	-
大 腸 菌	(100ml中)		0	0	0		-	-
嫌 気 性 芽 胞 菌	(100ml中)		0	0	0		-	-
カドミウム及びその化合物	(mg/L)		-	-	-		-	-
水 銀 及 び 其 の 化 合 物	(mg/L)		-	-	-		-	-
セレン及びその化合物	(mg/L)		-	-	-		-	-
鉛 及 び 其 の 化 合 物	(mg/L)		-	-	-		-	-
ヒ素及びその化合物	(mg/L)		-	-	-		-	-
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)		-	-	-		-	-
シアニ化物イオン及び塩化シアニ	(mg/L)		-	-	-		-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)		-	-	-		-	-
フッ素及びその化合物	(mg/L)		-	-	-		-	-
ホウ素及びその化合物	(mg/L)		-	-	-		-	-
四 塩 化 炭 素	(mg/L)		-	-	-		-	-
1,4-ジオキサン	(mg/L)		-	-	-		-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		-	-	-		-	-
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)		-	-	-		-	-
テトラクロロエチレン	(mg/L)		-	-	-		-	-
トリクロロエチレン	(mg/L)		-	-	-		-	-
ペ ン ゼ ン	(mg/L)		-	-	-		-	-
塩 素 酸	(mg/L)		-	-	-		-	-
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		-	-	-		-	-
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)		-	-	-		-	-
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		-	-	-		-	-
ジプロモクロロメタン	(mg/L)		-	-	-		-	-
臭 素 酸	(mg/L)		-	-	-		-	-
総トリハロメタン	(mg/L)		-	-	-		-	-
トリクロロ酢酸	(mg/L)		-	-	-		-	-
プロモジクロロメタン	(mg/L)		-	-	-		-	-
ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)		-	-	-		-	-
ホルムアルデヒド	(mg/L)		-	-	-		-	-
亜鉛及びその化合物	(mg/L)		-	-	-		-	-
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)		-	-	-		-	-
鉄 及 び 其 の 化 合 物	(mg/L)		-	-	-		-	-
銅 及 び 其 の 化 合 物	(mg/L)		-	-	-		-	-
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)		-	-	-		-	-
マンガン及びその化合物	(mg/L)		-	-	-		-	-
塩 化 物 イ オ ン	(mg/L)		-	-	-		-	-
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)		-	-	-		-	-
蒸 発 残 留 物	(mg/L)		-	-	-		-	-
陰イオン界面活性剤	(mg/L)		-	-	-		-	-
ジ エ オ ス ミ ン	(mg/L)		-	-	-		-	-
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)		-	-	-		-	-
非イオン界面活性剤	(mg/L)		-	-	-		-	-
フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)		-	-	-		-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)		-	-	-		-	-
pH	値 電極法		-	-	-		-	-
臭 気	度		-	-	-		-	-
色 度	(度)		-	-	-		-	-
濁 度	(度)		-	-	-		-	-
電 気 伝 導 率	(μS/cm)		-	-	-		-	-

給 水 栓 水 全 項 目 検 査 結 果

(給水栓水:小富士長津水道事業 東村地区)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			11:00	10:50	10:05	10:30	11:00	10:00
天 候	前 日		-	-	-	-	-	雨
	当 日		-	-	-	-	-	雨
気 温 (°C)			17.7	24.5	21.0	30.1	28.6	26.6
水 温 (°C)			17.3	21.7	21.1	29.4	28.6	26.5
一 般 細 菌 (1ml中)			0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100ml中)			(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	<0.0001
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	0.0003
ヒ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	0.0003
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	<0.001
シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/L)			-	-	<0.001	-	-	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			4.22	5.32	5.60	6.59	8.40	5.59
フッ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	0.18	-	-	0.12
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			-	-	-	-	-	<0.0001
1,4-ジ オ キ サ ン (mg/L)			-	-	<0.005	-	-	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	<0.001
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	<0.001
ベ ン ゼ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	<0.001
塩 素 酸 (mg/L)			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	<0.06
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	<0.002	-	-	<0.002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			-	-	<0.0001	-	-	<0.0001
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	<0.004	-	-	<0.004
ジブロモクロロメタン (mg/L)			-	-	0.0001	-	-	<0.0001
臭 素 酸 (mg/L)			-	-	<0.001	-	-	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)			-	-	0.0002	-	-	<0.0001
トリクロロ酢酸 (mg/L)			-	-	<0.002	-	-	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)			-	-	<0.0001	-	-	<0.0001
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			-	-	0.0001	-	-	<0.0001
ホルムアルデヒド (mg/L)			-	-	<0.001	-	-	<0.001
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	0.004
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	0.01
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	<0.01
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	0.013
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	12.4
マンガン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	<0.001
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			16.9	20.3	22.1	19.5	22.6	14.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			-	-	-	-	-	79.5
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	165
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			-	-	-	-	-	<0.01
ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)			-	-	<0.000001	-	-	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)			-	-	<0.000001	-	-	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)			-	-	<0.005	-	-	<0.005
フ ェ ノ ール 類 (mg/L)			-	-	-	-	-	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)			<0.1	<0.1	<0.1	0.5	0.1	0.1
pH 値 電極法			6.10	6.10	6.17	6.14	6.04	6.20
味			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
濁 度 (度)			<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
電 気 伝 導 率 (μS/cm)			238	262	269	285	320	235
残 留 塩 素 (mg/L)			0.47	0.39	0.33	0.32	0.31	0.28

10 17	11 18	12 3	1 20	2 17	3 3	最 大 値	最 小 値	平 均 値
10:35	10:35	10:15	10:40	10:55	10:00			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
19.7	13.9	13.4	6.8	10.2	7.8	30.1	6.8	18.4
22.6	17.1	14.1	8.4	12.7	12.1	29.4	8.4	19.3
0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0001
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	0.0003
-	-	-	-	-	-	-	-	0.0003
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7.38	8.88	8.37	7.13	6.70	5.69	8.88	4.22	6.66
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.05
-	-	0.15	-	-	0.19	0.19	0.12	0.16
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0001
-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
0.07	0.07	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	<0.06	<0.06
-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
-	-	<0.0001	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
-	-	<0.0001	-	-	<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	<0.0001	-	-	<0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001
-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
-	-	<0.0001	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	<0.0001	-	-	<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	0.004
-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01
-	-	-	-	-	-	-	-	0.013
-	-	-	-	-	-	-	-	12.4
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
16.6	19.5	18.5	17.9	20.6	17.5	22.6	14.4	18.9
-	-	-	-	-	-	-	-	79.5
-	-	-	-	-	-	-	-	165
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01
-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005
<0.1	0.1	0.1	0.2	<0.1	<0.1	0.5	<0.1	<0.1
6.19	6.25	6.16	6.12	6.05	6.14	6.25	6.04	6.14
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
263	286	278	275	287	258	320	235	271
0.22	0.13	0.27	0.26	0.28	0.31	0.47	0.13	0.30

原水全項目試験結果

(原水:小富士長津水道事業 東村水源)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
			16	20	3	23	20	2
採 水 時 刻			11:00	10:50	10:05	10:30	11:00	9:30
天 候	候	前 日	-	-	-	-	-	雨
		当 日	-	-	-	-	-	雨
気 温	温 (°C)		-	-	-	-	-	24.2
水 温	温 (°C)		-	-	-	-	-	17.8
一 般 細 菌	菌 (1ml中)		-	-	-	-	-	0
大 腸 菌	(100ml中)		0	0	0	0	0	0
嫌 気 性 芽 胞 菌	(100ml中)		0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物	(mg/L)		-	-	-	-	-	<0.0001
水 銀 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)		-	-	-	-	-	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)		-	-	-	-	-	<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)		-	-	-	-	-	0.0028
ヒ素及びその化合物	(mg/L)		-	-	-	-	-	0.0004
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)		-	-	-	-	-	<0.001
シアニ化物イオン及び塩化シアニ	(mg/L)		-	-	-	-	-	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)		-	-	-	-	-	6.67
フッ素及びその化合物	(mg/L)		-	-	-	-	-	<0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)		-	-	-	-	-	0.16
四 塩 化 炭 素	(mg/L)		-	-	-	-	-	<0.0001
1, 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)		-	-	-	-	-	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		-	-	-	-	-	<0.001
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)		-	-	-	-	-	<0.001
テトラクロロエチレン	(mg/L)		-	-	-	-	-	<0.001
トリクロロエチレン	(mg/L)		-	-	-	-	-	<0.001
ペ ン ゼ ン	(mg/L)		-	-	-	-	-	<0.001
塩 素 酸	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
ジプロモクロロメタン	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
臭 素 酸	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
総トリハロメタン	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
トリクロロ酢酸	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
プロモジクロロメタン	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
ホルムアルデヒド	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物	(mg/L)		-	-	-	-	-	0.112
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)		-	-	-	-	-	0.02
鉄 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)		-	-	-	-	-	<0.01
銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)		-	-	-	-	-	0.039
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)		-	-	-	-	-	14.4
マンガン及びその化合物	(mg/L)		-	-	-	-	-	0.002
塩 化 物 イ オ ン	(mg/L)		-	-	-	-	-	17.4
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	(mg/L)		-	-	-	-	-	80.0
蒸 発 残 留 物	(mg/L)		-	-	-	-	-	152
陰イオン界面活性剤	(mg/L)		-	-	-	-	-	<0.01
ジ エ オ ス ミ ン	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
非イオン界面活性剤	(mg/L)		-	-	-	-	-	<0.005
フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)		-	-	-	-	-	<0.0005
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	(mg/L)		-	-	-	-	-	<0.1
pH	値 電極法		-	-	-	-	-	6.00
臭 気 度	(度)		-	-	-	-	-	異常なし
色 度	(度)		-	-	-	-	-	<0.5
濁 度	(度)		-	-	-	-	-	<0.1
電 気 伝 導 率	(μS/cm)		-	-	-	-	-	263

[illegible]

給 水 栓 水 全 項 目 検 査 結 果

(給水栓水:小富士長津水道事業 西村地区)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			16	20	3	23	20	2
天 候			9:40	9:40	9:50	9:35	9:50	9:50
前 日			-	-	雨	-	-	-
当 日			-	-	曇	-	-	-
気 温 (°C)			18.9	22.7	22.1	30.0	32.5	25.1
水 温 (°C)			16.5	18.3	17.9	21.0	22.0	20.8
一 般 細 菌 (1ml中)			0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100ml中)			(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	<0.0001	-	-	-
水 銀 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)			-	-	<0.00005	-	-	-
セレン及びその化合物 (mg/L)			-	-	<0.001	-	-	-
鉛 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)			-	-	0.0004	-	-	-
ヒ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	0.0002	-	-	-
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)			-	-	<0.001	-	-	-
シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/L)			-	-	<0.001	-	-	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			2.89	2.88	3.13	2.77	2.97	2.95
フッ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	<0.05	-	-	-
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	0.02	-	-	0.02
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			-	-	<0.0001	-	-	-
1,4-ジオキサン (mg/L)			-	-	<0.005	-	-	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			-	-	<0.001	-	-	-
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			-	-	<0.001	-	-	-
テトラクロロエチレン (mg/L)			-	-	<0.001	-	-	-
トリクロロエチレン (mg/L)			-	-	<0.001	-	-	-
ベ ン ゼ ン (mg/L)			-	-	<0.001	-	-	-
塩 素 酸 (mg/L)			<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.10	0.09
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	<0.002	-	-	<0.002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			-	-	0.0001	-	-	<0.0001
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	<0.004	-	-	<0.004
ジブロモクロロメタン (mg/L)			-	-	0.0001	-	-	<0.0001
臭 素 酸 (mg/L)			-	-	<0.001	-	-	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)			-	-	0.0003	-	-	<0.0001
トリクロロ酢酸 (mg/L)			-	-	<0.002	-	-	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)			-	-	<0.0001	-	-	<0.0001
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			-	-	0.0001	-	-	<0.0001
ホルムアルデヒド (mg/L)			-	-	<0.001	-	-	<0.001
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			-	-	0.042	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	0.02	-	-	-
鉄 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)			-	-	<0.01	-	-	-
銅 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)			-	-	0.014	-	-	-
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	5.16	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)			-	-	<0.001	-	-	-
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			5.37	5.55	6.26	5.14	5.44	5.39
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			-	-	47.5	-	-	-
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			-	-	105	-	-	-
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			-	-	<0.01	-	-	-
ジエオスミン (mg/L)			-	-	<0.000001	-	-	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)			-	-	<0.000001	-	-	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)			-	-	<0.005	-	-	<0.005
フェノール類 (mg/L)			-	-	<0.0005	-	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)			0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.2	<0.1
pH 値 電極法			6.32	6.31	6.35	6.30	6.32	6.28
味			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
濁 度 (度)			<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
電 気 伝 導 率 (μS/cm)			132	131	131	132	133	133
残 留 塩 素 (mg/L)			0.43	0.39	0.37	0.24	0.28	0.30

10 17	11 18	12 3	1 20	2 17	3 3	最 大 値	最 小 値	平 均 値
9:45	9:30	10:00	9:50	9:50	9:50			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
17.8	12.9	12.3	6.0	8.0	7.2	32.5	6.0	18.0
18.1	16.3	14.8	14.0	13.6	13.5	22.0	13.5	17.2
0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0001
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	0.0004
-	-	-	-	-	-	-	-	0.0002
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
3.64	3.93	3.96	3.33	2.95	3.07	3.96	2.77	3.21
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.05
-	-	0.02	-	-	0.02	0.02	0.02	0.02
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0001
-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
<0.06	0.08	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.10	<0.06	<0.06
-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
-	-	<0.0001	-	-	<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
-	-	<0.0001	-	-	<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	<0.0001	-	-	<0.0001	0.0003	<0.0001	<0.0001
-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
-	-	<0.0001	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	<0.0001	-	-	<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	0.042
-	-	-	-	-	-	-	-	0.02
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01
-	-	-	-	-	-	-	-	0.014
-	-	-	-	-	-	-	-	5.16
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
5.28	5.65	5.87	5.02	4.77	5.00	6.26	4.77	5.40
-	-	-	-	-	-	-	-	47.5
-	-	-	-	-	-	-	-	105
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01
-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005
<0.1	<0.1	0.2	0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
6.34	6.32	6.40	6.34	6.37	6.39	6.40	6.28	6.34
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
141	143	140	133	128	131	143	128	134
0.21	0.29	0.39	0.45	0.41	0.42	0.45	0.21	0.35

原水全項目試験結果

(原水:小富士長津水道事業 西村水源)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
			16	20	3	23	20	2
採 水 時 刻			9:40	9:40	9:40	9:35	9:50	9:50
天 候	候	前 日	-	-	雨	-	-	-
		当 日	-	-	曇	-	-	-
気 温 (°C)			-	-	20.4	-	-	-
水 温 (°C)			-	-	17.2	-	-	-
一 般 細 菌 (1ml中)			-	-	0	-	-	-
大 腸 菌 (100ml中)			0	0	0	0	0	0
嫌 気 性 芽 胞 菌 (100ml中)			0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	<0.0001	-	-	-
水 銀 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)			-	-	<0.00005	-	-	-
セレン及びその化合物 (mg/L)			-	-	<0.001	-	-	-
鉛 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)			-	-	0.0002	-	-	-
ヒ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	0.0002	-	-	-
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)			-	-	<0.001	-	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			-	-	<0.001	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			-	-	3.00	-	-	-
フッ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	<0.05	-	-	-
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	0.02	-	-	-
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			-	-	<0.0001	-	-	-
1, 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)			-	-	<0.005	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			-	-	<0.001	-	-	-
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			-	-	<0.001	-	-	-
テトラクロロエチレン (mg/L)			-	-	<0.001	-	-	-
トリクロロエチレン (mg/L)			-	-	<0.001	-	-	-
ペ ン ゼ ン (mg/L)			-	-	<0.001	-	-	-
塩 素 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジプロモクロロメタン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
臭 素 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
総トリハロメタン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
トリクロロ酢酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
プロモジクロロメタン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ホルムアルデヒド (mg/L)			-	-	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			-	-	0.005	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	0.01	-	-	-
鉄 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)			-	-	0.01	-	-	-
銅 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)			-	-	0.001	-	-	-
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	5.01	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)			-	-	<0.001	-	-	-
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			-	-	6.07	-	-	-
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)			-	-	47.1	-	-	-
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			-	-	105	-	-	-
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			-	-	<0.01	-	-	-
ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)			-	-	-	-	-	-
非イオン界面活性剤 (mg/L)			-	-	<0.005	-	-	-
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)			-	-	<0.0005	-	-	-
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)			-	-	<0.1	-	-	-
pH 値 電極法			-	-	6.39	-	-	-
臭 気			-	-	異常なし	-	-	-
色 度 (度)			-	-	<0.5	-	-	-
濁 度 (度)			-	-	<0.1	-	-	-
電 気 伝 導 率 (μS/cm)			-	-	130	-	-	-

[illegible]

給 水 栓 水 全 項 目 検 査 結 果

(給水栓水:小富士長津水道事業 小林地区)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			16	7	17	23	5	17
天 候			10:25	10:10	10:50	9:50	9:45	10:50
前 日			-	-	-	-	晴	-
当 日			-	-	-	-	曇	-
気 温 (°C)			18.5	17.0	28.1	30.4	29.9	23.8
水 温 (°C)			17.2	19.4	23.5	24.5	24.1	23.2
一 般 細 菌 (1ml中)			0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100ml中)			(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	<0.0001	-
水銀及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	<0.00005	-
セレン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	<0.001	-
鉛及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	<0.0001	-
ヒ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	0.0001	-
六価クロム化合物 (mg/L)			-	-	-	-	<0.001	-
シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/L)			-	<0.001	-	-	<0.001	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			2.84	2.88	2.30	2.45	2.72	2.98
フッ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	<0.05	-
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			-	0.02	-	-	0.01	-
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			-	-	-	-	<0.0001	-
1, 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)			-	<0.005	-	-	<0.005	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	<0.001	-
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			-	-	-	-	<0.001	-
テトラクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	<0.001	-
トリクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	<0.001	-
ベ ン ゼ ン (mg/L)			-	-	-	-	<0.001	-
塩 素 酸 (mg/L)			<0.06	<0.06	<0.06	0.06	0.06	0.08
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	<0.002	-	-	<0.002	-
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			-	0.0002	-	-	<0.0001	-
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	<0.004	-	-	<0.004	-
ジブロモクロロメタン (mg/L)			-	<0.0001	-	-	<0.0001	-
臭 素 酸 (mg/L)			-	<0.001	-	-	<0.001	-
総トリハロメタン (mg/L)			-	0.0002	-	-	<0.0001	-
トリクロロ酢酸 (mg/L)			-	<0.002	-	-	<0.002	-
ブロモジクロロメタン (mg/L)			-	<0.0001	-	-	<0.0001	-
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			-	<0.0001	-	-	<0.0001	-
ホルムアルデヒド (mg/L)			-	<0.001	-	-	<0.001	-
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	0.005	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	0.01	-
鉄及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	<0.01	-
銅及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	0.005	-
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	5.92	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	<0.001	-
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			5.84	6.16	5.12	5.65	5.83	6.16
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			-	-	-	-	59.1	-
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			-	-	-	-	126	-
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			-	-	-	-	<0.01	-
ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)			-	<0.000001	-	-	<0.000001	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)			-	<0.000001	-	-	<0.000001	-
非イオン界面活性剤 (mg/L)			-	<0.005	-	-	<0.005	-
フ ェ ノ ール 類 (mg/L)			-	-	-	-	<0.0005	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)			<0.1	<0.1	0.1	0.2	0.1	<0.1
pH 値 電極法			6.60	6.54	6.56	6.63	6.56	6.60
味			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
濁 度 (度)			<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
電 気 伝 導 率 (μS/cm)			164	159	155	152	157	158
残 留 塩 素 (mg/L)			0.49	0.47	0.34	0.36	0.25	0.44

10 17	11 5	12 16	1 20	2 5	3 17	最 大 値	最 小 値	平 均 値
10:00	10:00	10:50	10:10	10:00	10:50			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
19.6	16.7	11.3	8.1	3.8	14.4	30.4	3.8	18.5
19.8	18.8	13.3	10.5	14.0	11.8	24.5	10.5	18.3
0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0001
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0001
-	-	-	-	-	-	-	-	0.0001
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
3.30	4.05	3.67	3.58	3.71	3.21	4.05	2.30	3.14
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.05
-	0.02	-	-	0.01	-	0.02	0.01	0.01
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0001
-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	<0.06	<0.06
-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
-	<0.0001	-	-	<0.0001	-	0.0002	<0.0001	<0.0001
-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
-	<0.0001	-	-	<0.0001	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	<0.0001	-	-	<0.0001	-	0.0002	<0.0001	<0.0001
-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
-	<0.0001	-	-	<0.0001	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	<0.0001	-	-	<0.0001	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	0.005
-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01
-	-	-	-	-	-	-	-	0.005
-	-	-	-	-	-	-	-	5.92
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
6.40	8.46	6.84	6.55	6.86	6.03	8.46	5.12	6.33
-	-	-	-	-	-	-	-	59.1
-	-	-	-	-	-	-	-	126
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01
-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005
<0.1	0.2	0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.2	<0.1	<0.1
6.61	6.63	6.60	6.58	6.62	6.55	6.63	6.54	6.59
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
166	172	171	169	170	167	172	152	163
0.38	0.41	0.50	0.56	0.39	0.34	0.56	0.25	0.41

○簡 易 水 道 事 業

給 水 栓 水 全 項 目 検 査 結 果

(給水栓水:関川地区簡易水道)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			2	20	17	4	20	17
天 候	前 日		9:55	9:55	9:40	9:40	10:00	9:40
	当 日		晴	-	-	-	-	-
気 温 (°C)			11.4	22.3	27.3	24.9	29.8	22.4
水 温 (°C)			13.7	18.3	21.6	20.8	24.0	22.5
一 般 細 菌 (1ml中)			0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100ml中)			(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			<0.0001	-	-	-	-	-
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物 (mg/L)			<0.001	-	-	-	-	-
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.0001	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物 (mg/L)			0.0003	-	-	-	-	-
六価クロム化合物 (mg/L)			0.002	-	-	-	-	-
シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/L)			<0.001	-	-	<0.001	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			1.37	1.67	1.56	2.23	3.61	3.18
フッ素及びその化合物 (mg/L)			0.05	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			<0.01	-	-	0.01	-	-
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			<0.0001	-	-	-	-	-
1, 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)			<0.005	-	-	<0.005	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			<0.001	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.001	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001	-	-	-	-	-
ベンゼン (mg/L)			<0.001	-	-	-	-	-
塩 素 酸 (mg/L)			<0.06	<0.06	0.07	0.08	0.11	0.11
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002	-	-	<0.002	-	-
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			<0.0001	-	-	<0.0001	-	-
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.004	-	-	<0.004	-	-
ジブロモクロロメタン (mg/L)			<0.0001	-	-	<0.0001	-	-
臭 素 酸 (mg/L)			<0.001	-	-	<0.001	-	-
総トリハロメタン (mg/L)			<0.0001	-	-	<0.0001	-	-
トリクロロ酢酸 (mg/L)			<0.002	-	-	<0.002	-	-
ブロモジクロロメタン (mg/L)			<0.0001	-	-	<0.0001	-	-
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			<0.0001	-	-	<0.0001	-	-
ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.001	-	-	<0.001	-	-
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			0.002	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			0.03	-	-	-	-	-
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			0.01	-	-	-	-	-
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			0.004	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			3.24	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)			<0.001	-	-	-	-	-
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			3.62	3.57	3.30	3.84	4.81	4.02
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			52.4	-	-	-	-	-
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			99	-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.01	-	-	-	-	-
ジエオスミン (mg/L)			<0.000001	-	-	<0.000001	-	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)			<0.000001	-	-	<0.000001	-	-
非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005	-	-	<0.005	-	-
フェノール類 (mg/L)			<0.0005	-	-	-	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)			0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2
pH 値 電極法			7.13	6.97	7.07	7.05	6.90	6.98
味			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
濁 度 (度)			<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
電 気 伝 導 率 (μS/cm)			129	150	155	160	201	190
残 留 塩 素 (mg/L)			0.69	0.71	0.62	0.53	0.57	0.46

10 3	11 18	12 16	1 8	2 17	3 17	最 大 値	最 小 値	平 均 値
9:35	9:50	9:50	9:40	10:05	9:50			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
23.4	11.6	7.0	6.6	6.0	13.1	29.8	6.0	17.2
25.1	16.6	12.4	12.1	10.4	12.1	25.1	10.4	17.5
0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0001
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0001
-	-	-	-	-	-	-	-	0.0003
-	-	-	-	-	-	-	-	0.002
<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
2.60	2.04	1.52	1.59	0.84	1.22	3.61	0.84	1.95
-	-	-	-	-	-	-	-	0.05
0.01	-	-	0.01	-	-	0.01	<0.01	0.01
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0001
<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
0.06	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.11	<0.06	<0.06
<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
<0.0001	-	-	0.0002	-	-	0.0002	<0.0001	<0.0001
<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
<0.0001	-	-	<0.0001	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
<0.0001	-	-	0.0002	-	-	0.0002	<0.0001	<0.0001
<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
<0.0001	-	-	<0.0001	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.0001	-	-	<0.0001	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	0.002
-	-	-	-	-	-	-	-	0.03
-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
-	-	-	-	-	-	-	-	0.004
-	-	-	-	-	-	-	-	3.24
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
3.75	4.58	3.14	3.54	3.09	3.50	4.81	3.09	3.73
-	-	-	-	-	-	-	-	52.4
-	-	-	-	-	-	-	-	99
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01
<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005
0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1
6.95	7.03	7.10	7.09	7.12	7.04	7.13	6.90	7.04
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
168	149	132	139	132	125	201	125	153
0.52	0.60	0.70	0.56	0.80	0.50	0.80	0.46	0.61

原水全項目試験結果

(原水:関川地区簡易水道)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
			2	20	17	4	20	17
採 水 時 刻			10:35	9:55	9:40	9:40	10:00	9:40
天 候	候	前 日	晴	-	-	-	-	-
		当 日	雨	-	-	-	-	-
気 温 (°C)			11.9	-	-	-	-	-
水 温 (°C)			12.4	-	-	-	-	-
一 般 細 菌 (1ml中)			0	-	-	-	-	-
大 腸 菌 (100ml中)			0	0	0	0	0	0
嫌 気 性 芽 胞 菌 (100ml中)			0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			<0.0001	-	-	-	-	-
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物 (mg/L)			<0.001	-	-	-	-	-
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			0.0004	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物 (mg/L)			0.0003	-	-	-	-	-
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)			0.001	-	-	-	-	-
シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/L)			<0.001	-	-	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			1.33	-	-	-	-	-
フッ素及びその化合物 (mg/L)			0.06	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			<0.01	-	-	-	-	-
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			<0.0001	-	-	-	-	-
1, 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)			<0.005	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			<0.001	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.001	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001	-	-	-	-	-
ペ ン ゼ ン (mg/L)			<0.001	-	-	-	-	-
塩 素 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
臭 素 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
総トリハロメタン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
トリクロロ酢酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
プロモジクロロメタン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ホルムアルデヒド (mg/L)			-	-	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			0.001	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			0.02	-	-	-	-	-
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			0.02	-	-	-	-	-
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			0.010	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			2.88	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)			<0.001	-	-	-	-	-
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			3.22	-	-	-	-	-
カルシウム、マグネシウム等 (硬 度) (mg/L)			51.5	-	-	-	-	-
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			104	-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.01	-	-	-	-	-
ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)			-	-	-	-	-	-
非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005	-	-	-	-	-
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)			<0.0005	-	-	-	-	-
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)			0.1	-	-	-	-	-
pH 値 電極法			7.07	-	-	-	-	-
臭 気			異常なし	-	-	-	-	-
色 度 (度)			<0.5	-	-	-	-	-
濁 度 (度)			<0.1	-	-	-	-	-
電 気 伝 導 率 (μS/cm)			125	-	-	-	-	-

10 3	11 18	12 16	1 8	2 17	3 17	最 大 値	最 小 値	平 均 値
9:35	9:50	9:50	9:40	10:05	9:50			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	11.9
-	-	-	-	-	-	-	-	12.4
-	-	-	-	-	-	-	-	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0001
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	0.0004
-	-	-	-	-	-	-	-	0.0003
-	-	-	-	-	-	-	-	0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	1.33
-	-	-	-	-	-	-	-	0.06
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0001
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	0.02
-	-	-	-	-	-	-	-	0.02
-	-	-	-	-	-	-	-	0.010
-	-	-	-	-	-	-	-	2.88
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	3.22
-	-	-	-	-	-	-	-	51.5
-	-	-	-	-	-	-	-	104
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005
-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
-	-	-	-	-	-	-	-	7.07
-	-	-	-	-	-	-	-	異常なし
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1
-	-	-	-	-	-	-	-	125

給 水 栓 水 全 項 目 検 査 結 果

(給水栓水:土居地区簡易水道)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			10:15	10:15	10:05	10:10	10:25	10:05
天 候	前 日		-	-	-	-	-	-
	当 日		-	-	-	-	-	-
気 温 (°C)			11.8	22.4	28.1	26.8	31.2	24.4
水 温 (°C)			12.8	14.7	16.0	16.7	19.8	19.3
一 般 細 菌 (1ml中)			0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100ml中)			(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
六価クロム化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/L)			<0.001	-	-	<0.001	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			1.16	1.14	1.20	1.45	1.75	1.76
フッ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			<0.01	-	-	0.01	-	-
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005	-	-	<0.005	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジクロロメタン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ベンゼン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
塩 素 酸 (mg/L)			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.08
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002	-	-	<0.002	-	-
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			<0.0001	-	-	<0.0001	-	-
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.004	-	-	<0.004	-	-
ジブロモクロロメタン (mg/L)			<0.0001	-	-	<0.0001	-	-
臭 素 酸 (mg/L)			<0.001	-	-	<0.001	-	-
総トリハロメタン (mg/L)			<0.0001	-	-	<0.0001	-	-
トリクロロ酢酸 (mg/L)			<0.002	-	-	<0.002	-	-
ブロモジクロロメタン (mg/L)			<0.0001	-	-	<0.0001	-	-
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			<0.0001	-	-	<0.0001	-	-
ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.001	-	-	<0.001	-	-
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			3.79	3.40	3.10	1.45	3.60	3.43
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			-	-	-	-	-	-
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジエオスミン (mg/L)			<0.000001	-	-	<0.000001	-	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)			<0.000001	-	-	<0.000001	-	-
非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005	-	-	<0.005	-	-
フェノール類 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)			<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
pH 値 電極法			7.21	7.15	7.17	7.12	6.59	7.10
味			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
濁 度 (度)			<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
電 気 伝 導 率 (μS/cm)			116	120	131	131	143	143
残 留 塩 素 (mg/L)			0.41	0.38	0.30	0.38	0.41	0.44

10 3	11 18	12 16	1 8	2 17	3 17	最 大 値	最 小 値	平 均 値
10:00	10:10	10:10	10:40	10:30	10:20			
-	-	-	晴	-	-			
-	-	-	雨	-	-			
24.6	12.5	8.5	8.1	9.7	14.3	31.2	8.1	18.5
20.8	16.4	12.5	14.3	11.5	12.2	20.8	11.5	15.6
0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	-	-	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001
-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	<0.00005
-	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001
-	-	-	0.0001	-	-	-	-	0.0001
-	-	-	0.0005	-	-	-	-	0.0005
-	-	-	0.001	-	-	-	-	0.001
<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
1.59	1.35	1.27	1.17	1.08	1.07	1.76	1.07	1.33
-	-	-	<0.05	-	-	-	-	<0.05
0.01	-	-	0.01	-	-	0.01	<0.01	<0.01
-	-	-	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001
<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
-	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001
-	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001
-	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001
-	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001
-	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001
<0.06	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	<0.06	<0.06
<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
<0.0001	-	-	<0.0001	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
<0.0001	-	-	<0.0001	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
<0.0001	-	-	<0.0001	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
0.002	-	-	<0.002	-	-	0.002	<0.002	<0.002
<0.0001	-	-	<0.0001	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.0001	-	-	<0.0001	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001
-	-	-	0.02	-	-	-	-	0.02
-	-	-	<0.01	-	-	-	-	<0.01
-	-	-	0.002	-	-	-	-	0.002
-	-	-	2.96	-	-	-	-	2.96
-	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001
3.27	3.42	3.10	3.42	3.78	4.01	4.01	1.45	3.31
-	-	-	49.9	-	-	-	-	49.9
-	-	-	83	-	-	-	-	83
-	-	-	<0.01	-	-	-	-	<0.01
<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005
0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
7.05	7.07	7.13	7.12	7.19	7.15	7.21	6.59	7.09
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
132	121	121	120	119	118	143	116	126
0.28	0.24	0.44	0.45	0.41	0.36	0.45	0.24	0.38

原水全項目試験結果

(原水:土居地区簡易水道)

採 水 月 日			4 2	5 20	6 17	7 4	8 20	9 17
採 水 時 刻			10:15	10:15	10:05	10:10	10:25	10:05
天	候	前 日	-	-	-	-	-	-
		当 日	-	-	-	-	-	-
気 温	(°C)		-	-	-	-	-	-
水 温	(°C)		-	-	-	-	-	-
一 般 細菌	(1ml中)		-	-	-	-	-	-
大 腸 菌	(100ml中)		0	0	0	0	0	0
嫌 気 性 芽 胞 菌	(100ml中)		0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
水 銀 及 び 其 の 化 合 物	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
鉛 及 び 其 の 化 合 物	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
フッ素及びその化合物	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
四 塩 化 炭 素	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
1, 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
ベ ン ゼ ン	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
塩 素 酸	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
ジプロクロロメタン	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
臭 素 酸	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
総トリハロメタン	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
トリクロロ酢酸	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
プロモジクロロメタン	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
ホルムアルデヒド	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
鉄 及 び 其 の 化 合 物	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
銅 及 び 其 の 化 合 物	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
塩 化 物 イ オ ン	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
蒸 発 残 留 物	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
ジ エ オ ス ミ ン	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
非イオン界面活性剤	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)		-	-	-	-	-	-
pH	値 電極法		-	-	-	-	-	-
臭 気	度 (度)		-	-	-	-	-	-
色 度	度 (度)		-	-	-	-	-	-
濁 度	度 (度)		-	-	-	-	-	-
電 気 伝 導 率	(μS/cm)		-	-	-	-	-	-

[illegible]

給 水 栓 水 全 項 目 検 査 結 果

(給水栓水:北地区簡易水道)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			2	20	17	4	20	17
			10:55	10:35	10:30	10:30	10:50	10:30
天 候	前 日		-	-	-	-	-	-
	当 日		-	-	-	-	-	-
気 温 (°C)			12.4	21.6	25.6	24.9	31.9	23.5
水 温 (°C)			14.5	20.0	23.2	22.6	27.1	24.6
一 般 細 菌 (1ml中)			0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100ml中)			(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
六価クロム化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/L)			<0.001	-	-	<0.001	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			1.08	3.42	0.93	1.14	1.61	1.77
フッ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			<0.01	-	-	0.01	-	-
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
1, 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)			<0.005	-	-	<0.005	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ベンゼン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
塩 素 酸 (mg/L)			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.06
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002	-	-	<0.002	-	-
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			<0.0001	-	-	<0.0001	-	-
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.004	-	-	<0.004	-	-
ジブロモクロロメタン (mg/L)			<0.0001	-	-	<0.0001	-	-
臭 素 酸 (mg/L)			<0.001	-	-	<0.001	-	-
総トリハロメタン (mg/L)			<0.0001	-	-	<0.0001	-	-
トリクロロ酢酸 (mg/L)			<0.002	-	-	<0.002	-	-
ブロモジクロロメタン (mg/L)			<0.0001	-	-	<0.0001	-	-
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			<0.0001	-	-	<0.0001	-	-
ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.001	-	-	<0.001	-	-
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			3.71	3.61	3.08	3.27	3.49	3.19
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			-	-	-	-	-	-
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジエオスミン (mg/L)			<0.000001	-	-	<0.000001	-	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)			<0.000001	-	-	<0.000001	-	-
非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005	-	-	<0.005	-	-
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)			0.2	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1
pH 値 電極法			7.11	7.08	7.15	7.09	7.03	7.08
味			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
濁 度 (度)			<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
電 気 伝 導 率 (μS/cm)			107	106	109	109	121	125
残 留 塩 素 (mg/L)			0.24	0.41	0.18	0.11	0.12	0.19

10 3	11 18	12 16	1 8	2 17	3 17	最 大 値	最 小 値	平 均 値
10:20	10:20	10:30	11:00	10:45	10:40			
晴	-	-	-	-	-			
曇	-	-	-	-	-			
25.1	13.4	9.6	8.6	10.5	13.0	31.9	8.6	18.3
26.2	15.6	12.8	11.8	7.4	12.4	27.1	7.4	18.2
0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
<0.0001	-	-	-	-	-	-	-	<0.0001
<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005
<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
0.0003	-	-	-	-	-	-	-	0.0003
0.0004	-	-	-	-	-	-	-	0.0004
0.001	-	-	-	-	-	-	-	0.001
<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
1.59	1.37	1.17	1.06	0.92	0.97	3.42	0.92	1.42
0.05	-	-	-	-	-	-	-	0.05
0.01	-	-	0.01	-	-	0.01	<0.01	0.01
<0.0001	-	-	-	-	-	-	-	<0.0001
<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
0.09	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.09	<0.06	<0.06
<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
<0.0001	-	-	<0.0001	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
<0.0001	-	-	<0.0001	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
<0.0001	-	-	<0.0001	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
<0.0001	-	-	<0.0001	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.0001	-	-	<0.0001	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
0.02	-	-	-	-	-	-	-	0.02
<0.01	-	-	-	-	-	-	-	<0.01
0.006	-	-	-	-	-	-	-	0.006
3.36	-	-	-	-	-	-	-	3.36
<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
3.23	2.99	3.07	3.17	3.28	3.77	3.77	2.99	3.32
51.9	-	-	-	-	-	-	-	51.9
89	-	-	-	-	-	-	-	89
<0.01	-	-	-	-	-	-	-	<0.01
<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005
0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.2	<0.1	<0.1
7.04	7.07	7.12	7.00	7.11	7.04	7.15	7.00	7.08
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
123	115	115	111	109	106	125	106	113
0.13	0.10	0.35	0.34	0.16	0.19	0.41	0.10	0.21

原水全項目試験結果

(原水:北地区簡易水道)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
			2	20	17	4	20	17
採 水 時 刻			10:55	10:35	10:30	10:30	10:50	10:30
天 候	候	前 日	-	-	-	-	-	-
		当 日	-	-	-	-	-	
気 温 (°C)		-	-	-	-	-	-	
水 温 (°C)		-	-	-	-	-	-	
一 般 細 菌 (1ml中)		-	-	-	-	-	-	
大 腸 菌 (100ml中)		0	0	0	0	0	0	
嫌 気 性 芽 胞 菌 (100ml中)		0	0	0	0	0	0	
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	
水 銀 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	
セレン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	
鉛 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	
シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/L)		-	-	-	-	-	-	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	
フッ素及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	
ホウ素及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	
四 塩 化 炭 素 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	
1, 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	
テトラクロロエチレン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	
トリクロロエチレン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	
ベ ン ゼ ン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	
塩 素 酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)		-	-	-	-	-	-	
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	
ジプロモクロロメタン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	
臭 素 酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	
総トリハロメタン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	
トリクロロ酢酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	
プロモジクロロメタン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)		-	-	-	-	-	-	
ホルムアルデヒド (mg/L)		-	-	-	-	-	-	
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	
鉄 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	
銅 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	
マンガン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	
カルシウム、マグネシウム等 (硬 度) (mg/L)		-	-	-	-	-	-	
蒸 発 残 留 物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	
ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		-	-	-	-	-	-	
非イオン界面活性剤 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)		-	-	-	-	-	-	
pH 値 電極法		-	-	-	-	-	-	
臭 気 度 (度)		-	-	-	-	-	-	
色 度 (度)		-	-	-	-	-	-	
濁 度 (度)		-	-	-	-	-	-	
電 気 伝 導 率 (μS/cm)		-	-	-	-	-	-	

10 3	11 18	12 16	1 3	2 17	3 17	最 大 値	最 小 値	平 均 値
10:10 晴 曇	10:20	10:30	10:15	10:45	10:40			
-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.3	-	-	-	-	-	-	-	24.3
15.7	-	-	-	-	-	-	-	15.7
0	-	-	-	-	-	-	-	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
<0.0001	-	-	-	-	-	-	-	<0.0001
<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005
<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
<0.0001	-	-	-	-	-	-	-	<0.0001
0.0005	-	-	-	-	-	-	-	0.0005
0.002	-	-	-	-	-	-	-	0.002
<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
1.61	-	-	-	-	-	-	-	1.61
0.05	-	-	-	-	-	-	-	0.05
0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01
<0.0001	-	-	-	-	-	-	-	<0.0001
<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005
<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
0.02	-	-	-	-	-	-	-	0.02
<0.01	-	-	-	-	-	-	-	<0.01
0.001	-	-	-	-	-	-	-	0.001
3.18	-	-	-	-	-	-	-	3.18
<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
2.97	-	-	-	-	-	-	-	2.97
51.9	-	-	-	-	-	-	-	51.9
93	-	-	-	-	-	-	-	93
<0.01	-	-	-	-	-	-	-	<0.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005
<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005
<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1
6.88	-	-	-	-	-	-	-	6.88
異常なし	-	-	-	-	-	-	-	異常なし
<0.5	-	-	-	-	-	-	-	<0.5
<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1
123	-	-	-	-	-	-	-	123

給 水 栓 水 全 項 目 検 査 結 果

(給水栓水:新宮地区簡易水道)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			3	9	5	3	6	18
天	候	前 日	11:10	11:10	10:55	11:10	11:00	10:50
	当 日		-	-	-	晴	-	-
			-	-	-	曇	-	-
気 温 (°C)			11.9	25.6	24.2	27.7	29.7	24.4
水 温 (°C)			12.7	21.7	21.9	25.1	26.9	25.4
一 般 細 菌 (1ml中)			0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100ml中)			(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	<0.0001	-	-
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	<0.00005	-	-
セレン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	<0.001	-	-
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	<0.0001	-	-
ヒ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	<0.0001	-	-
六価クロム化合物 (mg/L)			-	-	-	<0.001	-	-
シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/L)			<0.001	-	-	<0.001	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			0.40	0.32	0.48	0.36	0.82	0.47
フッ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	<0.05	-	-
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			0.01	-	-	0.01	-	-
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			-	-	-	<0.0001	-	-
1, 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)			<0.005	-	-	<0.005	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	<0.001	-	-
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			-	-	-	<0.001	-	-
テトラクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	<0.001	-	-
トリクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	<0.001	-	-
ベ ン ゼ ン (mg/L)			-	-	-	<0.001	-	-
塩 素 酸 (mg/L)			<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.09	0.12
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002	-	-	<0.002	-	-
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			0.0045	-	-	0.0187	-	-
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.004	-	-	0.007	-	-
ジブロモクロロメタン (mg/L)			0.0002	-	-	<0.0001	-	-
臭 素 酸 (mg/L)			<0.001	-	-	<0.001	-	-
総トリハロメタン (mg/L)			0.0064	-	-	0.0220	-	-
トリクロロ酢酸 (mg/L)			0.006	-	-	0.015	-	-
ブロモジクロロメタン (mg/L)			0.0017	-	-	0.0033	-	-
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			<0.0001	-	-	<0.0001	-	-
ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.001	-	-	<0.001	-	-
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	0.010	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	<0.01	-	-
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	<0.01	-	-
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	<0.001	-	-
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	2.61	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	<0.001	-	-
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			2.71	2.56	2.72	2.63	1.92	2.17
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			-	-	-	19.5	-	-
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			-	-	-	57	-	-
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			-	-	-	<0.01	-	-
ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)			<0.000001	-	-	<0.000001	-	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)			<0.000001	-	-	<0.000001	-	-
非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005	-	-	<0.005	-	-
フ ェ ノ ール 類 (mg/L)			-	-	-	<0.0005	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)			0.3	0.3	<0.1	0.3	0.9	0.5
pH 値 電極法			7.78	7.88	7.39	7.60	7.38	7.45
味			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
濁 度 (度)			<0.5	<0.5	0.8	<0.5	2.0	0.9
濁 度 (度)			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
電 気 伝 導 率 (μS/cm)			65.3	66.3	70.3	57.5	63.8	50.5
残 留 塩 素 (mg/L)			0.74	0.29	0.31	0.37	0.30	0.12

10 2	11 7	12 5	1 9	2 6	3 5	最 大 値	最 小 値	平 均 値
10:35	11:00	11:00	11:25	11:00	11:10			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
24.2	16.0	14.9	5.3	3.6	4.5	29.7	3.6	17.7
22.4	16.6	11.4	7.3	6.5	7.5	26.9	6.5	17.1
2	0	0	0	0	0	2	0	0
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0001
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0001
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0001
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
0.41	0.49	0.36	0.30	0.44	0.37	0.82	0.30	0.44
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.05
0.01	-	-	0.01	-	-	0.01	0.01	0.01
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0001
<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
0.13	0.15	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	0.15	<0.06	0.07
<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
0.0082	-	-	0.0031	-	-	0.0187	0.0031	0.0086
<0.004	-	-	<0.004	-	-	0.007	<0.004	<0.004
0.0003	-	-	<0.0001	-	-	0.0003	<0.0001	0.0001
<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
0.0111	-	-	0.0043	-	-	0.0220	0.0043	0.0110
<0.002	-	-	0.004	-	-	0.015	<0.002	0.006
0.0026	-	-	0.0012	-	-	0.0033	0.0012	0.0022
<0.0001	-	-	<0.0001	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	0.010
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	2.61
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
2.30	3.32	2.20	2.47	2.38	2.61	3.32	1.92	2.50
-	-	-	-	-	-	-	-	19.5
-	-	-	-	-	-	-	-	57
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01
<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005
0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.9	<0.1	0.3
7.78	7.72	7.71	7.49	7.61	7.71	7.88	7.38	7.63
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	2.0	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
63.1	58.8	57.0	59.0	58.2	54.7	70.3	50.5	60.4
0.28	0.39	0.57	0.74	0.80	0.63	0.80	0.12	0.46

原水全項目試験結果

(原水:新宮地区簡易水道)

採 水 月 日			4 3	5 9	6 5	7 3	8 6	9 -
採 水 時 刻			11:10	11:10	10:55	10:50	11:00	-
天 候	前 日		-	-	-	晴	-	-
	当 日		-	-	-	曇	-	-
気 温 (°C)			-	-	-	20.1	-	-
水 温 (°C)			-	-	-	17.1	-	-
一 般 細 菌 (1ml中)			-	-	-	25	-	-
大 腸 菌 (100ml中)			130	2.0	14	0	33	-
嫌 気 性 芽 胞 菌 (100ml中)			0	0	0	0	0	-
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	<0.0001	-	-
水 銀 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	<0.00005	-	-
セレン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	<0.001	-	-
鉛 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	<0.0001	-	-
ヒ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	<0.0001	-	-
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	<0.001	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			-	-	-	<0.001	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			-	-	-	0.40	-	-
フッ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	<0.05	-	-
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	0.01	-	-
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			-	-	-	<0.0001	-	-
1, 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)			-	-	-	<0.005	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	<0.001	-	-
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			-	-	-	<0.001	-	-
テトラクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	<0.001	-	-
トリクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	<0.001	-	-
ベ ン ゼ ン (mg/L)			-	-	-	<0.001	-	-
塩 素 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジプロモクロロメタン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
臭 素 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
プロモジクロロメタン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ホルムアルデヒド (mg/L)			-	-	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	<0.001	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	<0.01	-	-
鉄 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	<0.01	-	-
銅 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	<0.001	-	-
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	2.26	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	<0.001	-	-
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			-	-	-	2.11	-	-
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)			-	-	-	21.1	-	-
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			-	-	-	70	-	-
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			-	-	-	<0.01	-	-
ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)			-	-	-	-	-	-
非イオン界面活性剤 (mg/L)			-	-	-	<0.005	-	-
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)			-	-	-	<0.0005	-	-
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)			-	-	-	0.4	-	-
pH 値 電極法			-	-	-	7.51	-	-
臭 気			-	-	-	異常なし	-	-
色 度 (度)			-	-	-	1.1	-	-
濁 度 (度)			-	-	-	0.2	-	-
電 気 伝 導 率 (μS/cm)			-	-	-	58.3	-	-

台風被害
により欠測

10 2	11 7	12 5	1 9	2 6	3 5	最 大 値	最 小 値	平 均 値
10:35	11:00	11:00	11:25	11:00	11:10			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	20.1
-	-	-	-	-	-	-	-	17.1
-	-	-	-	-	-	-	-	25
13	34	4.5	2.0	0	1.8	130	0	21
0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0001
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0001
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0001
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	0.40
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.05
-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0001
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	2.26
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	2.11
-	-	-	-	-	-	-	-	21.1
-	-	-	-	-	-	-	-	70
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005
-	-	-	-	-	-	-	-	0.4
-	-	-	-	-	-	-	-	7.51
-	-	-	-	-	-	-	-	異常なし
-	-	-	-	-	-	-	-	1.1
-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
-	-	-	-	-	-	-	-	58.3

給 水 栓 水 全 項 目 検 査 結 果

(給水栓水:新宮北東部簡易水道)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			3	9	5	3	6	18
天 候			9:50	9:35	9:45	9:40	9:40	9:50
前 日			-	-	-	-	-	-
当 日			-	-	-	-	-	-
気 温 (°C)			8.8	21.1	22.5	25.8	28.0	21.6
水 温 (°C)			10.6	13.2	17.4	20.0	23.7	21.5
一 般 細 菌 (1ml中)			0	0	1	0	2	0
大 腸 菌 (100ml中)			(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
水銀及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
六価クロム化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/L)			-	<0.001	-	-	<0.001	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			0.54	0.41	0.41	0.54	0.67	0.81
フッ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			-	0.02	-	-	0.01	-
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
1, 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)			-	<0.005	-	-	<0.005	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ベ ン ゼ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
塩 素 酸 (mg/L)			<0.06	0.14	0.13	0.14	0.19	0.21
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	<0.002	-	-	<0.002	-
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			-	0.0076	-	-	<0.0001	-
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	<0.004	-	-	<0.004	-
ジブロモクロロメタン (mg/L)			-	0.0002	-	-	<0.0001	-
臭 素 酸 (mg/L)			-	<0.001	-	-	<0.001	-
総トリハロメタン (mg/L)			-	0.0268	-	-	0.0200	-
トリクロロ酢酸 (mg/L)			-	0.008	-	-	<0.002	-
ブロモジクロロメタン (mg/L)			-	0.0190	-	-	<0.0001	-
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			-	<0.0001	-	-	<0.0001	-
ホルムアルデヒド (mg/L)			-	<0.001	-	-	<0.001	-
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
鉄及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
銅及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			5.81	3.94	4.26	3.67	3.35	3.23
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			-	-	-	-	-	-
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)			-	<0.000001	-	-	<0.000001	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)			-	<0.000001	-	-	<0.000001	-
非イオン界面活性剤 (mg/L)			-	<0.005	-	-	<0.005	-
フ ェ ノ ール 類 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)			0.5	0.6	<0.1	0.7	1.1	<0.1
pH 値 電極法			7.81	7.64	8.14	7.39	7.72	7.12
味			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
濁 度 (度)			<0.5	<0.5	1.3	0.5	3.1	1.8
濁 度 (度)			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
電 気 伝 導 率 (μS/cm)			95.6	102	110	81.8	94.5	62.8
残 留 塩 素 (mg/L)			0.75	0.71	0.14	0.21	0.13	0.12

10 2	11 7	12 5	1 9	2 6	3 5	最 大 値	最 小 値	平 均 値
9:50	9:55	9:55	9:40	9:50	9:50			
-	晴	-	-	-	-			
-	雨	-	-	-	-			
23.4	16.0	5.8	5.5	3.1	4.1	28.0	3.1	15.5
20.4	15.1	9.2	5.9	7.3	6.6	23.7	5.9	14.2
1	0	0	0	0	0	2	0	0
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	<0.0001	-	-	-	-	-	-	<0.0001
-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	<0.00005
-	<0.001	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	0.0002	-	-	-	-	-	-	0.0002
-	<0.0001	-	-	-	-	-	-	<0.0001
-	<0.001	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
0.75	0.89	0.54	0.56	0.52	0.53	0.89	0.41	0.60
-	<0.05	-	-	-	-	-	-	<0.05
-	<0.01	-	-	<0.01	-	0.02	<0.01	0.01
-	<0.0001	-	-	-	-	-	-	<0.0001
-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
-	<0.001	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	<0.001	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	<0.001	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	<0.001	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	<0.001	-	-	-	-	-	-	<0.001
0.21	0.25	0.22	0.23	0.08	<0.06	0.25	<0.06	0.15
-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
-	0.0065	-	-	0.0055	-	0.0076	<0.0001	0.0049
-	<0.004	-	-	0.004	-	0.004	<0.004	<0.004
-	0.0010	-	-	0.0002	-	0.0010	<0.0001	0.0004
-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	0.0109	-	-	0.0075	-	0.0268	0.0075	0.0163
-	<0.002	-	-	0.005	-	0.008	<0.002	0.004
-	0.0034	-	-	0.0018	-	0.0190	<0.0001	0.0061
-	<0.0001	-	-	<0.0001	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	0.003	-	-	-	-	-	-	0.003
-	0.02	-	-	-	-	-	-	0.02
-	<0.01	-	-	-	-	-	-	<0.01
-	0.002	-	-	-	-	-	-	0.002
-	1.96	-	-	-	-	-	-	1.96
-	<0.001	-	-	-	-	-	-	<0.001
3.49	4.85	3.44	3.54	3.61	3.88	5.81	3.23	3.92
-	23.4	-	-	-	-	-	-	23.4
-	82	-	-	-	-	-	-	82
-	<0.01	-	-	-	-	-	-	<0.01
-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	<0.0005
0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	1.1	<0.1	0.5
7.61	7.59	7.54	7.48	7.78	7.83	8.14	7.12	7.64
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
0.7	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	0.6	3.1	<0.5	0.8
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
76.7	71.1	75.7	76.2	87.6	75.6	110	62.8	84.1
0.35	0.40	0.58	0.79	1.01	0.93	1.01	0.12	0.51

原水全項目試験結果

(原水:新宮北東部簡易水道)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
			3	9	5	3	6	18
採 水 時 刻			9:50	9:35	9:45	9:40	9:40	9:50
天 候	候	前 日	-	-	-	-	-	-
		当 日	-	-	-	-	-	
気 温		(°C)	-	-	-	-	-	-
水 温		(°C)	-	-	-	-	-	-
一 般 細 菌		(1ml中)	-	-	-	-	-	-
大 腸 菌		(100ml中)	2.0	2.0	14	240	240	46
嫌 気 性 芽 胞 菌		(100ml中)	0	0	3	0	0	
カドミウム及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
水 銀 及 び そ の 化 合 物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
鉛 及 び そ の 化 合 物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
六 価 クロム 化 合 物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
フッ素及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
四 塩 化 炭 素		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
1, 4 - ジ オ キ サ ン		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ メ タ ン		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ベ ン ゼ ン		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
塩 素 酸		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ク ロ ロ 酢 酸		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ク ロ ロ ホ ル ム		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ 酢 酸		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ジプロモクロロメタン		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
臭 素 酸		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
総トリハロメタン		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
トリクロロ酢酸		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
プロモジクロロメタン		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ブ ロ モ ホ ル ム		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ホルムアルデヒド		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
鉄 及 び そ の 化 合 物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
銅 及 び そ の 化 合 物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
塩 化 物 イ オ ン		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
蒸 発 残 留 物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ジ エ オ ス ミ ン		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
非イオン界面活性剤		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
フ ェ ノ ー ル 類		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
pH		値 電極法	-	-	-	-	-	-
臭 気		度 (度)	-	-	-	-	-	-
色 度		(度)	-	-	-	-	-	-
濁 度		(度)	-	-	-	-	-	-
電 気 伝 導 率		(μS/cm)	-	-	-	-	-	-

10 2	11 7	12 5	1 9	2 6	3 5	最 大 値	最 小 値	平 均 値
9:50	9:55	9:55	9:40	9:50	9:50			
-	晴	-	-	-	-			
-	雨	-	-	-	-	値	値	値
-	16.0	-	-	-	-	-	-	16.0
-	15.1	-	-	-	-	-	-	15.1
-	26	-	-	-	-	-	-	26
170	13	0	79	14	4.5	240	0	69
76	1	0	0	0	3	76	0	7
-	<0.0001	-	-	-	-	-	-	<0.0001
-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	<0.00005
-	<0.001	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	0.0002	-	-	-	-	-	-	0.0002
-	<0.0001	-	-	-	-	-	-	<0.0001
-	<0.001	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	<0.001	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	0.84	-	-	-	-	-	-	0.84
-	0.07	-	-	-	-	-	-	0.07
-	<0.01	-	-	-	-	-	-	<0.01
-	<0.0001	-	-	-	-	-	-	<0.0001
-	<0.005	-	-	-	-	-	-	<0.005
-	<0.001	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	<0.001	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	<0.001	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	<0.001	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	<0.001	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<0.001	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	0.02	-	-	-	-	-	-	0.02
-	<0.01	-	-	-	-	-	-	<0.01
-	<0.001	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	1.70	-	-	-	-	-	-	1.70
-	0.001	-	-	-	-	-	-	0.001
-	3.87	-	-	-	-	-	-	3.87
-	22.7	-	-	-	-	-	-	22.7
-	73	-	-	-	-	-	-	73
-	<0.01	-	-	-	-	-	-	<0.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<0.005	-	-	-	-	-	-	<0.005
-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	<0.0005
-	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5
-	7.63	-	-	-	-	-	-	7.63
-	異常なし	-	-	-	-	-	-	異常なし
-	2.0	-	-	-	-	-	-	2.0
-	0.2	-	-	-	-	-	-	0.2
-	69.8	-	-	-	-	-	-	69.8

○ 県 条 例 水 道

給 水 栓 水 条 例 項 目 検 査 結 果

(給水栓水:丸石飲料水供給施設)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			-	8	-	2	-	3
天 候			-	9:15	-	9:20	-	9:15
前 日			-	-	-	-	-	雨
当 日			-	-	-	-	-	雨
気 温 (°C)			-	10.0	-	22.9	-	22.2
水 温 (°C)			-	8.9	-	17.8	-	20.2
一 般 細 菌 (1ml中)			-	1	-	0	-	1
大 腸 菌 (100ml中)			-	(-)	-	(-)	-	(-)
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
水 銀 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
鉛 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
六価クロム化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/L)			-	-	-	-	-	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			-	0.42	-	0.41	-	0.42
フッ素及びその化合物 (mg/L)			-	0.06	-	0.05	-	0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
1, 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ペ ン ゼ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
塩 素 酸 (mg/L)			-	<0.06	-	0.10	-	0.17
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
臭 素 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
総トリハロメタン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
トリクロロ酢酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ブロモジクロロメタン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ホルムアルデヒド (mg/L)			-	-	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
鉄 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)			-	<0.01	-	<0.01	-	0.01
銅 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	0.002
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	<0.001
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			-	3.43	-	3.70	-	2.87
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)			-	35.0	-	26.7	-	23.4
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			-	74	-	62	-	67
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジエオスミン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)			-	-	-	-	-	-
非イオン界面活性剤 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
フェノール類 (mg/L)			-	-	-	-	-	<0.0005
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)			-	0.5	-	0.6	-	1.2
pH 値 電極法			-	7.66	-	7.75	-	7.59
味			-	異常なし	-	異常なし	-	異常なし
臭 気			-	異常なし	-	異常なし	-	異常なし
色 度 (度)			-	<0.5	-	0.7	-	1.3
濁 度 (度)			-	<0.1	-	<0.1	-	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)			-	0.76	-	0.92	-	0.63
電 気 伝 導 率 (µS/cm)			-	90.6	-	74.4	-	67.4

原 水

種 別	4	5	6	7	8	9
大 腸 菌 (100ml中)	-	49	-	4.5	-	0
嫌 気 性 芽 胞 菌 (100ml中)	-	1	-	3	-	0

10	11	12	1	2	3	最 大 値	最 小 値	平 均 値
-	6	-	7	-	4			
-	9:25	-	9:25	-	9:35			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	10.8	-	-0.2	-	1.8	22.9	-0.2	11.3
-	10.7	-	2.6	-	2.8	20.2	2.6	10.5
-	0	-	1	-	1	1	0	1
-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	0.35	-	0.35	-	0.31	0.42	0.31	0.38
-	<0.05	-	<0.05	-	<0.05	0.06	<0.05	<0.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	0.09	-	<0.06	-	<0.06	0.17	<0.06	0.07
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	0.02	-	<0.01	-	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
-	-	-	-	-	-	-	-	0.002
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	3.29	-	2.32	-	2.59	3.70	2.32	3.03
-	16.7	-	20.1	-	17.4	35.0	16.7	23.2
-	62	-	64	-	50	74	50	63
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005
-	0.5	-	0.4	-	0.6	1.2	0.4	0.6
-	7.52	-	7.45	-	7.50	7.75	7.45	7.58
-	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
-	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
-	0.9	-	1.4	-	0.6	1.4	<0.5	0.8
-	<0.1	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
-	0.80	-	0.40	-	0.75	0.92	0.40	0.71
-	52.5	-	57.3	-	52.9	90.6	52.5	65.9

10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値
-	240	-	0	-	0	240	0	49
-	0	-	1	-	2	3	0	1

給水栓水条例項目検査結果

(給水栓水:西長野飲料水供給施設)

採水月日	4	5	6	7	8	9
採水時刻	-	8	-	2	-	3
天候	-	9:25	-	9:30	-	9:25
前日	-	-	-	-	-	雨
当日	-	-	-	-	-	雨
気温 (°C)	-	12.3	-	21.9	-	21.4
水温 (°C)	-	10.0	-	17.8	-	20.3
一般細菌 (1ml中)	-	0	-	0	-	2
大腸菌 (100ml中)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
水銀及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
六価クロム化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/L)	-	-	-	-	-	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	-	0.44	-	0.39	-	0.54
フッ素及びその化合物 (mg/L)	-	0.06	-	0.06	-	0.07
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
四塩化炭素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ジクロロメタン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ベンゼン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
塩素素酸 (mg/L)	-	<0.06	-	<0.06	-	0.06
クロロ酢酸 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
クロロホルム (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ジクロロ酢酸 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
臭素素酸 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
総トリハロメタン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
トリクロロ酢酸 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ブロモジクロロメタン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ブロモホルム (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ホルムアルデヒド (mg/L)	-	-	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
鉄及びその化合物 (mg/L)	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	0.002
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	-	20.7	-	7.53	-	4.00
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	-	57.8	-	37.1	-	31.1
蒸発残留物 (mg/L)	-	116	-	83	-	80
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ジエオスミン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	-	-	-	-	-	-
非イオン界面活性剤 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
フェノール類 (mg/L)	-	-	-	-	-	<0.0005
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)	-	0.4	-	0.5	-	1.1
pH 値 電極法	-	7.58	-	7.47	-	7.37
味	-	異常なし	-	異常なし	-	異常なし
臭気	-	異常なし	-	異常なし	-	異常なし
色度 (度)	-	<0.5	-	1.0	-	1.0
濁度 (度)	-	<0.1	-	<0.1	-	<0.1
残留塩素 (mg/L)	-	0.21	-	0.14	-	0.10
電気伝導率 (μS/cm)	-	201	-	113	-	92.1

原水

種別	4	5	6	7	8	9
大腸菌 (100ml中)	-	17	-	4.0	-	2.0
嫌気性芽胞菌 (100ml中)	-	0	-	0	-	1

10	11	12	1	2	3	最 大 値	最 小 値	平 均 値
-	6	-	7	-	4			
-	9:35	-	9:34	-	9:45			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	10.7	-	-0.3	-	2.1	21.9	-0.3	11.4
-	12.9	-	4.7	-	4.7	20.3	4.7	11.7
-	0	-	0	-	0	2	0	0
-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	0.36	-	0.34	-	0.32	0.54	0.32	0.40
-	0.05	-	0.06	-	0.05	0.07	0.05	0.06
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<0.06	-	<0.06	-	<0.06	0.06	<0.06	<0.06
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
-	-	-	-	-	-	-	-	0.002
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	7.08	-	7.87	-	4.22	20.7	4.00	8.57
-	32.6	-	35.5	-	27.5	57.8	27.5	36.9
-	78	-	102	-	80	116	78	90
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005
-	0.5	-	0.4	-	0.5	1.1	0.4	0.6
-	7.48	-	7.57	-	7.52	7.58	7.37	7.50
-	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
-	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
-	0.6	-	<0.5	-	<0.5	1.0	<0.5	<0.5
-	<0.1	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
-	0.31	-	0.34	-	0.33	0.34	0.10	0.24
-	96.0	-	106	-	81.6	201	81.6	115

10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値
-	17	-	0	-	0	17	0	6.7
-	0	-	0	-	0	1	0	0

給水栓水条例項目検査結果

(給水栓水:平野共同供給施設)

採水月日			4	5	6	7	8	9
採水時刻			4	-	4	-	1	-
天候			9:25	-	9:30	-	9:25	-
前日			-	-	晴	-	-	-
当日			-	-	晴	-	-	-
気	温	(°C)	11.9	-	27.2	-	30.7	-
水	温	(°C)	9.7	-	16.6	-	23.0	-
一	般	細菌 (1ml中)	0	-	0	-	0	-
大	腸	菌 (100ml中)	(-)	-	(-)	-	(-)	-
カドミウム及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
水銀及びその化合物		(mg/L)	-	-	<0.00005	-	-	-
セレン及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
六価クロム化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン		(mg/L)	-	-	<0.001	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		(mg/L)	0.47	-	0.50	-	0.62	-
フッ素及びその化合物		(mg/L)	0.06	-	0.06	-	0.05	-
ホウ素及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
四塩化炭素		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ジクロロメタン		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ベンゼン		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
塩素素		(mg/L)	<0.06	-	<0.06	-	<0.06	-
クロロ酢酸		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
クロロホルム		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ジクロロ酢酸		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
臭素素		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
総トリハロメタン		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
トリクロロ酢酸		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ブロモジクロロメタン		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ブロモホルム		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ホルムアルデヒド		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
鉄及びその化合物		(mg/L)	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	-
銅及びその化合物		(mg/L)	-	-	0.001	-	-	-
ナトリウム及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物		(mg/L)	-	-	<0.001	-	-	-
塩化物イオン		(mg/L)	3.14	-	2.61	-	2.62	-
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		(mg/L)	44.2	-	54.9	-	46.7	-
蒸発残留物		(mg/L)	85	-	95	-	84	-
陰イオン界面活性剤		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ジエオスミン		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
非イオン界面活性剤		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
フェノール類		(mg/L)	-	-	<0.0005	-	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		(mg/L)	0.3	-	0.5	-	0.4	-
pH		電極法	7.87	-	7.87	-	7.88	-
味			異常なし	-	異常なし	-	異常なし	-
臭			異常なし	-	異常なし	-	異常なし	-
色		(度)	<0.5	-	2.2	-	<0.5	-
濁		(度)	<0.1	-	<0.1	-	<0.1	-
残留塩素		(mg/L)	0.38	-	0.15	-	0.14	-
電気伝導率		(μS/cm)	105	-	122	-	112	-

原水

種別	4	5	6	7	8	9
大腸菌 (100ml中)	2.0	-	33	-	0	-
嫌気性芽胞菌 (100ml中)	2	-	2	-	1	-

10	11	12	1	2	3	最 大 値	最 小 値	平 均 値
1	-	2	-	3	-			
9:30	-	9:30	-	9:30	-			
-	-	-	-	-	-			
22.7	-	4.7	-	9.1	-	30.7	4.7	17.7
20.0	-	7.7	-	7.9	-	23.0	7.7	14.2
0	-	0	-	0	-	0	0	0
(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
0.53	-	0.42	-	0.39	-	0.62	0.39	0.49
0.05	-	0.05	-	0.06	-	0.06	0.05	0.06
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.06	-	0.07	-	<0.06	-	0.07	<0.06	<0.06
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
<0.01	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	-	-	-	-	-	-	-	0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
2.55	-	2.80	-	3.18	-	3.18	2.55	2.82
38.5	-	36.1	-	43.5	-	54.9	36.1	44.0
67	-	82	-	68	-	95	67	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005
0.4	-	0.3	-	0.2	-	0.5	0.2	0.4
7.66	-	7.80	-	7.76	-	7.88	7.66	7.81
異常なし	-	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	-	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	-	<0.5	-	<0.5	-	2.2	<0.5	0.5
<0.1	-	<0.1	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
0.17	-	0.23	-	0.12	-	0.38	0.12	0.20
95.8	-	89.4	-	103	-	122	89.4	105

10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値
79	-	9.3	-	0	-	79	0	21
1	-	0	-	0	-	2	0	1

給 水 栓 水 条 例 項 目 検 査 結 果

(給水栓水:下長瀬共同供給施設)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			4	-	4	-	1	-
天 候			9:40	-	9:50	-	9:40	-
前 日			-	-	晴	-	-	-
当 日			-	-	晴	-	-	-
気 温 (°C)			11.4	-	25.2	-	30.9	-
水 温 (°C)			13.4	-	16.0	-	17.1	-
一 般 細 菌 (1ml中)			0	-	0	-	0	-
大 腸 菌 (100ml中)			(-)	-	(-)	-	(-)	-
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
水 銀 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)			-	-	<0.00005	-	-	-
セレン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
鉛 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
六価クロム化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/L)			-	-	<0.001	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			1.16	-	1.16	-	1.30	-
フッ素及びその化合物 (mg/L)			0.05	-	0.05	-	0.06	-
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ペ ン ゼ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
塩 素 酸 (mg/L)			<0.06	-	<0.06	-	<0.06	-
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
臭 素 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
総トリハロメタン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
トリクロロ酢酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ブロモジクロロメタン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ホルムアルデヒド (mg/L)			-	-	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
鉄 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)			0.01	-	<0.01	-	<0.01	-
銅 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)			-	-	0.003	-	-	-
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)			-	-	<0.001	-	-	-
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			3.16	-	3.05	-	2.88	-
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			34.0	-	33.7	-	38.6	-
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			67	-	72	-	85	-
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジエオスミン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)			-	-	-	-	-	-
非イオン界面活性剤 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
フェノール類 (mg/L)			-	-	<0.0005	-	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)			<0.1	-	0.1	-	0.5	-
pH 値 電極法			6.79	-	6.75	-	6.91	-
味			異常なし	-	異常なし	-	異常なし	-
臭 気			異常なし	-	異常なし	-	異常なし	-
色 度 (度)			<0.5	-	<0.5	-	<0.5	-
濁 度 (度)			<0.1	-	<0.1	-	<0.1	-
残 留 塩 素 (mg/L)			0.31	-	0.46	-	0.33	-
電 気 伝 導 率 (μS/cm)			95.5	-	94.5	-	103	-

原 水

種 別	4	5	6	7	8	9
大 腸 菌 (100ml中)	0	-	0	-	0	-
嫌 気 性 芽 胞 菌 (100ml中)	0	-	0	-	0	-

10	11	12	1	2	3	最 大 値	最 小 値	平 均 値
1	-	2	-	3	-			
10:10	-	9:40	-	9:45	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	値	値	値
20.1	-	3.8	-	9.6	-	30.9	3.8	16.8
17.2	-	12.6	-	11.6	-	17.2	11.6	14.7
0	-	0	-	0	-	0	0	0
(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
0.81	-	0.80	-	1.07	-	1.30	0.80	1.05
0.06	-	0.07	-	0.05	-	0.07	0.05	0.06
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
<0.06	-	<0.06	-	<0.06	-	<0.06	<0.06	<0.06
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
<0.01	-	<0.01	-	<0.01	-	0.01	<0.01	<0.01
-	-	-	-	-	-	-	-	0.003
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
2.78	-	2.75	-	3.34	-	3.34	2.75	2.99
40.0	-	38.0	-	36.5	-	40.0	33.7	36.8
76	-	82	-	70	-	85	67	75
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005
0.2	-	0.9	-	0.1	-	0.9	<0.1	0.3
6.96	-	7.13	-	6.89	-	7.13	6.75	6.91
異常なし	-	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	-	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	-	<0.5	-	<0.5	-	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	-	<0.1	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
0.33	-	0.33	-	0.44	-	0.46	0.31	0.37
102	-	99.3	-	98.3	-	103	94.5	98.8

10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値
0	-	0	-	0	-	0	0	0
0	-	0	-	0	-	0	0	0

給水栓水条例項目検査結果

(給水栓水: 杉成共同供給施設)

採水月日	4	5	6	7	8	9
採水時刻	4	-	4	-	1	-
天候	9:55	-	10:00	-	9:50	-
前日	-	-	晴	-	-	-
当日	-	-	晴	-	-	-
気温 (°C)	13.1	-	24.8	-	29.3	-
水温 (°C)	10.3	-	17.9	-	23.5	-
一般細菌 (1ml中)	0	-	0	-	0	-
大腸菌 (100ml中)	(-)	-	(-)	-	(-)	-
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
水銀及びその化合物 (mg/L)	-	-	<0.00005	-	-	-
セレン及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
六価クロム化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	-	-	<0.001	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.66	-	0.70	-	0.75	-
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05	-	0.05	-	0.05	-
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
四塩化炭素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ジクロロメタン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ベンゼン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
塩素酸 (mg/L)	<0.06	-	<0.06	-	<0.06	-
クロロ酢酸 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
クロロホルム (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ジクロロ酢酸 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
臭素酸 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
総トリハロメタン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
トリクロロ酢酸 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ブロモジクロロメタン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ブロモホルム (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ホルムアルデヒド (mg/L)	-	-	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	-
銅及びその化合物 (mg/L)	-	-	0.001	-	-	-
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)	-	-	<0.001	-	-	-
塩化物イオン (mg/L)	3.23	-	2.79	-	2.63	-
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	36.5	-	41.4	-	41.6	-
蒸発残留物 (mg/L)	86	-	80	-	85	-
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ジエオスミン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	-	-	-	-	-	-
非イオン界面活性剤 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
フェノール類 (mg/L)	-	-	<0.0005	-	-	-
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)	0.1	-	0.3	-	0.3	-
pH 値 電極法	7.61	-	7.54	-	7.32	-
味	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	-
臭気	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	-
色度 (度)	<0.5	-	<0.5	-	<0.5	-
濁度 (度)	<0.1	-	<0.1	-	<0.1	-
残留塩素 (mg/L)	0.42	-	0.59	-	0.22	-
電気伝導率 (μS/cm)	90.5	-	100	-	101	-

原水

種別	4	5	6	7	8	9
大腸菌 (100ml中)	0	-	2.0	-	0	-
嫌気性芽胞菌 (100ml中)	1	-	0	-	0	-

[illegible]

給水栓水条例項目検査結果

(給水栓水: 藤原共同供給施設)

採水月日	4	5	6	7	8	9
採水時刻	-	8	-	2	-	3
天候	-	9:55	-	10:00	-	10:50
気温 (°C)	-	17.3	-	24.3	-	21.2
水温 (°C)	-	12.7	-	20.3	-	20.8
一般細菌 (1ml中)	-	4	-	0	-	7
大腸菌 (100ml中)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
水銀及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
六価クロム化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/L)	-	-	-	-	-	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	-	0.27	-	0.37	-	0.83
フッ素及びその化合物 (mg/L)	-	<0.05	-	0.06	-	<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
四塩化炭素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ジクロロメタン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ベンゼン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
塩素酸 (mg/L)	-	<0.06	-	<0.06	-	<0.06
クロロ酢酸 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
クロロホルム (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ジクロロ酢酸 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
臭素酸 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
総トリハロメタン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
トリクロロ酢酸 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ブロモジクロロメタン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ブロモホルム (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ホルムアルデヒド (mg/L)	-	-	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
鉄及びその化合物 (mg/L)	-	0.03	-	0.02	-	0.02
銅及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	0.006
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	-	3.15	-	3.22	-	2.04
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	-	25.7	-	18.8	-	18.9
蒸発残留物 (mg/L)	-	57	-	54	-	57
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ジエオスミン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	-	-	-	-	-	-
非イオン界面活性剤 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
フェノール類 (mg/L)	-	-	-	-	-	<0.0005
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)	-	0.4	-	0.6	-	1.7
pH 値 電極法	-	7.33	-	7.25	-	7.29
味	-	異常なし	-	異常なし	-	異常なし
臭気	-	異常なし	-	異常なし	-	異常なし
色度 (度)	-	<0.5	-	1.4	-	0.6
濁度 (度)	-	<0.1	-	<0.1	-	<0.1
残留塩素 (mg/L)	-	0.33	-	0.16	-	0.18
電気伝導率 (μS/cm)	-	69.2	-	55.5	-	52.9

原水

種別	4	5	6	7	8	9
大腸菌 (100ml中)	-	0	-	0	-	0
嫌気性芽胞菌 (100ml中)	-	0	-	0	-	0

10	11	12	1	2	3	最大 値	最小 値	平均 値
-	6	-	7	-	4			
-	10:10	-	10:00	-	10:10			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	11.9	-	-1.0	-	7.7	24.3	-1.0	13.6
-	13.8	-	2.2	-	2.2	20.8	2.2	12.0
-	0	-	1	-	0	7	0	2
-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	0.34	-	0.29	-	0.31	0.83	0.27	0.40
-	<0.05	-	0.05	-	<0.05	0.06	<0.05	<0.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<0.06	-	<0.06	-	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<0.01	-	<0.01	-	0.01	0.03	<0.01	0.01
-	-	-	-	-	-	-	-	0.006
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	3.26	-	3.03	-	2.72	3.26	2.04	2.90
-	20.3	-	19.0	-	17.3	25.7	17.3	20.0
-	49	-	51	-	36	57	36	51
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005
-	0.4	-	0.5	-	0.7	1.7	0.4	0.7
-	7.38	-	7.37	-	7.35	7.38	7.25	7.33
-	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
-	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
-	<0.5	-	<0.5	-	<0.5	1.4	<0.5	<0.5
-	<0.1	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
-	0.28	-	0.34	-	0.22	0.34	0.16	0.25
-	57.6	-	54.2	-	51.3	69.2	51.3	56.8

10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値
-	15	-	0	-	0	15	0	2.5
-	0	-	0	-	0	0	0	0

給 水 栓 水 条 例 項 目 検 査 結 果

(給水栓水: 上小川共同給水施設)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			4	-	4	-	1	-
天 候			10:25	-	10:55	-	10:20	-
前 日			-	-	晴	-	-	-
当 日			-	-	晴	-	-	-
気 温 (°C)			14.0	-	22.1	-	28.6	-
水 温 (°C)			9.1	-	18.0	-	24.4	-
一 般 細 菌 (1ml中)			0	-	0	-	0	-
大 腸 菌 (100ml中)			(-)	-	(-)	-	(-)	-
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
水 銀 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)			-	-	<0.00005	-	-	-
セレン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
鉛 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
六価クロム化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/L)			-	-	<0.001	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			0.31	-	0.70	-	1.01	-
フッ素及びその化合物 (mg/L)			0.06	-	0.07	-	0.06	-
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
1, 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ペ ン ゼ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
塩 素 酸 (mg/L)			<0.06	-	<0.06	-	0.08	-
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
臭 素 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
総トリハロメタン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
トリクロロ酢酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ブロモジクロロメタン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ホルムアルデヒド (mg/L)			-	-	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
鉄 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)			<0.01	-	<0.01	-	<0.01	-
銅 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)			-	-	0.003	-	-	-
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)			-	-	<0.001	-	-	-
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			4.09	-	3.43	-	3.71	-
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)			61.2	-	71.1	-	71.2	-
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			105	-	124	-	156	-
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジエオスミン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)			-	-	-	-	-	-
非イオン界面活性剤 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
フェノール類 (mg/L)			-	-	<0.0005	-	-	-
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)			0.4	-	0.9	-	1.1	-
pH 値 電極法			7.97	-	8.00	-	7.98	-
味			異常なし	-	異常なし	-	異常なし	-
臭 気			異常なし	-	異常なし	-	異常なし	-
色 度 (度)			<0.5	-	1.2	-	<0.5	-
濁 度 (度)			<0.1	-	<0.1	-	<0.1	-
残 留 塩 素 (mg/L)			0.64	-	0.32	-	0.74	-
電 気 伝 導 率 (µS/cm)			143	-	166	-	168	-

原 水

種 別	4	5	6	7	8	9
大 腸 菌 (100ml中)	0	-	13	-	4.0	-
嫌 気 性 芽 胞 菌 (100ml中)	0	-	0	-	2	-

10	11	12	1	2	3	最 大 値	最 小 値	平 均 値
1	-	2	-	3	-			
10:35	-	10:20	-	10:20	-			
-	-	-	-	-	-			
22.8	-	5.2	-	11.2	-	28.6	5.2	17.3
20.3	-	7.3	-	7.2	-	24.4	7.2	14.4
0	-	0	-	0	-	0	0	0
(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
0.47	-	0.25	-	0.29	-	1.01	0.25	0.51
0.06	-	0.05	-	0.07	-	0.07	0.05	0.06
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.18	-	0.11	-	<0.06	-	0.18	<0.06	0.07
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
<0.01	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	-	-	-	-	-	-	-	0.003
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
3.43	-	3.74	-	3.61	-	4.09	3.43	3.67
61.5	-	43.4	-	50.2	-	71.2	43.4	59.8
120	-	93	-	83	-	156	83	114
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005
0.5	-	0.5	-	0.4	-	1.1	0.4	0.6
7.84	-	7.99	-	7.83	-	8.00	7.83	7.94
異常なし	-	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	-	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	-	<0.5	-	0.5	-	1.2	<0.5	<0.5
<0.1	-	<0.1	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
0.78	-	1.41	-	0.53	-	1.41	0.32	0.74
142	-	116	-	118	-	168	116	142

10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値
6.8	-	4.5	-	4.5	-	13	0	5.5
0	-	0	-	0	-	2	0	0

給水栓水条例項目検査結果

(給水栓水: 杉谷共同供給施設)

採水月日			4	5	6	7	8	9
採水時刻			3	-	5	-	6	-
天候			10:10	-	10:00	-	10:10	-
前日			-	-	-	-	曇	-
当日			-	-	-	-	晴	-
気	温	(°C)	9.2	-	22.5	-	26.9	-
水	温	(°C)	13.1	-	21.8	-	24.9	-
一	般	細菌 (1ml中)	0	-	0	-	0	-
大	腸	細菌 (100ml中)	(-)	-	(-)	-	(-)	-
カドミウム及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
水銀及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	<0.00005	-
セレン及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
六価クロム化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン		(mg/L)	-	-	-	-	<0.001	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		(mg/L)	0.20	-	0.24	-	0.48	-
フッ素及びその化合物		(mg/L)	0.07	-	0.08	-	0.06	-
ホウ素及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
四塩化炭素		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ジクロロメタン		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ベンゼン		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
塩素素		(mg/L)	<0.06	-	<0.06	-	0.08	-
クロロ酢酸		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
クロロホルム		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ジクロロ酢酸		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
臭素素		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
総トリハロメタン		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
トリクロロ酢酸		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ブロモジクロロメタン		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ブロモホルム		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ホルムアルデヒド		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
鉄及びその化合物		(mg/L)	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	-
銅及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	0.003	-
ナトリウム及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	<0.001	-
塩化物イオン		(mg/L)	4.29	-	3.44	-	3.04	-
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		(mg/L)	42.8	-	53.3	-	44.4	-
蒸発残留物		(mg/L)	74	-	97	-	84	-
陰イオン界面活性剤		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ジエオスミン		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
非イオン界面活性剤		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
フェノール類		(mg/L)	-	-	-	-	<0.0005	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		(mg/L)	0.2	-	0.4	-	0.5	-
pH		電極法	7.68	-	7.58	-	7.41	-
味			異常なし	-	異常なし	-	異常なし	-
臭			異常なし	-	異常なし	-	異常なし	-
色		(度)	<0.5	-	0.7	-	1.0	-
濁		(度)	<0.1	-	<0.1	-	<0.1	-
残留塩素		(mg/L)	0.10	-	0.14	-	0.10	-
電気伝導率		(µS/cm)	110	-	132	-	114	-

原水

種別	4	5	6	7	8	9
大腸菌 (100ml中)	0	-	6.1	-	0	-
嫌気性芽胞菌 (100ml中)	0	-	0	-	1	-

給水栓水条例項目検査結果

(給水栓水:寺内飲料水供給施設)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			-	9	-	3	-	18
天 候			-	10:05	-	10:00	-	10:10
前 日			-	-	-	-	-	-
当 日			-	-	-	-	-	-
気 温 (°C)			-	17.0	-	25.5	-	21.5
水 温 (°C)			-	14.3	-	23.5	-	21.6
一 般 細 菌 (1ml中)			-	0	-	0	-	1
大 腸 菌 (100ml中)			-	(-)	-	(-)	-	(-)
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
水 銀 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
鉛 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
六価クロム化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/L)			-	-	-	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			-	0.37	-	0.39	-	0.47
フッ素及びその化合物 (mg/L)			-	0.08	-	<0.05	-	0.06
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
1, 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ペ ン ゼ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
塩 素 酸 (mg/L)			-	0.22	-	<0.06	-	<0.06
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
臭 素 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
総トリハロメタン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
トリクロロ酢酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ブロモジクロロメタン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ホルムアルデヒド (mg/L)			-	-	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
鉄 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)			-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01
銅 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			-	3.85	-	3.28	-	3.29
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)			-	65.3	-	57.8	-	76.5
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			-	147	-	90	-	98
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)			-	-	-	-	-	-
非イオン界面活性剤 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
フ ェ ノ ール 類 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)			-	0.3	-	0.1	-	0.1
pH 値 電極法			-	7.90	-	7.76	-	7.39
味			-	異常なし	-	異常なし	-	異常なし
臭 気			-	異常なし	-	異常なし	-	異常なし
色 度 (度)			-	<0.5	-	<0.5	-	<0.5
濁 度 (度)			-	<0.1	-	<0.1	-	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)			-	0.57	-	0.26	-	0.13
電 気 伝 導 率 (µS/cm)			-	156	-	141	-	111

原 水

種 別	4	5	6	7	8	9
大 腸 菌 (100ml中)	-	0	-	9.3	-	2.0
嫌 気 性 芽 胞 菌 (100ml中)	-	0	-	0	-	1

10	11	12	1	2	3	最 大 値	最 小 値	平 均 値
-	7	-	9	-	5			
-	10:20	-	10:00	-	10:05			
-	晴	-	-	-	-			
-	雨	-	-	-	-			
-	15.6	-	3.9	-	2.7	25.5	2.7	14.4
-	16.6	-	5.1	-	7.0	23.5	5.1	14.7
-	0	-	0	-	0	1	0	0
-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	<0.00005
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<0.001	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	0.36	-	0.33	-	0.34	0.47	<0.01	0.32
-	0.07	-	0.08	-	0.08	0.08	<0.05	0.06
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<0.06	-	<0.06	-	<0.06	0.22	<0.06	<0.06
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	0.01	-	<0.01	-	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
-	<0.001	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<0.001	-	-	-	-	-	-	<0.001
-	4.20	-	3.28	-	3.59	4.20	3.28	3.58
-	59.9	-	61.2	-	59.4	76.5	57.8	63.4
-	109	-	131	-	135	147	90	118
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	<0.0005
-	0.1	-	0.1	-	0.1	0.3	0.1	0.1
-	7.82	-	7.95	-	8.08	8.08	7.39	7.82
-	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
-	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
-	<0.5	-	<0.5	-	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
-	<0.1	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
-	0.10	-	0.13	-	0.12	0.57	0.10	0.22
-	146	-	142	-	145	156	111	140

10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値
-	240	-	13	-	0	240	0	44
-	0	-	11	-	28	28	0	7

6. そ の 他

6. そ の 他

四国中央市水道局 主要分析機器

種別	メーカー名	機種名	購入年月
ガスクロマトグラフ質量分析計	Agilent	6890N・5795B	H18.10
		6890・5973	H11.02
パージ&トラップ濃縮装置	O.I.Analytical	Eclipse Model 4660	H18.10
液体クロマトグラフ質量分析計	Agilent	1100SL	H13.03
誘導結合プラズマ質量分析計	Agilent	7500a	H12.03
イオンクロマトグラフ分析計	日本ダイオネクス	ICS-2000	H16.02
		ICS-1500	
原子吸光光度計	日立ハイテック	ZA-3000	H25.03
分光光度計	日立ハイテック	U-3000	H10.09
水銀分析装置	日本インスツルメンツ	RA-2A	H09.07
色濁度計	日本電色	Water Analyzer 2000N	H16.11
TOC計	島津製作所	TOC-V CPH	H17.02
pH計	東亜DKK	HM-50G	H15.07
		HM-40V	H06.06
電気伝導率計	東亜DKK	ADC-10	S57.02
電子てんびん	メトラー・トレド	XP204	H23.03
位相差顕微鏡	オリンパス	BH-2	S58.12
		BX53-32-PH	H24.09
超純水製造装置	ミリポア	Integral3	H23.01



ガスクロマトグラフ質量分析計



誘導結合プラズマ質量分析計



液体クロマトグラフ質量分析計



イオンクロマトグラフ分析計



原子吸光光度計



位相差顕微鏡