



四 国 中 央 市 水 道 局

水 質 試 験 年 報

平 成 2 3 年 度

(2011)



目次

1. 水道水質基準

水道水質基準項目	7
水質管理目標設定項目	8
基準以外の項目	8
測定農薬一覧	9

2. 柳瀬ダム

柳瀬ダム概況	13
翠波橋水質概況	15
翠波橋水質試験結果	
全項目試験	16
水深別水質試験	18
生物試験	22
小川橋水質試験結果	
全項目試験	24
長瀬橋水質試験結果	
全項目試験	26

3. 中田井浄水場

浄水場施設概況	31
調整池水質概況	31
調整池水質試験結果	
全項目試験	36
生物試験	38
管理目標設定項目試験	39
毎週試験	40
毎日試験	42
着水井水質試験結果	
毎週試験	44
毎日試験	46
新池調整池水質試験結果	
全項目試験	47
沈澱水水質試験結果	
毎週試験	48
毎日試験	50
ろ過水 1 水質検査結果	
毎週試験	52
毎日試験	54

ろ過水 2 水質検査結果	
毎週試験	56
毎日試験	58
浄水水質検査結果	
全項目検査	60
毎週試験	62
毎日試験	64
配水水質検査結果	
毎週試験	66
毎日試験	68
排水水質試験結果	69
4. 給水栓水	
地区別毎月検査結果	
長 田 地 区	74
五 良 野 地 区	75
山 田 地 区	76
中 之 庄 地 区	77
伊予三島運動公園	78
平 木 地 区	79
妻 鳥 地 区	80
三 角 寺 地 区	81
山 口 地 区	82
西 金 川 地 区	83
東 金 川 地 区	84
金 田 地 区	85
川 滝 地 区	86
中 組 上 地 区	87
葱 尾 地 区	88
七 田 地 区	89
下 川 地 区	90
切 山 地 区	91
石 の 口 地 区	92
山 田 井 地 区	93
東 町 地 区	94
二 名 地 区	95
管理目標設定項目試験	
豊 岡 小 学 校	96
地区別全項目検査結果	
豊 岡 小 学 校	98

二 名 保 育 所	100
5. 簡易水道等	
事業・水源別全項目検査結果	
上水道事業	
小富士長津 第一	112
小富士長津 第三	116
樋の口	120
野 田	124
東 宮	128
東 村	132
西 村	136
小 林	140
簡易水道事業	
上小川	146
関 川	150
土 居	154
北	158
新 宮	162
新宮北東部	166
県条例水道	
丸 石	172
西長野	174
平 野	176
下長瀬	178
杉 成	180
藤 原	182
杉 谷	184
寺 内	186
6. その他	
主要分析機器	191



四国中央市 海岸部 製紙工場群

1. 水 道 水 質 基 準

1. 水道水質基準

水質基準項目

(平成15年5月30日 厚労省令第101号 :一部改正 平成23年1月28日厚生労働省令第11号)

	項 目	基 準 値	単位	定 量 下 限 値	試 験 方 法	備 考
基01	一般細菌	1mℓの検水で形成される集落数が100以下であること。	0.1個/mℓ		標準寒天培地法	病原生物
基02	大腸菌	検出されないこと。	－		特定酵素基質培地法	
基03	カドミウム及びその化合物	カドミウムの量に関して、0.003mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.0001	誘導結合プラズマ質量分析法	無機物質・重金属
基04	水銀及びその化合物	水銀の量に関して、0.0005mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.00005	還元気化－原子吸光光度法	
基05	セレン及びその化合物	セレンの量に関して、0.01mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.0001	フレイムレス－原子吸光光度法	
基06	鉛及びその化合物	鉛の量に関して、0.01mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.0001	誘導結合プラズマ質量分析法	
基07	ヒ素及びその化合物	ヒ素の量に関して、0.01mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.0001	誘導結合プラズマ質量分析法	
基08	六価クロム化合物	六価クロムの量に関して、0.05mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.001	誘導結合プラズマ質量分析法	
基09	シアン化物イオン及び塩化シアン	シアンの量に関して0.01mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.001	イオンクロマトグラフー ポストカラム吸光光度法	
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.01	イオンクロマトグラフ法	
基11	フッ素及びその化合物	フッ素の量に関して、0.8mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.05	イオンクロマトグラフ法	
基12	ホウ素及びその化合物	ホウ素の量に関して、1.0mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.01	誘導結合プラズマ質量分析法	
基13	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.0001	バージ&トラップー ガスクロマトグラフ質量分析法	一般有機化学物質
基14	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.005	固相抽出ー ガスクロマトグラフ質量分析法	
基15	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.001	バージ&トラップー ガスクロマトグラフ質量分析法	
基16	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.001	バージ&トラップー ガスクロマトグラフ質量分析法	
基17	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.001	バージ&トラップー ガスクロマトグラフ質量分析法	
基18	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.001	バージ&トラップー ガスクロマトグラフ質量分析法	
基19	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.001	バージ&トラップー ガスクロマトグラフ質量分析法	
基20	塩素酸	0.6mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.06	イオンクロマトグラフ法	消毒副生成物
基21	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.002	誘導体化ー溶媒抽出ー ガスクロマトグラフ質量分析法	
基22	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.0001	バージ&トラップー ガスクロマトグラフ質量分析法	
基23	ジクロロ酢酸	0.04mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.004	誘導体化ー溶媒抽出ー ガスクロマトグラフ質量分析法	
基24	ジブromクロロメタン	0.1mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.0001	バージ&トラップー ガスクロマトグラフ質量分析法	
基25	臭素酸	0.01mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.001	イオンクロマトグラフー ポストカラム吸光光度法	
基26	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.0001	バージ&トラップー ガスクロマトグラフ質量分析法	
基27	トリクロロ酢酸	0.2mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.002	誘導体化ー溶媒抽出ー ガスクロマトグラフ質量分析法	
基28	ブromジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.0001	バージ&トラップー ガスクロマトグラフ質量分析法	
基29	ブromホルム	0.09mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.0001	バージ&トラップー ガスクロマトグラフ質量分析法	
基30	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.001	誘導体化ー溶媒抽出ー ガスクロマトグラフ質量分析法	
基31	亜鉛及びその化合物	亜鉛の量に関して、1.0mg/ℓであること。	mg/ℓ	0.001	誘導結合プラズマ質量分析法	味覚・色
基32	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.2mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.01	フレイムレス－原子吸光光度法	
基33	鉄及びその化合物	鉄の量に関して、0.3mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.01	フレイムレス－原子吸光光度法	
基34	銅及びその化合物	銅の量に関して、1.0mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.001	誘導結合プラズマ質量分析法	
基35	ナトリウム及びその化合物	ナトリウムの量に関して、200mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.01	フレイム－原子吸光光度法	
基36	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.05mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.001	フレイムレス－原子吸光光度法	
基37	塩化物イオン	200mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.01	イオンクロマトグラフ法	
基38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.1	滴定法	
基39	蒸発残留物	500mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	1	重量法	
基40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.01	固相抽出ー 高速液体クロマトグラフ法	におい・発泡
基41	(4S,4aS,8aR)－オクタヒドロ－4,8a－ ジメチルナフタレン－4a-(2H)－オール (別名ジェオスミン)	0.00001mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.000001	固相抽出ー ガスクロマトグラフ質量分析法	
基42	1,2,7,7-テトラメチルピシクロ[2,2,1] ヘプタン-2-オール (別名2-メチルインボルネオール)	0.00001mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.000001	固相抽出ー ガスクロマトグラフ質量分析法	
基43	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.005	固相抽出ー吸光光度法	
基44	フェノール類	フェノールの量に換算して、0.005mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.0005	固相抽出ー誘導体化ー ガスクロマトグラフ質量分析法	基礎的性状
基45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下であること。	mg/ℓ	0.1	全有機炭素計測定法	
基46	pH値	5.8以上8.6以下であること。	－	0.01	ガラス電極法	
基47	味	異常でないこと。	－	－	官能法	
基48	臭気	異常でないこと。	－	－	官能法	
基49	色度	5度以下であること。	度	0.5	透過光測定法	
基50	濁度	2度以下であること。	度	0.1	積分球式光電光度法	

(平成23年度版)

水質管理目標設定項目

(平成15年10月10日 健発第1010004号 改定:平成23年1月28日 健発0128第2号)

(平成23年度版)

	項 目	目 標 値	定 量 下 限 値	試 験 方 法	備 考
1	アンチモン及びその化合物	アンチモンの量に関して、0.015mg/ℓ以下	0.001	誘導結合プラズマ質量分析法	無機物質 重金属
2	ウラン及びその化合物	ウランの量に関して0.002mg/ℓ以下(暫定)	0.0001	誘導結合プラズマ質量分析法	
3	ニッケル及びその化合物	ニッケルの量に関して、0.01mg/ℓ(暫定)	0.001	誘導結合プラズマ質量分析法	
4	亜硝酸態窒素	0.05mg/ℓ以下(暫定)	0.005	イオンクロマトグラフ法	
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/ℓ以下	0.0001	バージ&トラップー ガスクロマトグラフ質量分析法	一般有機 化学物質
6	削除 (元 トランス-1,2-ジクロロエチレン)	削除	削除	削除	
7	削除 (元 1,1,2-トリクロロエタン)	削除	削除	削除	
8	トルエン	0.4mg/ℓ以下	0.01	バージ&トラップー ガスクロマトグラフ質量分析法	
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1mg/ℓ以下	0.01	溶媒抽出ー ガスクロマトグラフ質量分析法	消毒成分
10	亜塩素酸	0.6mg/ℓ以下	削除	イオンクロマトグラフ法(高度浄水処理施設用)	
11	削除 (元 塩素酸)	削除	削除	削除	
12	二酸化塩素	0.6mg/ℓ以下	削除	イオンクロマトグラフ法(高度浄水処理施設用)	
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/ℓ以下(暫定)	0.001	溶媒抽出ー ガスクロマトグラフ質量分析法	消 毒 副生成物
14	抱水クロラール	0.02mg/ℓ以下(暫定)	0.002	溶媒抽出ー ガスクロマトグラフ質量分析法	
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下	各々	各種	農薬
16	残留塩素	1mg/ℓ以下	0.01	吸光光度(DPD)法	におい 味
17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/ℓ以上100mg/ℓ以下	0.1	滴定法	
18	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.01mg/ℓ以下	0.001	フレイムレスー原子吸光光度法	
19	遊離炭酸	20mg/ℓ以下	0.5	滴定法	
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/ℓ以下	0.001	バージ&トラップー ガスクロマトグラフ質量分析法	
21	メチルtertブチルエーテル	0.02mg/ℓ以下	0.001	バージ&トラップー ガスクロマトグラフ質量分析法	
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/ℓ以下	0.1	滴定法	
23	臭気強度(TON)	3以下	-	官能法	
24	蒸発残留物	30mg/ℓ以上200mg/ℓ以下	1	重量法	
25	濁度	1度以下	0.1	積分球式光電光度法	基礎的 性 状
26	pH 値	7.5程度	0.01	ガラス電極法	
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	0.1	計算法	腐食性
28	従属栄養細菌	集落数が2,000/ml以下(暫定)	1	R2A寒天培地法	細菌
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/ℓ以下	0.001	バージ&トラップー ガスクロマトグラフ質量分析法	一般有機 化学物質
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/ℓ以下	0.01	フレイムレスー原子吸光光度法	味覚・色

その他の項目

	項 目	単 位	定 量 下 限 値	試 験 方 法	備 考
1	総アルカリ度	mg/ℓ	0.1	滴定法(中和滴定法 MR試薬 pH 4. 8)	
2	電気伝導率	μ S/cm	0.1	電極法(偏位法)	
3	ケイ素	mg/ℓ	0.01	原子吸光光度法(フレイムレス法)	
4	カルシウム	mg/ℓ	0.01	原子吸光光度法(フレイム法)	
5	マグネシウム	mg/ℓ	0.01	原子吸光光度法(フレイム法)	
6	カリウム	mg/ℓ	0.01	原子吸光光度法(フレイム法)	
7	硫酸イオン	mg/ℓ	0.01	イオンクロマトグラフ法	
8	溶存酸素(DO)	mg/ℓ	0.1	ウインクラーアジ化ナトリウム変法	
9	酸素飽和百分率	mg/ℓ	0.1	計算による	
10	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/ℓ	0.1	JIS-K0102-16	
11	化学的酸素要求量(COD)	mg/ℓ	0.1	JIS-K0102-13	
12	浮遊物質(SS)	mg/ℓ	1	メンブランフィルター法	
13	全窒素(T-N)	mg/ℓ	0.01	紫外線吸光光度法 (ペルオキシ二硫酸カリウム分解法)	
14	全磷(T-P)	mg/ℓ	0.001	吸光光度法 (ペルオキシ二硫酸カリウム分解法)	
15	アンモニア態窒素	mg/ℓ	0.01	吸光光度法(1-ナフトール法)	
16	クロロフィルa	ug/ℓ	2.0	吸光光度法(アセトン抽出法)	
17	トリハロメタン生成能	mg/ℓ	0.0001	バージ&トラップー ガスクロマトグラフ質量分析法	
18	生物総数	個/ℓ	1	顕微鏡法	

測定農薬一覧表

(単位 mg/L)

番号	農 薬 名	目標値	番号	農 薬 名	目標値
1	チウラム	0.02	51	フサライド	0.1
2	シマジン(CAT)	0.003	52	メフェナセツト	0.02
3	チオベンカルブ	0.02	53	プレチラクロール	0.05
4	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.002	54	イソプロカルブ	0.01
5	イソキサチオン	0.008	55	チオファネートメチル	0.3
6	ダイアジノン	0.005	56	テニルクロール	0.2
7	フェントロチオン(MEP)	0.003	57	メチダチオン(DMTP)	0.004
8	イソプロチオラン(IPT)	0.3	58	カルプロパミド	0.04
9	クロロタロニル(TPN)	0.05	59	プロモブチド	0.1
10	プロピザミド	0.05	60	モリネート	0.005
11	ジクロロボス(DDVP)	0.008	61	プロシミドン	0.09
12	フェノブカルブ(BPMC)	0.03	62	アニロホス	0.003
13	クロルニトロフェン(CNP):失効農薬	0.0001	63	アトラジン	0.01
14	CNP-アミノ体	—	64	ダラポン	0.08
15	イプロベンホス(IBP)	0.008	65	ジクロベニル	0.01
16	EPN	0.004	66	ジメエート	0.05
17	ベンタゾン:失効農薬	0.2	67	ジクワット	0.005
18	カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	0.005	68	ジウロン(DCMU)	0.02
19	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸(2,4-D)	0.03	69	エンドスルファン(エンドスルフェート,ベンゾエピン)	0.01
20	トリクロピル	0.006	70	エトフェンブロックス	0.08
21	アセフェート	0.08	71	フェンチオン(MPP)	0.001
22	イソフェンホス:失効農薬	0.001	72	グリホサート	2
23	クロルピリホス	0.003	73	マラソン	0.05
24	トリクロロホス(DEP)	0.03	74	メソミル	0.03
25	ピリダフェンチオン:失効農薬	0.002	75	ベノミル(カーベンダジム(MBC))	0.02
26	イプロジオン	0.3	76	ベンフラカルブ	0.04
27	エトリジアゾール(エクロメゾール)	0.004	77	シメトリン	0.03
28	オキシシン銅	0.04	78	ジメピペレート:失効農薬	0.003
29	キャプタン	0.3	79	フェニトエート(PAP)	0.004
30	クロロネブ	0.05	80	ブプロフェジン	0.02
31	トルクロホスメチル	0.2	81	エチルチオメトン	0.004
32	フルトラニル	0.2	82	プロベナゾール	0.05
33	ペンシクロン	0.1	83	エスプロカルブ	0.03
34	メタラキシル	0.06	84	ダイムロン	0.8
35	メプロニル	0.1	85	ビフェノックス:失効農薬	0.2
36	アシュラム	0.2	86	ベンスルフロメチル	0.4
37	ジチオビル	0.009	87	トリシクラゾール	0.08
38	テルブカルブ(MBPMC):失効農薬	0.02	88	ピペロホス:失効農薬	0.0009
39	ナプロパミド	0.03	89	ジメタメトリン	0.02
40	ピリブチカルブ	0.02	90	アゾキシストロビン	0.5
41	ブタミホス	0.02	94	ハロスルフロメチル	0.3
42	ベンスリド(SAP):失効農薬	0.1	95	フラザスルフロ	0.03
43	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.08	96	チオジカルブ	0.08
44	ペンディメタリン	0.1	97	プロピコナゾール	0.05
45	メコプロップ(MCPP)	0.005	98	シデュロン	0.3
46	メチルダイムロン:失効農薬	0.03	99	ピリプロキシフェン	0.3
47	アラクロラール	0.01	100	トリフルラリン	0.06
48	カルバリル(NAC)	0.05	101	カフェンストロール	0.008
49	エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP)	0.006	102	フィプロニル	0.0005
50	ピロキシ	0.04			

※ 番号は農薬類(水質管理目標設定項目15)の対象農薬リストを参照。
(平成15年10月10日 健発第1010004号 改定:平成23年1月28日 健発0128第2号)

2. 柳 瀬 ダ ム

2. 柳瀬ダム

概況：

柳瀬ダムは、銅山川のほぼ中央の四国中央市(旧伊予三島市)金砂町小川山地内に建設(昭和28年10月)されました。銅山川は、四国の中央部のやや北よりに位置する冠山(標高1,732m)に源を発し、石鎚山脈笹ヶ峰から分岐した法皇山脈と四国山地の間を東に流れる吉野川の支流です。

新居浜市別子山から柳瀬ダムのある金砂町に入り更に東流を続け、四国中央市新宮町を経て徳島県の三好市山城町で別名四国三郎と呼ばれている吉野川に合流しています。

柳瀬ダムは現在、洪水調整、灌漑、発電、工業用水、水道用水として利用されています。流域面積170.7km²、総貯水容量3,220万m³、有効貯水容量2,960万m³、利水容量2,880万m³、有効水深は32.5mで、国土交通省直轄管理となっています。

水道用水は、発電放流水を下流より取水し、取水量は日量30,000m³です。

ダムサイトの地質は、三波川帯結晶片岩(石墨片岩)が主で、石英が脈状に入っていて、流域は、鉄、マンガンが多い地質です。

集水域には、住宅が156戸散在しており、産業は農林業が主で環境には恵まれています、上流域には特に別子・佐々連鉱山の廃鉱があり、将来とも十分監視する必要があります。



柳瀬ダム



富郷ダム

柳瀬ダム湖(金砂湖)




翠波橋より(西方向)



平野橋付近(西方向)



平野橋付近(北東方向)

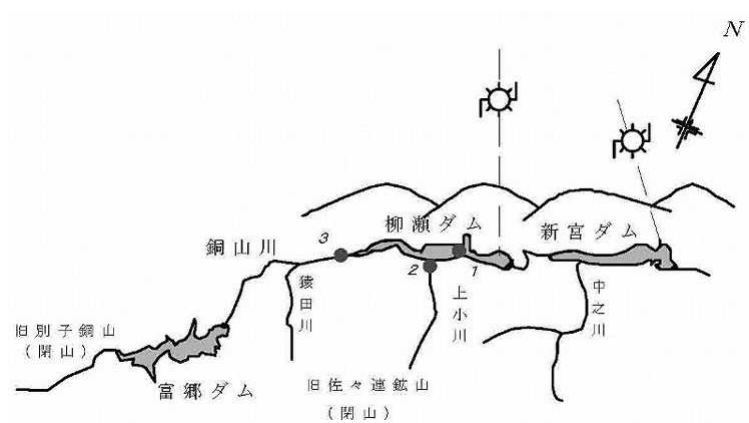

採水地点

- 1: 翠波橋
- 2: 小川橋
- 3: 長瀬橋

柳瀬ダム貯水の水質概況

(1) 水質

平成 23 年度の柳瀬ダム水位は、年間を通じて降雨に恵まれ、高水位を維持できました。夏季には例年どおり成層が発生し、水温・pH 値・溶存酸素の差が表層と底層の間で大きくなりました。

濁度については、台風における豪雨で 16 度程度まで上昇するも、年間を通じて(平均 1.6 度)低濁度でした。


全窒素・全リン濃度は年間を通じて大きな変動はありませんでしたが、散発している淡水赤潮を考えると注意が必要と思われます。

なお、上流の富郷ダムによる水の滞留時間の大幅な増大と流入水温の上昇に伴う水質の悪化が考えられるので、今後とも注意・監視が必要と思われます。


(2) プランクトン

ダム貯水のプランクトンは主に珪藻類、渦鞭藻類、鞭毛虫類で、優先種は珪藻類の *Cyclotella*・*Navicula*・及び鞭毛虫類 *Cryptomonas* でした。

近年、渦鞭藻類の *Peridinium* 等による淡水赤潮が上流の富郷ダム、下流の新宮ダム共々散発的に発生しており、今後とも十分な経過観察が必要と思われます。



Navicula sp

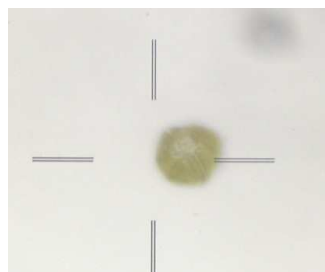

Peridinium sp



富郷ダム 淡水赤潮

原水全項目試験結果

(原水:翠波橋)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			4	10	2	5	1	1
			11:15	11:15	10:10	11:20	11:00	11:20
天	候	前 日 当 日	晴 晴	晴 晴	曇 曇	曇 晴	晴 晴	晴 曇
気 温	(℃)		7.4	21.9	22.2	25.1	28.4	26.4
水 温	(℃)		10.6	21.1	18.1	25.3	27.1	27.6
一 般 細 菌	(1ml中)		2	8	46	100	38	240
大 腸 菌	(100ml中)		0	0	2.0	1.8	0	0
大 腸 菌 群	(100ml中)		0	2.0	13	11	23	1600
嫌 気 性 芽 胞 菌	(100ml中)		0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物	(mg/L)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
水 銀 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)		<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)		0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)		0.0003	0.0003	<0.0001	0.0003	0.0004	0.0004
六 価 クロム 化 合 物	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)		0.27	0.25	0.26	0.19	0.19	0.17
フッ素及びその化合物	(mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)		0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01
四 塩 化 炭 素	(mg/L)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ペ ン ゼ ン	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 素 酸	(mg/L)		<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジブロモクロロメタン	(mg/L)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
臭 素 酸	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロ酢酸	(mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン	(mg/L)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホルムアルデヒド	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	(mg/L)		0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)		0.03	0.03	0.06	0.01	0.03	0.02
鉄 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)		0.16	0.08	0.06	0.02	0.01	0.02
銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)		0.001	0.002	<0.001	0.002	0.002	0.002
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)		1.91	1.89	1.85	1.78	1.64	1.76
マンガン及びその化合物	(mg/L)		0.045	0.041	0.009	0.004	0.002	0.002
塩 化 物 イ オ ン	(mg/L)		2.27	2.46	2.51	1.81	1.72	1.62
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)		29.0	29.5	25.2	20.3	18.1	21.6
蒸 発 残 留 物	(mg/L)		53	79	65	44	47	40
陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ジ エ オ ス ミ ン	(mg/L)		<0.000001	<0.000001	0.00000	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フ ェ ノ ール 類	(mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)		0.8	0.7	1.0	1.0	0.9	0.9
pH	電極法 比色法		7.89 7.0	7.82 7.1	7.61 7.0	8.12 7.1	8.12 >7.6	7.89 7.2
臭	気 味		異常なし	微生ぐさ臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色	度 (度)		2.6	2.4	3.4	2.4	2.4	1.9
濁	度 (度)		1.7	1.0	2.0	0.7	0.7	0.4
遊 離 炭 酸	(mg/L)		<0.5	0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5
総 ア ル カ リ 度	(mg/L)		21.7	21.7	18.1	14.6	14.3	16.2
電 気 伝 導 率	(μS/cm)		74.0	74.9	65.5	55.8	51.7	59.4
ケ イ 素	(mg/L)		3.50	2.96	3.22	3.14	3.61	3.57
カ ル シ ウ ム	(mg/L)		7.06	7.20	6.87	5.52	5.06	5.71
マ グ ネ シ ウ ム	(mg/L)		1.78	1.68	1.48	1.25	1.10	1.27
カ リ ウ ム	(mg/L)		0.37	0.43	0.50	0.49	0.43	0.42
硫 酸 イ オ ン	(mg/L)		7.32	7.85	7.54	6.12	5.7	7.2
溶 存 酸 素 (D O)	(mg/L)		11.6	9.3	9.4	8.6	8.4	7.8
生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)		1.1	0.8	1.2	1.5	0.9	0.5
浮 遊 物 質 (S S)	(mg/L)		<1	<1	1	<1	<1	<1
全 窒 素	(mg/L)		0.51	0.41	0.45	0.33	0.38	0.40
全 磷	(mg/L)		0.002	0.003	0.010	0.008	0.007	0.006
ア ン モ ニ ア 態 窒 素	(mg/L)		<0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01
ク ロ ロ フ ィ ル a	(ug/L)		2.4	2.4	5.2	4.0	2.8	<2.0
トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.0172	0.0102	0.0226	0.0233	0.0260	0.0234

10 3	11 1	12 1	1 10	2 6	3 7	最 大 値	最 小 値	平 均 値
10:50 晴 晴	11:05 晴 晴	11:00 晴 小雨	11:20 晴 晴	11:00 曇 小雨	11:05 曇 曇			
19.2	15.4	7.9	4.9	5.9	11.0	28.4	4.9	16.3
19.4	19.1	13.9	8.7	6.9	8.7	27.6	6.9	17.2
22	160	21	5	4	4	240	2	54
0	0	23	0	0	0	23	0	2.2
110	1600	0	11	0	0	1600	0	280
0	1	0	1	2	2	2	0	1
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.0001	<0.0001	0.0002	0.0002	0.0001	0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0002	<0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001
0.0003	0.0004	0.0004	0.0003	0.0003	0.0003	0.0004	<0.0001	0.0003
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.18	0.14	0.20	0.19	0.21	0.28	0.28	0.14	0.21
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	<0.001	<0.001
0.02	<0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	0.06	<0.01	0.02
0.02	0.01	0.04	0.04	0.05	0.06	0.16	0.01	0.05
0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001	0.001
1.50	1.49	1.62	1.60	1.78	1.77	1.91	1.49	1.72
0.003	0.003	0.010	0.010	0.013	0.019	0.045	0.002	0.013
1.28	1.39	1.41	2.08	1.99	1.93	2.51	1.28	1.87
14.1	16.8	19.2	22.2	22.6	25.2	29.5	14.1	22.0
36	40	34	43	61	63	79	34	50
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00000	<0.000001	<0.000001
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	1.0	0.5	0.8
8.14	7.33	7.28	7.32	7.28	7.45	8.14	7.28	7.69
7.5	6.9	6.8	6.8	6.9	6.9	>7.6	6.8	7.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	微生ぐさ臭	異常なし	—
3.0	2.1	2.7	1.8	1.5	1.4	3.4	1.4	2.3
1.0	0.3	0.7	0.8	0.9	1.1	2.0	0.3	0.9
<0.5	1.1	1.8	1.8	0.6	<0.5	1.8	<0.5	0.7
12.5	14.2	15.8	17.2	19.2	18.6	21.7	12.5	17.0
41.4	46.2	52.7	57.2	58.7	64.6	74.9	41.4	58.5
3.64	3.48	3.55	3.33	3.07	3.18	3.64	2.96	3.35
4.28	4.73	5.44	5.48	6.17	6.94	7.20	4.28	5.87
0.90	1.04	1.35	1.40	1.47	1.65	1.78	0.90	1.36
0.39	0.36	0.39	0.44	0.39	0.39	0.50	0.36	0.42
4.23	4.80	5.96	6.16	6.68	7.39	7.85	4.23	6.42
9.9	8.9	8.8	10.4	11.1	11.7	11.7	7.8	9.7
0.7	0.3	0.9	0.5	0.3	0.7	1.5	0.3	0.8
<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1
0.39	0.41	0.37	0.34	0.32	0.47	0.51	0.32	0.40
0.009	0.003	0.002	0.003	0.001	0.003	0.010	0.001	0.005
<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.01
2.9	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	5.2	<2.0	2.3
0.0182	0.0097	0.0120	0.0125	0.0145	0.0168	0.0260	0.0097	0.0172

柳瀬ダム 水深別水質試験結果

採 水 地 点			翠 波 橋 中 央												
採 水 月 日			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
			4	10	2	5	1	1	3	1	1	10	6	7	
採 水 時 刻	開 始	11:15	11:15	10:10	11:20	11:00	11:20	10:50	11:05	11:00	11:20	11:00	11:05		
	終 了	14:50	11:40	10:35	11:40	11:25	11:42	11:15	11:30	11:30	11:45	11:25	11:30		
天 候			晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	小雨	晴	小雨	曇	
ダム水位 (m)			14.15	21.61	31.92	32.14	32.18	29.82	32.10	31.43	26.98	26.29	22.88	24.04	
透明度 (m)			3.9	4.4	2.9	4.9	5.2	8.1	4.7	7.9	6.7	5.9	4.7	5.1	
一 般 項 目	気 温 (℃)		7.4	21.9	22.2	25.1	28.4	26.4	19.2	15.4	7.9	4.9	5.9	11.0	
	水 温 (℃)	上 層	10.6	21.1	18.1	25.3	27.1	27.6	19.4	19.1	13.9	8.7	6.9	8.7	
		中 層	8.4	15.0	14.9	18.6	19.5	23.1	17.7	18.1	14.3	8.6	6.6	6.7	
		下 層	7.5	12.3	14.1	18.0	18.8	19.2	17.2	17.4	13.5	8.5	6.3	6.2	
		平 均	8.8	16.1	15.7	20.6	21.8	23.3	18.1	18.2	13.9	8.6	6.6	7.2	
	pH	電 極 法	上 層	7.89	7.82	7.61	8.12	8.12	7.89	8.14	7.33	7.28	7.32	7.28	7.45
		中 層	7.54	7.44	7.27	7.26	7.26	7.01	7.29	7.19	7.33	7.39	7.41	7.43	
		下 層	7.43	7.25	7.29	7.12	7.04	6.79	7.11	7.25	7.31	7.37	7.36	7.34	
		平 均	7.62	7.50	7.39	7.50	7.47	7.23	7.51	7.26	7.31	7.36	7.35	7.41	
	値	比 色 法	上 層	7.0	7.1	7.0	7.1	7.3	7.2	7.5	6.9	6.8	6.8	6.9	6.9
		中 層	6.9	6.9	6.8	6.7	6.8	6.7	6.9	6.7	6.8	6.8	6.9	6.8	
		下 層	6.9	6.9	6.8	6.7	6.7	6.4	6.9	6.7	6.8	6.7	6.8	6.8	
		平 均	6.9	7.0	6.9	6.8	6.9	6.8	7.1	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	
	D O (mg/L)	上 層	11.6	9.3	9.4	8.6	8.4	7.8	9.9	8.9	8.8	10.4	11.1	11.7	
		中 層	11.6	9.7	9.5	8.7	8.6	6.1	9.0	7.6	8.8	10.4	11.3	11.8	
		下 層	11.4	9.6	9.7	8.5	7.2	2.9	8.8	8.3	8.9	10.5	11.4	11.5	
		平 均	11.5	9.5	9.5	8.6	8.1	5.6	9.2	8.3	8.8	10.4	11.3	11.7	
	酸素飽和百分率 (%)	上 層	108	107	103	106	107	100	111	99.0	88.0	92.3	94.2	104	
		中 層	102	99.4	97.1	95.8	96.4	72.9	97.4	82.9	88.8	92.0	95.2	100	
		下 層	98.2	92.7	97.5	92.6	79.6	32.3	94.3	89.3	88.3	92.8	95.3	95.9	
		平 均	103	100	99.0	98.3	94.4	68.4	101	90.4	88.4	92.4	94.9	99.8	
	C O D (mg/L)	上 層	1.4	2.4	2.0	1.9	1.9	1.7	1.8	1.5	1.4	1.3	1.1	1.2	
		中 層	1.2	2.1	2.7	1.6	1.8	1.6	1.6	1.4	1.4	1.2	1.0	1.3	
		下 層	0.8	2.0	1.6	1.7	1.9	1.9	1.6	1.5	1.3	1.1	0.8	1.1	
		平 均	1.1	2.2	2.1	1.7	1.9	1.7	1.7	1.5	1.4	1.2	1.0	1.2	
	B O D (mg/L)			1.1	0.8	1.2	1.5	0.9	0.5	0.7	0.3	0.9	0.5	0.3	0.7
	S S (mg/L)			<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	大腸菌群 (100ml中)			0	2.0	13	11	23	1600	110	1600	0	11	0	0
健 康 項 目	シアン化物イオン 及び塩化シアン (mg/L)	上 層	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
		中 層	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
		下 層	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
		平 均	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	ヒ素及び その化合物 (mg/L)	上 層	0.0003	0.0003	<0.0001	0.0003	0.0004	0.0004	0.0003	0.0004	0.0004	0.0003	0.0003	0.0003	
		中 層	0.0002	0.0003	0.0002	0.0003	0.0003	0.0005	0.0003	0.0004	0.0004	0.0003	0.0003	0.0003	
		下 層	0.0003	0.0003	0.0002	0.0003	0.0005	0.0014	0.0005	0.0004	0.0005	0.0003	0.0003	0.0003	
		平 均	0.0003	0.0003	0.0001	0.0003	0.0004	0.0008	0.0004	0.0004	0.0004	0.0003	0.0003	0.0003	
	水銀及び その化合物 (mg/L)	上 層	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
		中 層	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
		下 層	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
		平 均	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
	六価クロム 化合物 (mg/L)	上 層	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
		中 層	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
		下 層	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
		平 均	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	

			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
健康項目	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	上層	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
		中層	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
		下層	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
		平均	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	鉛及びその化合物 (mg/L)	上層	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0002	<0.0001
		中層	0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0001
		下層	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
		平均	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
特殊項目	銅及びその化合物 (mg/L)	上層	0.001	0.002	<0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001
		中層	0.002	0.002	0.001	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
		下層	0.002	0.002	<0.001	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
		平均	0.002	0.002	<0.001	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	上層	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002
		中層	0.002	<0.001	<0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	<0.001	<0.001	0.002
		下層	0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.002
		平均	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.002
	鉄及びその化合物 (mg/L)	上層	0.16	0.08	0.06	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.04	0.04	0.05	0.06
		中層	0.19	0.14	0.13	0.04	0.10	0.09	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06	0.06
		下層	0.20	0.15	0.12	0.08	0.21	0.64	0.11	0.10	0.08	0.05	0.07	0.09
		平均	0.18	0.12	0.10	0.05	0.11	0.25	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.07
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	上層	0.045	0.041	0.009	0.004	0.002	0.002	0.003	0.003	0.010	0.010	0.013	0.019
		中層	0.048	0.051	0.015	0.014	0.006	0.012	0.006	0.012	0.010	0.011	0.013	0.023
		下層	0.047	0.057	0.016	0.029	0.103	0.404	0.037	0.026	0.021	0.013	0.023	0.028
		平均	0.047	0.050	0.013	0.016	0.037	0.139	0.015	0.014	0.014	0.011	0.016	0.023
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	上層	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
		中層	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
		下層	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
		平均	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	フェノール類 (mg/L)		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
その他の項目	亜硝酸態窒素 (mg/L)	上層	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		中層	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		下層	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		平均	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	硝酸態窒素 (mg/L)	上層	0.27	0.25	0.26	0.19	0.19	0.17	0.18	0.14	0.20	0.19	0.21	0.28
		中層	0.26	0.27	0.34	0.19	0.22	0.19	0.24	0.21	0.21	0.20	0.21	0.26
		下層	0.26	0.25	0.39	0.20	0.21	0.16	0.23	0.14	0.20	0.19	0.23	0.29
		平均	0.26	0.26	0.33	0.19	0.21	0.17	0.22	0.16	0.20	0.19	0.22	0.28
	アルカリ度 (mg/L)	上層	21.7	21.7	18.1	14.6	14.3	16.2	12.5	14.2	15.8	17.2	19.2	18.6
		中層	21.8	21.1	11.4	12.7	11.9	16.8	12.0	15.4	16.8	16.7	18.7	18.8
		下層	21.7	22.1	12.0	13.5	13.7	19.1	13.0	14.9	16.6	17.1	18.9	19.4
		平均	21.7	21.6	13.8	13.6	13.3	17.4	12.5	14.8	16.4	17.0	18.9	18.9
	T O C (mg/L)	上層	0.8	0.7	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6
		中層	0.5	0.7	1.1	0.7	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5
		下層	0.5	0.6	0.7	0.6	0.8	0.9	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5
		平均	0.6	0.7	0.9	0.8	0.8	0.9	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5
	電気伝導率 (μS/cm)	上層	74.0	74.9	65.5	55.8	51.7	59.4	41.4	46.2	52.7	57.2	58.7	64.6
		中層	73.1	72.0	49.0	44.9	41.4	57.7	40.8	58.7	53.0	57.7	59.6	64.2
		下層	73.0	74.8	50.5	47.4	46.2	58.1	46.5	48.3	55.1	57.9	60.8	70.1
		平均	73.4	73.9	55.0	49.4	46.4	58.4	42.9	51.1	53.6	57.6	59.7	66.3
	全窒素 (mg/L)	上層	0.51	0.41	0.45	0.33	0.38	0.40	0.39	0.41	0.37	0.34	0.32	0.47
		中層	0.47	0.44	0.58	0.29	0.36	0.77	0.39	0.25	0.33	0.35	0.33	0.47
		下層	0.44	0.49	0.56	0.31	0.44	0.44	0.39	0.57	0.33	0.35	0.33	0.43
		平均	0.47	0.45	0.53	0.31	0.39	0.54	0.39	0.41	0.34	0.35	0.33	0.46
	全燐 (mg/L)	上層	0.002	0.003	0.010	0.008	0.007	0.006	0.009	0.003	0.002	0.003	0.001	0.003
		中層	0.003	0.003	0.014	0.005	0.005	0.005	0.003	0.004	0.004	0.004	0.002	0.001
		下層	0.003	0.001	0.011	0.007	0.006	0.008	0.003	0.007	0.003	0.002	0.001	0.002
		平均	0.003	0.002	0.012	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.003	0.003	0.001	0.002

			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
その他の項目	濁度 (度)	上層	1.7	1.0	2.0	0.7	0.7	0.4	1.0	0.3	0.7	0.8	0.9	1.1
		中層	1.4	1.4	6.2	1.4	2.3	0.7	1.1	0.6	0.6	0.9	1.0	0.8
		下層	1.6	1.1	4.1	1.5	3.6	2.7	1.9	2.5	1.4	1.1	1.2	1.2
		平均	1.6	1.2	4.1	1.2	2.2	1.3	1.3	1.1	0.9	0.9	1.0	1.0
	硬度 (mg/L)	上層	29.0	29.5	25.2	20.3	18.1	21.6	14.1	16.8	19.2	22.2	22.6	25.2
		中層	28.6	29.2	18.0	17.3	14.7	22.1	14.6	21.6	19.3	21.9	22.5	25.6
		下層	28.6	28.9	18.6	17.6	17.4	22.3	16.7	18.3	21.3	22.2	23.3	27.2
		平均	28.7	29.2	20.6	18.4	16.7	22.0	15.1	18.9	19.9	22.1	22.8	26.0
	セレン及び その化合物 (mg/L)	上層	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0002	0.0002	0.0001	0.0001
		中層	0.0001	<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0001	0.0002	0.0003	0.0001	<0.0001	0.0003
		下層	<0.0001	<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001
		平均	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0002	0.0002	<0.0001	0.0001
	ナトリウム及び その化合物 (mg/L)	上層	1.91	1.89	1.85	1.78	1.64	1.76	1.50	1.49	1.62	1.60	1.78	1.77
		中層	1.85	1.77	1.53	1.37	1.22	1.58	1.33	1.79	1.62	1.63	1.79	1.74
		下層	1.86	1.88	1.62	1.41	1.28	1.52	1.48	1.45	1.63	1.63	1.77	1.92
		平均	1.87	1.85	1.67	1.52	1.38	1.62	1.44	1.58	1.62	1.62	1.78	1.81
	アルミニウム及び その化合物 (mg/L)	上層	0.03	0.03	0.06	0.01	0.03	0.02	0.02	<0.01	0.02	0.02	0.03	0.02
		中層	0.03	0.03	0.17	0.03	0.09	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02
		下層	0.03	0.02	0.11	0.03	0.11	0.04	0.03	0.04	0.03	0.02	0.03	0.03
		平均	0.03	0.03	0.12	0.03	0.07	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02
	ケイ素 (mg/L)	上層	3.50	2.96	3.22	3.14	3.61	3.57	3.64	3.48	3.55	3.33	3.07	3.18
		中層	3.47	3.03	2.97	3.12	3.12	4.10	3.46	3.52	3.43	3.39	3.07	3.47
		下層	3.42	2.99	3.36	3.19	3.51	4.55	3.79	3.58	3.59	3.44	3.28	3.43
		平均	3.46	2.99	3.18	3.15	3.41	4.07	3.63	3.53	3.52	3.39	3.14	3.36
	カルシウム (mg/L)	上層	7.06	7.20	6.87	5.52	5.06	5.71	4.28	4.73	5.44	5.48	6.17	6.94
		中層	7.00	7.07	5.13	4.71	4.20	5.66	4.25	5.76	5.50	5.55	6.16	6.94
		下層	7.00	7.17	5.26	4.85	4.67	5.68	4.73	5.01	5.66	5.62	6.27	7.35
		平均	7.02	7.15	5.75	5.03	4.64	5.68	4.42	5.17	5.53	5.55	6.20	7.08
	マグネシウム (mg/L)	上層	1.78	1.68	1.48	1.25	1.10	1.27	0.90	1.04	1.35	1.40	1.47	1.65
		中層	1.80	1.66	1.06	1.09	0.96	1.26	0.93	1.35	1.35	1.42	1.48	1.67
		下層	1.82	1.74	1.08	1.15	1.04	1.27	1.04	1.12	1.43	1.44	1.52	1.78
		平均	1.80	1.69	1.21	1.16	1.03	1.27	0.96	1.17	1.38	1.42	1.49	1.70
	カリウム (mg/L)	上層	0.37	0.43	0.50	0.49	0.43	0.42	0.39	0.36	0.39	0.44	0.39	0.39
		中層	0.31	0.43	0.46	0.36	0.31	0.37	0.33	0.37	0.40	0.44	0.40	0.38
		下層	0.38	0.44	0.42	0.36	0.34	0.38	0.35	0.34	0.40	0.44	0.39	0.40
		平均	0.35	0.43	0.46	0.40	0.36	0.39	0.36	0.36	0.40	0.44	0.39	0.39
	アンモニア態窒素 (mg/L)	上層	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		中層	<0.01	0.02	0.02	0.01	<0.01	0.04	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01
		下層	0.02	0.03	0.01	0.02	0.04	0.14	0.02	0.02	0.02	<0.01	0.01	0.01
		平均	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.07	0.01	0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01
	塩化物イオン (mg/L)	上層	2.27	2.46	2.51	1.81	1.72	1.62	1.28	1.39	1.41	2.08	1.99	1.93
		中層	2.28	2.38	2.76	1.50	1.37	1.51	1.22	1.36	1.61	1.51	1.82	1.96
		下層	2.26	2.45	2.55	1.57	1.41	1.56	1.25	1.31	1.61	1.46	1.95	2.04
		平均	2.27	2.43	2.61	1.63	1.50	1.56	1.25	1.35	1.54	1.68	1.92	1.98
	一般細菌 (1ml中)		2	8	46	100	38	240	22	160	21	5	4	4
	クロロフィルa (μg/L)		2.4	2.4	5.2	4.0	2.8	<2.0	2.9	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0
	硫酸イオン (mg/L)	上層	7.32	7.85	7.54	6.12	5.74	7.24	4.23	4.80	5.96	6.16	6.68	7.39
		中層	7.23	7.47	5.84	4.23	4.33	6.01	4.17	8.06	6.08	6.30	6.75	7.07
		下層	7.20	7.57	6.13	4.61	4.54	4.79	5.31	4.65	6.23	6.24	7.03	8.83
		平均	7.25	7.63	6.50	4.99	4.87	6.01	4.57	5.84	6.09	6.23	6.82	7.76
	色度 (度)	上層	2.6	2.4	3.4	2.4	2.4	1.9	3.0	2.1	2.7	1.8	1.5	1.4
		中層	3.0	3.6	7.8	4.1	5.1	3.7	3.3	2.9	2.6	2.4	1.5	1.4
		下層	3.5	3.6	5.0	4.5	7.4	13	4.6	3.9	3.0	2.3	1.8	1.9
		平均	3.0	3.2	5.4	3.7	5.0	6.3	3.6	3.0	2.8	2.2	1.6	1.6
	トリハロメタン 生成能 (mg/L)	上層	0.0172	0.0102	0.0226	0.0233	0.0260	0.0234	0.0182	0.0097	0.0120	0.0125	0.0145	0.0168
		中層	0.0147	0.0096	0.0298	0.0207	0.0273	0.0169	0.0144	0.0105	0.0111	0.0116	0.0091	0.0104
		下層	0.0095	0.0133	0.0216	0.0188	0.0198	0.0193	0.0152	0.0121	0.0099	0.0156	0.0117	0.0535
		平均	0.0138	0.0110	0.0247	0.0209	0.0244	0.0199	0.0159	0.0108	0.0110	0.0132	0.0118	0.0269
	生物総数 (N/ml)		2250	2600	1250	2200	850	350	500	450	400	1000	150	750

項目		最大値	最小値	平均値	項目		最大値	最小値	平均値	
一般項目	ダム水位 (m)	32.18	14.15	27.13	アルカリ度 (mg/L)	上層	21.7	12.5	17.0	
	透明度 (m)	8.1	2.9	5.4		中層	21.8	11.4	16.2	
	気温 (℃)	28.4	4.9	16.3		下層	22.1	12.0	16.8	
						平均	21.9	12.0	16.7	
	水温 (℃)	上層	27.6	6.9	17.2	T O C (mg/L)	上層	1.0	0.5	0.8
		中層	23.1	6.6	14.3		中層	1.1	0.5	0.7
		下層	19.2	6.2	13.3		下層	0.9	0.5	0.6
		平均	23.3	6.6	14.9		平均	1.0	0.5	0.7
	pH 電極法	上層	8.14	7.28	7.69	電気伝導率 (μS/cm)	上層	74.9	41.4	58.5
		中層	7.54	7.01	7.32		中層	73.1	40.8	56.0
		下層	7.43	6.79	7.22		下層	74.8	46.2	57.4
		平均	7.70	7.03	7.41		平均	74.3	42.8	57.3
	値 比色法	上層	>7.6	6.8	7.1	全窒素 (mg/L)	上層	0.51	0.32	0.40
		中層	6.9	6.7	6.8		中層	0.77	0.25	0.42
		下層	6.9	6.4	6.8		下層	0.57	0.31	0.42
		平均	7.1	6.6	6.9		平均	0.62	0.29	0.41
	D O (mg/L)	上層	11.7	7.8	9.7	全燐 (mg/L)	上層	0.010	0.001	0.005
中層		11.8	6.1	9.4	中層		0.014	0.001	0.004	
下層		11.5	2.9	9.1	下層		0.011	0.001	0.005	
平均		11.7	5.6	9.4	平均		0.012	0.001	0.005	
酸素飽和百分 (%)	上層	111	88.0	102	濁度 (度)	上層	2.0	0.3	0.9	
	中層	102	72.9	93.3		中層	6.2	0.6	1.5	
	下層	98.2	32.3	87.4		下層	4.1	1.1	2.0	
	平均	104	64.4	94.1		平均	4.1	0.7	1.5	
C O D (mg/L)	上層	2.4	1.1	1.6	硬度 (mg/L)	上層	29.5	14.1	22.0	
	中層	2.7	1.0	1.6		中層	29.2	14.6	21.3	
	下層	2.0	0.8	1.4		下層	28.9	16.7	21.9	
	平均	2.4	1.0	1.5		平均	29.2	15.1	21.7	
B O D (mg/L)	1.5	0.3	0.8	セレン及びその化合物 (mg/L)	上層	0.0002	<0.0001	<0.0001		
S S (mg/L)	1	<1	<1		中層	0.0003	<0.0001	0.0001		
大腸菌群 (100ml中)	1600	0	280		下層	0.0002	<0.0001	<0.0001		
					平均	0.0002	<0.0001	<0.0001		
健康項目	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	上層	<0.001	<0.001	<0.001	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	上層	1.91	1.49	1.72
		中層	<0.001	<0.001	<0.001		中層	1.85	1.22	1.60
		下層	<0.001	<0.001	<0.001		下層	1.92	1.28	1.62
		平均	<0.001	<0.001	<0.001		平均	1.89	1.33	1.65
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	上層	0.0004	<0.0001	0.0003	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	上層	0.06	0.01	0.02
		中層	0.0005	0.0002	0.0003		中層	0.17	0.01	0.04
		下層	0.0014	0.0002	0.0004		下層	0.11	0.02	0.04
		平均	0.0008	0.0001	0.0004		平均	0.12	0.01	0.04
	水銀及びその化合物 (mg/L)	上層	<0.00005	<0.00005	<0.00005	ケイ素 (mg/L)	上層	3.64	2.96	3.35
		中層	<0.00005	<0.00005	<0.00005		中層	4.10	2.97	3.35
		下層	<0.00005	<0.00005	<0.00005		下層	4.55	2.99	3.51
		平均	<0.00005	<0.00005	<0.00005		平均	4.10	2.97	3.40
	六価クロム化合物 (mg/L)	上層	<0.001	<0.001	<0.001	カルシウム (mg/L)	上層	7.20	4.28	5.87
		中層	<0.001	<0.001	<0.001		中層	7.07	4.20	5.66
		下層	<0.001	<0.001	<0.001		下層	7.35	4.67	5.77
		平均	<0.001	<0.001	<0.001		平均	7.21	4.38	5.77
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	上層	<0.0001	<0.0001	<0.0001	マグネシウム (mg/L)	上層	1.78	0.90	1.36
中層		<0.0001	<0.0001	<0.0001	中層		1.80	0.93	1.34	
下層		<0.0001	<0.0001	<0.0001	下層		1.82	1.04	1.37	
平均		<0.0001	<0.0001	<0.0001	平均		1.80	0.96	1.36	
鉛及びその化合物 (mg/L)	上層	0.0002	<0.0001	<0.0001	カリウム (mg/L)	上層	0.50	0.36	0.42	
	中層	0.0001	<0.0001	<0.0001		中層	0.46	0.31	0.38	
	下層	0.0002	<0.0001	<0.0001		下層	0.44	0.34	0.39	
	平均	0.0002	<0.0001	<0.0001		平均	0.47	0.34	0.39	
特殊項目	銅及びその化合物 (mg/L)	上層	0.002	<0.001	0.001	アンモニア態窒素 (mg/L)	上層	0.02	<0.01	0.01
		中層	0.003	0.001	0.002		中層	0.04	<0.01	0.01
		下層	0.003	<0.01	0.002		下層	0.14	<0.01	0.03
		平均	0.003	<0.001	0.002		平均	0.07	<0.01	0.02
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	上層	0.002	<0.001	<0.001	塩化物イオン (mg/L)	上層	2.51	1.28	1.87
		中層	0.002	<0.001	0.001		中層	2.76	1.22	1.77
		下層	0.002	<0.001	0.001		下層	2.55	1.25	1.79
		平均	0.002	<0.001	<0.001		平均	2.61	1.25	1.81
	鉄及びその化合物 (mg/L)	上層	0.16	0.01	0.05	一般細菌 (1ml中)	240	2	54	
		中層	0.19	0.04	0.08	クロロフィルa (μg/L)	5.2	<2.0	2.3	
		下層	0.64	0.05	0.16	硫酸イオン (mg/L)	上層	7.85	4.23	6.42
		平均	0.33	0.03	0.10		中層	8.06	4.17	6.13
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	上層	0.045	0.002	0.013		下層	8.83	4.54	6.09
		中層	0.051	0.006	0.018		平均	8.25	4.31	6.21
		下層	0.404	0.013	0.067	色度 (度)	上層	3.4	1.4	2.3
		平均	0.167	0.007	0.033		中層	7.8	1.4	3.5
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	上層	<0.05	<0.05	<0.05		下層	13	1.8	4.6
中層		<0.05	<0.05	<0.05	平均		8.2	1.5	3.4	
下層		<0.05	<0.05	<0.05	トリハロメタン生成能 (mg/L)	上層	0.0260	0.0097	0.0172	
平均		<0.05	<0.05	<0.05		中層	0.0298	0.0091	0.0155	
フェノール類 (mg/L)	上層	<0.005	<0.005	<0.005		下層	0.0535	0.0095	0.0184	
	上層	<0.01	<0.01	<0.01		平均	0.0364	0.0094	0.0170	
	中層	0.03	<0.01	<0.01	生物総数 (N/ml)		2600	150	1100	
	下層	0.02	<0.01	<0.01						
平均	0.02	<0.01	<0.01							
硝酸態窒素 (mg/L)	上層	0.28	0.14	0.21						
その他	中層	0.34	0.19	0.23						
	下層	0.39	0.14	0.23						
	平均	0.34	0.16	0.22						

生物試験成績表

平成 23年度

採 水 場 所		翠 波 橋											
採 水 年 月 日		23.4.4	23.5.10	23.6.2	23.7.5	23.8.1	23.9.1	23.10.3	23.11.1	23.12.1	24.1.10	24.2.6	24.3.7
天 候		晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	小雨	晴	曇	曇
採 水 時 刻		11:15	11:15	10:10	11:20	11:00	11:20	10:50	11:05	11:00	11:20	11:00	11:05
気 温 (℃)		7.4	21.9	22.2	25.1	28.4	26.4	19.2	15.4	7.9	4.9	5.9	11.0
水 温 (℃)		10.6	21.1	18.1	25.3	27.1	27.6	19.4	19.1	13.9	8.7	6.9	8.7
pH 値	電極法	7.89	7.82	7.61	8.12	8.12	7.89	8.14	7.33	7.28	7.32	7.28	7.45
	比色法	7.0	7.1	7.0	7.1	7.3	7.2	7.5	6.9	6.8	6.8	6.9	6.9
真 菌 類													
藍 藻 類													
珪 藻 類		900	350	200	1000	200	250	300	200	300	700	100	550
Melosira									50	50			
Fragilaria													
Synedra		50		50	50			150			50		50
Asterionella													
Navicula		250	50		200	100	200	100		50	350		150
Pinnularia				50								50	
Cymbella					150	50				50			
Rhizosolenia													
Attheya					50					50			
Cyclotella		600	300	100	550	50	50	50	150	100	300	50	350
Suriella													
緑 藻 類											150		
Staurostrum													
Geloeocystis													
Scenedesmus													
Coccomyxa													
Schroederia													
Coelastrum													
Kirchneriella											100		
Pandorina											50		
黄 金 藻 類		550	2000		50								
環 形 動 物													
渦 鞭 藻 類		100	100			50			50			50	
鞭 毛 虫 類		700	150	1000	1150	500	100	200	200	100	100		200
根 足 虫 類													
繊 毛 虫 類				50		100					50		
輪 虫 類													
橈 脚 類													
枝 角 類													
生 物 総 数		2250	2600	1250	2200	850	350	500	450	400	1000	150	750

原水全項目試験結果

(原水:小川橋)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			4	10	2	5	1	1
天 候	前 日		10:55	10:50	11:15	11:00	10:40	10:55
	当 日		晴	晴	曇	曇	晴	晴
			晴	晴	曇	晴	晴	曇
温 (℃)			7.4	19.8	20.8	22.8	26.6	23.8
温 (℃)			6.0	14.8	13.4	17.4	20.3	20.8
一 般 細 菌 (1ml中)			17	72	41	79	160	420
大 腸 菌 (100ml中)			13	2.0	7.8	46	33	49
大 腸 菌 群 (100ml中)			79.0	79	49	350	920	920
嫌 気 性 芽 胞 菌 (100ml中)			1	3	3	2	10	2
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0001	0.0001	0.0002
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)			0.0002	0.0001	<0.0001	0.0002	0.0002	0.0002
六 価 クロム 化 合 物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			0.40	0.41	0.46	0.38	0.42	0.48
フッ素及びその化合物 (mg/L)			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			0.02	0.32	0.09	0.01	0.05	0.09
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
1, 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び(トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ペ ン ゼ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 素 酸 (mg/L)			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジブロモクロロメタン (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
臭 素 酸 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロ酢酸 (mg/L)			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.001	0.004	0.004	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			0.003	<0.001	0.003	0.006	<0.001	0.005
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			<0.01	<0.01	0.01	0.02	0.01	<0.01
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			0.01	0.01	0.02	0.03	0.01	0.01
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			0.002	0.003	0.002	0.005	0.003	0.003
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			2.31	12.4	4.19	1.94	2.79	4.39
マンガン及びその化合物 (mg/L)			0.001	0.004	0.007	0.006	0.002	0.002
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			2.30	4.13	3.03	1.86	2.25	2.27
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			42.6	120	46.9	24.8	53.5	74.4
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			65	245	90	58	109	148
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フ ェ ノ ール 類 (mg/L)			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)			0.3	0.6	0.4	0.7	0.3	0.5
pH	電極法		7.77	7.98	7.73	7.61	7.90	7.96
		比色法	7.0	7.3	7.0	6.9	7.2	7.2
臭 色 (度)			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
濁 度 (度)			0.7	1.5	1.3	2.7	1.3	1.5
遊 離 炭 酸 (mg/L)			0.1	0.2	0.3	0.6	0.2	0.2
総 ア ル カ リ 度 (mg/L)			<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)			24.3	41.8	21.3	15.4	26.7	31.3
ケ イ 素 (mg/L)			107	318	124	66.8	136	185
カ ル シ ウ ム (mg/L)			2.85	2.11	3.57	3.50	4.13	4.40
マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)			12.5	27.2	13.2	8.01	15.0	19.0
カ リ ウ ム (mg/L)			2.17	9.27	3.16	1.36	2.92	4.17
硫 酸 イ オ ン (mg/L)			0.44	1.04	0.58	0.51	0.57	0.67
溶 存 酸 素 (D O) (mg/L)			18.3	94.2	27.9	9.19	28.3	44.8
生物化学的酸素要求量(B O D) (mg/L)			12.3	9.8	10.1	9.1	8.8	8.6
浮 遊 物 質 (S S) (mg/L)			0.7	0.7	0.3	0.6	0.3	1.0
全 窒 素 (mg/L)			<1	<1	<1	<1	<1	<1
全 窒 素 (mg/L)			0.56	0.57	0.60	0.52	0.58	0.48
全 窒 素 (mg/L)			0.002	0.001	0.006	0.008	0.004	0.002
ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)			<0.01	0.03	0.01	0.01	<0.01	0.02
ク ロ ロ フ ィ ル a (ug/L)			<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0

10 3	11 1	12 1	1 10	2 6	3 7	最 大 値	最 小 値	平 均 値
10:30	10:40	10:40	11:00	10:35	10:45			
晴	晴	晴	晴	曇	曇			
晴	晴	小雨	晴	小雨	曇			
16.0	15.0	8.7	2.5	4.2	9.0	26.6	2.5	14.7
14.5	13.6	10.4	3.0	3.3	7.9	20.8	3.0	12.1
100	120	130	630	83	20	630	17	160
350	23	920	6.8	33	11	920	2.0	120
920	920	23	110	240	240	920	23	400
4	0	5	1	16	21	21	0	6
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.0001	<0.0001	0.0002	0.0003	0.0001	0.0002	0.0003	<0.0001	0.0001
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001
0.0002	0.0002	0.0002	0.0001	0.0001	0.0002	0.0002	<0.0001	0.0002
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.41	0.40	0.39	0.35	0.39	0.48	0.48	0.35	0.41
<0.05	0.05	0.05	<0.05	0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05
0.30	0.02	0.12	0.04	0.03	0.08	0.32	0.01	0.10
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.002	<0.002	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	<0.002	<0.002
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.004	<0.001	<0.001
0.009	0.008	0.010	0.005	0.005	0.004	0.010	<0.001	0.005
0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.02	<0.01	<0.01
0.01	0.02	0.02	0.04	0.03	0.02	0.04	0.01	0.02
0.003	0.005	0.004	0.002	0.002	0.004	0.005	0.002	0.003
9.49	2.21	5.77	2.94	2.77	4.00	12.4	1.94	4.60
0.012	0.002	0.004	0.004	0.003	0.007	0.012	0.001	0.005
3.62	2.06	2.66	2.54	2.44	2.56	4.13	1.86	2.64
115	61.4	85.1	68.8	60.4	44.0	120	24.8	66.4
189	98	110	113	115	98	245	58	120
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.3	0.4	0.6	0.3	0.3	0.4	0.7	0.3	0.4
7.94	7.72	7.80	7.77	7.67	7.62	7.98	7.61	7.79
7.4	7.2	7.2	7.0	7.0	6.9	7.4	6.9	7.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-
1.1	1.9	2.1	1.3	0.9	1.3	2.7	0.7	1.5
0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.6	0.1	0.3
<0.5	<0.5	1.3	1.4	<0.5	<0.5	1.4	<0.5	<0.5
40.0	27.7	34.5	31.8	29.1	20.7	41.8	15.4	28.7
289	148	211	165	143	120	318	66.8	168
3.92	3.35	3.01	2.86	2.99	3.07	4.40	2.11	3.31
25.5	17.6	21.6	19.0	17.7	11.7	27.2	8.01	17.3
7.88	2.78	5.37	3.63	2.94	3.34	9.27	1.36	4.08
0.97	0.59	0.90	0.68	0.53	0.55	1.04	0.44	0.67
82.5	32.1	54.1	37.5	28.8	25.9	94.2	9.19	40.3
10.0	10.1	10.6	13.1	13.2	11.5	13.2	8.6	10.6
0.2	0.2	1.1	0.5	0.3	0.8	1.1	0.2	0.6
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
0.58	0.49	0.62	0.52	0.55	0.71	0.71	0.48	0.57
0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.008	0.001	0.003
0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	0.01
<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0

原水全項目試験結果

(原水:長瀬橋)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			4	10	2	5	1	1
天 候	前 日		10:30	10:20	12:25	10:35	10:15	10:30
	当 日		晴	晴	曇	曇	晴	晴
			晴	晴	曇	晴	晴	曇
気 温 (℃)			8.2	23.4	22.8	24.9	27.4	28.1
水 温 (℃)			7.6	13.7	15.3	18.4	21.5	22.7
一 般 細 菌 (1ml中)			3	31	84	57	100	270
大 腸 菌 (100ml中)			0	4.0	7.8	8	7.8	4.5
大 腸 菌 群 (100ml中)			0	33	350	79	110	1600
嫌 気 性 芽 胞 菌 (100ml中)			0	0	4	3	2	1
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)			0.0002	0.0003	0.0002	0.0004	0.0003	0.0003
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
シアン化合物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			0.22	0.24	0.35	0.20	0.19	0.17
フッ素及びその化合物 (mg/L)			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
1, 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び(トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ペ ン ゼ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 素 酸 (mg/L)			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジブロモクロロメタン (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
臭 素 酸 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロ酢酸 (mg/L)			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			0.02	0.02	0.12	0.03	0.04	0.02
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			0.20	0.17	0.10	0.03	0.04	0.03
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			1.55	1.49	1.61	1.40	1.30	1.44
マンガン及びその化合物 (mg/L)			0.067	0.062	0.016	0.005	0.004	0.005
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			1.93	1.99	2.24	1.48	1.42	1.39
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			26.3	25.1	20.9	17.1	16.3	31.1
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			43	55	59	46	39	61
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)			<0.000001	<0.000001	0.00000	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フ ェ ノ ール 類 (mg/L)			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)			0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.7
pH	電極法	電極法	7.70	7.70	7.65	7.61	7.70	7.79
		比色法	6.9	7.0	7.0	7.0	6.9	7.2
臭 気 度 (度)			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)			3.7	4.2	5.3	3.1	3.2	2.1
濁 度 (度)			1.2	1.2	4.4	1.1	1.1	1.1
遊 離 炭 酸 (mg/L)			<0.5	0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
総 ア ル カ リ 度 (mg/L)			21.0	20.1	15.1	13.3	13.5	17.8
電 気 伝 導 率 (μS/cm)			64.5	63.8	53.4	45.7	44.5	54.2
ケ イ 素 (mg/L)			3.36	3.09	3.83	3.24	3.43	4.13
カ ル シ ウ ム (mg/L)			6.45	6.31	5.89	4.76	4.69	5.65
マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)			1.67	1.52	1.13	1.07	0.95	1.22
カ リ ウ ム (mg/L)			0.35	0.39	0.36	0.32	0.31	0.32
硫 酸 イ オ ン (mg/L)			5.42	6.18	5.59	4.09	4.11	4.50
溶 存 酸 素 (D O) (mg/L)			11.8	10.2	9.9	9.1	9.0	8.3
生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L)			0.8	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7
浮 遊 物 質 (S S) (mg/L)			<1	<1	3	<1	<1	<1
全 窒 素 (mg/L)			0.45	0.41	0.55	0.31	0.34	0.53
全 燐 (mg/L)			0.004	0.004	0.017	0.008	0.004	0.009
ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)			0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	<0.01
ク ロ ロ フ ィ ル a (ug/L)			2.0	<2.0	<2.0	<2.0	3.6	2.0

10 3	11 1	12 1	1 10	2 6	3 7	最 大 値	最 小 値	平 均 値
10:05	10:15	10:15	10:30	10:15	10:20			
晴	晴	晴	晴	曇	曇			
晴	晴	小雨	晴	小雨	曇			
17.6	15.4	8.7	2.3	6.2	11.0	28.1	2.3	16.3
16.4	15.4	12.7	7.2	6.1	7.4	22.7	6.1	13.7
73	70	85	22	14	8	270	3	68
13	31	49	0	0	2.0	49	0	11
280	920	23	17	0	33	1600	0	290
0	2	0	1	4	2	4	0	2
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.0001	0.0002	0.0001	0.0004	<0.0001	0.0001	0.0004	<0.0001	<0.0001
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
0.0003	0.0003	0.0003	0.0002	0.0002	0.0004	0.0004	0.0002	0.0003
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.20	0.11	0.19	0.18	0.23	0.27	0.35	0.11	0.21
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	0.001	0.002	<0.001	0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.12	0.01	0.03
0.02	<0.01	0.01	0.03	0.04	0.02	0.20	<0.01	0.06
0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	<0.001	0.003	<0.001	0.002
1.35	1.41	1.42	1.40	1.56	1.54	1.61	1.30	1.46
0.003	0.002	0.004	0.010	0.017	0.008	0.067	0.002	0.017
1.26	1.32	2.43	1.97	1.94	1.85	2.43	1.26	1.77
15.4	17.9	19.5	21.5	21.7	21.5	31.1	15.4	21.2
45	52	41	44	53	41	61	39	48
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000000	<0.000001	<0.000001
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.5	0.6
7.87	7.58	7.61	7.64	7.60	7.63	7.87	7.58	7.67
7.0	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	7.2	6.8	6.9
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
2.7	1.7	1.9	2.0	1.1	1.0	5.3	1.0	2.7
0.7	0.7	0.5	0.7	0.6	0.4	4.4	0.4	1.1
<0.5	0.5	1.1	1.6	<0.5	<0.5	1.6	<0.5	0.5
12.9	14.7	16.4	17.5	18.9	16.7	21.0	12.9	16.5
42.0	46.9	51.0	53.6	56.5	55.9	64.5	42.0	52.7
3.50	3.28	3.46	3.28	3.09	3.10	4.13	3.09	3.40
4.53	4.98	5.56	5.45	6.12	6.26	6.45	4.53	5.55
0.91	1.09	1.37	1.41	1.47	1.37	1.67	0.91	1.27
0.32	0.33	0.35	0.38	0.33	0.33	0.39	0.31	0.34
4.51	4.27	4.74	4.80	7.75	5.61	7.75	4.09	5.13
9.7	9.7	10.0	11.7	12.0	11.7	12.0	8.3	10.3
0.4	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5	0.8	0.4	0.6
<1	<1	<1	<1	<1	<1	3	<1	<1
0.35	0.30	0.32	0.31	0.32	0.42	0.55	0.30	0.38
0.003	0.005	0.001	0.001	0.002	0.002	0.017	0.001	0.005
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
<2.0	2.5	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	3.6	<2.0	<2.0



長瀬橋付近

3. 中 田 井 浄 水 場

3. 中 田 井 浄 水 場

概 況 :

中田井浄水場は、四国中央市(旧伊予三島市)中曽根町中田井に建設され、現在日量最大 63,500m³の浄水能力を有しています。

この浄水場は、昭和 36 年に取水、導水施設の工事(取水口、接合井、導水管、調整池、導水ポンプ場の建設等)を行い、中曽根浄水場へ原水を揚水したのが始まりですが、都市機能の充実及び給水戸数の増加に伴う水需要の増大に対処するため、昭和 39 年 4 月、浄水施設の建設に着手し、昭和 42 年 3 月に完成しました。

その後、第一次拡張事業(早明浦ダム関連)として浄水施設の整備、拡充を行いました。給水区域の拡大、下水道の整備等、今後の水需要の増大に対応するため、平成 13 年 4 月 1 日より運用開始しました富郷ダムに水源を求め、昭和 57 年 4 月に着手した第二次拡張事業の中核をなす中田井浄水場の管理本館(水質試験室、中央監視制御設備等)をはじめ、沈澱池、ろ過池等、諸施設の拡張整備を実施し、平成 6 年 4 月から本格的な運転を開始しました。

なお、中曽根浄水場(昭和 29 年 6 月稼動)については、平成 5 年度末で廃止しました。

浄水場では、原水を薬品沈澱・急速ろ過方式で処理を行い、浄水は浄水池から配水池へ送られます。

薬品注入ですが、PAC、前苛性ソーダ(20%)、前次亜塩素酸ソーダ、中苛性ソーダ(20%)、中次亜塩素酸ソーダの方法をとっています。

汚泥処理施設は加圧脱水方式によるものでケーキ含水率を 65～85%に脱水し埋立処分しています。

また、沈澱設備とろ過施設が水質汚濁防止法で特定施設に指定されており、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく総量規制によりCOD濃度、更に平成16年度より全窒素・全リン濃度を連続自動測定し、汚濁負荷量の測定を行っています。

平成 23 年 4 月より、中田井浄水場等の運転管理は水道法第 24 条の 3 に基づく第三者委託で、水 ing 株式会社(旧社名 荏原エンジニアリングサービス株式会社)が行っております。

中田井調整池原水の水質概要


平成 23 年度の中田井浄水場の原水は、夏季に台風による豪雨もありましたが、年間を通じて比較的良好でありました。



管理本館




浄水施設(沈澱池)

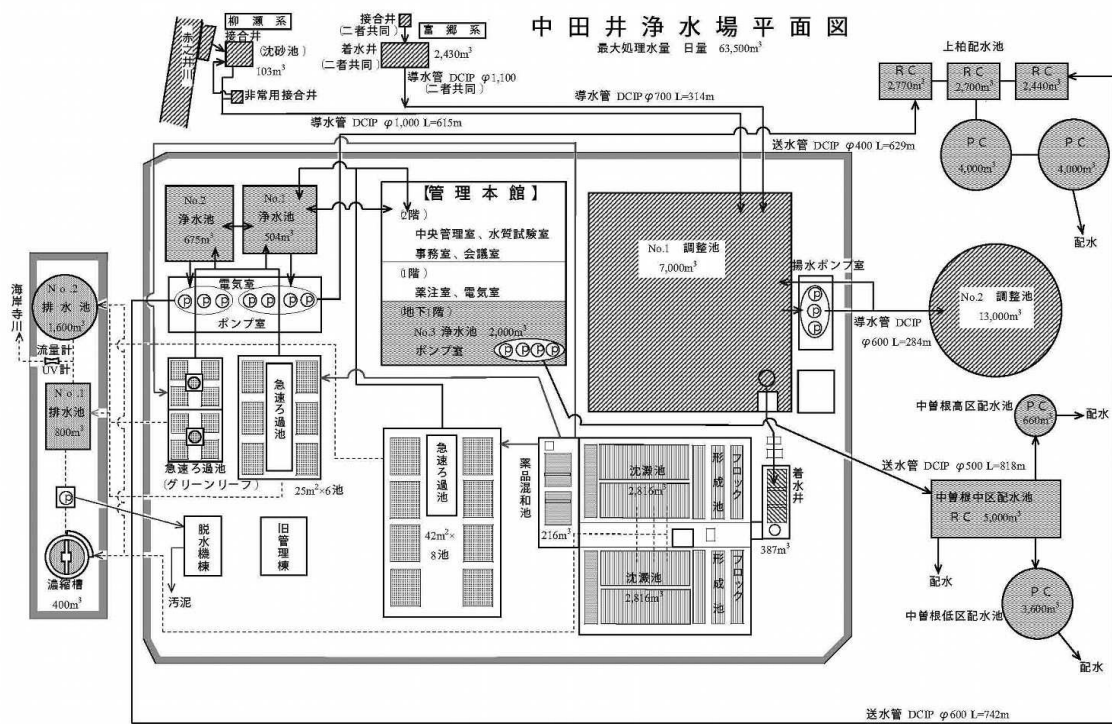

中田井浄水場 平面図

場内毎日試験(検査)・毎週試験(検査)地点

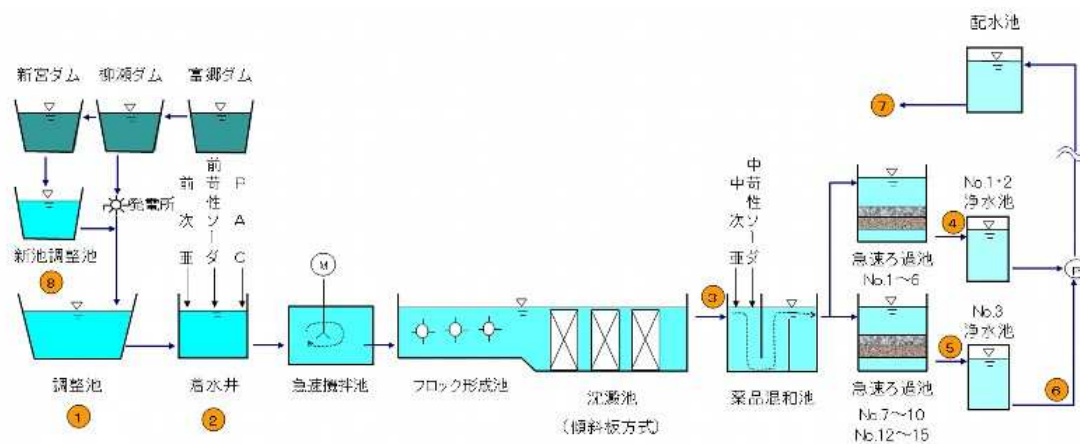

No.	採 水 地 点	備 考
1	中 田 井 調 整 池 (原 水)	No.1 調整池入口
2	着 水 井 (原 水)	前薬品注入前
3	沈 澱 水	中薬品注入前
4	ろ 過 水 (1)	急速ろ過池 No.1~6
5	ろ 過 水 (2)	急速ろ過池 No.7~10、12~15
6	浄 水	No.3 浄水池
7	配 水	中曽根配水池系
8	新 池 調 整 池 (原 水)	※年2回全項目



中央管理室



水質自動分析計



浄水場 全景

原水全項目試験結果

(原水:中田井調整池)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			4	10	2	5	1	1
			9:40	9:30	9:30	9:30	9:30	9:30
天	候	前 日 当 日	晴 晴	晴 晴	曇 曇	曇 晴	晴 晴	晴 曇
気 温	(℃)		8.7	23.2	20.5	25.4	29.2	27.6
水 温	(℃)		7.9	12.7	14.4	18.4	19.2	20.5
一 般 細 菌	(1ml中)		6	3	110	37	57	620
大 腸 菌	(100ml中)		0	0	49	7.8	2.0	0
大 腸 菌 群	(100ml中)		2.0	4.0	130	130	79	920
嫌 気 性 芽 胞 菌	(100ml中)		1	0	8	2	4	2
カドミウム及びその化合物	(mg/L)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
水 銀 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)		<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0001	0.0002	<0.0001
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)		0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)		0.0003	0.0002	0.0001	0.0003	0.0004	0.0005
六 価 クロム 化 合 物	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)		0.28	0.26	0.32	0.19	0.22	0.21
フッ素及びその化合物	(mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)		0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
四 塩 化 炭 素	(mg/L)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
1, 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ペ ン ゼ ン	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 素 酸	(mg/L)		<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジブromクロロメタン	(mg/L)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
臭 素 酸	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ブromジクロロメタン	(mg/L)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホルムアルデヒド	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	(mg/L)		0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)		0.03	0.02	0.13	0.04	0.10	0.02
鉄 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)		0.19	0.12	0.11	0.06	0.11	0.12
銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)		0.001	0.002	<0.001	0.002	0.003	0.002
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)		1.94	1.88	1.63	1.40	1.28	1.43
マンガン及びその化合物	(mg/L)		0.041	0.040	0.016	0.015	0.024	0.047
塩 化 物 イ オ ン	(mg/L)		2.28	2.36	2.71	1.63	1.45	1.51
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)		29.0	29.4	20.4	17.6	15.4	17.3
蒸 発 残 留 物	(mg/L)		60	81	54	42	45	40
陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ジ エ オ ス ミ ン	(mg/L)		<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フ ェ ノ ール 類	(mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)		0.5	0.5	0.9	0.7	0.7	0.8
pH	電極法 比色法		7.38 6.8	7.30 6.9	7.30 6.8	7.23 6.8	7.13 6.8	6.95 6.9
臭 気	気 度 (度)		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
濁 度	(度)		3.0	3.0	5.5	3.7	5.0	4.8
遊 離 炭 酸	(mg/L)		1.5	1.1	4.7	1.4	2.5	1.3
総 ア ル カ リ 度	(mg/L)		0.6	1.4	1.1	1.0	1.1	2.7
電 気 伝 導 率	(μS/cm)		21.7	22.3	13.9	13.5	12.1	14.4
ケ イ 素	(mg/L)		74.3	75.2	54.6	46.7	43.0	48.3
カ ル シ ウ ム	(mg/L)		3.65	3.13	2.95	3.00	3.27	3.73
マ グ ネ シ ウ ム	(mg/L)		7.06	7.12	5.65	4.79	4.31	4.84
カ リ ウ ム	(mg/L)		1.80	1.73	1.20	1.13	0.97	1.06
硫 酸 イ オ ン	(mg/L)		0.41	0.40	0.44	0.36	0.32	0.33
溶 存 酸 素 (D O)	(mg/L)		7.39	7.29	6.06	4.47	4.41	4.61
生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)		11.4	9.9	9.8	8.9	8.7	7.0
浮 遊 物 質 (S S)	(mg/L)		0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5
全 窒 素	(mg/L)		<1	<1	3	<1	2	<1
全 磷	(mg/L)		0.51	0.41	0.51	0.36	0.42	0.41
ア ン モ ニ ア 態 窒 素	(mg/L)		0.004	0.003	0.016	0.007	0.010	0.005
ク ロ ロ フ ィ ル a	(ug/L)		0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01
トリハロメタン生成能	(mg/L)		<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0
			0.0140	0.0083	0.0193	0.0239	0.0267	0.0222

10 3	11 1	12 1	1 10	2 6	3 7	最 大 値	最 小 値	平 均 値
13:15 晴 晴	10:20 晴 晴	11:20 晴 小雨	13:20 晴 晴	13:55 曇 曇	9:20 曇 曇			
21.6	19.5	10.8	7.2	9.7	11.6	29.2	7.2	17.9
17.8	17.5	14.9	8.4	6.9	6.7	20.5	6.7	13.8
44	62	60	11	12	8	620	3	86
1.8	0	23	2.0	0	0	49	0	7.1
540	1600	2.0	23	0	0	1600	0	290
2	5	2	3	1	2	8	0	3
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.0001	0.0001	0.0001	0.0003	<0.0001	<0.0001	0.0003	<0.0001	<0.0001
<0.0001	<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001
0.0004	0.0004	0.0004	0.0003	0.0003	0.0003	0.0005	0.0001	0.0003
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.23	0.21	0.23	0.21	0.22	0.24	0.32	0.19	0.24
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
0.03	0.02	0.03	0.03	0.04	0.02	0.13	0.02	0.04
0.06	0.08	0.10	0.09	0.07	0.07	0.19	0.06	0.10
0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	<0.001	0.002
1.40	1.54	1.85	2.42	1.85	1.71	2.42	1.28	1.69
0.012	0.022	0.040	0.017	0.015	0.020	0.047	0.012	0.026
1.37	1.37	2.73	2.74	2.05	1.87	2.74	1.37	2.01
14.3	18.1	20.3	23.6	23.0	25.0	29.4	14.3	21.1
46	56	61	48	45	60	81	40	53
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.9	0.5	0.6
7.31	6.99	7.30	7.23	7.41	7.35	7.41	6.95	7.24
6.9	6.7	6.8	6.9	6.9	6.7	6.9	6.7	6.8
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
3.5	3.4	3.5	2.7	6.2	1.6	6.2	1.6	3.8
1.8	1.3	1.5	1.4	1.5	0.8	4.7	0.8	1.7
1.3	2.3	1.6	1.8	<0.5	0.6	2.7	<0.5	1.3
12.4	14.6	16.7	18.5	19.1	19.3	22.3	12.1	16.5
41.0	49.0	55.7	64.8	59.9	64.6	75.2	41.0	56.4
3.64	3.52	3.61	3.40	3.14	3.42	3.73	2.95	3.37
4.35	4.89	5.75	5.94	6.24	6.98	7.12	4.31	5.66
0.93	1.21	1.33	1.44	1.48	1.64	1.80	0.93	1.33
0.36	0.33	0.46	0.53	0.40	0.39	0.53	0.32	0.39
4.19	5.68	5.89	7.04	7.13	7.15	7.39	4.19	5.94
9.3	8.8	9.2	11.8	11.7	11.6	11.8	7.0	9.8
0.3	0.1	0.8	0.3	0.1	0.4	0.8	0.1	0.4
1	<1	2	<1	<1	<1	3	<1	1
0.40	0.26	0.43	0.37	0.34	0.39	0.51	0.26	0.40
0.007	0.005	0.005	0.005	0.001	0.003	0.016	0.001	0.006
0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.02
<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0
0.0275	0.0106	0.0121	0.0103	0.0167	0.0098	0.0275	0.0083	0.0168

生物試験成績表

平成 23年度

採水場所		中田井調整池											
採水年月日		23.4.4	23.5.10	23.6.2	23.7.5	23.8.1	23.9.1	23.10.3	23.11.1	23.12.1	24.1.10	24.2.6	24.3.7
天候		晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	小雨	晴	曇	曇
採水時刻		9:40	9:30	9:30	9:30	9:30	9:30	13:15	10:20	11:20	13:20	13:55	9:20
気温 (℃)		8.7	23.2	20.5	25.4	29.2	27.6	21.6	19.5	10.8	7.2	9.7	11.6
水温 (℃)		7.9	12.7	14.4	18.4	19.2	20.5	17.8	17.5	14.9	8.4	6.9	6.7
pH 値	電極法	7.38	7.30	7.30	7.23	7.13	6.95	7.31	6.99	7.30	7.23	7.41	7.35
	比色法	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.7	6.9	6.7	6.8	6.9	6.9	6.7
真菌類													
藍藻類													
珪藻類		900	1550	250	600	500	700	500	350	650	800	1300	1150
Melosira			100			150	50			50	50	50	
Cocconeis			50										
Synedra		50	50	100	200			100	150			50	
Amphora												50	
Navicula		550	550		200	200	500	250	100	450	600	900	800
Pinnularia		100	150										
Cymbella				50	50								
Diatoma			50										
Fragilaria								50	100				
Attheya												100	
Cyclotella		200	600	100	150	150	150	100		150	150	150	350
緑藻類		50			50		50						100
Pandorina		50											50
Scenedesmus							50						
Scenedesmus					50								
Occystis													50
Schroederia													
Coelastrum													
Spirogyra													
Actinastrum													
黄金藻類									50				
環形動物													
渦鞭藻類		50	50					50	50				
鞭毛虫類		50	50		250	150	50	100	50	100	150		
根足虫類													
絨毛虫類		200											
輪虫類													
橈脚類													
枝角類													
生物総数		1250	1650	250	900	650	800	650	500	750	950	1300	1250

水質管理目標設定項目 試験(検査)結果

採 水 場 所	中田井調整池		最 大 値	最 小 値	平 均 値
	7	2			
	5	6			
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003
ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トルエン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
亜塩素酸 (mg/L)	—	—	—	—	—
二酸化塩素 (mg/L)	—	—	—	—	—
ジクロロアセトニトリル (mg/L)	—	—	—	—	—
抱水クロラール (mg/L)	—	—	—	—	—
農薬類 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
残留塩素 (mg/L)	—	—	—	—	—
カルシウム、マグネシウム(硬度) (mg/L)	17.6	23.0	23.0	17.6	20.3
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015
遊離炭酸 (mg/L)	1.0	<0.5	1.0	<0.5	0.5
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
メチルセーブチルエーテル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	3.4	1.6	3.4	1.6	2.5
臭気強度(TON)	—	—	—	—	—
蒸発残留物 (mg/L)	42	45	45	42	44
濁度 (度)	1.4	1.5	1.5	1.4	1.4
pH値	7.23	7.41	7.41	7.23	7.32
腐食性(ランゲリア指数)	—	—	—	—	—
従属栄養細菌 (個/ml)	1900	290	1900	290	1100
1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04

中田井調整池原水毎週試験結果

項 目		月													年 間
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
気 温 (℃)	最大値	14.1	19.4	27.1	26.5	29.6	29.5	21.4	14.6	11.5	6.4	8.2	8.0	29.6	
	最小値	10.7	18.5	22.0	25.2	27.9	21.3	17.5	10.5	10.7	2.7	5.8	8.0	2.7	
	平均値	12.4	19.0	24.6	25.9	28.8	25.4	19.5	12.6	11.1	4.6	7.0	8.0	16.5	
水 温 (℃)	最大値	9.7	14.0	16.4	19.1	19.7	20.0	17.6	17.2	11.7	7.2	6.2	7.1	20.0	
	最小値	9.1	13.5	15.2	19.1	19.6	19.2	17.5	15.1	10.3	7.1	6.1	6.7	6.1	
	平均値	9.4	13.8	15.8	19.1	19.7	19.6	17.6	16.2	11.0	7.2	6.2	6.9	13.5	
一 般 細 菌 (1ml中)	最大値	16	10	85	260	390	230	420	65	39	14	21	12	420	
	最小値	0	7	33	95	270	49	23	44	23	12	7	11	0	
	平均値	8	9	59	180	330	140	220	55	31	13	14	12	89	
大 腸 菌 (100ml中)	最大値	0	0	14	41	7.8	79	7.8	11	2.0	0	2.0	0	79	
	最小値	0	0	4.5	0	0	9.1	2.0	0	1.8	0	2.0	0	0	
	平均値	0	0	9.3	21	3.9	44	4.9	5.5	1.9	0	2.0	0	7.7	
大 腸 菌 群 (100ml中)	最大値	4.0	33	130	920	1600	1600	170	920	920	79	4.5	2.0	1600	
	最小値	4.0	6.8	94	28	1600	1600	33	540	110	31	0	0	0	
	平均値	4.0	20	110	470	1600	1600	100	730	520	55	2.3	1.0	434	
嫌 気 性 芽 胞 菌 (100ml中)	最大値	0	1	3	1	2	4	1	1	3	1	1	2	4	
	最小値	0	0	2	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	
	平均値	0	1	3	1	2	4	1	1	3	1	1	2	1	
硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	最大値	0.26	0.26	0.33	0.21	0.22	0.26	0.22	0.20	0.20	0.22	0.23	0.26	0.33	
	最小値	0.25	0.24	0.28	0.20	0.22	0.22	0.22	0.20	0.13	0.22	0.22	0.25	0.13	
	平均値	0.26	0.25	0.31	0.21	0.22	0.24	0.22	0.20	0.17	0.22	0.23	0.26	0.23	
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	最大値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
	最小値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
	平均値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
フッ 素 及 び その 化 合 物 (mg/L)	最大値	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
	最小値	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
	平均値	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
塩 素 酸 (mg/L)	最大値	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	
	最小値	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	
	平均値	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	
亜 鉛 及 び その 化 合 物 (mg/L)	最大値	0.001	<0.001	0.002	0.003	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	<0.001	0.003	
	最小値	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	平均値	<0.001	<0.001	0.001	0.003	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
鉄 及 び その 化 合 物 (mg/L)	最大値	0.14	0.11	0.08	0.09	0.13	0.20	0.08	0.10	0.12	0.09	0.10	0.06	0.20	
	最小値	0.14	0.09	0.08	0.07	0.12	0.11	0.07	0.08	0.11	0.08	0.06	0.05	0.05	
	平均値	0.14	0.10	0.08	0.08	0.13	0.16	0.08	0.09	0.12	0.09	0.08	0.06	0.10	
ナトリウム及び その 化 合 物 (mg/L)	最大値	2.01	2.08	1.85	1.60	1.43	1.46	1.52	1.67	3.01	2.71	1.89	1.87	3.01	
	最小値	2.00	2.01	1.76	1.47	1.37	1.36	1.46	1.67	2.66	2.30	1.87	1.85	1.36	
	平均値	2.01	2.05	1.81	1.54	1.40	1.41	1.49	1.67	2.84	2.51	1.88	1.86	1.87	
マンガン及び その 化 合 物 (mg/L)	最大値	0.042	0.041	0.024	0.024	0.052	0.024	0.018	0.032	0.030	0.016	0.022	0.018	0.052	
	最小値	0.040	0.039	0.013	0.020	0.048	0.019	0.015	0.021	0.025	0.015	0.016	0.017	0.013	
	平均値	0.041	0.040	0.019	0.022	0.050	0.022	0.017	0.027	0.028	0.016	0.019	0.018	0.026	
塩化物イオン (mg/L)	最大値	2.32	2.77	2.20	1.58	1.49	1.68	1.83	1.41	2.15	2.80	1.79	3.03	3.03	
	最小値	2.31	2.39	1.90	1.55	1.45	1.12	1.38	1.32	1.47	2.28	1.76	1.90	1.12	
	平均値	2.32	2.58	2.05	1.57	1.47	1.40	1.61	1.37	1.81	2.54	1.78	2.47	1.91	
硬 度 (mg/L)	最大値	29.1	29.4	22.0	18.6	16.6	16.2	15.8	20.0	24.2	24.3	24.9	25.9	29.4	
	最小値	28.8	28.7	20.4	17.9	16.5	14.9	15.2	19.2	22.4	24.0	21.8	25.1	14.9	
	平均値	29.0	29.1	21.2	18.3	16.6	15.6	15.5	19.6	23.3	24.2	23.4	25.5	21.7	

(採水地点:中田井調整池)

項 目		月													
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
蒸 発 残 留 物	最大値	55	68	66	50	59	45	49	49	70	56	50	59	70	
	最小値	51	59	51	41	45	43	47	42	50	46	46	40	40	
	(mg/L) 平均値	53	64	59	46	52	44	48	46	60	51	48	50	52	
T O C	最大値	0.6	0.6	0.9	0.7	0.8	1.0	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	1.0	
	最小値	0.5	0.6	0.8	0.7	0.7	0.9	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	(mg/L) 平均値	0.6	0.6	0.9	0.7	0.8	1.0	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	
pH 値	電極法	最大値	7.48	7.37	7.19	7.23	7.01	7.28	7.13	7.24	7.26	7.37	7.32	7.32	7.48
		最小値	7.43	7.34	7.14	7.11	6.96	7.23	7.04	7.13	7.24	7.36	7.31	7.30	6.96
		平均値	7.46	7.36	7.17	7.17	6.99	7.26	7.09	7.19	7.25	7.37	7.32	7.31	7.24
	比色法	最大値	6.9	6.9	6.8	6.8	6.7	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.9	6.9
		最小値	6.9	6.9	6.8	6.8	6.7	6.9	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7
		平均値	6.9	6.9	6.8	6.8	6.7	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.9	6.8
臭 気	最大値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	最小値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	平均値	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
色 度	最大値	2.5	2.8	3.8	4.3	4.7	5.2	3.5	3.3	3.2	2.3	2.0	1.6	5.2	
	最小値	2.3	2.5	3.7	3.9	4.6	4.0	3.3	3.2	2.7	2.2	2.0	1.3	1.3	
	(度) 平均値	2.4	2.7	3.8	4.1	4.7	4.6	3.4	3.3	3.0	2.3	2.0	1.5	3.1	
濁 度	最大値	1.1	1.2	1.6	1.2	1.3	3.4	1.1	1.3	1.5	1.2	1.1	0.9	3.4	
	最小値	1.1	1.1	1.2	1.2	1.1	2.3	1.0	1.2	1.2	1.2	1.1	0.8	0.8	
	(度) 平均値	1.1	1.2	1.4	1.2	1.2	2.9	1.1	1.3	1.4	1.2	1.1	0.9	1.3	
アルカリ度	最大値	21.4	22.7	16.0	15.0	13.6	12.4	12.6	15.4	18.6	19.0	19.8	19.5	22.7	
	最小値	21.2	22.3	14.0	14.4	13.5	12.1	12.4	14.6	18.1	18.4	18.6	19.3	12.1	
	(mg/L) 平均値	21.3	22.5	15.0	14.7	13.6	12.3	12.5	15.0	18.4	18.7	19.2	19.4	16.9	
電気伝導率	最大値	73.8	75.5	56.4	49.2	46.1	43.5	43.4	53.1	67.1	69.6	63.5	65.4	75.5	
	最小値	73.4	74.7	55.1	47.1	45.8	40.6	42.3	51.3	66.4	63.5	61.7	62.4	40.6	
	(μS/cm) 平均値	73.6	75.1	55.8	48.2	46.0	42.1	42.9	52.2	66.8	66.6	62.6	63.9	58.0	
硫酸イオン	最大値	7.27	7.85	6.12	4.64	4.64	4.18	4.46	5.72	6.07	7.14	6.95	7.33	7.85	
	最小値	7.22	7.36	6.04	4.47	4.32	3.52	4.25	5.59	3.66	7.11	6.79	6.89	3.52	
	(mg/L) 平均値	7.25	7.61	6.08	4.56	4.48	3.85	4.36	5.66	4.87	7.13	6.87	7.11	5.82	
アンモニア態窒素	最大値	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	<0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	
	最小値	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.01	0.01	<0.01	<0.01	
	(mg/L) 平均値	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	<0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	
S S	最大値	<1	<1	1	<1	<1	3	<1	1	1	<1	<1	<1	3	
	最小値	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
	(mg/L) 平均値	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	
D O	最大値	11.2	10.0	9.4	8.7	7.8	8.9	8.9	9.1	11.0	11.8	11.7	11.7	11.8	
	最小値	11.0	9.6	8.9	8.5	7.8	8.6	8.8	8.7	10.5	11.7	11.4	11.6	7.8	
	(mg/L) 平均値	11.1	9.8	9.2	8.6	7.8	8.8	8.9	8.9	10.8	11.8	11.6	11.7	9.9	
B O D	最大値	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.6	1.0	0.5	0.5	1.0	
	最小値	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.8	0.3	0.5	0.2	
	(mg/L) 平均値	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.9	0.4	0.5	0.4	

原水毎日試験結果

(採水場所: 中田井調整池)

月 項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
気 温 (℃)	最大値	24.3	25.3	32.3	31.8	31.6	29.3	24.0	21.8	13.3	9.1	8.8	17.3	32.3	
	最小値	8.7	15.9	20.0	24.3	24.2	20.1	15.4	8.8	3.2	2.5	0.9	3.8	0.9	
	平均値	14.7	20.1	24.0	27.4	28.5	25.3	19.8	16.0	8.6	6.0	5.1	9.4	17.1	
水 温 (℃)	最大値	11.8	16.9	19.2	19.9	21.0	20.9	18.1	17.6	14.6	8.1	6.5	11.0	21.0	
	最小値	8.0	11.8	14.1	17.5	18.8	17.5	17.2	13.9	7.8	6.3	5.1	6.1	5.1	
	平均値	9.6	13.5	15.8	18.7	19.5	19.2	17.6	16.4	10.9	7.3	6.0	7.1	13.5	
色 度 (度)	最大値	3.5	4.4	5.2	6.6	4.9	8.2	3.8	3.4	3.2	2.6	1.9	2.1	8.2	
	最小値	2.1	2.3	3.3	3.4	4.0	3.2	2.3	2.5	2.2	1.6	1.1	0.8	0.8	
	平均値	2.7	2.7	4.0	4.3	4.6	4.6	3.1	3.0	2.7	2.0	1.5	1.3	3.0	
濁 度 (度)	最大値	1.7	3.8	5.5	7.1	2.4	16	2.2	1.6	1.7	1.5	1.7	0.9	16	
	最小値	0.9	1.0	1.1	1.0	1.0	1.2	0.8	0.9	1.1	1.0	0.8	0.7	0.7	
	平均値	1.3	1.3	2.2	2.4	1.5	3.7	1.2	1.2	1.3	1.2	1.0	0.8	1.6	
臭 気	最大値	微魚臭	微藻臭	微藻臭	藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	微藻臭	藻臭	
	最小値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	平均値	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
アルカリ度 (mg/L)	最大値	22.5	23.6	15.5	14.4	13.9	14.6	14.0	16.7	20.9	21.2	20.6	19.9	23.6	
	最小値	20.1	16.8	11.9	11.5	11.8	11.2	11.3	12.6	16.2	18.3	18.2	18.9	11.2	
	平均値	21.7	21.7	13.8	13.0	12.8	12.1	12.5	14.9	19.2	19.7	19.2	19.4	16.7	
電気伝導率 (μ S/cm)	最大値	76.6	76.0	58.4	48.8	48.9	51.8	49.0	54.5	75.2	69.9	67.1	66.5	76.6	
	最小値	73.2	63.1	49.1	41.2	43.1	38.7	40.9	48.9	57.1	62.1	58.3	62.8	38.7	
	平均値	74.1	74.2	54.7	45.5	45.7	42.9	44.0	51.6	68.2	65.3	62.0	64.3	57.7	
pH	電極法	最大値	7.48	7.40	7.31	7.35	7.12	7.43	7.29	7.30	7.50	7.48	7.51	7.49	7.51
		最小値	7.31	7.20	7.10	7.08	6.86	6.91	6.90	6.94	7.24	7.30	7.30	7.30	6.86
		平均値	7.40	7.34	7.20	7.21	6.99	7.19	7.10	7.14	7.34	7.40	7.41	7.41	7.26
値	比色法	最大値	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.1	7.0	7.0	7.0	7.1	
		最小値	6.7	6.8	6.8	6.7	6.6	6.6	6.7	6.7	6.8	6.8	6.9	6.6	
		平均値	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8



調整池



着水井

着水井原水毎週試験結果

月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年 間
気 温 (℃)	最大値	14.1	19.4	27.1	26.5	29.6	27.7	21.4	14.6	11.5	6.4	8.2	8.0	29.6
	最小値	10.7	18.5	22.0	25.2	27.9	21.3	17.5	10.5	10.7	2.7	5.8	8.0	2.7
	平均値	12.4	19.0	24.6	25.9	28.8	24.5	19.5	12.6	11.1	4.6	7.0	8.0	16.5
水 温 (℃)	最大値	10.3	14.6	17.1	20.1	20.5	20.5	18.1	17.1	12.0	7.6	7.2	7.8	20.5
	最小値	9.7	14.3	15.8	19.5	20.1	19.8	17.9	15.4	10.6	7.5	6.5	7.3	6.5
	平均値	10.0	14.5	16.5	19.8	20.3	20.2	18.0	16.3	11.3	7.6	6.9	7.6	14.1
一 般 細 菌 (1ml中)	最大値	3	13	26	150	330	120	31	35	30	16	6	12	330
	最小値	0	4	22	73	83	36	18	34	28	10	2	10	0
	平均値	2	9	24	110	210	78	25	35	29	13	4	11	46
大 腸 菌 (100ml中)	最大値	0	0	2.0	81	2.0	94	2.0	2.0	2.0	2.0	7.8	0	94
	最小値	0	0	0	0	0	0	1.8	2.0	2.0	2.0	2.0	0	0
	平均値	0	0	1.0	41	1.0	47	1.9	2.0	2.0	2.0	4.9	0	8.6
大 腸 菌 群 (100ml中)	最大値	4.0	7.8	94	170	1600	540	46	1600	130	70	4.5	4.5	1600
	最小値	4.0	6.8	79	140	920	350	14	1600	70	33	0	0	0
	平均値	4.0	7.3	87	160	1300	450	30	1600	100	52	2.3	2.3	316
嫌 気 性 芽 胞 菌 (100ml中)	最大値	0	2	2	2	3	6	1	1	2	0	2	1	6
	最小値	0	0	0	2	1	4	1	0	0	0	0	0	0
	平均値	0	1	1	2	2	5	1	1	1	0	1	1	1
硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	最大値	0.27	0.25	0.34	0.21	0.23	0.26	0.23	0.20	0.25	0.23	0.23	0.26	0.34
	最小値	0.26	0.25	0.29	0.21	0.23	0.22	0.23	0.20	0.15	0.21	0.22	0.25	0.15
	平均値	0.27	0.25	0.32	0.21	0.23	0.24	0.23	0.20	0.20	0.22	0.23	0.26	0.24
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	最大値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	最小値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	平均値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
フッ素及び その化合物 (mg/L)	最大値	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	最小値	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	平均値	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
塩 素 酸 (mg/L)	最大値	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	最小値	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	平均値	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
亜 鉛 及 び その化合物 (mg/L)	最大値	0.002	<0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.001	0.002
	最小値	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	平均値	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉄 及 び その化合物 (mg/L)	最大値	0.14	0.09	0.09	0.09	0.12	0.18	0.08	0.09	0.10	0.07	0.08	0.06	0.18
	最小値	0.13	0.08	0.08	0.08	0.12	0.12	0.06	0.08	0.08	0.07	0.05	0.05	0.05
	平均値	0.14	0.09	0.09	0.09	0.12	0.15	0.07	0.09	0.09	0.07	0.07	0.06	0.09
ナトリウム及び その化合物 (mg/L)	最大値	2.01	2.02	1.80	1.57	1.36	1.39	1.49	1.67	3.00	2.71	1.86	1.87	3.00
	最小値	1.99	1.98	1.74	1.47	1.33	1.34	1.48	1.67	2.64	2.26	1.80	1.83	1.33
	平均値	2.00	2.00	1.77	1.52	1.35	1.37	1.49	1.67	2.82	2.49	1.83	1.85	1.85
マンガン及び その化合物 (mg/L)	最大値	0.029	0.028	0.022	0.023	0.033	0.026	0.014	0.025	0.018	0.013	0.015	0.013	0.033
	最小値	0.026	0.022	0.010	0.020	0.029	0.026	0.012	0.020	0.018	0.012	0.010	0.012	0.010
	平均値	0.028	0.025	0.016	0.022	0.031	0.026	0.013	0.023	0.018	0.013	0.013	0.013	0.020
塩化物イオン (mg/L)	最大値	2.33	2.55	2.11	1.58	1.44	1.72	1.29	1.35	2.69	2.92	1.74	2.54	2.92
	最小値	2.31	2.38	1.92	1.54	1.38	1.03	1.18	1.32	1.59	2.22	1.71	1.85	1.03
	平均値	2.32	2.47	2.02	1.56	1.41	1.38	1.24	1.34	2.14	2.57	1.73	2.20	1.86
硬 度 (mg/L)	最大値	29.0	29.3	21.6	18.3	16.5	16.0	15.9	20.2	24.0	24.4	25.0	25.6	29.3
	最小値	28.9	29.0	20.3	18.1	16.4	15.3	15.6	19.4	22.4	24.0	24.2	25.6	15.3
	平均値	29.0	29.2	21.0	18.2	16.5	15.7	15.8	19.8	23.2	24.2	24.6	25.6	21.9

(採水地点:着 水 井)

月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
蒸発残留物	最大値	68	66	60	50	41	40	55	52	72	56	56	48	72	
	最小値	55	60	58	49	39	40	43	46	58	46	52	41	39	
	(mg/L) 平均値	62	63	59	50	40	40	49	49	65	51	54	45	52	
T O C	最大値	0.6	0.6	0.9	0.7	0.7	0.9	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.9	
	最小値	0.5	0.6	0.8	0.6	0.7	0.9	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	
	(mg/L) 平均値	0.6	0.6	0.9	0.7	0.7	0.9	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	
pH 値	電極法	最大値	7.43	7.34	7.12	7.19	6.97	7.23	7.09	7.16	7.24	7.33	7.28	7.35	7.43
		最小値	7.40	7.32	7.07	7.08	6.88	7.07	7.01	7.09	7.21	7.26	7.28	7.33	6.88
		平均値	7.42	7.33	7.10	7.14	6.93	7.15	7.05	7.13	7.23	7.30	7.28	7.34	7.20
	比色法	最大値	6.9	6.9	6.8	6.8	6.7	6.9	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.8	6.9
		最小値	6.9	6.9	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7
		平均値	6.9	6.9	6.8	6.8	6.7	6.9	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8
臭 気	最大値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	最小値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	平均値	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
色 度	最大値	2.1	2.6	4.0	4.3	5.0	5.2	3.3	3.1	2.9	2.1	2.2	1.5	5.2	
	最小値	1.9	2.4	3.6	4.0	4.2	4.1	3.1	2.9	2.6	2.0	1.8	1.2	1.2	
	(度) 平均値	2.0	2.5	3.8	4.2	4.6	4.7	3.2	3.0	2.8	2.1	2.0	1.4	3.0	
濁 度	最大値	1.1	1.1	1.5	1.3	1.3	3.1	1.0	1.2	1.3	1.0	0.9	0.6	3.1	
	最小値	1.0	1.0	1.1	1.0	0.9	2.0	0.9	1.1	0.9	1.0	0.7	0.6	0.6	
	(度) 平均値	1.1	1.1	1.3	1.2	1.1	2.6	1.0	1.2	1.1	1.0	0.8	0.6	1.2	
アルカリ度	最大値	21.3	22.5	16.1	15.1	13.6	12.2	12.5	15.5	18.8	18.9	19.5	19.5	22.5	
	最小値	21.2	21.9	13.7	14.0	13.3	12.1	12.2	15.2	18.2	18.4	18.9	19.3	12.1	
	(mg/L) 平均値	21.3	22.2	14.9	14.6	13.5	12.2	12.4	15.4	18.5	18.7	19.2	19.4	16.8	
電気伝導率	最大値	73.5	75.3	56.6	49.0	45.6	43.1	42.1	52.4	67.4	68.7	62.8	65.0	75.3	
	最小値	73.5	74.5	54.8	47.1	44.2	40.5	41.9	50.2	66.0	63.9	61.5	64.1	40.5	
	(μS/cm) 平均値	73.5	74.9	55.7	48.1	44.9	41.8	42.0	51.3	66.7	66.3	62.2	64.6	57.7	
硫酸イオン	最大値	7.29	7.56	6.21	4.64	4.61	4.15	4.48	5.60	7.17	7.02	6.95	7.31	7.56	
	最小値	7.25	7.38	6.00	4.46	4.33	3.48	4.20	5.44	3.96	6.94	6.80	6.93	3.48	
	(mg/L) 平均値	7.27	7.47	6.11	4.55	4.47	3.82	4.34	5.52	5.57	6.98	6.88	7.12	5.84	
アンモニア態窒素	最大値	0.02	0.02	0.04	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.04	
	最小値	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
	(mg/L) 平均値	0.01	0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	
S S	最大値	<1	<1	1	<1	<1	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	
	最小値	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
	(mg/L) 平均値	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
D O	最大値	11.0	9.6	9.1	8.5	7.7	8.6	8.6	8.8	10.8	11.6	11.6	11.5	11.6	
	最小値	10.8	9.3	8.7	8.2	7.7	8.4	8.4	8.5	10.3	11.5	11.4	11.4	7.7	
	(mg/L) 平均値	10.9	9.5	8.9	8.4	7.7	8.5	8.5	8.7	10.6	11.6	11.5	11.5	9.7	
B O D	最大値	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.8	0.4	0.6	0.5	1.1	1.1	
	最小値	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.2	0.4	0.2	
	(mg/L) 平均値	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.6	0.4	0.6	0.4	0.8	0.4	

原水毎日試験結果

(採水場所:着水井)

項 目 \ 月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年 間
気 温 (℃)	最大値	24.3	25.3	32.3	31.8	31.6	29.3	24.0	21.8	13.3	9.1	8.8	17.3	32.3
	最小値	8.7	15.9	20.0	24.3	24.2	20.1	15.4	8.8	3.2	2.5	0.9	3.8	0.9
	平均値	14.7	20.1	24.0	27.4	28.5	25.3	19.8	16.0	8.6	6.0	5.1	9.4	17.1
水 温 (℃)	最大値	12.2	15.0	19.0	20.0	21.1	21.4	18.2	17.9	14.9	8.8	7.2	9.0	21.4
	最小値	8.5	12.4	14.6	18.4	19.7	18.0	17.4	14.7	8.7	6.9	6.2	6.7	6.2
	平均値	10.1	13.9	16.3	19.4	20.2	19.6	18.0	16.7	11.4	7.9	6.8	7.7	14.0
色 度 (度)	最大値	3.2	4.1	5.3	5.9	4.8	7.4	3.5	3.1	2.9	2.3	1.8	1.6	7.4
	最小値	0.8	1.6	2.8	3.0	4.1	3.4	2.3	<0.5	1.8	1.2	<0.5	0.9	<0.5
	平均値	2.3	2.5	3.9	4.2	4.4	4.5	2.9	2.8	2.4	1.8	1.3	1.2	2.8
濁 度 (度)	最大値	1.6	3.3	4.9	6.5	2.3	13.6	2.3	1.5	1.6	1.3	1.0	0.8	13.6
	最小値	0.8	0.9	1.0	1.0	0.9	1.0	0.7	0.9	0.9	0.9	0.7	0.5	0.5
	平均値	1.2	1.2	2.2	2.3	1.4	3.5	1.1	1.1	1.1	1.1	0.8	0.6	1.5
臭 気	最大値	微魚臭	微藻臭	微藻臭	藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	微藻臭	藻臭
	最小値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	平均値	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルカリ度 (mg/L)	最大値	22.6	23.2	15.5	14.1	13.9	14.5	14.5	16.7	20.5	21.6	21.4	20.5	23.2
	最小値	20.8	16.8	12.1	11.3	11.8	11.0	11.4	13.1	15.9	18.4	18.2	18.6	11.0
	平均値	21.5	21.6	13.8	12.8	12.8	12.2	12.5	15.0	19.2	20.0	19.2	19.4	16.7
電気伝導率 (μ S/cm)	最大値	75.7	75.3	58.4	48.8	49.7	49.5	48.8	53.5	78.7	68.7	66.6	66.3	78.7
	最小値	73.2	62.7	49.0	40.6	42.5	39.2	40.7	48.8	55.7	62.9	58.2	62.3	39.2
	平均値	73.8	74.1	54.5	45.2	45.2	42.0	43.7	51.1	68.1	65.2	61.6	64.0	57.4
pH 値	電極法 最大値	7.43	7.34	7.25	7.26	7.08	7.32	7.26	7.20	7.48	7.50	7.50	7.50	7.50
	電極法 最小値	7.25	7.23	7.04	7.01	6.79	6.83	6.91	6.95	7.21	7.37	7.34	7.35	6.79
	電極法 平均値	7.37	7.28	7.14	7.15	6.94	7.15	7.08	7.11	7.31	7.43	7.40	7.42	7.23
	比色法 最大値	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	7.0
	比色法 最小値	6.7	6.8	6.7	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.8	6.8	6.6
	比色法 平均値	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8

原水全項目試験結果

(原水:新池調整池)

採 水 月 日			5	11	最 大 値	最 小 値	平 均 値
採 水 時 刻			10	1			
			9:50	10:00			
天	候	前 日 当 日	晴 晴	晴 晴			
気 温	(℃)		24.8	19.2	24.8	19.2	22.0
水 温	(℃)		14.8	17.2	17.2	14.8	16.0
一 般 細 菌	(1ml中)		30	110	110	30	70
大 腸 菌	(100ml中)		4.5	0	4.5	0	2.3
大 腸 菌 群	(100ml中)		31	2400	2400	31	1200
嫌 気 性 芽 胞 菌	(100ml中)		1	2	2	1	2
カドミウム及びその化合物	(mg/L)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
水 銀 及 び 其 の 化 合 物	(mg/L)		<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)		<0.0001	0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001
鉛 及 び 其 の 化 合 物	(mg/L)		<0.0001	0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)		0.0003	0.0004	0.0004	0.0003	0.0004
六価クロム化合物	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
シアニ化物イオン及び塩化シアニ	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)		0.38	0.31	0.38	0.31	0.35
フッ素及びその化合物	(mg/L)		0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)		0.03	0.02	0.03	0.02	0.02
四 塩 化 炭 素	(mg/L)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
1, 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シタ-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ペ ン ゼ ン	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 素 酸	(mg/L)		<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジブロモクロロメタン	(mg/L)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
臭 素 酸	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総 トリハロメタン	(mg/L)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロ酢酸	(mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン	(mg/L)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホルムアルデヒド	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	(mg/L)		<0.001	0.002	0.002	<0.001	0.001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)		0.03	<0.01	0.03	<0.01	0.02
鉄 及 び 其 の 化 合 物	(mg/L)		0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
銅 及 び 其 の 化 合 物	(mg/L)		0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)		4.41	3.14	4.41	3.14	3.78
マンガン及びその化合物	(mg/L)		0.018	0.016	0.018	0.016	0.017
塩 化 物 イ オ ン	(mg/L)		5.48	2.89	5.48	2.89	4.19
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)		29.8	23.5	29.8	23.5	26.7
蒸 発 残 留 物	(mg/L)		89	49	89	49	69
陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ジ エ オ ス ミ ン	(mg/L)		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フ ェ ノ ール 類	(mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)		0.8	0.6	0.8	0.6	0.7
pH	値	電極法 比色法	7.51 6.9	7.40 6.9	7.51 6.9	7.40 6.9	7.46 6.9
臭	気		生ぐさ臭	異常なし	生ぐさ臭	異常なし	-
色	度 (度)		3.1	3.2	3.2	3.1	3.2
濁	度 (度)		1.5	1.3	1.5	1.3	1.4
遊 離 炭 酸	(mg/L)		0.7	1.4	1.4	0.7	1.0
総 ア ル カ リ 度	(mg/L)		22.6	18.5	22.6	18.5	20.6
電 気 伝 導 率 (μS/cm)			92.0	70.3	92.0	70.3	81.2
ケ イ 素	(mg/L)		3.68	4.85	4.85	3.68	4.27
カ ル シ ウ ム	(mg/L)		7.89	6.43	7.89	6.43	7.16
マ グ ネ シ ウ ム	(mg/L)		1.45	1.21	1.45	1.21	1.33
カ リ ウ ム	(mg/L)		0.71	0.69	0.71	0.69	0.70
硫 酸 イ オ ン	(mg/L)		9.97	7.70	9.97	7.70	8.84
溶 存 酸 素 (D O)	(mg/L)		10.3	9.4	10.3	9.4	9.9
生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)		0.7	0.4	0.7	0.4	0.6
浮 遊 物 質 (S S)	(mg/L)		1	1	1	1	1
全 窒 素	(mg/L)		0.54	0.58	0.58	0.54	0.56
全 磷	(mg/L)		0.006	0.007	0.007	0.006	0.007
ア ン モ ニ ア 態 窒 素	(mg/L)		0.02	0.01	0.02	0.01	0.01
ク ロ フ ィ ル a	(ug/L)		2.7	<2.0	2.7	<2.0	<2.0
トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.0131	0.0115	0.0131	0.0115	0.0123

沈澱水毎週検査結果

月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年 間
項 目	最大値	14.1	19.4	27.1	26.5	29.6	27.7	21.4	14.6	11.5	6.4	8.2	8.0	29.6
	最小値	10.7	18.5	22.0	25.2	27.9	21.3	17.5	10.5	10.7	2.7	5.8	8.0	2.7
(°C)	平均値	12.4	19.0	24.6	25.9	28.8	24.5	19.5	12.6	11.1	4.6	7.0	8.0	16.5
	最大値	10.2	14.9	17.4	20.1	20.7	20.5	18.1	17.1	12.0	7.7	6.7	7.8	20.7
水 温	最小値	9.7	14.4	16.1	19.7	20.5	20.0	17.9	15.4	10.7	7.5	6.5	7.2	6.5
	平均値	10.0	14.7	16.8	19.9	20.6	20.3	18.0	16.3	11.4	7.6	6.6	7.5	14.1
一 般 細 菌	最大値	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	最小値	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1ml中)	平均値	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌	最大値	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	最小値	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(100ml中)	平均値	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
硝 酸 態 窒 素	最大値	0.27	0.25	0.33	0.22	0.22	0.27	0.23	0.20	0.27	0.23	0.23	0.26	0.33
	最小値	0.27	0.25	0.28	0.22	0.22	0.26	0.22	0.20	0.23	0.21	0.22	0.25	0.20
(mg/L)	平均値	0.27	0.25	0.31	0.22	0.22	0.27	0.23	0.20	0.25	0.22	0.23	0.26	0.24
亜硝酸態窒素	最大値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	最小値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
(mg/L)	平均値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
フッ素及び その化合物	最大値	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	最小値	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
(mg/L)	平均値	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
塩 素 酸	最大値	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07
	最小値	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
(mg/L)	平均値	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
亜鉛及び その化合物	最大値	0.002	<0.001	0.003	0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	0.003
	最小値	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
(mg/L)	平均値	0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉄 及 び その化合物	最大値	0.03	0.02	0.01	0.01	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.03
	最小値	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01
(mg/L)	平均値	0.03	0.02	0.01	0.01	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02
ナトリウム及び その化合物	最大値	3.08	3.11	3.09	2.73	2.86	3.30	2.72	3.30	3.81	3.55	2.68	2.54	3.81
	最小値	2.97	3.09	3.03	2.66	2.83	2.80	2.70	3.20	3.55	3.09	2.66	2.51	2.51
(mg/L)	平均値	3.03	3.10	3.06	2.70	2.85	3.05	2.71	3.25	3.68	3.32	2.67	2.53	2.99
マンガン及び その化合物	最大値	0.026	0.019	0.005	0.005	0.026	0.008	0.005	0.019	0.016	0.006	0.010	0.011	0.026
	最小値	0.025	0.016	0.003	0.004	0.025	0.004	0.004	0.006	0.012	0.005	0.007	0.011	0.003
(mg/L)	平均値	0.026	0.018	0.004	0.005	0.026	0.006	0.005	0.013	0.014	0.006	0.009	0.011	0.012
塩化物イオン	最大値	5.10	4.81	4.69	3.88	3.79	3.63	3.18	3.56	5.38	5.02	3.66	4.25	5.38
	最小値	4.66	4.75	3.94	3.74	3.59	3.43	3.13	3.56	4.51	4.07	3.57	3.69	3.13
(mg/L)	平均値	4.88	4.78	4.32	3.81	3.69	3.53	3.16	3.56	4.95	4.55	3.62	3.97	4.07

(採水地点:沈澱池末)

項 目 \ 月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年 間
硬 度 (mg/L)	最大値	29.1	29.4	21.7	18.2	16.4	16.1	15.8	19.8	23.9	24.3	24.8	25.6	29.4
	最小値	28.9	28.8	20.0	17.8	16.1	14.9	15.3	19.4	21.8	23.9	24.5	25.4	14.9
	平均値	29.0	29.1	20.9	18.0	16.3	15.5	15.6	19.6	22.9	24.1	24.7	25.5	21.7
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	最大値	60	66	53	53	43	55	55	55	67	59	61	59	67
	最小値	53	52	42	41	40	40	53	48	53	54	53	58	40
	平均値	57	59	48	47	42	48	54	52	60	57	57	59	53
T O C (mg/L)	最大値	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6
	最小値	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3
	平均値	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
pH 値	電極法最大値	7.33	7.27	7.10	7.10	7.06	7.24	7.11	7.21	7.16	7.24	7.24	7.25	7.33
	電極法最小値	7.27	7.26	7.08	7.08	7.01	7.11	7.08	7.16	7.13	7.21	7.21	7.24	7.01
	電極法平均値	7.30	7.27	7.09	7.09	7.04	7.18	7.10	7.19	7.15	7.23	7.23	7.25	7.17
	比色法最大値	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9	6.7	6.7	6.7	6.8	6.9
	比色法最小値	6.9	6.9	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7
	比色法平均値	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8
臭 気	最大値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	最小値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	平均値	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
色 度 (度)	最大値	0.5	0.6	<0.5	<0.5	0.6	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6
	最小値	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	平均値	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	最大値	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.6	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.6
	最小値	0.2	0.3	0.1	0.1	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1
	平均値	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.6	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3
ア ル カ リ 度 (mg/L)	最大値	20.0	21.5	15.2	14.0	14.7	12.0	12.3	15.1	17.3	17.7	18.2	18.0	21.5
	最小値	20.0	21.1	13.2	13.7	13.7	11.6	12.2	14.9	17.0	17.1	17.7	17.9	11.6
	平均値	20.0	21.3	14.2	13.9	14.2	11.8	12.3	15.0	17.2	17.4	18.0	18.0	16.1
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	最大値	80.8	82.5	64.0	55.5	54.8	51.8	50.1	61.0	73.7	74.6	67.9	68.6	82.5
	最小値	80.5	81.9	63.4	54.6	53.9	50.9	48.3	58.7	72.6	69.4	67.4	67.3	48.3
	平均値	80.7	82.2	63.7	55.1	54.4	51.4	49.2	59.9	73.2	72.0	67.7	68.0	64.8
硫 酸 イ オ ン (mg/L)	最大値	7.97	7.99	6.52	5.04	5.00	4.65	4.81	6.01	8.05	7.35	7.50	7.56	8.05
	最小値	7.65	7.83	6.31	4.77	4.80	4.21	4.53	6.01	6.71	7.30	7.15	7.25	4.21
	平均値	7.81	7.91	6.42	4.91	4.90	4.43	4.67	6.01	7.38	7.33	7.33	7.41	6.37
残 留 塩 素 (mg/L)	最大値	0.26	0.22	0.22	0.26	0.26	0.24	0.22	0.25	0.27	0.29	0.19	0.20	0.29
	最小値	0.25	0.20	0.16	0.24	0.25	0.21	0.10	0.21	0.22	0.20	0.14	0.20	0.10
	平均値	0.26	0.21	0.19	0.25	0.26	0.23	0.16	0.23	0.25	0.25	0.17	0.20	0.22

沈 澱 水 毎 日 検 査 結 果

(採水場所:沈澱池末)

月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年 間
項 目	最大値	24.3	25.3	32.3	31.8	31.6	29.3	24.0	21.8	13.3	9.1	8.8	17.3	32.3
	最小値	8.7	15.9	20.0	24.3	24.2	20.1	15.4	8.8	3.2	2.5	0.9	3.8	0.9
	平均値	14.7	20.1	24.0	27.4	28.5	25.3	19.8	16.0	8.6	6.0	5.1	9.4	17.1
気 温 (℃)	最大値	12.7	15.2	19.3	20.1	21.6	22.0	18.3	17.9	14.7	8.9	7.3	9.0	22.0
	最小値	8.3	12.5	14.7	18.7	19.8	18.1	17.5	14.8	8.8	7.0	6.1	6.5	6.1
	平均値	10.1	14.0	16.5	19.6	20.5	19.9	18.0	16.7	11.4	7.9	6.7	7.5	14.1
水 温 (℃)	最大値	0.9	1.0	<0.5	<0.5	0.7	1.1	0.7	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.1
	最小値	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	平均値	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
色 度 (度)	最大値	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6	0.7	0.4	0.4	0.5	0.4	0.7
	最小値	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	<0.1	<0.1
	平均値	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
濁 度 (度)	最大値	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6	0.7	0.4	0.4	0.5	0.4	0.7
	最小値	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	<0.1	<0.1
	平均値	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
臭 気	最大値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	微藻臭	微藻臭	異常なし	異常なし	異常なし	微藻臭
	最小値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	平均値	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルカリ度 (mg/L)	最大値	22.0	22.6	14.8	13.7	15.4	16.0	14.7	16.6	19.8	19.8	19.6	19.3	22.6
	最小値	19.6	16.5	11.7	10.0	11.4	10.8	11.1	13.7	16.7	17.0	17.1	18.0	10.0
	平均値	20.6	21.0	13.2	12.3	12.9	12.1	12.4	15.1	18.2	18.7	18.2	18.5	16.1
電気伝導率 (μ S/cm)	最大値	82.6	82.5	69.0	58.7	57.4	61.1	58.3	63.1	83.4	74.8	73.4	71.0	83.4
	最小値	79.9	75.6	56.6	49.3	49.1	49.4	48.4	57.1	60.5	66.9	59.5	67.8	48.4
	平均値	81.0	81.3	63.9	54.1	54.3	52.3	51.4	59.6	73.8	70.3	66.8	69.0	64.8
pH 値	電極法	最大値	7.36	7.44	7.22	7.20	7.13	7.25	7.25	7.32	7.33	7.40	7.35	7.44
		最小値	7.24	7.21	7.07	7.03	7.00	7.00	7.05	7.11	7.15	7.23	7.21	7.00
		平均値	7.29	7.26	7.13	7.13	7.08	7.18	7.14	7.20	7.23	7.32	7.31	7.22
	比色法	最大値	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0
		最小値	6.8	6.8	6.7	6.8	6.7	6.7	6.8	6.8	6.7	6.7	6.8	6.7
		平均値	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
残留塩素 (mg/L)	最大値	0.37	0.35	0.37	0.27	0.33	0.30	0.27	0.27	0.29	0.26	0.24	0.29	0.37
	最小値	0.20	0.12	0.08	0.12	0.19	0.10	0.08	0.17	0.14	0.14	0.13	0.13	0.08
	平均値	0.24	0.22	0.22	0.20	0.24	0.22	0.21	0.22	0.21	0.19	0.18	0.20	0.21



フロック形成池



沈澱池

ろ過水毎週検査結果

月 項 目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年 間
気 温 (℃)	最大値	14.1	19.4	27.1	26.5	29.6	27.7	21.4	14.6	11.5	6.4	8.2	8.0	29.6
	最小値	10.7	18.5	22.0	25.2	27.9	21.3	17.5	10.5	10.7	2.7	5.8	8.0	2.7
	平均値	12.4	19.0	24.6	25.9	28.8	24.5	19.5	12.6	11.1	4.6	7.0	8.0	16.5
水 温 (℃)	最大値	10.2	14.9	17.0	19.9	20.6	20.1	18.0	17.1	12.1	7.7	6.7	7.7	20.6
	最小値	9.6	14.4	15.9	19.5	20.3	20.0	17.9	15.7	10.8	7.5	6.4	7.3	6.4
	平均値	9.9	14.7	16.5	19.7	20.5	20.6	18.0	16.4	11.5	7.6	6.6	7.5	14.1
一 般 細 菌 (1ml中)	最大値	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	最小値	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均値	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100ml中)	最大値	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	最小値	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	平均値	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	最大値	0.27	0.25	0.34	0.20	0.22	0.27	0.23	0.20	0.24	0.23	0.23	0.26	0.34
	最小値	0.26	0.25	0.28	0.20	0.22	0.24	0.22	0.20	0.21	0.22	0.22	0.25	0.20
	平均値	0.27	0.25	0.31	0.20	0.22	0.26	0.23	0.20	0.23	0.23	0.23	0.26	0.24
亜硝酸態窒素 (mg/L)	最大値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	最小値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	平均値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
フッ素及び その化合物 (mg/L)	最大値	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	最小値	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	平均値	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
塩 素 酸 (mg/L)	最大値	<0.06	<0.06	0.07	0.10	0.12	0.13	0.09	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.13
	最小値	<0.06	<0.06	0.07	0.10	0.12	0.09	0.06	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	平均値	<0.06	<0.06	0.07	0.10	0.12	0.11	0.08	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
亜鉛及び その化合物 (mg/L)	最大値	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001
	最小値	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	平均値	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉄 及 び その化合物 (mg/L)	最大値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	最小値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	平均値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及び その化合物 (mg/L)	最大値	4.24	4.40	4.55	3.96	4.31	4.18	3.96	4.23	5.38	4.56	3.91	3.65	5.38
	最小値	4.10	4.31	4.28	3.84	4.29	3.93	3.89	4.05	4.70	4.13	3.88	3.57	3.57
	平均値	4.17	4.36	4.42	3.90	4.30	4.06	3.93	4.14	5.04	4.35	3.90	3.61	4.18
マンガン及び その化合物 (mg/L)	最大値	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001
	最小値	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	平均値	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	最大値	5.01	4.98	4.91	4.01	4.04	4.48	3.47	3.83	5.45	5.04	3.92	5.55	5.55
	最小値	4.85	4.85	4.42	3.95	3.83	4.16	3.45	3.68	4.33	4.50	3.85	3.93	3.45
	平均値	4.93	4.92	4.67	3.98	3.94	4.32	3.46	3.76	4.89	4.77	3.89	4.74	4.35

(採水地点:ろ過池1)

項 目 \ 月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年 間
硬 度 (mg/L)	最大値	29.1	29.4	21.8	18.3	16.7	16.3	15.7	19.8	23.8	24.8	24.5	25.6	29.4
	最小値	28.9	29.4	19.9	17.8	16.1	14.8	15.1	19.2	22.5	23.9	24.5	25.4	14.8
	平均値	29.0	29.4	20.9	18.1	16.4	15.6	15.4	19.5	23.2	24.4	24.5	25.5	21.8
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	最大値	72	69	63	46	43	62	56	52	77	57	59	60	77
	最小値	57	61	54	42	43	47	49	51	60	50	47	59	42
	平均値	65	65	59	44	43	55	53	52	69	54	53	60	56
T O C (mg/L)	最大値	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5
	最小値	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3
	平均値	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4
pH 値	電極法最大値	7.78	7.75	7.69	7.70	7.75	7.69	7.68	7.70	7.69	7.67	7.69	7.72	7.78
	電極法最小値	7.72	7.74	7.66	7.61	7.73	7.66	7.68	7.64	7.64	7.65	7.66	7.69	7.61
	電極法平均値	7.75	7.75	7.68	7.66	7.74	7.68	7.68	7.67	7.67	7.66	7.68	7.71	7.69
	比色法最大値	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	6.9	6.9	7.0	7.1
	比色法最小値	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.8
	比色法平均値	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	6.9	6.9	7.0	7.0
味	最大値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	最小値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	平均値	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭 気	最大値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	最小値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	平均値	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
色 度 (度)	最大値	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	最小値	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	平均値	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	最大値	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最小値	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均値	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ア ル カ リ 度 (mg/L)	最大値	21.9	23.5	17.6	16.4	16.8	13.7	14.4	17.4	19.6	19.3	19.9	19.9	23.5
	最小値	21.8	22.8	15.6	16.0	16.0	13.6	14.0	16.6	19.6	19.1	19.8	19.7	13.6
	平均値	21.9	23.2	16.6	16.2	16.4	13.7	14.2	17.0	19.6	19.2	19.9	19.8	18.1
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	最大値	85.6	87.6	71.0	60.9	60.9	56.5	55.8	65.1	80.1	79.1	73.1	73.9	87.6
	最小値	85.2	87.1	68.2	59.7	59.8	55.4	53.4	63.4	78.3	72.9	71.5	73.5	53.4
	平均値	85.4	87.4	69.6	60.3	60.4	56.0	54.6	64.3	79.2	76.0	72.3	73.7	69.9
硫 酸 イ オ ン (mg/L)	最大値	7.78	8.05	6.55	4.99	5.01	4.67	4.83	6.05	7.07	7.41	7.13	7.60	8.05
	最小値	7.74	7.91	6.37	4.85	4.82	4.56	4.53	5.77	5.95	7.28	7.07	7.31	4.53
	平均値	7.76	7.98	6.46	4.92	4.92	4.62	4.68	5.91	6.51	7.35	7.10	7.46	6.30
残 留 塩 素 (mg/L)	最大値	0.55	0.56	0.65	0.74	0.74	0.77	0.65	0.68	0.72	0.72	0.57	0.58	0.77
	最小値	0.54	0.53	0.59	0.71	0.71	0.65	0.65	0.65	0.68	0.55	0.55	0.56	0.53
	平均値	0.55	0.55	0.62	0.73	0.73	0.71	0.65	0.67	0.70	0.64	0.56	0.57	0.64

ろ過水毎日検査結果

(採水場所:ろ過池1)

項 目 \ 月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年 間
気 温 (℃)	最大値	24.3	25.3	32.3	31.8	31.6	29.3	24.0	21.8	13.3	9.1	8.8	17.3	32.3
	最小値	8.7	15.9	20.0	24.3	24.2	20.1	15.4	8.8	3.2	2.5	0.9	3.8	0.9
	平均値	14.7	20.1	24.0	27.4	28.5	25.3	19.8	16.0	8.6	6.0	5.1	9.4	17.1
水 温 (℃)	最大値	12.0	15.0	18.6	19.9	21.3	21.9	18.2	18.0	15.0	8.9	7.3	9.0	21.9
	最小値	8.2	12.3	14.6	17.4	19.7	18.1	17.6	14.8	8.9	7.0	6.1	6.5	6.1
	平均値	9.9	14.0	16.2	19.3	20.3	19.8	18.0	16.8	11.5	7.9	6.7	7.5	14.0
色 度 (度)	最大値	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	最小値	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	平均値	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	最大値	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最小値	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均値	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
味	最大値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	最小値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	平均値	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭 気	最大値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	最小値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	平均値	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルカリ度 (mg/L)	最大値	23.6	24.1	17.4	15.5	17.9	18.8	17.4	18.4	22.4	21.5	21.2	20.8	24.1
	最小値	21.3	19.1	14.0	12.1	13.1	12.2	12.4	15.7	17.8	19.0	19.1	19.4	12.1
	平均値	22.3	22.8	15.5	14.2	15.3	13.7	14.2	17.1	20.2	20.3	20.0	20.1	18.0
電気伝導率 (μ S/cm)	最大値	88.3	88.0	74.0	63.8	63.4	67.7	63.9	67.9	86.6	78.5	77.0	74.4	88.3
	最小値	84.4	81.5	62.2	53.5	56.9	53.3	52.3	62.6	65.3	72.0	65.2	72.2	52.3
	平均値	85.6	86.8	69.3	59.3	60.1	56.8	56.1	64.6	78.7	74.9	71.4	73.3	69.7
pH 値	電極法	最大値	7.81	7.82	7.83	7.82	7.81	7.92	7.86	7.94	7.83	7.74	7.75	7.94
		最小値	7.67	7.67	7.62	7.63	7.65	7.60	7.57	7.38	7.52	7.60	7.28	7.28
		平均値	7.73	7.74	7.72	7.71	7.73	7.72	7.70	7.73	7.67	7.68	7.67	7.71
	比色法	最大値	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.1	7.1	7.3
		最小値	6.9	7.0	6.9	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	6.9	6.9	7.0	6.9
		平均値	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.1
残留塩素 (mg/L)	最大値	0.65	0.61	0.80	0.78	0.76	0.79	0.77	0.72	0.73	0.74	0.63	0.65	0.80
	最小値	0.45	0.43	0.53	0.57	0.66	0.61	0.60	0.39	0.49	0.50	0.43	0.52	0.39
	平均値	0.55	0.55	0.61	0.66	0.70	0.70	0.65	0.64	0.65	0.59	0.55	0.57	0.62



急速ろ過池



急速ろ過池

ろ過水毎週検査結果

月														年
項 目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	間
気 温 (℃)	最大値	14.1	19.4	27.1	26.5	29.6	27.7	21.4	14.6	11.5	6.4	8.2	8.0	29.6
	最小値	10.7	18.5	22.0	25.2	27.9	21.3	17.5	10.5	10.7	2.7	5.8	8.0	2.7
	平均値	12.4	19.0	24.6	25.9	28.8	24.5	19.5	12.6	11.1	4.6	7.0	8.0	16.5
水 温 (℃)	最大値	10.2	15.0	17.1	19.9	20.6	20.2	18.2	17.2	12.4	7.9	6.9	7.9	20.6
	最小値	9.6	14.4	15.9	19.3	20.4	20.0	18.1	15.9	11.0	7.7	6.7	7.5	6.7
	平均値	9.9	14.7	16.5	19.6	20.5	20.1	18.2	16.6	11.7	7.8	6.8	7.7	14.2
一 般 細 菌 (1ml中)	最大値	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	最小値	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均値	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100ml中)	最大値	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	最小値	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	平均値	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	最大値	0.27	0.25	0.33	0.20	0.22	0.27	0.23	0.21	0.24	0.23	0.23	0.26	0.33
	最小値	0.26	0.25	0.28	0.20	0.22	0.23	0.23	0.20	0.24	0.21	0.23	0.25	0.20
	平均値	0.27	0.25	0.31	0.20	0.22	0.25	0.23	0.21	0.24	0.22	0.23	0.26	0.24
亜硝酸態窒素 (mg/L)	最大値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	最小値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	平均値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
フッ素及び その化合物 (mg/L)	最大値	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	最小値	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	平均値	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
塩 素 酸 (mg/L)	最大値	<0.06	<0.06	0.08	0.10	0.13	0.11	0.10	0.07	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.13
	最小値	<0.06	<0.06	0.07	0.09	0.11	0.09	0.06	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	平均値	<0.06	<0.06	0.08	0.10	0.12	0.10	0.08	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
亜鉛及び その化合物 (mg/L)	最大値	0.003	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.003
	最小値	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	平均値	0.002	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉄 及 び その化合物 (mg/L)	最大値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	最小値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	平均値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及び その化合物 (mg/L)	最大値	4.23	4.36	4.53	3.93	4.30	4.22	3.95	4.25	5.41	4.58	3.91	3.62	5.41
	最小値	4.12	4.33	4.28	3.80	4.26	3.90	3.84	4.10	4.73	4.16	3.85	3.54	3.54
	平均値	4.18	4.35	4.41	3.87	4.28	4.06	3.90	4.18	5.07	4.37	3.88	3.58	4.18
マンガン及び その化合物 (mg/L)	最大値	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	最小値	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	平均値	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	最大値	5.09	5.01	4.96	4.08	4.06	4.16	3.47	3.86	5.21	5.45	3.97	4.50	5.45
	最小値	4.95	4.82	4.46	3.83	3.91	4.10	3.46	3.74	4.86	4.58	3.91	3.94	3.46
	平均値	5.02	4.92	4.71	3.96	3.99	4.13	3.47	3.80	5.04	5.02	3.94	4.22	4.35

(採水地点:ろ過池2)

月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年 間
項 目	最大値	29.1	29.4	21.9	18.6	16.4	16.1	15.9	19.7	24.3	24.4	24.7	25.4	29.4
	最小値	28.9	29.2	20.1	17.9	16.2	15.0	15.1	19.3	22.8	24.2	24.0	25.3	15.0
(mg/L)		平均値	29.0	29.3	21.0	18.3	16.3	15.6	19.5	23.6	24.3	24.4	25.4	21.8
蒸 発 残 留 物	最大値	75	59	66	57	50	42	65	44	69	70	50	59	75
	最小値	60	57	58	49	46	40	40	44	63	60	48	57	40
(mg/L)		平均値	68	58	62	53	48	41	53	44	66	65	49	55
T O C	最大値	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5
	最小値	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3
(mg/L)		平均値	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4
pH 値	電極法	最大値	7.77	7.78	7.67	7.70	7.76	7.71	7.71	7.76	7.70	7.69	7.72	7.78
	比色法	最小値	7.73	7.76	7.65	7.60	7.76	7.70	7.69	7.60	7.63	7.62	7.68	7.60
		平均値	7.75	7.77	7.66	7.65	7.76	7.71	7.70	7.68	7.67	7.66	7.70	7.71
		最大値	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	6.9	6.9	7.1
		最小値	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8
		平均値	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	6.9	6.9	7.0
味	最大値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	最小値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	平均値	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭 気	最大値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	最小値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	平均値	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
色 度	最大値	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	最小値	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	平均値	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度	最大値	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最小値	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均値	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ア ル カ リ 度	最大値	21.8	23.7	17.5	16.5	16.4	13.9	14.6	17.3	19.8	19.2	19.7	20.0	23.7
	最小値	21.7	22.9	15.7	15.7	16.3	13.5	13.9	16.6	19.3	19.2	19.7	19.8	13.5
	平均値	21.8	23.3	16.6	16.1	16.4	13.7	14.3	17.0	19.6	19.2	19.7	19.9	18.1
電 気 伝 導 率	最大値	85.6	87.6	70.3	60.6	61.2	56.7	56.1	65.4	80.1	78.7	72.5	74.4	87.6
	最小値	85.4	87.1	68.2	59.5	60.5	55.4	52.5	62.7	77.7	74.0	71.9	72.9	52.5
	平均値	85.5	87.4	69.3	60.1	60.9	56.1	54.3	64.1	78.9	76.4	72.2	73.7	69.9
硫 酸 イ オ ン	最大値	7.82	8.03	6.54	4.98	5.04	4.66	4.83	6.03	7.61	7.47	7.31	7.57	8.03
	最小値	7.81	7.88	6.37	4.85	4.89	4.31	4.52	5.85	6.83	7.40	7.16	7.31	4.31
	平均値	7.82	7.96	6.46	4.92	4.97	4.49	4.68	5.94	7.22	7.44	7.24	7.44	6.38
残 留 塩 素	最大値	0.53	0.48	0.54	0.69	0.66	0.70	0.68	0.66	0.66	0.56	0.57	0.63	0.70
	最小値	0.50	0.45	0.52	0.60	0.61	0.59	0.61	0.63	0.62	0.55	0.45	0.52	0.45
	平均値	0.52	0.47	0.53	0.65	0.64	0.65	0.65	0.65	0.64	0.56	0.51	0.58	0.58

ろ過水毎日検査結果

(採水場所:ろ過池2)

項 目 \ 月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年 間
気 温 (℃)	最大値	24.3	25.3	32.3	31.8	31.6	29.3	24.0	21.8	13.3	9.1	8.8	17.3	32.3
	最小値	8.7	15.9	20.0	24.3	24.2	20.1	15.4	8.8	3.2	2.5	0.9	3.8	0.9
	平均値	14.7	20.1	24.0	27.4	28.5	25.3	19.8	16.0	8.6	6.0	5.1	9.4	17.1
水 温 (℃)	最大値	12.0	15.0	18.6	19.9	21.5	21.9	18.3	18.1	15.1	9.1	7.4	9.2	21.9
	最小値	8.3	12.4	14.6	18.3	19.7	18.2	17.7	15.0	9.1	7.2	6.4	6.7	6.4
	平均値	10.0	14.0	16.2	19.3	20.4	19.8	18.1	16.9	11.8	8.1	6.9	7.7	14.1
色 度 (度)	最大値	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	最小値	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	平均値	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	最大値	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最小値	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均値	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
味	最大値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	最小値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	平均値	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭 気	最大値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	最小値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	平均値	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルカリ度 (mg/L)	最大値	23.5	24.5	17.6	15.6	17.9	18.8	17.4	19.2	22.6	21.7	21.0	21.0	24.5
	最小値	21.4	19.2	14.0	12.4	13.2	11.9	12.5	15.3	17.8	18.8	19.0	19.5	11.9
	平均値	22.2	22.8	15.5	14.2	15.3	13.7	14.2	17.1	20.2	20.3	20.0	20.2	18.0
電気伝導率 (μ S/cm)	最大値	89.4	89.0	74.2	64.0	63.8	67.1	64.6	67.8	86.5	78.5	75.9	74.5	89.4
	最小値	84.5	81.7	62.7	53.1	57.1	53.0	52.3	62.2	65.4	72.9	69.0	72.2	52.3
	平均値	85.7	86.7	69.3	59.3	60.3	56.7	56.1	64.7	78.9	75.0	71.6	73.2	69.8
pH 値	電極法	最大値	7.83	7.83	7.84	7.82	7.90	8.06	7.90	8.01	8.05	7.74	7.77	8.06
		最小値	7.58	7.67	7.56	7.58	7.59	7.49	7.45	7.57	7.49	7.62	7.65	7.45
		平均値	7.73	7.75	7.70	7.70	7.74	7.72	7.71	7.74	7.66	7.67	7.71	7.71
	比色法	最大値	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.2	7.4	7.3	7.1	7.1	7.4
		最小値	7.0	7.0	6.9	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	6.9	6.9	7.0	6.9
		平均値	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.1
残留塩素 (mg/L)	最大値	0.56	0.60	0.79	0.71	0.73	0.81	0.72	0.76	0.73	0.74	0.63	0.57	0.81
	最小値	0.45	0.42	0.46	0.50	0.61	0.58	0.55	0.58	0.55	0.49	0.42	0.43	0.42
	平均値	0.51	0.52	0.56	0.60	0.66	0.66	0.63	0.64	0.64	0.58	0.53	0.52	0.59

浄水全項目検査結果

(浄水:中田井浄水場)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
			7	9	3	7	4	2
採 水 時 刻			9:00	10:00	0:00	10:30	9:40	11:35
天 候	候	前 日	晴	晴	曇	曇	晴	曇
		当 日	晴	晴	曇	雨	晴	雨
気 温 (℃)			18.0	21.4	22.0	26.1	28.0	24.7
水 温 (℃)			9.0	13.7	15.0	18.8	18.6	21.5
一 般 細 菌 (1ml中)			0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100ml中)			(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0001
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
シアノ化合物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			0.26	0.25	0.33	0.19	0.22	0.20
フッ素及びその化合物 (mg/L)			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
1, 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベ ン ゼ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 素 酸 (mg/L)			<0.06	<0.06	0.08	0.08	0.09	<0.06
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			0.0051	0.0033	0.0157	0.0138	0.0166	0.0129
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.004	0.006	0.007	0.006	0.007	0.005
ジブロモクロロメタン (mg/L)			0.0003	0.0007	<0.0001	0.0001	0.0002	0.0004
臭 素 酸 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロロメタン (mg/L)			0.0068	0.0067	0.0166	0.0159	0.0176	0.0162
トリクロロ酢酸 (mg/L)			<0.002	0.003	<0.002	0.011	0.012	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)			0.0014	0.0027	0.0009	0.0020	0.0008	0.0028
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0001
ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			0.04	0.05	0.04	0.05	0.10	0.07
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			4.20	4.30	4.69	3.65	4.20	4.67
マンガン及びその化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			4.59	4.80	5.80	3.85	4.48	3.52
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			29.4	29.7	19.9	17.5	15.7	16.4
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			67	53	41	51	61	54
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ジエオスミン (mg/L)			<0.000001	<0.000001	0.00000	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェノール類 (mg/L)			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)			0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
pH	値	電極法	7.74	7.74	7.67	7.69	7.76	7.65
		比色法	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1
味			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)			<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)			0.48	0.57	0.54	0.62	0.66	0.74
遊 離 炭 酸 (mg/L)			0.5	0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
総 ア ル カ リ 度 (mg/L)			21.6	23.7	15.7	14.8	14.6	17.7
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)			86.0	87.5	71.0	58.1	59.4	63.6
ケ イ 素 (mg/L)			3.37	2.85	2.88	2.69	2.96	3.26
カ ル シ ウ ム (mg/L)			7.18	7.34	5.62	4.84	4.61	5.15
マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)			1.83	1.76	1.21	1.14	1.00	1.06
カ リ ウ ム (mg/L)			0.41	0.43	0.44	0.35	0.33	0.35
硫 酸 イ オ ン (mg/L)			7.30	7.66	6.48	4.55	4.78	5.00

10 6	11 4	12 2	1 6	2 2	3 2	最 大 値	最 小 値	平 均 値
10:55 曇 晴	11:05 曇 晴	11:25 小雨 曇り	11:30 晴 晴	11:30 小雨 晴	11:00 曇 晴			
22.0	22.1	12.3	7.6	1.2	13.2	28.0	1.2	18.2
18.0	17.9	14.4	8.5	7.0	7.2	21.5	7.0	14.1
0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.0001	<0.0001	0.0002	0.0001	<0.0001	0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.23	0.21	0.29	0.17	0.22	0.24	0.33	0.17	0.23
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	0.02	0.02	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.09	0.09	0.07	0.07	<0.06	<0.06	0.09	<0.06	<0.06
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
0.0176	0.0096	0.0065	0.0049	0.0056	0.0034	0.0176	0.0033	0.0096
0.012	0.006	0.005	<0.004	<0.004	<0.004	0.012	<0.004	0.005
0.0002	0.0002	0.0005	0.0004	<0.0001	<0.0001	0.0007	<0.0001	0.0003
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.0186	0.0121	0.0096	0.0072	0.0075	0.0048	0.0186	0.0048	0.0116
0.009	0.003	0.006	<0.002	<0.002	0.003	0.012	<0.002	0.004
0.0008	0.0023	0.0025	0.0019	0.0019	0.0014	0.0028	0.0008	0.0018
<0.0001	<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.06	0.06	0.07	0.03	0.04	0.04	0.10	0.03	0.05
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
3.51	3.99	5.16	4.10	3.94	3.76	5.16	3.51	4.18
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
3.45	3.51	5.31	3.99	3.94	3.99	5.80	3.45	4.27
14.3	19.3	24.5	23.4	22.9	24.7	29.7	14.3	21.5
44	55	66	60	40	42	67	40	53
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00000	<0.000001	<0.000001
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
7.63	7.61	7.71	7.50	7.61	7.63	7.76	7.50	7.66
6.9	7.1	7.0	6.9	6.9	6.9	7.1	6.9	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.58	0.57	0.61	0.57	0.53	0.51	0.74	0.48	0.58
0.5	<0.5	0.7	1.1	<0.5	<0.5	1.1	<0.5	0.5
13.5	17.0	20.1	18.4	18.3	19.5	23.7	13.5	17.9
52.5	61.6	82.8	74.4	69.8	74.3	87.5	52.5	70.1
3.48	3.42	4.02	3.17	3.01	3.11	4.02	2.69	3.19
4.44	5.33	7.09	6.10	6.45	7.02	7.34	4.44	5.93
0.93	1.19	1.44	1.43	1.47	1.63	1.83	0.93	1.34
0.33	0.34	0.67	0.51	0.42	0.41	0.67	0.33	0.42
4.48	5.92	7.54	5.34	7.12	7.32	7.66	4.48	6.12

浄水毎週検査結果

月			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年 間
項 目	気 温	最大値	14.1	19.4	27.1	26.5	29.6	27.7	21.4	14.6	11.5	6.4	8.2	8.0	29.6
	(℃)	最小値	10.7	18.5	22.0	25.2	27.9	21.3	17.5	10.5	10.7	2.7	5.8	8.0	2.7
		平均値	12.4	19.0	24.6	25.9	28.8	24.5	19.5	12.6	11.1	4.6	7.0	8.0	16.5
水 温	最大値	10.3	15.0	16.9	19.9	20.5	20.0	18.1	17.2	12.4	7.9	6.9	7.8	20.5	
	最小値	9.6	14.5	15.8	19.3	20.3	20.0	18.0	16.0	10.9	7.7	6.7	7.6	6.7	
	(℃)	平均値	10.0	14.8	16.4	19.6	20.4	20.0	18.1	16.6	11.7	7.8	6.8	7.7	14.1
一 般 細 菌	最大値	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	最小値	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(1ml中)	平均値	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌	最大値	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	最小値	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	(100ml中)	平均値	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
硝 酸 態 窒 素	最大値	0.27	0.25	0.34	0.20	0.22	0.26	0.23	0.20	0.25	0.23	0.23	0.26	0.34	
	最小値	0.26	0.25	0.29	0.19	0.22	0.24	0.22	0.20	0.23	0.20	0.22	0.25	0.19	
	(mg/L)	平均値	0.27	0.25	0.32	0.20	0.22	0.25	0.23	0.20	0.24	0.22	0.23	0.26	0.24
亜硝酸態窒素	最大値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	最小値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	(mg/L)	平均値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
フッ素及び その化合物	最大値	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	最小値	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	(mg/L)	平均値	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
塩 素 酸	最大値	<0.06	<0.06	0.07	0.10	0.14	0.11	0.10	0.08	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.14	
	最小値	<0.06	<0.06	0.06	0.08	0.11	0.08	<0.06	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	(mg/L)	平均値	<0.06	<0.06	0.07	0.09	0.13	0.10	0.08	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
亜鉛及び その化合物	最大値	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.003
	最小値	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	(mg/L)	平均値	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉄 及 び その化合物	最大値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	最小値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	(mg/L)	平均値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及び その化合物	最大値	4.24	4.36	4.55	3.90	4.30	4.17	3.93	4.42	5.48	4.43	3.94	3.59	5.48	
	最小値	4.13	4.34	4.31	3.81	4.20	3.86	3.87	4.07	4.71	4.19	3.86	3.57	3.57	
	(mg/L)	平均値	4.19	4.35	4.43	3.86	4.25	4.02	3.90	4.25	5.10	4.31	3.90	3.58	4.18
マンガン及び その化合物	最大値	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	最小値	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	(mg/L)	平均値	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	最大値	5.14	5.05	4.97	4.05	4.00	4.15	3.49	3.83	5.22	4.96	4.05	4.67	5.22	
	最小値	5.00	4.85	4.43	3.88	3.89	3.92	3.45	3.74	4.75	4.59	3.89	3.98	3.45	
	(mg/L)	平均値	5.07	4.95	4.70	3.97	3.95	4.04	3.47	3.79	4.99	4.78	3.97	4.33	4.33

(採水地点:浄 水 池)

項 目 \ 月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年 間
硬 度 (mg/L)	最大値	28.9	29.5	21.6	18.1	16.3	15.9	15.7	19.4	23.1	24.2	24.4	25.5	29.5
	最小値	28.9	29.2	20.0	17.6	15.8	15.1	15.3	19.3	23.0	23.9	24.0	25.2	15.1
	平均値	28.9	29.4	20.8	17.9	16.1	15.5	15.5	19.4	23.1	24.1	24.2	25.4	21.7
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	最大値	73	63	61	51	44	66	59	58	62	63	59	56	73
	最小値	61	62	52	46	42	55	40	48	53	49	48	49	40
	平均値	67	63	57	49	43	61	50	53	58	56	54	53	55
T O C (mg/L)	最大値	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5
	最小値	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	平均値	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4
pH 値	電極法最大値	7.78	7.77	7.67	7.70	7.76	7.72	7.70	7.77	7.65	7.69	7.71	7.74	7.78
	電極法最小値	7.73	7.76	7.66	7.62	7.75	7.71	7.69	7.64	7.65	7.64	7.70	7.67	7.62
	電極法平均値	7.76	7.77	7.67	7.66	7.76	7.72	7.70	7.71	7.65	7.67	7.71	7.71	7.70
	比色法最大値	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	6.9	6.9	7.0	7.1
	比色法最小値	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.8
	比色法平均値	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	6.9	6.9	7.0	7.0
味	最大値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	最小値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	平均値	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭 気	最大値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	最小値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	平均値	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
色 度 (度)	最大値	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	最小値	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	平均値	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	最大値	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最小値	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均値	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ア ル カ リ 度 (mg/L)	最大値	21.7	23.5	17.4	16.3	16.2	13.9	14.3	17.0	19.8	19.3	19.8	19.8	23.5
	最小値	21.6	22.9	15.6	15.8	16.0	13.4	13.9	16.6	19.5	19.0	19.3	19.7	13.4
	平均値	21.7	23.2	16.5	16.1	16.1	13.7	14.1	16.8	19.7	19.2	19.6	19.8	18.0
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	最大値	85.6	87.5	70.9	60.5	60.9	56.3	56.2	65.0	80.3	78.5	73.4	74.2	87.5
	最小値	85.4	86.8	68.5	59.3	59.7	55.4	54.0	63.2	77.6	74.3	72.0	72.9	54.0
	平均値	85.5	87.2	69.7	59.9	60.3	55.9	55.1	64.1	79.0	76.4	72.7	73.6	69.9
硫 酸 イ オ ン (mg/L)	最大値	7.96	8.06	6.67	5.04	5.14	4.65	4.82	6.07	7.24	7.41	7.19	7.62	8.06
	最小値	7.89	7.99	6.51	4.88	4.82	4.36	4.55	5.92	6.59	7.37	7.18	7.38	4.36
	平均値	7.93	8.03	6.59	4.96	4.98	4.51	4.69	6.00	6.92	7.39	7.19	7.50	6.39
残 留 塩 素 (mg/L)	最大値	0.55	0.52	0.60	0.72	0.67	0.65	0.67	0.60	0.60	0.56	0.51	0.52	0.72
	最小値	0.51	0.51	0.56	0.62	0.63	0.63	0.65	0.60	0.59	0.53	0.47	0.50	0.47
	平均値	0.53	0.52	0.58	0.67	0.65	0.64	0.66	0.60	0.60	0.55	0.49	0.51	0.58

浄水毎日検査結果

(採水場所:浄水池)

項 目 \ 月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年 間
気 温 (℃)	最大値	24.3	25.3	32.3	31.8	31.6	29.3	24.0	21.8	13.3	9.1	8.8	17.3	32.3
	最小値	8.7	15.9	20.0	24.3	24.2	20.1	15.4	8.8	3.2	2.5	0.9	3.8	0.9
	平均値	14.7	20.1	24.0	27.4	28.5	25.3	19.8	16.0	8.6	6.0	5.1	9.4	17.1
水 温 (℃)	最大値	12.0	15.0	18.3	19.8	21.4	21.7	18.3	18.1	15.1	9.1	7.6	9.4	21.7
	最小値	8.3	12.5	14.7	18.2	19.6	18.1	17.7	15.1	9.1	7.2	6.4	6.8	6.4
	平均値	10.0	14.1	16.1	19.2	20.3	19.7	18.1	17.0	11.8	8.1	6.9	7.8	14.1
色 度 (度)	最大値	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	最小値	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	平均値	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	最大値	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最小値	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均値	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
味	最大値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	最小値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	平均値	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭 気	最大値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	最小値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	平均値	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルカリ度 (mg/L)	最大値	24.6	25.2	17.3	15.6	17.7	18.8	17.8	18.6	22.4	21.6	21.0	21.2	25.2
	最小値	21.5	19.7	14.1	12.0	13.2	11.7	12.5	15.7	17.8	18.7	19.0	19.4	11.7
	平均値	22.3	22.8	15.5	14.3	15.2	13.7	14.3	17.1	20.2	20.3	20.0	20.1	18.0
電気伝導率 (μ S/cm)	最大値	87.4	87.5	75.1	64.0	62.8	65.9	64.3	67.5	85.9	78.5	76.4	74.4	87.5
	最小値	84.0	82.6	62.9	53.0	57.5	53.2	52.3	62.5	65.4	72.1	68.1	70.9	52.3
	平均値	85.7	86.5	69.5	59.2	60.0	56.6	55.9	64.6	78.7	75.0	71.6	73.0	69.7
pH 値	電極法	最大値	7.83	7.83	7.82	7.82	7.90	8.00	7.86	7.95	8.00	7.74	7.76	8.00
		最小値	7.69	7.68	7.59	7.60	7.62	7.52	7.50	7.48	7.54	7.64	7.65	7.48
		平均値	7.74	7.74	7.71	7.70	7.74	7.70	7.69	7.72	7.67	7.69	7.71	7.71
	比色法	最大値	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.1	7.1	7.3
		最小値	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
		平均値	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1
残留塩素 (mg/L)	最大値	0.58	0.64	0.76	0.70	0.70	0.75	0.69	0.66	0.67	0.63	0.57	0.57	0.76
	最小値	0.46	0.45	0.52	0.58	0.64	0.61	0.57	0.57	0.54	0.49	0.47	0.45	0.45
	平均値	0.53	0.54	0.60	0.64	0.67	0.69	0.63	0.62	0.62	0.56	0.52	0.54	0.60



浄水池(地下)

配水毎週検査結果

月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年 間
項 目	最大値	14.1	19.4	27.1	26.5	29.6	27.7	21.4	14.6	11.5	6.4	8.2	8.0	29.6
	最小値	10.7	18.5	22.0	25.2	27.9	21.3	17.5	10.5	10.7	2.7	5.8	8.0	2.7
	平均値	12.4	19.0	24.6	25.9	28.8	24.5	19.5	12.6	11.1	4.6	7.0	8.0	16.5
水 温 (℃)	最大値	12.1	17.2	18.1	22.7	23.5	22.9	19.6	17.8	13.0	8.6	7.5	9.0	23.5
	最小値	11.8	16.5	17.8	21.9	22.6	22.5	19.4	16.7	11.9	8.6	7.5	8.5	7.5
	平均値	12.0	16.9	18.0	22.3	23.1	22.7	19.5	17.3	12.5	8.6	7.5	8.8	15.7
一 般 細 菌 (1ml中)	最大値	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	最小値	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均値	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100ml中)	最大値	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	最小値	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	平均値	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	最大値	0.29	0.25	0.34	0.20	0.22	0.27	0.23	0.21	0.26	0.22	0.23	0.26	0.34
	最小値	0.27	0.25	0.31	0.20	0.22	0.25	0.22	0.20	0.23	0.22	0.21	0.25	0.20
	平均値	0.28	0.25	0.33	0.20	0.22	0.26	0.23	0.21	0.25	0.22	0.22	0.26	0.24
亜硝酸態窒素 (mg/L)	最大値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	最小値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	平均値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
フッ素及び その化合物 (mg/L)	最大値	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	最小値	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	平均値	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
塩 素 酸 (mg/L)	最大値	<0.06	<0.06	0.09	0.14	0.15	0.11	0.11	0.08	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.15
	最小値	<0.06	<0.06	0.07	0.10	0.13	0.09	0.09	0.07	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	平均値	<0.06	<0.06	0.08	0.12	0.14	0.10	0.10	0.08	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.06
亜鉛及び その化合物 (mg/L)	最大値	<0.001	0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002
	最小値	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	平均値	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉄 及 び その化合物 (mg/L)	最大値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	最小値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	平均値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及び その化合物 (mg/L)	最大値	4.26	4.47	4.64	4.18	4.46	4.20	4.04	4.47	5.51	4.42	3.84	3.71	5.51
	最小値	4.22	4.31	4.51	3.91	4.38	3.99	3.86	4.34	5.03	4.20	3.84	3.65	3.65
	平均値	4.24	4.39	4.58	4.05	4.42	4.10	3.95	4.41	5.27	4.31	3.84	3.68	4.27
マンガン及び その化合物 (mg/L)	最大値	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	最小値	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	平均値	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	最大値	5.19	5.09	5.32	4.30	4.38	4.47	3.69	3.88	5.71	4.84	3.90	4.55	5.71
	最小値	5.09	5.03	4.74	4.10	4.14	4.13	3.61	3.84	4.66	4.61	3.90	4.01	3.61
	平均値	5.14	5.06	5.03	4.20	4.26	4.30	3.65	3.86	5.19	4.73	3.90	4.28	4.47

(採水場所:配水管)

月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
項目	最大値	28.9	29.6	21.6	18.2	16.4	16.1	15.9	19.3	23.3	24.3	24.7	25.6	29.6
	最小値	28.7	29.4	19.8	17.7	16.0	15.4	15.4	19.3	22.9	23.9	24.2	25.4	15.4
(mg/L)		平均値	28.8	29.5	20.7	18.0	16.2	15.8	15.7	19.3	23.1	24.1	24.5	21.8
蒸発残留物	最大値	59	56	64	56	57	52	44	56	61	63	55	63	64
	最小値	58	51	57	45	51	50	43	45	59	54	53	63	43
(mg/L)		平均値	59	54	61	51	54	51	44	51	60	59	54	55
T O C	最大値	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5
	最小値	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3
(mg/L)		平均値	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4
pH	電極法	最大値	7.76	7.77	7.68	7.69	7.75	7.66	7.68	7.72	7.67	7.69	7.71	7.77
	値	最小値	7.70	7.73	7.67	7.61	7.73	7.65	7.67	7.69	7.61	7.65	7.68	7.61
		平均値	7.73	7.75	7.68	7.65	7.74	7.66	7.68	7.71	7.64	7.67	7.70	7.69
		最大値	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	6.9	6.9	7.1
		最小値	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	6.9	6.9	6.8	6.8
		平均値	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	6.9	6.9	7.0
味		最大値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		最小値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		平均値	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭 気		最大値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		最小値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		平均値	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
色 度	(度)	最大値	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		最小値	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		平均値	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度	(度)	最大値	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最小値	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均値	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アルカリ度	(mg/L)	最大値	21.6	23.5	17.0	16.4	16.5	13.8	14.4	17.4	19.9	19.4	19.8	23.5
		最小値	21.5	22.8	15.2	15.6	15.9	13.6	13.6	16.9	19.3	19.4	19.5	13.6
		平均値	21.6	23.2	16.1	16.0	16.2	13.7	14.0	17.2	19.6	19.4	19.7	18.0
電気伝導率	(μS/cm)	最大値	86.1	87.7	70.8	61.0	61.6	57.5	56.6	65.4	82.5	77.2	73.2	87.7
		最小値	85.6	87.6	68.7	59.8	60.4	56.6	53.9	65.0	78.6	74.2	70.8	53.9
		平均値	85.9	87.7	69.8	60.4	61.0	57.1	55.3	65.2	80.6	75.7	72.0	70.4
硫酸イオン	(mg/L)	最大値	8.10	8.07	6.71	4.89	5.41	4.75	4.82	6.17	7.84	7.53	7.27	8.10
		最小値	7.93	7.88	6.52	4.87	4.85	4.47	4.51	5.88	6.31	7.35	6.95	4.47
		平均値	8.02	7.98	6.62	4.88	5.13	4.61	4.67	6.03	7.08	7.44	7.11	6.42
残留塩素	(mg/L)	最大値	0.50	0.47	0.44	0.47	0.47	0.46	0.45	0.46	0.48	0.50	0.49	0.50
		最小値	0.47	0.45	0.42	0.38	0.42	0.42	0.43	0.44	0.48	0.47	0.45	0.38
		平均値	0.49	0.46	0.43	0.43	0.45	0.44	0.44	0.45	0.48	0.49	0.47	0.46

配水毎日検査結果

(採水場所:配水管)

項 目 \ 月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年 間
気 温 (℃)	最大値	24.3	25.3	32.3	31.8	31.6	29.3	24.0	21.8	13.3	9.1	8.8	17.3	32.3
	最小値	8.7	15.9	20.0	24.3	24.2	20.1	15.4	8.8	3.2	2.5	0.9	3.8	0.9
	平均値	14.7	20.1	24.0	27.4	28.5	25.3	19.8	16.0	8.6	6.0	5.1	9.4	17.1
水 温 (℃)	最大値	13.6	18.0	20.6	22.9	23.7	23.8	20.8	19.6	15.6	10.0	8.1	10.3	23.8
	最小値	9.8	13.9	16.7	20.9	22.5	20.4	18.7	15.4	9.9	8.0	6.6	7.8	6.6
	平均値	11.8	16.2	18.2	21.9	23.1	22.3	19.5	17.7	12.6	8.9	7.6	8.8	15.7
色 度 (度)	最大値	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	最小値	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	平均値	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	最大値	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最小値	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均値	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
味	最大値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	最小値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	平均値	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭 気	最大値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	最小値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	平均値	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルカリ度 (mg/L)	最大値	24.0	24.7	20.6	16.2	17.3	18.2	16.6	18.9	22.2	21.3	21.2	20.8	24.7
	最小値	21.4	22.0	14.1	12.9	13.3	12.7	12.8	15.8	17.5	19.3	19.1	19.5	12.7
	平均値	22.2	22.9	16.0	14.6	15.1	14.2	14.2	17.1	19.9	20.2	20.0	20.1	18.0
電気伝導率 (μ S/cm)	最大値	87.9	87.9	83.7	65.8	62.3	66.0	61.8	66.4	85.0	78.2	75.6	74.7	87.9
	最小値	85.1	84.4	66.5	55.8	58.3	54.1	52.8	62.1	66.5	72.1	70.5	72.3	52.8
	平均値	86.1	86.9	71.3	60.7	60.6	58.5	55.8	64.6	78.1	75.0	72.3	73.4	70.3
pH 値	電極法	最大値	7.77	7.81	7.77	7.74	7.77	7.75	7.77	7.81	7.73	7.72	7.79	7.81
		最小値	7.67	7.68	7.58	7.58	7.63	7.59	7.60	7.65	7.57	7.59	7.61	7.57
		平均値	7.73	7.74	7.67	7.66	7.70	7.66	7.66	7.71	7.66	7.67	7.68	7.68
	比色法	最大値	7.1	7.2	7.2	72.0	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	72.0
		最小値	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
		平均値	7.1	7.1	7.1	9.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.3
残留塩素 (mg/L)	最大値	0.52	0.51	0.52	0.54	0.47	0.52	0.50	0.48	0.51	0.51	0.49	0.51	0.54
	最小値	0.42	0.41	0.39	0.40	0.41	0.37	0.43	0.40	0.43	0.43	0.42	0.42	0.37
	平均値	0.46	0.45	0.45	0.45	0.44	0.46	0.47	0.45	0.48	0.47	0.47	0.47	0.46

排水池排水水試験結果

採水地点	中田井浄水場 排水池 (No. 1 排水口)												最大値	最小値	平均値
採水月日	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
	6	12	6	7	1	5	5	9	5	11	7	6			
採水時刻	11:15	14:45	9:20	14:10	10:50	16:10	9:15	16:40	16:05	15:50	16:20	16:30			
天候	晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	晴			
水温 (°C)	9.8	14.9	15.9	19.7	23.2	22.5	18.5	18.1	12.8	8.6	7.6	9.6	23.2	7.6	15.1
pH 値	7.21	7.27	7.32	7.30	7.39	7.37	7.33	7.37	7.30	6.96	7.35	7.47	7.47	6.96	7.30
全鉄 (mg/L)	0.62	0.40	0.31	0.15	0.14	0.11	0.04	0.05	0.10	0.07	0.07	0.02	0.62	0.02	0.17
溶解性鉄 (mg/L)	0.04	0.01	0.02	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.04	<0.01	<0.01
全マンガン (mg/L)	0.213	0.215	0.165	0.464	0.301	0.265	0.167	0.225	0.161	0.095	0.088	0.050	0.464	0.050	0.201
溶解性マンガン (mg/L)	0.054	0.018	0.068	0.418	0.148	0.039	0.110	0.170	0.113	0.022	0.016	0.013	0.418	0.013	0.099
浮遊物質 (SS) (mg/L)	10	11	12	8	10	5	3	3	6	4	5	4	12	3	7
大腸菌群 (100ml中)	0	7.8	33	540	33	350	0	0	0	0	0	0	540	0	80
電気伝導率 (μS/cm)	90.1	91.8	81.7	71.4	66.4	78.4	63.1	72.0	90.7	78.1	74.3	77.6	91.8	63.1	78.0
全窒素 (mg/L)	0.70	0.48	0.75	0.45	0.55	0.52	0.42	0.30	0.73	0.37	0.37	0.38	0.75	0.30	0.50
全燐 (mg/L)	0.009	0.009	0.007	0.002	0.009	0.008	0.001	0.003	0.004	0.003	0.001	0.001	0.009	0.001	0.005
水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
銅 (mg/L)	0.007	0.005	0.006	0.008	0.008	0.008	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.008	0.003	0.005
亜鉛 (mg/L)	0.006	0.011	0.010	0.016	0.015	0.015	0.011	0.010	0.051	0.007	0.007	0.008	0.051	0.006	0.014
総クロム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛 (mg/L)	0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0002	0.0003	0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0003	<0.0001	<0.0001
カドミウム (mg/L)	<0.0001	0.0001	0.0001	<0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0002	0.0002	<0.0001	<0.0001
COD (mg/L)	1.1	1.4	1.4	1.5	1.3	1.2	1.1	1.1	1.4	1.1	0.8	0.8	1.5	0.8	1.2
ヒ素 (mg/L)	0.0004	0.0002	0.0003	0.0001	0.0001	0.0002	0.0003	0.0004	0.0003	0.0001	0.0001	0.0003	0.0004	0.0001	0.0002
セレン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0001	<0.0001	0.0002	0.0002	<0.0001	<0.0001	0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001
アルミニウム (mg/L)	2.44	2.50	2.33	1.33	1.62	0.95	0.67	0.68	1.04	1.09	1.04	0.63	2.50	0.63	1.36
フッ素 (mg/L)	<0.05	<0.05	0.07	0.06	0.07	<0.05	<0.05	0.07	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	0.07	<0.05	<0.05

4. 給 水 栓 水

4. 給 水 栓 水

給水栓水毎月検査地点



No.	採 水 地 点	No.	採 水 地 点
1	長 田 地 区	12	金 田 地 区
2	五 良 野 地 区	13	川 滝 地 区
3	山 田 地 区	14	中 組 上 地 区
4	中 之 庄 地 区	15	葱 尾 地 区
5	伊 予 三 島 運 動 公 園	16	七 田 地 区
6	平 木 地 区	17	下 川 地 区
7	妻 鳥 地 区	18	切 山 地 区
8	三 角 寺 地 区	19	石 の 口 地 区
9	山 口 地 区	20	山 田 井 地 区
10	西 金 川 地 区	21	東 町 地 区
11	東 金 川 地 区	22	二 名 地 区

給水栓水毎月検査結果

採 水 場 所		長 田 地 区															
月 検 査 項 目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最	最	平	
		採 水 日	25	26	28	27	23	26	24	21	26	23	24				26
		採 水 時 刻	10:45	10:40	10:55	10:50	10:50	10:40	10:45	10:50	10:40	10:40	10:40				10:55
		天 候	曇	曇	晴	曇	曇	小雨	曇	曇	晴	曇	晴				曇
気 温 (℃)		16.8	19.2	28.7	27.3	27.6	23.1	21.3	11.0	5.7	6.1	8.7	5.8	28.7	5.7	16.8	
水 温 (℃)		14.1	19.6	22.4	25.2	25.9	23.4	21.2	17.7	11.1	9.4	8.4	10.8	25.9	8.4	17.4	
一 般 細 菌 (1ml中)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大 腸 菌 (100ml中)		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
硝酸態窒素 (mg/L)		0.25	0.25	0.24	0.22	0.19	0.23	0.18	0.20	0.21	0.22	0.23	0.26	0.26	0.18	0.22	
亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
フッ素及びその化合物 (mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
塩 素 酸 (mg/L)		<0.06	<0.06	0.10	0.07	<0.06	0.09	0.06	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.10	<0.06	<0.06	
鉄 及 び その化合物 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
塩化物イオン (mg/L)		5.15	5.01	4.45	5.19	3.87	4.33	3.52	3.96	4.43	4.80	4.00	4.01	5.19	3.52	4.39	
T O C (mg/L)		0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	
pH	電極法	7.82	7.81	7.82	7.74	7.84	7.76	7.76	7.81	7.63	7.69	7.72	7.77	7.84	7.63	7.76	
	比色法	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	
色 度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
濁 度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
電気伝導率 (μS/cm)		86.2	87.5	69.2	59.6	62.0	54.6	57.8	65.1	76.2	76.7	73.7	74.3	87.5	54.6	70.2	
硫酸イオン (mg/L)		7.70	8.11	6.09	4.77	4.97	4.26	4.14	6.01	6.56	7.23	7.28	7.59	8.11	4.14	6.23	
残留塩素 (mg/L)		0.39	0.48	0.35	0.35	0.42	0.42	0.37	0.40	0.50	0.44	0.36	0.37	0.50	0.35	0.40	

給水栓水毎月検査結果

採 水 場 所		五 良 野 地 区														
月 検 査 項 目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最	最	平
		25	26	28	27	23	26	24	21	26	23	24	26			
		11:00	10:52	11:10	11:04	11:00	10:50	11:00	11:00	10:55	10:50	10:50	11:05			
		天 候	曇	曇	晴	曇	曇	小雨	曇	曇	晴	曇	晴			
採 水 日		25	26	28	27	23	26	24	21	26	23	24	26	大	小	均
採 水 時 刻		11:00	10:52	11:10	11:04	11:00	10:50	11:00	11:00	10:55	10:50	10:50	11:05			
天 候		曇	曇	晴	曇	曇	小雨	曇	曇	晴	曇	晴	曇			
値		値	値	値	値	値	値	値	値	値	値	値	値	値	値	値
気 温 (℃)		16.5	19.5	28.8	27.6	27.1	22.7	22.0	11.1	5.0	6.3	8.5	5.5	28.8	5.0	16.7
水 温 (℃)		13.8	19.3	23.2	24.9	24.9	22.6	20.4	17.0	10.5	9.5	8.3	10.5	24.9	8.3	17.1
一 般 細 菌 (1ml中)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100ml中)		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
硝酸態窒素 (mg/L)		0.26	0.25	0.26	0.22	0.19	0.23	0.19	0.21	0.23	0.22	0.23	0.26	0.26	0.19	0.23
亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
フッ素及びその化合物 (mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
塩 素 酸 (mg/L)		<0.06	<0.06	0.10	0.08	<0.06	0.11	0.06	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.11	<0.06	<0.06
鉄 及 びその化合物 (mg/L)		<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)		5.18	5.04	4.59	5.21	4.00	4.46	4.37	3.99	4.86	4.59	4.05	4.04	5.21	3.99	4.53
T O C (mg/L)		0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4
pH 値	電極法	7.86	7.86	7.88	7.89	7.93	7.85	7.84	7.83	7.67	7.71	7.73	7.78	7.93	7.67	7.82
	比色法	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.2	7.0	7.1
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
色 度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
電気伝導率 (μS/cm)		86.5	88.4	71.3	61.1	62.6	56.3	57.6	65.4	77.4	75.6	73.7	74.3	88.4	56.3	70.9
硫酸イオン (mg/L)		7.78	8.17	6.25	4.77	4.85	4.38	4.14	6.13	7.05	7.26	7.42	7.60	8.17	4.14	6.32
残留塩素 (mg/L)		0.34	0.28	0.26	0.23	0.28	0.30	0.29	0.31	0.37	0.40	0.35	0.31	0.40	0.23	0.31

給水栓水毎月検査結果

採 水 場 所		山 田 地 区														
月 検 査 項 目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最	最	平
採 水 日		25	26	28	27	23	26	24	21	26	23	24	26	大	小	均
採 水 時 刻		11:20	11:13	11:25	11:18	11:15	11:10	11:20	11:20	11:10	11:05	11:05	11:20			
天 候		曇	曇	晴	曇	曇	小雨	曇	曇	晴	曇	晴	曇			
気 温 (℃)		17.0	19.3	29.0	26.4	26.8	24.1	21.6	11.2	4.6	4.6	8.9	6.0	29.0	4.6	16.6
水 温 (℃)		12.8	17.7	20.6	23.4	23.7	21.4	20.2	17.8	10.3	9.4	8.0	10.0	23.7	8.0	16.3
一 般 細 菌 (1ml中)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100ml中)		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
硝酸態窒素 (mg/L)		0.24	0.25	0.23	0.22	0.19	0.22	0.17	0.20	0.20	0.22	0.23	0.25	0.25	0.17	0.22
亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
フッ素及びその化合物 (mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
塩 素 酸 (mg/L)		<0.06	0.06	0.10	0.08	0.06	0.09	<0.06	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.10	<0.06	<0.06
鉄 及 び その化合物 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)		4.99	4.91	4.39	5.07	3.90	4.26	3.07	3.96	4.35	4.64	3.96	3.94	5.07	3.07	4.29
T O C (mg/L)		0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
pH	電極法	7.80	7.79	7.81	7.72	7.81	7.71	7.74	7.75	7.62	7.68	7.70	7.75	7.81	7.62	7.74
	比色法	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	6.9	7.0
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
色 度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
電気伝導率 (μS/cm)		86.2	87.4	68.3	59.7	62.1	54.9	57.7	63.7	74.1	77.6	74.1	75.1	87.4	54.9	70.1
硫酸イオン (mg/L)		7.47	8.10	5.95	4.70	4.83	4.23	3.91	6.00	6.49	7.10	7.13	7.45	8.10	3.91	6.11
残留塩素 (mg/L)		0.46	0.43	0.58	0.51	0.42	0.50	0.46	0.46	0.50	0.48	0.43	0.40	0.58	0.40	0.47

給水栓水毎月検査結果

採 水 場 所		中 之 庄 地 区														
月 検 査 項 目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最	最	平
採 水 日		25	26	28	27	23	26	24	21	26	23	24	26	大	小	均
採 水 時 刻		10:15	10:04	10:15	10:15	10:15	10:10	10:20	10:15	10:10	10:10	10:10	10:25			
天 候		曇	曇	晴	曇	曇	小雨	曇	曇	晴	曇	晴	曇			
		値												値		値
気 温 (℃)		17.5	19.5	29.8	29.1	27.7	23.0	23.1	13.2	6.0	5.1	10.4	5.9	29.8	5.1	17.5
水 温 (℃)		14.4	20.4	24.3	27.5	27.0	28.3	24.9	19.9	11.2	11.2	10.5	14.3	28.3	10.5	19.5
一 般 細 菌 (1ml中)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100ml中)		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
硝酸態窒素 (mg/L)		0.25	0.25	0.23	0.22	0.19	0.23	0.18	0.20	0.22	0.22	0.23	0.26	0.26	0.18	0.22
亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
フッ素及びその化合物 (mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
塩 素 酸 (mg/L)		<0.06	0.07	0.11	0.08	0.07	0.09	<0.06	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.11	<0.06	<0.06
鉄 及 び その化合物 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.06	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.06	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)		5.01	4.99	4.45	5.09	3.89	4.30	4.27	3.93	4.71	4.85	3.87	4.01	5.09	3.87	4.45
T O C (mg/L)		0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4
pH	電極法	7.80	7.76	7.81	7.71	7.79	7.73	7.73	7.74	7.61	7.68	7.73	7.74	7.81	7.61	7.74
	比色法	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	6.9	7.0
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
色 度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5
濁 度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
電気伝導率 (μ S/cm)		86.0	87.3	67.2	60.0	61.9	54.8	58.9	64.8	74.8	77.8	74.0	75.2	87.3	54.8	70.2
硫酸イオン (mg/L)		7.61	8.13	5.95	4.75	4.81	4.39	4.08	6.01	6.95	7.11	7.12	7.53	8.13	4.08	6.20
残留塩素 (mg/L)		0.46	0.41	0.55	0.45	0.52	0.41	0.53	0.41	0.45	0.57	0.39	0.46	0.57	0.39	0.47

給水栓水毎月検査結果

採 水 場 所		伊予三島運動公園														
月 検 査 項 目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最	最	平
		25	26	28	27	23	26	24	21	26	23	24	26			
		10:25	10:15	10:30	10:25	10:25	10:20	10:25	10:30	10:20	10:20	10:20	10:30			
		天 候	曇	曇	晴	曇	曇	小雨	曇	曇	晴	曇	晴			
採 水 日		25	26	28	27	23	26	24	21	26	23	24	26	大	小	均
採 水 時 刻		10:25	10:15	10:30	10:25	10:25	10:20	10:25	10:30	10:20	10:20	10:20	10:30			
天 候		曇	曇	晴	曇	曇	小雨	曇	曇	晴	曇	晴	曇			
気 温 (℃)		16.3	19.6	27.8	27.5	27.3	23.0	21.4	12.3	6.1	7.2	9.0	5.7	27.8	5.7	16.9
水 温 (℃)		14.9	20.5	23.5	23.6	27.5	24.9	22.6	19.1	12.9	10.8	9.6	11.9	27.5	9.6	18.5
一 般 細 菌 (1ml中)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100ml中)		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
硝酸態窒素 (mg/L)		0.26	0.25	0.23	0.22	0.19	0.23	0.18	0.20	0.21	0.22	0.23	0.26	0.26	0.18	0.22
亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
フッ素及びその化合物 (mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
塩 素 酸 (mg/L)		<0.06	0.06	0.10	0.07	<0.06	0.09	<0.06	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.10	<0.06	<0.06
鉄 及 びその化合物 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)		5.16	5.04	4.39	5.14	3.85	4.33	3.33	3.85	4.54	4.78	3.98	3.98	5.16	3.33	4.36
T O C (mg/L)		0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4
pH 値	電極法	7.82	7.76	7.83	7.69	7.80	7.76	7.77	7.81	7.61	7.69	7.73	7.75	7.83	7.61	7.75
	比色法	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
色 度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
電気伝導率 (μ S/cm)		86.1	87.5	68.9	59.5	61.8	54.7	57.8	65.1	76.2	76.9	72.6	75.1	87.5	54.7	70.2
硫酸イオン (mg/L)		7.82	8.10	5.96	4.75	4.80	4.28	4.08	5.86	6.73	7.24	7.18	7.54	8.10	4.08	6.20
残留塩素 (mg/L)		0.33	0.26	0.35	0.54	0.42	0.49	0.43	0.43	0.38	0.46	0.39	0.39	0.54	0.26	0.41

給水栓水毎月検査結果

採 水 場 所		平 木 地 区															
月 検 査 項 目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最	最	平	
		採 水 日	25	26	28	27	23	26	24	21	26	23	24				26
		採 水 時 刻	9:20	9:13	9:15	9:28	9:20	9:20	9:25	9:25	9:15	9:20	9:20				9:40
		天 候	曇	曇	晴	曇	曇	小雨	曇	曇	晴	曇	晴				曇
気 温 (℃)		15.8	21.7	29.4	28.2	26.9	19.8	21.5	10.6	3.8	4.6	7.8	4.3	29.4	3.8	16.2	
水 温 (℃)		13.3	18.4	21.8	23.9	24.7	22.5	20.5	17.5	11.3	9.6	8.5	10.4	24.7	8.5	16.9	
一 般 細 菌 (1ml中)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大 腸 菌 (100ml中)		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
硝酸態窒素 (mg/L)		0.25	0.25	0.25	0.22	0.20	0.23	0.16	0.20	0.17	0.21	0.22	0.25	0.25	0.16	0.22	
亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
フッ素及びその化合物 (mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
塩 素 酸 (mg/L)		<0.06	<0.06	0.09	0.08	0.07	0.11	<0.06	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.11	<0.06	<0.06	
鉄 及 び その化合物 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
塩化物イオン (mg/L)		4.88	4.95	4.35	4.99	3.85	4.29	3.51	3.88	3.46	4.42	3.86	3.81	4.99	3.46	4.19	
T O C (mg/L)		0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	
pH 値	電極法	7.80	7.80	7.74	7.67	7.71	7.59	7.70	7.71	7.59	7.65	7.66	7.67	7.80	7.59	7.69	
	比色法	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	
色 度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
濁 度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
電気伝導率 (μS/cm)		86.1	87.4	70.1	59.7	62.1	54.8	57.7	63.9	74.9	74.8	73.6	75.1	87.4	54.8	70.0	
硫酸イオン (mg/L)		7.52	8.05	6.12	4.67	4.79	4.31	3.45	5.94	5.22	7.02	7.09	7.40	8.05	3.45	5.97	
残留塩素 (mg/L)		0.54	0.40	0.30	0.36	0.37	0.39	0.42	0.40	0.43	0.47	0.42	0.43	0.54	0.30	0.41	

給水栓水毎月検査結果

採 水 場 所		妻 鳥 地 区															
月 検 査 項 目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最	最	平	
		25	26	28	27	23	26	24	21	26	23	24	26				
		採 水 日	25	26	28	27	23	26	24	21	26	23	24				26
		採 水 時 刻	9:50	9:42	9:50	9:54	9:50	9:45	9:55	9:50	9:40	9:45	9:45				10:05
天 候		曇	曇	晴	曇	曇	小雨	曇	曇	晴	曇	晴	曇	値	値	値	
気 温 (℃)		16.1	20.8	27.2	27.9	28.9	20.5	21.4	11.3	4.8	6.0	8.1	4.4	28.9	4.4	16.5	
水 温 (℃)		13.6	19.0	22.0	24.5	25.0	22.3	20.7	18.4	11.5	9.9	9.0	10.8	25.0	9.0	17.2	
一 般 細 菌 (1ml中)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大 腸 菌 (100ml中)		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
硝酸態窒素 (mg/L)		0.24	0.25	0.24	0.22	0.19	0.23	0.17	0.20	0.20	0.22	0.23	0.26	0.26	0.17	0.22	
亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
フッ素及びその化合物 (mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
塩 素 酸 (mg/L)		<0.06	0.06	0.10	0.07	0.06	0.09	<0.06	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.10	<0.06	<0.06	
鉄 及 びその化合物 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
塩化物イオン (mg/L)		4.93	4.91	4.41	5.04	3.83	4.26	2.96	3.91	4.26	4.72	3.92	3.92	5.04	2.96	4.26	
T O C (mg/L)		0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	
pH	電極法	7.79	7.79	7.77	7.69	7.80	7.71	7.71	7.74	7.61	7.68	7.69	7.72	7.80	7.61	7.73	
	比色法	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	6.9	7.0	
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	
色 度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
濁 度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
電気伝導率 (μ S/cm)		86.2	86.7	69.0	59.8	62.0	54.8	58.3	64.2	75.2	76.8	73.8	75.0	86.7	54.8	70.2	
硫酸イオン (mg/L)		7.49	8.04	5.95	4.68	4.83	4.23	3.74	5.95	6.39	7.10	7.10	7.53	8.04	3.74	6.09	
残留塩素 (mg/L)		0.45	0.48	0.36	0.34	0.43	0.47	0.45	0.42	0.47	0.47	0.42	0.40	0.48	0.34	0.43	

給水栓水毎月検査結果

採 水 場 所		三 角 寺 地 区														
月 検 査 項 目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最	最	平
採 水 日		26	27	27	28	24	27	27	22	22	24	27	27	大	小	均
採 水 時 刻		9:10	9:15	9:20	9:15	9:15	9:20	9:25	9:15	9:30	13:15	9:15	9:20			
天 候		曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴			
気 温 (℃)		17.8	18.0	24.3	28.1	26.9	22.4	15.3	10.1	8.1	2.7	3.8	9.0	28.1	2.7	15.5
水 温 (℃)		12.8	17.9	22.4	23.8	24.2	21.1	18.6	15.5	10.7	7.8	7.5	9.4	24.2	7.5	16.0
一 般 細 菌 (1ml中)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100ml中)		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
硝酸態窒素 (mg/L)		0.27	0.25	0.30	0.21	0.22	0.24	0.19	0.21	0.18	0.21	0.22	0.25	0.30	0.18	0.23
亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
フッ素及びその化合物 (mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
塩 素 酸 (mg/L)		<0.06	0.08	0.09	0.11	0.13	0.12	0.09	0.09	<0.06	<0.06	0.06	0.07	0.13	<0.06	0.08
鉄 及 びその化合物 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)		5.13	5.11	4.76	4.92	4.29	4.24	3.18	3.93	6.06	4.50	3.99	3.97	6.06	3.18	4.51
T O C (mg/L)		0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
pH 値	電極法	7.76	7.78	7.73	7.70	7.80	7.64	7.74	7.73	7.61	7.60	7.69	7.72	7.80	7.60	7.71
	比色法	7.0	7.1	7.0	6.9	7.1	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1	6.9	7.0
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
色 度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
電気伝導率 (μ S/cm)		86.6	88.7	71.9	61.5	61.0	57.0	58.8	65.4	79.1	75.4	74.0	75.3	88.7	57.0	71.2
硫酸イオン (mg/L)		7.85	7.91	6.43	4.74	4.89	4.43	4.15	6.04	4.93	7.01	7.06	7.18	7.91	4.15	6.05
残留塩素 (mg/L)		0.32	0.30	0.43	0.25	0.16	0.22	0.49	0.50	0.39	0.67	0.55	0.61	0.67	0.16	0.41

給水栓水毎月検査結果

採 水 場 所		山 口 地 区														
月 検 査 項 目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最	最	平
採 水 日		25	26	28	27	23	26	24	21	26	23	24	26	大	小	均
採 水 時 刻		9:35	9:27	9:30	9:38	9:40	9:30	9:40	9:35	9:30	9:35	9:35	9:50			
天 候		曇	曇	晴	曇	曇	小雨	曇	曇	晴	曇	晴	曇			
値		値	値	値	値	値	値	値	値	値	値	値	値	値	値	値
気 温 (℃)		15.7	20.3	27.6	28.4	27.2	19.9	20.6	10.8	4.2	4.9	7.6	4.2	28.4	4.2	16.0
水 温 (℃)		13.6	19.0	22.7	24.6	24.6	21.9	20.6	16.7	10.7	9.6	9.5	10.8	24.6	9.5	17.0
一 般 細 菌 (1ml中)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100ml中)		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
硝酸態窒素 (mg/L)		0.24	0.25	0.25	0.22	0.19	0.23	0.16	0.20	0.19	0.23	0.23	0.25	0.25	0.16	0.22
亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
フッ素及びその化合物 (mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
塩 素 酸 (mg/L)		<0.06	0.06	0.10	0.07	0.06	0.10	<0.06	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.10	<0.06	<0.06
鉄 及 び その化合物 (mg/L)		<0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)		4.86	4.91	4.42	5.09	3.80	4.23	3.03	3.89	4.02	4.49	3.91	3.94	5.09	3.03	4.22
T O C (mg/L)		0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4
pH	電極法	7.80	7.79	7.76	7.65	7.73	7.63	7.71	7.73	7.61	7.67	7.66	7.69	7.80	7.61	7.70
	比色法	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
色 度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
電気伝導率 (μS/cm)		86.0	87.4	70.0	59.7	62.0	55.0	57.9	64.6	76.0	75.9	74.1	75.3	87.4	55.0	70.3
硫酸イオン (mg/L)		7.44	8.05	6.00	4.65	4.77	4.18	3.57	6.00	6.04	7.10	7.18	7.46	8.05	3.57	6.04
残留塩素 (mg/L)		0.39	0.25	0.36	0.25	0.26	0.35	0.20	0.28	0.27	0.43	0.41	0.27	0.43	0.20	0.31

給水栓水毎月検査結果

採 水 場 所		西 金 川 地 区														
月 検 査 項 目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最	最	平
採 水 日		26	27	27	28	24	27	27	22	22	24	27	27	大	小	均
採 水 時 刻		9:25	9:25	9:35	9:30	9:30	9:40	9:40	9:30	9:45	13:35	9:30	9:35			
天 候		曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴			
気 温 (℃)		20.7	19.3	26.0	28.1	27.6	24.0	16.5	10.3	10.0	4.4	5.5	11.7	28.1	4.4	17.0
水 温 (℃)		14.3	19.0	22.8	25.3	25.3	23.4	19.9	16.8	11.6	9.2	8.8	10.6	25.3	8.8	17.3
一 般 細 菌 (1ml中)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100ml中)		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
硝 酸 態 窒 素 (mg/L)		0.26	0.25	0.25	0.22	0.21	0.22	0.20	0.20	0.18	0.22	0.23	0.25	0.26	0.18	0.22
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
フッ素及び その化合物 (mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
塩 素 酸 (mg/L)		<0.06	<0.06	0.10	0.07	0.14	0.09	0.06	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.14	<0.06	<0.06
鉄 及 び その化合物 (mg/L)		<0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
マンガン及び その化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)		5.35	4.91	4.47	5.11	3.94	4.22	3.15	3.86	5.87	4.54	3.91	3.91	5.87	3.15	4.44
T O C (mg/L)		0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4
pH 値	電極法	7.73	7.75	7.72	7.63	7.79	7.67	7.76	7.71	7.64	7.64	7.68	7.69	7.79	7.63	7.70
	比色法	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
色 度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
電気伝導率 (μS/cm)		85.9	87.8	69.7	59.6	62.0	55.1	59.9	65.3	79.1	75.7	73.0	74.9	87.8	55.1	70.7
硫酸イオン (mg/L)		8.00	7.83	6.09	4.72	4.92	4.29	4.66	5.91	5.50	6.90	7.23	7.43	8.00	4.29	6.12
残留塩素 (mg/L)		0.36	0.27	0.28	0.25	0.35	0.36	0.37	0.35	0.34	0.46	0.37	0.33	0.46	0.25	0.34

給水栓水毎月検査結果

採 水 場 所		東 金 川 地 区														
月 検 査 項 目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最	最	平
採 水 日		26	27	27	28	24	27	27	22	22	24	27	27	大	小	均
採 水 時 刻		9:35	9:35	9:50	9:45	9:40	9:50	9:50	9:40	9:55	13:50	9:40	9:45			
天 候		曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴			
気 温 (℃)		21.3	20.9	26.4	28.8	28.6	23.0	15.4	10.4	10.2	5.2	4.7	11.2	28.8	4.7	17.2
水 温 (℃)		14.0	18.9	22.8	25.0	25.3	23.0	20.0	17.5	12.4	9.4	8.8	10.7	25.3	8.8	17.3
一 般 細 菌 (1ml中)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100ml中)		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
硝酸態窒素 (mg/L)		0.26	0.25	0.26	0.22	0.22	0.22	0.20	0.20	0.17	0.21	0.23	0.25	0.26	0.17	0.22
亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
フッ素及びその化合物 (mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
塩 素 酸 (mg/L)		<0.06	<0.06	0.10	0.06	0.14	0.09	0.06	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.14	<0.06	<0.06
鉄 及 びその化合物 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)		5.29	5.00	4.42	5.12	3.98	4.24	3.14	3.83	4.42	4.57	3.95	3.92	5.29	3.14	4.32
T O C (mg/L)		0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4
pH 値	電極法	7.79	7.81	7.79	7.73	7.83	7.70	7.82	7.77	7.68	7.66	7.71	7.73	7.83	7.66	7.75
	比色法	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
色 度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
電気伝導率 (μ S/cm)		86.1	87.9	70.6	59.4	62.2	55.2	59.3	64.2	78.2	76.0	73.2	74.9	87.9	55.2	70.6
硫酸イオン (mg/L)		7.93	7.86	6.11	4.76	5.00	4.27	4.63	5.82	5.03	6.94	7.10	7.32	7.93	4.27	6.06
残 留 塩 素 (mg/L)		0.48	0.39	0.34	0.33	0.46	0.45	0.46	0.41	0.46	0.46	0.43	0.44	0.48	0.33	0.43

給水栓水毎月検査結果

採 水 場 所		金 田 地 区														
月 検 査 項 目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最	最	平
採 水 日		26	27	27	28	24	27	27	22	22	24	27	27	大	小	均
採 水 時 刻		9:45	9:50	10:00	9:55	9:50	10:05	10:00	9:50	10:05	14:00	9:50	9:55			
天 候		曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	値	値	値
気 温 (℃)		22.5	21.0	26.3	30.4	28.9	24.5	15.8	11.2	12.6	5.3	4.7	11.3	30.4	4.7	17.9
水 温 (℃)		13.3	17.6	21.6	24.1	24.0	22.1	19.3	16.3	11.7	9.2	8.0	10.3	24.1	8.0	16.5
一 般 細 菌 (1ml中)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100ml中)		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
硝酸態窒素 (mg/L)		0.26	0.25	0.25	0.22	0.22	0.22	0.20	0.20	0.17	0.21	0.23	0.26	0.26	0.17	0.22
亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
フッ素及びその化合物 (mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
塩 素 酸 (mg/L)		<0.06	<0.06	0.10	0.06	0.15	0.09	0.07	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.15	<0.06	<0.06
鉄 及 びその化合物 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)		5.31	4.87	4.42	4.99	4.03	4.23	3.17	3.85	3.95	4.58	3.90	3.90	5.31	3.17	4.27
T O C (mg/L)		0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
pH 値	電極法	7.77	7.77	7.73	7.72	7.79	7.70	7.82	7.76	7.71	7.69	7.72	7.72	7.82	7.69	7.74
	比色法	7.0	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.2	7.0	7.0
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
色 度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
電気伝導率 (μS/cm)		86.6	87.5	70.3	59.4	61.9	54.8	60.0	63.5	77.8	76.6	72.5	74.7	87.5	54.8	70.5
硫酸イオン (mg/L)		7.92	7.95	6.07	4.72	5.39	4.27	4.77	5.90	5.19	6.85	7.03	7.39	7.95	4.27	6.12
残留塩素 (mg/L)		0.49	0.56	0.39	0.45	0.51	0.49	0.54	0.50	0.48	0.48	0.43	0.43	0.56	0.39	0.48

給水栓水毎月検査結果

採 水 場 所		川 滝 地 区															
月 検 査 項 目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最	最	平	
採 水 日		26	27	27	28	24	27	27	22	22	24	27	27	大	小	均	
採 水 時 刻		10:05	10:10	10:20	10:10	10:10	10:20	10:15	10:10	10:20	14:25	10:10	10:15				
天 候		曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴				値
気 温 (℃)		20.3	20.0	26.1	28.6	28.8	26.5	18.1	13.1	11.1	3.9	4.4	12.1	28.8	3.9	17.8	
水 温 (℃)		12.8	17.1	23.5	24.4	24.3	20.6	15.5	13.3	10.9	7.4	6.9	7.7	24.4	6.9	15.4	
一 般 細 菌 (1ml中)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大 腸 菌 (100ml中)		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
硝酸態窒素 (mg/L)		0.26	0.26	0.27	0.22	0.22	0.23	0.20	0.20	0.18	0.21	0.23	0.26	0.27	0.18	0.23	
亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
フッ素及びその化合物 (mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
塩 素 酸 (mg/L)		<0.06	<0.06	0.09	0.08	0.15	0.12	0.08	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.15	<0.06	0.06	
鉄 及 びその化合物 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
塩化物イオン (mg/L)		5.37	5.15	4.49	5.24	4.07	4.54	3.32	3.91	4.67	4.65	3.99	3.99	5.37	3.32	4.45	
T O C (mg/L)		0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	
pH	値	電極法	7.82	7.81	7.74	7.77	7.85	7.74	7.83	7.78	7.61	7.70	7.74	7.74	7.85	7.61	7.76
		比色法	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	6.9	7.0
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	
色 度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
濁 度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
電気伝導率 (μ S/cm)		86.6	88.1	71.7	60.3	62.4	55.9	58.9	65.4	78.2	76.0	73.2	75.2	88.1	55.9	71.0	
硫酸イオン (mg/L)		8.03	8.02	6.22	4.69	4.97	4.29	4.65	5.90	5.24	7.08	7.12	7.60	8.03	4.29	6.15	
残留塩素 (mg/L)		0.45	0.36	0.25	0.39	0.44	0.61	0.46	0.42	0.54	0.59	0.46	0.42	0.61	0.25	0.45	

給水栓水毎月検査結果

採 水 場 所		中 組 上 地 区														
月 検 査 項 目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最	最	平
採 水 日		26	27	27	28	24	27	27	22	22	24	27	27	大	小	均
採 水 時 刻		10:40	10:45	10:55	10:35	10:40	10:50	10:45	10:45	10:55	14:55	10:40	10:45			
天 候		曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴			
気 温 (℃)		20.8	19.2	26.2	30.8	30.1	24.8	14.8	9.9	9.2	2.5	4.0	10.5	30.8	2.5	16.9
水 温 (℃)		15.1	20.4	24.4	27.4	27.5	23.9	20.1	16.9	11.3	8.4	8.6	11.1	27.5	8.4	17.9
一 般 細 菌 (1ml中)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100ml中)		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
硝酸態窒素 (mg/L)		0.28	0.25	0.32	0.21	0.22	0.25	0.21	0.22	0.20	0.22	0.21	0.25	0.32	0.20	0.24
亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
フッ素及びその化合物 (mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
塩 素 酸 (mg/L)		0.06	0.08	0.09	0.15	0.15	0.14	0.12	0.11	0.08	0.07	0.07	0.08	0.15	0.06	0.10
鉄 及 びその化合物 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	<0.01	0.02
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)		5.43	5.21	4.95	4.69	4.56	4.29	3.51	4.05	5.75	4.62	4.13	4.18	5.75	3.51	4.61
T O C (mg/L)		0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
pH	電極法	7.94	7.95	7.86	8.18	8.11	8.09	8.13	7.92	7.78	7.80	7.80	7.82	8.18	7.78	7.95
	比色法	7.1	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.0	7.2	7.0	7.0	7.1	7.3	7.0	7.1
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
色 度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
電気伝導率 (μ S/cm)		87.4	89.7	73.1	64.3	63.7	60.3	58.7	67.5	84.9	76.5	73.8	74.7	89.7	58.7	72.9
硫酸イオン (mg/L)		8.28	7.97	6.64	4.91	4.88	4.57	4.30	6.50	5.51	7.13	7.13	7.24	8.28	4.30	6.26
残留塩素 (mg/L)		0.37	0.12	0.15	0.18	0.19	0.20	0.35	0.30	0.37	0.51	0.45	0.44	0.51	0.12	0.30

給水栓水毎月検査結果

採 水 場 所		葱 尾 地 区															
月 検 査 項 目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最	最	平	
		採 水 日	26	27	27	28	24	27	27	22	22	24	27				27
		採 水 時 刻	10:50	11:00	11:10	10:50	11:00	11:05	11:00	10:55	11:05	15:10	10:55				10:55
		天 候	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴				晴
気 温 (℃)		21.9	20.0	25.9	31.8	29.3	26.1	19.4	13.8	9.7	2.7	5.8	14.3	31.8	2.7	18.4	
水 温 (℃)		13.6	18.3	23.5	27.3	25.9	22.3	17.1	14.4	9.4	6.0	5.4	8.4	27.3	5.4	16.0	
一 般 細 菌 (1ml中)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大 腸 菌 (100ml中)		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
硝酸態窒素 (mg/L)		0.27	0.26	0.30	0.25	0.22	0.23	0.21	0.21	0.16	0.21	0.23	0.26	0.30	0.16	0.23	
亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
フッ素及びその化合物 (mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
塩 素 酸 (mg/L)		0.06	0.08	0.09	0.13	0.16	0.16	0.11	0.10	0.07	0.07	0.06	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	
鉄 及 びその化合物 (mg/L)		<0.01	0.02	<0.01	0.06	0.01	0.01	<0.01	0.03	0.04	0.02	0.03	<0.01	0.06	<0.01	0.02	
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
塩化物イオン (mg/L)		5.76	5.20	4.75	5.19	4.38	4.54	3.48	4.06	4.97	4.62	4.26	4.11	5.76	3.48	4.61	
T O C (mg/L)		0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	
pH 値	電極法	7.99	8.04	7.96	8.14	8.31	8.21	8.08	7.96	7.76	7.81	7.84	7.90	8.31	7.76	8.00	
	比色法	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.0	7.0	7.1	7.2	7.0	7.1	
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	
色 度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
濁 度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
電気伝導率 (μ S/cm)		87.4	90.1	73.9	64.7	64.5	59.4	60.8	68.0	82.0	76.3	74.6	74.7	90.1	59.4	73.0	
硫酸イオン (mg/L)		8.20	8.10	6.56	4.93	5.07	4.35	4.60	6.08	5.33	7.15	7.30	7.40	8.20	4.35	6.26	
残留塩素 (mg/L)		0.35	0.28	0.22	0.24	0.31	0.42	0.47	0.42	0.49	0.58	0.49	0.51	0.58	0.22	0.40	

給水栓水毎月検査結果

採 水 場 所		七 田 地 区															
月 検 査 項 目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最	最	平	
		採 水 日	26	27	27	28	24	27	27	22	22	25	23				25
		採 水 時 刻	10:25	10:25	10:35	10:20	10:20	10:35	10:30	10:25	10:35	10:50	10:40				9:50
		天 候	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴				雨
気 温 (℃)		19.9	18.7	26.0	28.6	29.7	24.4	15.7	9.4	9.1	2.1	3.0	10.3	29.7	2.1	16.4	
水 温 (℃)		13.9	18.7	21.5	24.0	25.7	22.7	19.4	16.1	12.2	8.6	8.3	10.2	25.7	8.3	16.8	
一 般 細 菌 (1ml中)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大 腸 菌 (100ml中)		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
硝 酸 態 窒 素 (mg/L)		0.28	0.26	0.32	0.20	0.22	0.25	0.20	0.21	0.19	0.22	0.22	0.25	0.32	0.19	0.24	
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
フッ素及びその化合物 (mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
塩 素 酸 (mg/L)		0.06	0.07	0.08	0.16	0.15	0.15	0.11	0.10	0.07	0.07	0.07	0.07	0.16	0.06	0.10	
鉄 及 び その化合物 (mg/L)		0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
塩化物イオン (mg/L)		5.35	5.25	4.90	4.63	4.57	4.37	3.44	3.99	5.37	4.69	4.07	4.09	5.37	3.44	4.56	
T O C (mg/L)		0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	
pH	電極法	8.33	8.48	8.34	8.58	8.45	8.53	8.57	8.51	7.96	7.96	8.08	8.20	8.58	7.96	8.33	
	比色法	7.4	7.5	7.5	>7.6	>7.6	>7.6	7.6	7.6	7.5	7.3	7.3	7.3	>7.6	7.3	7.4	
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	
色 度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
濁 度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
電気伝導率 (μ S/cm)		89.3	92.3	75.3	68.5	68.7	64.4	62.6	70.1	85.1	77.8	75.1	76.5	92.3	62.6	75.5	
硫酸イオン (mg/L)		8.14	8.07	6.67	4.98	5.04	4.65	4.41	6.18	5.19	7.06	7.12	7.46	8.14	4.41	6.25	
残留塩素 (mg/L)		0.22	0.20	0.10	0.13	0.13	0.21	0.31	0.34	0.53	0.56	0.49	0.43	0.56	0.10	0.30	

給水栓水毎月検査結果

採 水 場 所		下 川 地 区														
月 検 査 項 目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最	最	平
採 水 日		27	30	29	29	25	28	26	28	27	31	28	28	大	小	均
採 水 時 刻		9:45	9:30	9:35	9:40	9:35	9:30	10:15	9:35	9:50	9:30	9:35	9:35			
天 候		晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇			
気 温 (℃)		25.0	17.5	30.1	30.8	26.3	21.3	14.9	11.6	5.2	3.2	3.6	13.1	30.8	3.2	16.9
水 温 (℃)		14.0	17.3	21.6	24.6	25.7	22.3	20.5	15.9	11.8	9.1	9.1	11.0	25.7	9.1	16.9
一 般 細 菌 (1ml中)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100ml中)		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
硝酸態窒素 (mg/L)		0.24	0.26	0.23	0.23	0.21	0.22	0.21	0.18	0.22	0.23	0.23	0.25	0.26	0.18	0.23
亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
フッ素及びその化合物 (mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
塩 素 酸 (mg/L)		<0.06	0.07	0.11	0.09	0.15	0.11	0.08	0.10	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.15	<0.06	0.08
鉄 及 び その化合物 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)		5.13	4.99	4.32	5.05	3.88	4.21	3.40	3.65	4.68	4.98	3.94	5.19	5.19	3.40	4.45
T O C (mg/L)		0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4
pH	電極法	7.81	7.83	7.88	7.76	7.85	7.79	7.85	7.75	7.64	7.69	7.73	7.73	7.88	7.64	7.78
	比色法	7.0	7.1	7.0	7.1	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.2	7.0	7.1
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
色 度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
電気伝導率 (μS/cm)		86.8	87.2	69.1	59.9	62.5	55.3	59.8	65.5	75.2	76.1	75.0	75.2	87.2	55.3	70.6
硫酸イオン (mg/L)		7.57	7.95	5.76	4.71	4.90	4.25	4.83	5.55	6.77	7.42	6.96	7.55	7.95	4.25	6.19
残留塩素 (mg/L)		0.67	0.57	0.43	0.52	0.43	0.70	0.63	0.63	0.64	0.67	0.66	0.55	0.70	0.43	0.59

給水栓水毎月検査結果

採 水 場 所		切 山 地 区														
月 検 査 項 目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最	最	平
採 水 日		27	30	29	29	25	28	26	28	27	31	28	28	大	小	均
採 水 時 刻		10:05	9:50	9:55	10:00	9:55	9:50	10:35	9:55	10:10	9:50	9:55	9:55			
天 候		晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴			
気 温 (℃)		23.9	15.5	27.4	27.9	25.1	21.8	13.9	13.2	4.7	3.3	4.5	12.7	27.9	3.3	16.2
水 温 (℃)		17.0	19.0	24.6	27.8	27.9	24.4	21.9	16.2	9.4	8.6	9.3	12.2	27.9	8.6	18.2
一 般 細 菌 (1ml中)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100ml中)		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
硝酸態窒素 (mg/L)		0.25	0.25	0.24	0.22	0.21	0.22	0.21	0.20	0.22	0.23	0.23	0.28	0.28	0.20	0.23
亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
フッ素及びその化合物 (mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
塩 素 酸 (mg/L)		0.07	0.09	0.14	0.12	0.20	0.15	0.16	0.14	0.08	<0.06	<0.06	0.09	0.20	<0.06	0.11
鉄 及 び その化合物 (mg/L)		<0.01	0.01	0.02	0.02	<0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	<0.01	0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)		5.26	5.09	4.56	5.32	4.20	4.45	3.87	4.05	4.89	5.01	4.06	5.40	5.40	3.87	4.68
T O C (mg/L)		0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	1.0	1.0	0.3	0.4
pH	電極法	7.86	7.87	7.89	7.80	7.89	7.79	7.88	7.82	7.69	7.72	7.73	7.78	7.89	7.69	7.81
	比色法	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.0	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.2	7.0	7.1
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
色 度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
電気伝導率 (μS/cm)		87.4	88.5	71.1	61.2	63.6	56.4	61.6	67.6	77.6	79.0	75.0	76.2	88.5	56.4	72.1
硫酸イオン (mg/L)		7.64	7.83	5.97	4.70	4.91	4.18	4.82	5.87	6.90	7.49	7.02	7.78	7.83	4.18	6.26
残留塩素 (mg/L)		0.86	0.76	0.39	0.78	0.59	0.88	1.35	0.83	0.75	0.80	0.74	0.96	1.35	0.39	0.81

給水栓水毎月検査結果

採 水 場 所		石 ノ 口 地 区														
月 検 査 項 目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最	最	平
採 水 日		27	30	29	29	25	28	26	28	27	31	28	28	大	小	均
採 水 時 刻		10:20	10:05	10:10	10:15	10:15	10:05	10:45	10:05	10:20	10:00	10:05	10:05			
天 候		晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴			
気 温 (℃)		25.0	17.9	29.3	31.0	27.2	23.0	14.4	12.7	5.2	5.3	4.5	12.7	31.0	4.5	17.4
水 温 (℃)		15.2	18.9	21.9	26.7	27.6	23.4	21.3	16.2	11.8	9.3	9.7	11.8	27.6	9.3	17.8
一 般 細 菌 (1ml中)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100ml中)		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
硝酸態窒素 (mg/L)		0.25	0.25	0.26	0.22	0.21	0.23	0.21	0.20	0.23	0.23	0.23	0.27	0.27	0.20	0.23
亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.05	0.05	0.02	0.02
塩 素 酸 (mg/L)		<0.05	0.06	0.10	0.09	0.15	0.12	0.09	0.10	0.06	<0.05	<0.05	0.05	0.15	<0.05	0.07
鉄 及 びその化合物 (mg/L)		<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)		5.18	5.02	4.59	5.26	4.09	4.37	3.59	3.87	4.84	5.16	3.96	4.28	5.26	3.59	4.52
T O C (mg/L)		0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4
pH	電極法	7.86	7.95	7.93	7.92	8.03	7.70	7.84	7.50	7.62	7.60	7.70	7.70	8.03	7.50	7.78
	比色法	7.0	7.2	7.1	7.1	7.2	7.0	7.1	6.9	7.1	7.0	7.0	7.0	7.2	6.9	7.1
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
色 度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
電気伝導率 (μ S/cm)		87.0	88.9	72.1	61.2	63.5	57.3	60.0	67.2	77.8	79.4	75.1	75.7	88.9	57.3	72.1
硫酸イオン (mg/L)		7.73	7.83	6.25	4.70	4.96	4.19	4.72	5.71	6.88	7.59	7.00	8.32	8.32	4.19	6.32
残留塩素 (mg/L)		0.49	0.30	0.35	0.34	0.32	0.41	0.47	0.40	0.52	0.48	0.65	0.49	0.65	0.30	0.44

給水栓水毎月検査結果

採 水 場 所		山 田 井 地 区															
月 検 査 項 目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最	最	平	
		採 水 日	27	30	29	29	25	28	26	28	27	31	28				28
		採 水 時 刻	10:35	10:20	10:25	10:30	10:30	10:15	10:55	10:55	10:30	10:10	10:30				10:10
天 候		晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	値	値	値	
気 温 (℃)		26.0	19.4	29.3	30.4	26.8	23.9	15.3	14.7	6.3	5.2	6.2	13.6	30.4	5.2	18.1	
水 温 (℃)		14.5	18.4	21.7	24.6	26.0	22.9	21.1	17.1	12.5	9.2	9.4	11.3	26.0	9.2	17.4	
一 般 細 菌 (1ml中)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大 腸 菌 (100ml中)		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
硝酸態窒素 (mg/L)		0.25	0.25	0.23	0.22	0.21	0.23	0.22	0.20	0.22	0.23	0.23	0.27	0.27	0.20	0.23	
亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
フッ素及びその化合物 (mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	
塩 素 酸 (mg/L)		<0.06	<0.06	0.10	0.06	0.12	0.08	0.07	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.12	<0.06	<0.06	
鉄 及 びその化合物 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
塩化物イオン (mg/L)		5.07	4.83	4.39	5.01	4.01	4.19	3.55	3.81	4.64	5.06	3.89	4.20	5.07	3.55	4.39	
T O C (mg/L)		0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	
pH	電極法	7.81	7.83	7.86	7.74	7.75	7.68	7.80	7.78	7.69	7.65	7.75	7.71	7.86	7.65	7.75	
	比色法	7.0	7.1	7.0	7.1	7.2	7.0	7.1	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.2	6.9	7.0	
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	
色 度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
濁 度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
電気伝導率 (μ S/cm)		86.4	87.1	68.7	59.5	62.2	54.0	59.7	65.4	76.4	75.5	73.9	74.6	87.1	54.0	70.3	
硫酸イオン (mg/L)		7.65	7.85	5.84	4.83	4.91	4.32	5.00	5.87	6.83	7.37	6.99	7.88	7.88	4.32	6.28	
残留塩素 (mg/L)		0.51	0.45	0.42	0.41	0.34	0.52	0.46	0.60	0.45	0.44	0.43	0.42	0.60	0.34	0.45	

給水栓水毎月検査結果

採 水 場 所		東 町 地 区														
月 検 査 項 目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最	最	平
採 水 日		27	30	29	29	25	28	26	28	27	31	28	28	大	小	均
採 水 時 刻		10:55	10:45	10:45	10:55	10:45	10:30	11:10	10:25	10:55	10:25	10:50	10:30			
天 候		晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴			
気 温 (℃)		22.9	20.8	30.8	34.4	27.8	24.7	16.9	15.8	7.5	6.1	7.0	14.3	34.4	6.1	19.1
水 温 (℃)		16.0	19.1	24.6	27.5	28.5	25.3	22.7	16.9	11.9	9.6	9.8	12.3	28.5	9.6	18.7
一 般 細 菌 (1ml中)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100ml中)		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
硝酸態窒素 (mg/L)		0.25	0.26	0.24	0.22	0.21	0.23	0.22	0.21	0.22	0.23	0.23	0.27	0.27	0.21	0.23
亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
フッ素及びその化合物 (mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
塩 素 酸 (mg/L)		<0.06	<0.06	0.10	<0.06	0.13	0.09	0.07	0.09	<0.06	0.07	<0.06	<0.06	0.13	<0.06	<0.06
鉄 及 びその化合物 (mg/L)		0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.02	<0.01	0.01	0.02	0.02	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)		5.17	4.93	4.43	4.90	3.95	4.25	3.52	3.93	4.70	5.07	3.93	5.02	5.17	3.52	4.48
T O C (mg/L)		0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4
pH	電極法	7.82	8.16	7.86	8.04	7.93	7.92	7.90	8.21	7.79	7.69	7.78	7.77	8.21	7.69	7.91
	比色法	7.0	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.0	7.1	7.1	7.2	7.0	7.1
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
色 度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
電気伝導率 (μ S/cm)		86.5	88.9	68.8	60.5	62.6	55.7	60.1	67.2	76.5	78.5	74.1	74.1	88.9	55.7	71.1
硫酸イオン (mg/L)		7.70	7.91	5.86	4.68	4.92	4.43	5.09	6.11	6.87	7.41	7.08	7.84	7.91	4.43	6.33
残留塩素 (mg/L)		0.35	0.20	0.45	0.34	0.35	0.30	0.39	0.32	0.38	0.41	0.33	0.35	0.45	0.20	0.35

給水栓水毎月検査結果

採 水 場 所		二 名 地 区														
月 検 査 項 目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最	最	平
採 水 日		27	30	29	29	25	28	26	28	27	31	28	28	大	小	均
採 水 時 刻		11:10	10:55	11:00	11:10	11:00	10:40	11:20	10:35	11:05	10:40	11:00	10:45			
天 候		晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴			
気 温 (℃)		23.0	19.7	29.1	30.1	27.3	24.5	16.1	14.8	7.3	6.2	6.6	13.9	30.1	6.2	18.2
水 温 (℃)		16.1	18.1	23.7	26.4	26.1	23.3	20.1	15.9	10.8	8.8	8.7	11.8	26.4	8.7	17.5
一 般 細 菌 (1ml中)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100ml中)		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
硝酸態窒素 (mg/L)		0.25	0.26	0.25	0.22	0.21	0.22	0.22	0.20	0.23	0.22	0.23	0.27	0.27	0.20	0.23
亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
フッ素及びその化合物 (mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.20	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.20	<0.05	<0.05
塩 素 酸 (mg/L)		<0.06	<0.06	0.09	0.06	0.13	0.09	0.07	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.13	<0.06	<0.06
鉄 及 びその化合物 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)		5.14	4.95	4.38	5.02	3.95	4.23	3.55	3.75	4.76	4.90	3.95	4.21	5.14	3.55	4.40
T O C (mg/L)		0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4
pH 値	電極法	7.82	7.85	7.87	7.79	7.81	7.78	7.87	7.80	7.69	7.70	7.73	7.74	7.87	7.69	7.79
	比色法	7.0	7.2	7.1	7.1	7.2	7.0	7.1	0.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.2	0.0	6.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
色 度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
電気伝導率 (μ S/cm)		86.4	87.3	69.2	59.7	61.8	55.2	59.7	67.7	76.7	75.8	74.3	74.7	87.3	55.2	70.7
硫酸イオン (mg/L)		7.72	7.98	5.92	4.72	5.12	4.37	5.10	5.78	6.95	7.31	7.15	8.12	8.12	4.37	6.35
残留塩素 (mg/L)		0.48	0.35	0.26	0.36	0.36	0.44	0.44	0.36	0.43	0.43	0.41	0.34	0.48	0.26	0.39

水質管理目標設定項目 試験(検査)結果

採 水 場 所	豊 岡 小 学 校		最 大 値	最 小 値	平 均 値
	7	2			
採 水 月 日	7	2			
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トルエン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	—	—	—	—	—
亜塩素酸 (mg/L)	—	—	—	—	—
二酸化塩素 (mg/L)	—	—	—	—	—
ジクロロアセトニトリル (mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
抱水クロラール (mg/L)	0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003
農薬類 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
残留塩素 (mg/L)	0.35	0.52	0.52	0.35	0.44
カルシウム、マグネシウム(硬度) (mg/L)	17.7	24.4	24.4	17.7	21.1
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸 (mg/L)	0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
メチルセーブチルエーテル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	1.2	1.0	1.2	1.0	1.1
臭気強度(TON)	—	—	—	—	—
蒸発残留物 (mg/L)	47	47	47	47	47
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	7.71	7.65	7.71	7.65	7.68
腐食性(ランゲリア指数)	-1.8	-1.6	-1.6	-1.8	-1.7
従属栄養細菌 (個/ml)	0	0	0	0	0
1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.06	0.03	0.06	0.03	0.05

給水栓水全項目検査結果

(給水栓水:豊岡小学校)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			7	9	3	7	4	2
前 日			9:50	9:20	9:40	9:50	9:50	9:40
天 候	当 日		晴	晴	曇	曇	晴	曇
			晴	晴	曇	雨	晴	雨
気 温 (℃)			14.7	20.2	21.0	25.2	28.9	25.3
水 温 (℃)			11.2	18.0	18.8	23.4	25.9	25.2
一 般 細 菌 (1ml中)			0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100ml中)			(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0001	0.0001
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
シアニ化合物イオン及び塩化シアニ (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			0.28	0.24	0.32	0.19	0.22	0.21
フッ素及びその化合物 (mg/L)			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
1, 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベ ン ゼ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 素 酸 (mg/L)			<0.06	<0.06	0.08	0.09	0.10	<0.06
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			0.0067	0.0047	0.0145	0.0197	0.0306	0.0215
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.004	0.005	<0.004	<0.004	0.004	<0.004
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			0.0009	0.0010	0.0010	0.0003	0.0005	0.0004
臭 素 酸 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)			0.0109	0.0094	0.0204	0.0235	0.0351	0.0250
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			0.002	0.004	0.004	0.013	0.012	0.008
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			0.0033	0.0037	0.0049	0.0035	0.0040	0.0029
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0002
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			0.04	0.05	0.05	0.06	0.09	0.10
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			4.29	4.37	4.92	3.86	4.24	4.42
マンガン及びその化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			5.00	4.92	5.84	4.05	4.64	3.67
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			29.4	29.4	21.3	17.7	15.8	16.0
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			63	69	57	47	55	40
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)			<0.000001	<0.000001	0.00000	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フ ェ ノ ール 類 (mg/L)			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)			0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
pH 値	電極法		7.73	7.80	7.76	7.71	7.71	7.77
	比色法		7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0
味			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)			<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)			0.45	0.43	0.34	0.35	0.41	0.40
遊 離 炭 酸 (mg/L)			<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
総 ア ル カ リ 度 (mg/L)			22.2	23.7	16.9	15.1	14.4	18.1
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)			87.1	88.0	74.0	59.7	59.6	64.0
ケ イ 素 (mg/L)			3.38	2.84	2.85	2.66	2.99	3.28
カ ル シ ウ ム (mg/L)			7.23	7.31	5.97	4.90	4.61	5.30
マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)			1.82	1.75	1.25	1.13	0.97	1.07
カ リ ウ ム (mg/L)			0.42	0.42	0.42	0.36	0.32	0.36
硫 酸 イ オ ン (mg/L)			7.80	7.61	6.65	4.65	4.73	5.00

10 6	11 4	12 2	1 6	2 2	3 2	最 大 値	最 小 値	平 均 値
9:20 曇 晴	9:30 曇 晴	9:40 小雨 曇り	9:45 晴 晴	9:45 小雨 晴	9:45 曇 曇			
20.5	20.2	11.0	6.0	0.6	10.4	28.9	0.6	17.0
20.3	18.9	14.4	8.7	7.3	8.1	25.9	7.3	16.7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.0001	0.0001	0.0003	0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0003	<0.0001	<0.0001
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.0001	0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.23	0.19	0.21	0.19	0.23	0.23	0.32	0.19	0.23
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.14	<0.01	0.14	<0.01	0.02
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.09	0.09	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.10	<0.06	<0.06
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
0.0253	0.0142	0.0109	0.0068	0.0056	0.0052	0.0306	0.0047	0.0138
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.005	<0.004	<0.004
0.0004	0.0005	0.0011	0.0005	0.0007	<0.0001	0.0011	<0.0001	0.0006
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.0287	0.0186	0.0162	0.0096	0.0088	0.0075	0.0351	0.0075	0.0178
0.007	0.008	0.008	0.002	<0.002	0.004	0.013	<0.002	0.006
0.0030	0.0039	0.0041	0.0023	0.0025	0.0023	0.0049	0.0023	0.0034
<0.0001	<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001
0.07	0.06	0.06	0.03	0.03	0.03	0.10	0.03	0.05
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
3.59	4.28	4.08	3.99	4.79	3.75	4.92	3.59	4.22
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
3.65	3.61	3.99	4.39	5.02	3.96	5.84	3.61	4.40
14.3	18.7	20.0	23.8	24.4	24.8	29.4	14.3	21.3
43	58	47	51	47	58	69	40	53
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00000	<0.000001	<0.000001
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4
7.64	7.71	7.72	7.57	7.65	7.67	7.80	7.57	7.70
6.9	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	7.1	6.9	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.19	0.35	0.45	0.45	0.52	0.42	0.52	0.19	0.40
<0.5	<0.5	0.5	0.9	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5
13.6	16.8	17.2	18.4	19.2	19.7	23.7	13.6	17.9
53.3	62.6	66.5	75.1	79.0	74.1	88.0	53.3	70.3
3.27	3.31	3.27	3.23	3.18	3.07	3.38	2.66	3.11
4.51	5.22	5.86	6.05	6.80	7.02	7.31	4.51	5.90
0.91	1.14	1.37	1.41	1.48	1.62	1.82	0.91	1.33
0.33	0.34	0.41	0.51	0.46	0.41	0.51	0.32	0.40
4.72	5.86	6.23	6.17	7.66	7.09	7.80	4.65	6.18

給水栓水全項目検査結果

(給水栓水:二名保育所)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			7	9	3	7	4	2
前 日			10:30	10:20	10:35	10:35	10:50	10:20
天 候	当 日		晴	晴	曇	曇	晴	曇
			晴	晴	曇	雨	晴	雨
気 温 (℃)			16.7	20.9	21.6	26.8	29.8	25.6
水 温 (℃)			13.6	18.5	19.3	24.3	27.0	26.5
一 般 細 菌 (1ml中)			0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100ml中)			(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			0.0008	0.0009	0.0005	0.0007	0.0009	0.0007
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0001
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)			0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
シアニ化合物イオン及び塩化シアニ (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			0.28	0.25	0.30	0.19	0.22	0.20
フッ素及びその化合物 (mg/L)			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
1, 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベ ン ゼ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 素 酸 (mg/L)			<0.06	<0.06	0.07	0.09	0.08	<0.06
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.004	<0.002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			0.0073	0.0050	0.0180	0.0217	0.0239	0.0204
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.004	0.004	<0.004	<0.004	0.004	<0.004
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			0.0009	0.0010	0.0012	0.0004	0.0005	0.0006
臭 素 酸 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)			0.0116	0.0099	0.0242	0.0259	0.0283	0.0257
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			0.003	0.003	0.008	0.017	0.008	0.010
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			0.0034	0.0039	0.0050	0.0038	0.0039	0.0045
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0002
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			0.010	0.009	0.005	0.007	0.006	<0.001
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			0.04	0.05	0.06	0.05	0.09	0.10
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			4.28	4.34	4.77	3.86	4.11	4.46
マンガン及びその化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			4.95	5.05	5.55	4.16	4.63	3.63
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)			29.3	29.3	24.0	17.9	15.7	17.2
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			59	74	66	53	54	50
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)			<0.000001	<0.000001	0.00000	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フ ェ ノ ール 類 (mg/L)			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)			0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
pH 値	電極法		7.80	7.85	7.83	7.75	7.75	7.86
	比色法		7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1
味			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)			<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)			0.41	0.38	0.39	0.37	0.37	0.37
遊 離 炭 酸 (mg/L)			<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
総 ア ル カ リ 度 (mg/L)			22.2	23.9	19.6	15.5	14.3	18.1
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)			87.5	88.2	79.0	60.7	59.4	63.9
ケ イ 素 (mg/L)			3.22	2.82	2.75	2.95	2.98	3.14
カ ル シ ウ ム (mg/L)			7.27	7.35	6.69	5.04	4.65	5.27
マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)			1.81	1.73	1.40	1.14	0.96	1.04
カ リ ウ ム (mg/L)			0.41	0.43	0.45	0.36	0.33	0.34
硫 酸 イ オ ン (mg/L)			7.80	7.79	7.05	4.77	4.75	4.95

10 6	11 4	12 2	1 6	2 2	3 2	最 大 値	最 小 値	平 均 値
10:10 曇 晴	10:15 曇 晴	10:30 小雨 曇り	10:30 晴 晴	10:30 小雨 晴	10:30 曇 曇			
21.2	21.1	12.0	6.5	1.8	12.2	29.8	1.8	18.0
21.7	19.9	15.7	10.0	8.4	9.5	27.0	8.4	17.9
0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.0001	<0.0001	0.0004	0.0002	<0.0001	0.0001	0.0004	<0.0001	<0.0001
0.0010	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0007	0.0010	0.0005	0.0008
<0.0001	0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.23	0.21	0.20	0.21	0.23	0.24	0.30	0.19	0.23
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.08	0.09	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.09	<0.06	<0.06
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.004	<0.002	<0.002
0.0284	0.0152	0.0090	0.0090	0.0061	0.0047	0.0284	0.0047	0.0141
0.006	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.006	<0.004	<0.004
0.0004	0.0005	0.0010	0.0006	0.0008	<0.0001	0.0012	<0.0001	0.0007
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.0320	0.0198	0.0151	0.0125	0.0099	0.0072	0.0320	0.0072	0.0185
0.012	0.010	0.010	0.004	<0.002	0.003	0.017	<0.002	0.007
0.0032	0.0041	0.0050	0.0029	0.0030	0.0025	0.0050	0.0025	0.0038
<0.0001	<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.007	0.006	0.008	0.010	0.010	0.009	0.010	<0.001	0.007
0.08	0.07	0.06	0.03	0.04	0.04	0.10	0.03	0.06
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
3.63	4.46	4.16	4.06	4.83	3.69	4.83	3.63	4.22
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
3.73	3.59	3.91	4.72	5.00	4.03	5.55	3.59	4.41
14.3	18.3	20.0	23.6	24.2	24.8	29.3	14.3	21.6
45	58	48	48	44	54	74	44	54
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00000	<0.000001	<0.000001
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4
7.74	7.76	7.75	7.62	7.66	7.69	7.86	7.62	7.76
7.0	7.1	7.0	6.9	6.9	6.9	7.1	6.9	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.35	0.36	0.41	0.45	0.42	0.37	0.45	0.35	0.39
<0.5	<0.5	0.5	0.9	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5
13.5	17.1	17.4	18.5	19.2	19.7	23.9	13.5	18.3
54.1	63.3	66.9	74.8	79.4	74.2	88.2	54.1	71.0
2.98	3.16	3.13	3.35	2.86	3.11	3.35	2.75	3.04
4.60	5.25	5.90	6.12	6.79	7.05	7.35	4.60	6.00
0.91	1.13	1.35	1.41	1.47	1.61	1.81	0.91	1.33
0.34	0.34	0.41	0.52	0.49	0.41	0.52	0.33	0.40
4.52	5.78	6.11	7.03	7.59	7.23	7.80	4.52	6.28

5. 簡 易 水 道 等

5. 簡 易 水 道 等


四国中央市内水道事業 一覧表

平成23年3月31日

区分	番号	事業名	給水人口 (人)	給水戸数 (戸)	計画日平均 給水量 (m3)	給水普及率 (%)
上水道	①	四国中央市水道事業	73,191	29,780	30,008	99.3
	②	四国中央市小富士長津地区水道事業	6,985	2,345	3,264	92.7
		2-1 小富士長津第一水源	2,583	846	3,264	90.4
		2-2 小富士長津第三水源				
		2-3 樋の口水源	225	92	30	94.9
		2-4 野田水源	1,278	423	180	96.1
		2-5 東宮水源	247	92	89	96.1
		2-6 東村水源	1,248	434	160	91.9
		2-7 西村水源	451	143	24	95.3
		2-8 小林水源	953	315	96	92.3
簡易水道	③	上小川簡易水道	25	13	17	100.0
	④	関川地区簡易水道	3,093	1,029	1,177	98.0
	⑤	土居地区簡易水道	3,668	1,182	1,600	98.6
	⑥	北地区簡易水道	2,115	692	771	77.1
	⑦	新宮地区簡易水道	690	342	411	89.7
	⑧	新宮北東部簡易水道	218	100	141	94.8
条例水道	⑨	丸石飲料水供給施設	—	—	—	—
	⑩	西長野飲料水供給施設	—	—	—	—
	⑪	翠波高原県条例水道	—	—	—	—
	⑫	平野共同供給施設	—	—	—	—
	⑬	下長瀬共同供給施設	—	—	—	—
	⑭	スカイフィールド県条例水道	—	—	—	—
	⑮	杉成共同供給施設	—	—	—	—
	⑯	藤原共同供給施設	—	—	—	—
	⑰	てらの湖畔広場県条例水道	—	—	—	—
	⑱	杉谷共同供給施設	—	—	—	—
	⑲	寺内飲料水供給施設	—	—	—	—
	⑳	塩塚高原給水施設	—	—	—	—
	21	西庄共同給水施設	—	—	—	—
	22	伊予ゴルフ倶楽部県条例水道	—	—	—	—
専用	23	豊岡台病院専用水道	—	—	—	—

11、14、17、20～23は水道局以外の管理

四国中央市内 水道事業 位置図

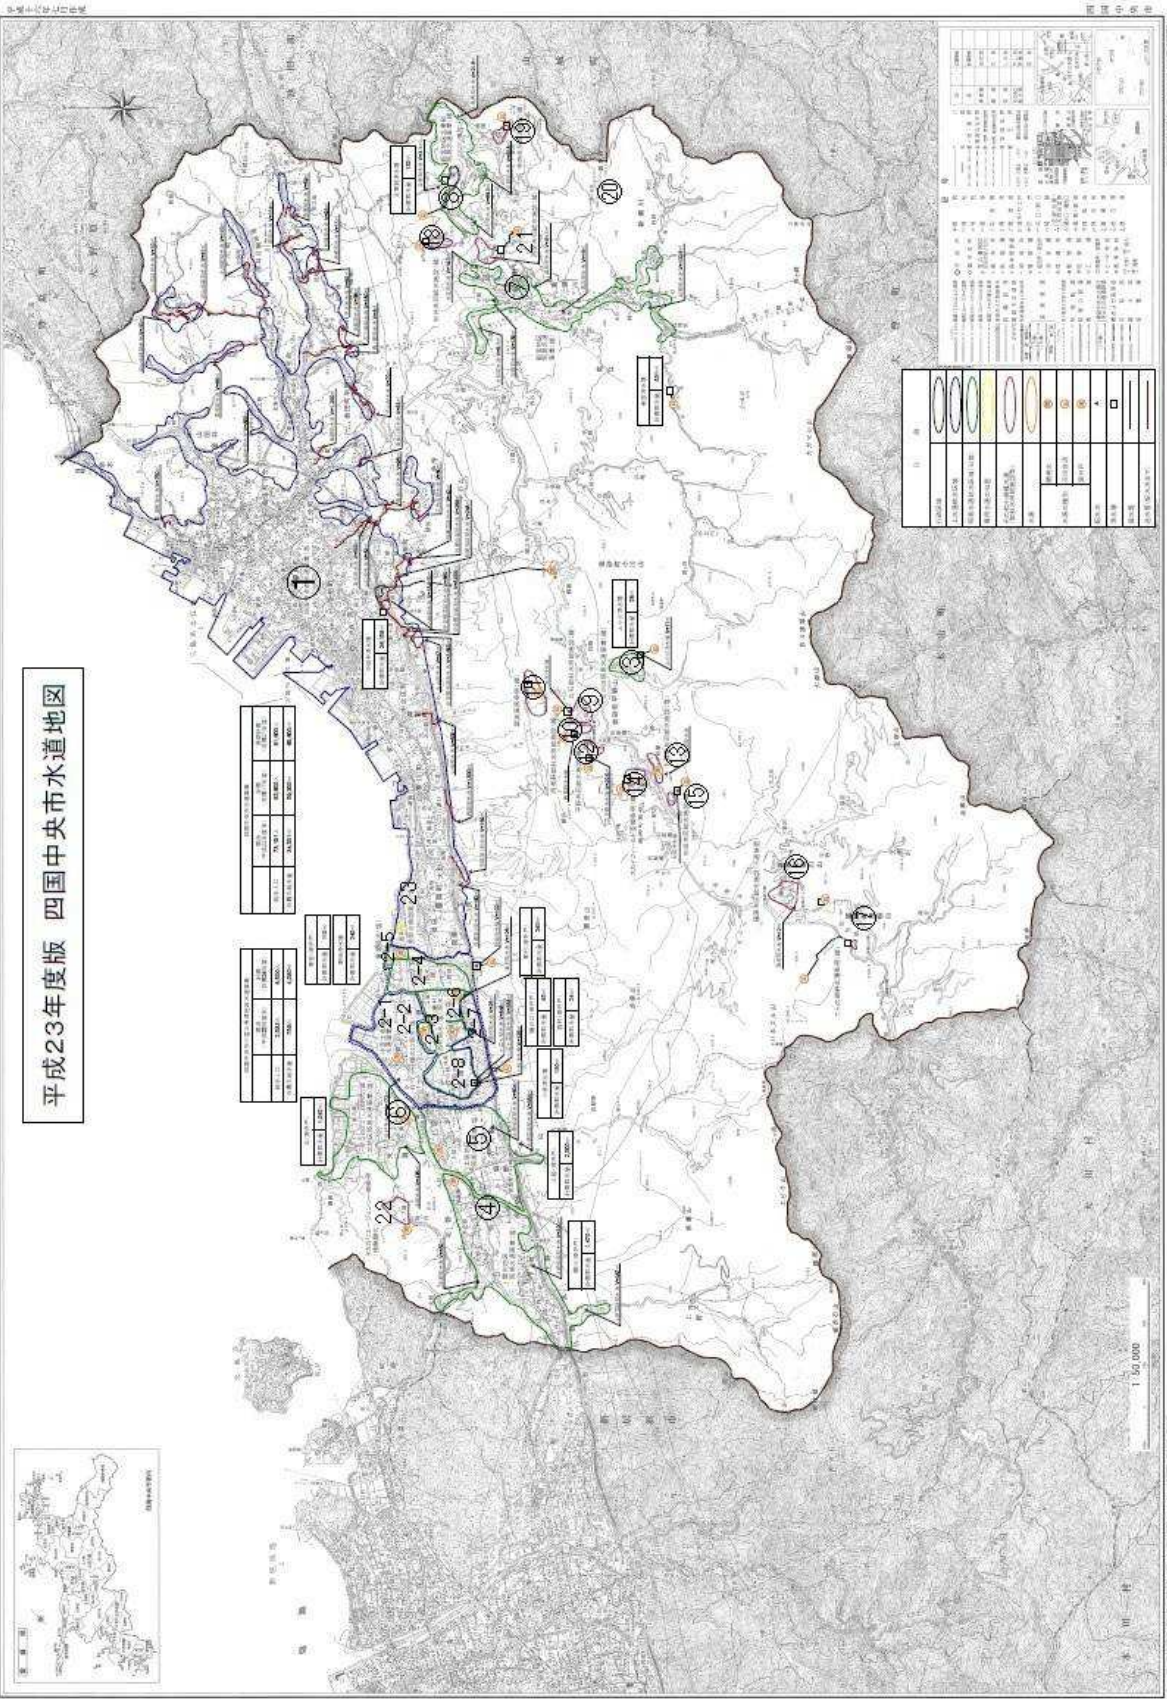

各水道事業 施設(水道局 管理)

○上水道事業



小富士長津 第一水源



小富士長津 第三水源



樋の口



野田



東宮



東村



西村



小林(平成 23 年度廃止)

○簡易水道事業



関川



土居



北



上小川



新宮



新宮北東部

○県条例水道



丸石



西長野



平野



下長瀬



杉成



寺内



杉谷

○ 上 水 道 事 業

給水栓水全項目検査結果

(給水栓水:小富士長津水道事業 藤原地区〔第一水源〕)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			18	24	1	11	18	5
			11:05	11:05	10:20	10:25	10:45	10:20
天	候	前 日	-	-	-	-	-	-
		当 日	-	-	-	-	-	-
気	温	(℃)	-	-	-	-	-	-
水	温	(℃)	-	-	-	-	-	-
一	般	細菌 (1ml中)	0	0	0	0	0	0
大	腸	細菌 (100ml中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
水銀及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
六価クロム化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
シアニ化物イオン及び塩化シアニ			-	-	<0.001	-	-	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			3.04	3.27	3.44	3.11	3.20	3.30
フッ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	0.01	-	-	0.02
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
1, 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)			-	-	<0.005	-	-	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ベンゼン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
塩 素 酸 (mg/L)			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.12	0.14
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	<0.002	-	-	<0.002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			-	-	0.0003	-	-	0.0002
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	<0.004	-	-	<0.004
ジブロモクロロメタン (mg/L)			-	-	0.0003	-	-	0.0003
臭 素 酸 (mg/L)			-	-	<0.001	-	-	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)			-	-	0.0009	-	-	0.0010
トリクロロ酢酸 (mg/L)			-	-	<0.002	-	-	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)			-	-	0.0003	-	-	0.0002
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			-	-	<0.0001	-	-	0.0003
ホルムアルデヒド (mg/L)			-	-	<0.001	-	-	<0.001
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
鉄及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
銅及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			6.95	7.48	7.82	7.76	7.53	8.15
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			-	-	-	-	-	-
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジエオスミン (mg/L)			-	-	<0.000001	-	-	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)			-	-	<0.000001	-	-	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)			-	-	<0.005	-	-	<0.005
フェノール類 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)			<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.2
pH 値 電極法			6.54	6.62	6.59	6.63	6.89	6.81
味			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)			<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)			1.26	0.33	0.56	0.41	0.37	0.40

※11月より小富士長津 第三水源に変更

10	11	12	1	2	3	最 大 値	最 小 値	平 均 値
18	14	5	16	15	1			
10:30	10:45	9:50	10:30	10:30	10:05			
-	-	-	-	-	曇 曇			
-	-	-	-	-	-	8.7	8.7	8.7
-	-	-	-	-	-	9.8	9.8	9.8
0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	-	-	-	-	0.0002	0.0002	0.0002
-	-	-	-	-	-	0.0001	0.0001	0.0001
-	-	-	-	-	-	0.001	0.001	0.001
-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
3.23	3.07	3.11	2.89	3.01	2.91	3.44	2.89	3.13
-	-	-	-	-	-	<0.05	<0.05	<0.05
-	-	0.02	-	-	-	0.02	0.01	0.02
-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
0.42	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.42	<0.06	0.07
-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
-	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	0.0003	<0.0001
-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
-	-	0.0002	-	-	-	<0.0001	0.0003	<0.0001
-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	0.0005	-	-	-	<0.0001	0.0010	<0.0001
-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
-	-	0.0001	-	-	-	<0.0001	0.0003	<0.0001
-	-	0.0002	-	-	-	<0.0001	0.0003	<0.0001
-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	0.004	0.004	0.004
-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
-	-	-	-	-	-	6.58	6.58	6.58
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
8.56	7.28	7.67	7.32	7.40	7.58	8.56	6.95	7.63
-	-	-	-	-	-	72.0	72.0	72.0
-	-	-	-	-	-	144	144	144
-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	-	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
-	-	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1
6.53	6.94	6.85	6.82	6.87	6.82	6.94	6.53	6.74
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.59	0.36	0.40	0.44	0.45	0.43	1.26	0.33	0.50

原水全項目試験結果

(原水:小富士長津水道事業 第一水源)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			18	24	1	11	18	5
天 候	前 日		11:05	11:05	10:20	10:25	10:45	10:20
	当 日		-	-	-	-	-	-
気 温 (°C)			-	-	-	-	-	-
水 温 (°C)			-	-	-	-	-	-
一 般 細 菌 (1ml中)			-	-	-	-	-	-
大 腸 菌 (100ml中)			0	0	0	0	0	0
嫌 気 性 芽 胞 菌 (100ml中)			0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
六 価 ク ロ ロ 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/L)			-	-	-	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
フッ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
1, 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ペ ン ゼ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
塩 素 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
臭 素 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
総 トリ ハ ロ メ タ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
トリ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)			-	-	-	-	-	-
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)			-	-	-	-	-	-
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)			-	-	-	-	-	-
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)			-	-	-	-	-	-
pH 値 電極法			-	-	-	-	-	-
臭 気 (度)			-	-	-	-	-	-
色 度 (度)			-	-	-	-	-	-
濁 度 (度)			-	-	-	-	-	-

[illegible]

給水栓水全項目検査結果

(給水栓水:小富士長津水道事業 中村地区 [第三水源])

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			18	11	13	11	2	14
			10:20	10:20	10:45	10:05	10:30	10:45
天	候	前 日	-	-	-	-	-	-
		当 日	-	-	-	-	-	-
気	温	(℃)	-	-	-	-	-	-
水	温	(℃)	-	-	-	-	-	-
一	般	細菌 (1ml中)	0	0	0	0	0	0
大	腸	細菌 (100ml中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
水銀及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
六価クロム化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			-	<0.001	-	-	<0.001	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			2.02	2.29	2.01	2.45	2.77	2.86
フッ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			-	0.01	-	-	0.02	-
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
1, 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)			-	<0.005	-	-	<0.005	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ベンゼン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
塩 素 酸 (mg/L)			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	<0.002	-	-	<0.002	-
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			-	<0.0001	-	-	<0.0001	-
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	<0.004	-	-	<0.004	-
ジブロモクロロメタン (mg/L)			-	0.0002	-	-	0.0003	-
臭 素 酸 (mg/L)			-	<0.001	-	-	<0.001	-
総トリハロメタン (mg/L)			-	0.0002	-	-	0.0006	-
トリクロロ酢酸 (mg/L)			-	<0.002	-	-	<0.002	-
ブロモジクロロメタン (mg/L)			-	<0.0001	-	-	0.0003	-
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			-	<0.0001	-	-	<0.0001	-
ホルムアルデヒド (mg/L)			-	<0.001	-	-	<0.001	-
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
鉄及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
銅及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			5.40	6.27	6.21	7.08	7.76	10.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			-	-	-	-	-	-
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジエオスミン (mg/L)			-	<0.000001	-	-	<0.000001	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)			-	<0.000001	-	-	<0.000001	-
非イオン界面活性剤 (mg/L)			-	<0.005	-	-	<0.005	-
フェノール類 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1
pH 値 電極法			6.84	6.78	6.89	6.75	6.79	6.88
味			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)			<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)			0.21	0.44	0.37	0.34	0.34	0.43

10	11	12	1	2	3	最 大 値	最 小 値	平 均 値
18	2	14	16	1	22			
10:10	10:35	10:30	10:10	10:20	10:25			
-	-	-	-	晴	-			
-	-	-	-	小雨	-			
-	-	-	-	8.2	-	8.2	8.2	8.2
-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	-	-	<0.00005	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
-	-	-	-	0.0001	-	0.0001	0.0001	0.0001
-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	-	-	0.001	-	0.001	0.001	0.001
-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
2.86	3.33	2.96	2.85	3.00	3.03	3.33	2.01	2.70
-	-	-	-	0.07	-	0.07	0.07	0.07
-	0.02	-	-	0.02	-	0.02	0.01	0.02
-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
-	-	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
-	<0.0001	-	-	<0.0001	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
-	0.0002	-	-	<0.0001	-	0.0003	<0.0001	0.0002
-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	0.0002	-	-	<0.0001	-	0.0006	<0.0001	0.0003
-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
-	<0.0001	-	-	<0.0001	-	0.0003	<0.0001	<0.0001
-	<0.0001	-	-	<0.0001	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	0.006	-	0.006	0.006	0.006
-	-	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	-	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	-	-	-	0.005	-	0.005	0.005	0.005
-	-	-	-	6.88	-	6.88	6.88	6.88
-	-	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
7.22	9.80	7.01	7.44	7.30	7.53	10.5	5.40	7.46
-	-	-	-	69.8	-	69.8	69.8	69.8
-	-	-	-	117	-	117	117	117
-	-	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
-	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1
6.78	6.91	7.11	6.77	6.85	6.69	7.11	6.69	6.84
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.34	0.41	0.38	0.46	0.48	0.35	0.48	0.21	0.38

原水全項目試験結果

(原水:小富士長津水道事業 第三水源)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			18	11	13	11	2	14
天	候	前 日	10:20	10:20	10:45	10:05	10:30	10:45
		当 日	-	-	-	-	-	-
気 温 (℃)			-	-	-	-	-	-
水 温 (℃)			-	-	-	-	-	-
一 般 細 菌 (1ml中)			-	-	-	-	-	-
大 腸 菌 (100ml中)			0	0	0	0	0	0
嫌 気 性 芽 胞 菌 (100ml中)			0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/L)			-	-	-	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
フッ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ペ ン ゼ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
塩 素 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
臭 素 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
総 トリ ハ ロ メ タ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
トリ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)			-	-	-	-	-	-
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)			-	-	-	-	-	-
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
陰 イオン界面活性剤 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)			-	-	-	-	-	-
非 イオン界面活性剤 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
有機物（全有機炭素（TOC）の量） (mg/L)			-	-	-	-	-	-
pH 値 電極法			-	-	-	-	-	-
臭 気 度 (度)			-	-	-	-	-	-
濁 度 (度)			-	-	-	-	-	-

10 18	11 2	12 14	1 16	2 1	3 22	最 大 値	最 小 値	平 均 値
10:10	10:35	10:30	10:10	10:50	10:25			
-	-	-	-	晴	-			
-	-	-	-	小雨	-			
-	-	-	-	8.3	-	8.3	8.3	8.3
-	-	-	-	18.2	-	18.2	18.2	18.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	-	-	<0.00005	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	-	-	0.001	-	0.001	0.001	0.001
-	-	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	2.98	-	2.98	2.98	2.98
-	-	-	-	0.08	-	0.08	0.08	0.08
-	-	-	-	0.02	-	0.02	0.02	0.02
-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
-	-	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	0.004	-	0.004	0.004	0.004
-	-	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	-	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	-	-	-	0.003	-	0.003	0.003	0.003
-	-	-	-	6.68	-	6.68	6.68	6.68
-	-	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	7.03	-	7.03	7.03	7.03
-	-	-	-	68.6	-	68.6	68.6	68.6
-	-	-	-	126	-	126	126	126
-	-	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
-	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
-	-	-	-	0.2	-	0.2	0.2	0.2
-	-	-	-	6.40	-	6.40	6.40	6.40
-	-	-	-	異常なし	-	異常なし	異常なし	-
-	-	-	-	<0.5	-	<0.5	<0.5	<0.5
-	-	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1

給 水 栓 水 全 項 目 検 査 結 果

(給水栓水:小富士長津水道事業 樋の口水源)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			18	11	13	11	2	14
			11:00	10:45	11:00	10:35	10:45	11:00
天	候	前 日	-	-	-	-	晴	-
		当 日	-	-	-	-	晴	-
気	温	(℃)	-	-	-	-	31.1	-
水	温	(℃)	-	-	-	-	21.1	-
一	般	細菌 (1ml中)	0	0	0	0	0	0
大	腸	細菌 (100ml中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	<0.0001	-
水銀及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	<0.00005	-
セレン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	<0.0001	-
鉛及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	0.0002	-
ヒ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	0.0002	-
六価クロム化合物 (mg/L)			-	-	-	-	0.001	-
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			-	<0.001	-	-	<0.001	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			3.34	4.05	4.49	4.15	4.45	3.99
フッ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	0.08	-
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			-	0.02	-	-	0.03	-
四塩化炭素 (mg/L)			-	-	-	-	<0.0001	-
1,4-ジオキサン (mg/L)			-	<0.005	-	-	<0.005	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	<0.001	-
ジクロロメタン (mg/L)			-	-	-	-	<0.001	-
テトラクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	<0.001	-
トリクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	<0.001	-
ベンゼン (mg/L)			-	-	-	-	<0.001	-
塩素酸 (mg/L)			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.09
クロロ酢酸 (mg/L)			-	<0.002	-	-	<0.002	-
クロロホルム (mg/L)			-	0.0002	-	-	<0.0001	-
ジクロロ酢酸 (mg/L)			-	<0.004	-	-	<0.004	-
ジブromクロロメタン (mg/L)			-	<0.0001	-	-	0.0002	-
臭素酸 (mg/L)			-	<0.001	-	-	<0.001	-
総トリハロメタン (mg/L)			-	0.0002	-	-	0.0005	-
トリクロロ酢酸 (mg/L)			-	<0.002	-	-	<0.002	-
ブromジクロロメタン (mg/L)			-	<0.0001	-	-	0.0003	-
ブromホルム (mg/L)			-	<0.0001	-	-	<0.0001	-
ホルムアルデヒド (mg/L)			-	<0.001	-	-	<0.001	-
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	0.003	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	<0.01	-
鉄及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	<0.01	-
銅及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	0.004	-
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	13.1	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	<0.001	-
塩化物イオン (mg/L)			10.1	12.0	13.9	13.5	13.1	14.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			-	-	-	-	87.4	-
蒸発残留物 (mg/L)			-	-	-	-	161	-
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			-	-	-	-	<0.01	-
ジエオスミン (mg/L)			-	<0.000001	-	-	<0.000001	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)			-	<0.000001	-	-	<0.000001	-
非イオン界面活性剤 (mg/L)			-	<0.005	-	-	<0.005	-
フェノール類 (mg/L)			-	-	-	-	<0.0005	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)			<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
pH 値 電極法			6.66	6.67	6.85	6.87	6.74	7.07
臭 味			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)			<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)			0.58	0.48	0.38	0.33	0.32	0.38

10	11	12	1	2	3	最 大 値	最 小 値	平 均 値
18	2	14	16	1	22			
10:37	10:50	10:55	10:40	10:40	11:00			
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	31.1	31.1	31.1
-	-	-	-	-	-	21.1	21.1	21.1
0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	-	-	-	-	0.0002	0.0002	0.0002
-	-	-	-	-	-	0.0002	0.0002	0.0002
-	-	-	-	-	-	0.001	0.001	0.001
-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
3.87	4.33	3.63	3.80	3.98	4.16	4.49	3.34	4.02
-	-	-	-	-	-	0.08	0.08	0.08
-	0.03	-	-	0.02	-	0.03	0.02	0.03
-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
0.10	0.10	0.07	0.08	<0.06	<0.06	0.10	<0.06	<0.06
-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
-	0.0003	-	-	0.0001	-	0.0003	<0.0001	0.0002
-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
-	<0.0001	-	-	<0.0001	-	0.0002	<0.0001	<0.0001
-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	0.0003	-	-	0.0001	-	0.0005	0.0001	0.0003
-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
-	<0.0001	-	-	<0.0001	-	0.0003	<0.0001	<0.0001
-	<0.0001	-	-	<0.0001	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	-	-	-	-	-	0.004	0.004	0.004
-	-	-	-	-	-	13.1	13.1	13.1
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
12.5	13.3	10.0	10.8	10.9	12.7	14.5	10.0	12.3
-	-	-	-	-	-	87.4	87.4	87.4
-	-	-	-	-	-	161	161	161
-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	<0.1	<0.1
6.87	6.86	6.75	6.65	6.66	6.83	7.07	6.65	6.79
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.31	0.34	0.44	0.54	0.65	0.56	0.65	0.31	0.44

原水全項目試験結果

(原水:小富士長津水道事業 樋の口水源)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			18	11	13	11	2	14
天 候	前 日		11:00	10:45	11:00	10:35	10:40	11:00
	当 日		-	-	-	-	晴	-
気 温 (°C)			-	-	-	-	31.1	-
水 温 (°C)			-	-	-	-	18.4	-
一 般 細 菌 (1ml中)			-	-	-	-	-	-
大 腸 菌 (100ml中)			0	0	0	0	0	0
嫌 気 性 芽 胞 菌 (100ml中)			0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	<0.0001	-
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	<0.00005	-
セレン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	0.0002	-
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	<0.0001	-
ヒ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	0.0002	-
六 価 ク ロ ロ 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	<0.001	-
シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/L)			-	-	-	-	<0.001	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			-	-	-	-	4.84	-
フッ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	0.07	-
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	0.03	-
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			-	-	-	-	<0.0001	-
1, 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)			-	-	-	-	<0.005	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	<0.001	-
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			-	-	-	-	<0.001	-
テトラクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	<0.001	-
トリクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	<0.001	-
ペ ン ゼ ン (mg/L)			-	-	-	-	<0.001	-
塩 素 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
臭 素 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
総 トリ ハ ロ メ タ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
トリ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)			-	-	-	-	-	-
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	<0.001	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	<0.01	-
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	<0.01	-
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	<0.001	-
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	15.6	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	<0.001	-
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			-	-	-	-	11.8	-
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)			-	-	-	-	86.8	-
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			-	-	-	-	180	-
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			-	-	-	-	<0.01	-
ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)			-	-	-	-	-	-
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			-	-	-	-	<0.005	-
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)			-	-	-	-	<0.0005	-
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)			-	-	-	-	<0.1	-
pH 値 電極法			-	-	-	-	6.92	-
臭 気			-	-	-	-	異常なし	-
色 (度)			-	-	-	-	<0.5	-
濁 度 (度)			-	-	-	-	<0.1	-

10 18	11 2	12 14	1 16	2 1	3 22	最 大 値	最 小 値	平 均 値
10:37	10:50	10:55	10:40	10:40	11:00			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	31.1	31.1	31.1
-	-	-	-	-	-	18.4	18.4	18.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
-	-	-	-	-	-	0.0002	0.0002	0.0002
-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	-	-	-	-	0.0002	0.0002	0.0002
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	4.84	4.84	4.84
-	-	-	-	-	-	0.07	0.07	0.07
-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	0.03
-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	15.6	15.6	15.6
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	11.8	11.8	11.8
-	-	-	-	-	-	86.8	86.8	86.8
-	-	-	-	-	-	180	180	180
-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
-	-	-	-	-	-	6.92	6.92	6.92
-	-	-	-	-	-	異常なし	異常なし	-
-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1

給水栓水全項目検査結果

(給水栓水:小富士長津水道事業 野田水源)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			18	11	13	11	2	14
			11:20	10:55	11:20	10:50	11:00	11:15
天	候	前 日	-	-	-	-	-	-
		当 日	-	-	-	-	-	-
気	温	(℃)	-	-	-	-	-	-
水	温	(℃)	-	-	-	-	-	-
一	般	細菌 (1ml中)	0	0	0	0	0	0
大	腸	細菌 (100ml中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
水銀及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
六価クロム化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			-	<0.001	-	-	<0.001	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			1.34	1.38	1.00	1.08	1.14	1.19
フッ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			-	<0.01	-	-	0.01	-
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
1, 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)			-	<0.005	-	-	<0.005	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ベンゼン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
塩 素 酸 (mg/L)			<0.06	<0.06	<0.06	0.06	0.09	0.12
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	<0.002	-	-	<0.002	-
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			-	0.0005	-	-	0.0003	-
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	<0.004	-	-	<0.004	-
ジブromクロロメタン (mg/L)			-	0.0008	-	-	0.0018	-
臭 素 酸 (mg/L)			-	<0.001	-	-	<0.001	-
総トリハロメタン (mg/L)			-	0.0025	-	-	0.0039	-
トリクロロ酢酸 (mg/L)			-	<0.002	-	-	<0.002	-
ブromジクロロメタン (mg/L)			-	0.0012	-	-	0.0012	-
ブromホルム (mg/L)			-	<0.0001	-	-	0.0006	-
ホルムアルデヒド (mg/L)			-	<0.001	-	-	<0.001	-
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
鉄及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
銅及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			4.14	4.44	3.13	3.83	9.16	10.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			-	-	-	-	-	-
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジエオスミン (mg/L)			-	<0.000001	-	-	<0.000001	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)			-	<0.000001	-	-	<0.000001	-
非イオン界面活性剤 (mg/L)			-	<0.005	-	-	<0.005	-
フェノール類 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)			0.1	0.2	0.4	0.2	0.1	0.2
pH 値 電極法			7.22	7.25	7.44	7.55	7.76	7.81
臭 味			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気 度 (度)			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)			<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)			0.58	0.57	0.53	0.45	0.53	0.48

10	11	12	1	2	3	最 大 値	最 小 値	平 均 値
18	2	14	16	1	22			
10:53	11:00	11:05	10:50	11:00	11:05			
-	晴	-	-	-	-	値	値	値
-	雲	-	-	-	-			
-	22.7	-	-	-	-	22.7	22.7	22.7
-	19.7	-	-	-	-	19.7	19.7	19.7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	<0.00005	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
-	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	0.0001	-	-	-	-	0.0001	0.0001	0.0001
-	0.0017	-	-	-	-	0.0017	0.0017	0.0017
-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
1.17	1.03	0.96	1.33	1.28	0.88	1.38	0.88	1.15
-	<0.05	-	-	-	-	<0.05	<0.05	<0.05
-	<0.01	-	-	<0.01	-	0.01	<0.01	<0.01
-	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
0.11	0.11	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.12	<0.06	<0.06
-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
-	<0.0001	-	-	0.0003	-	0.0005	<0.0001	0.0003
-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
-	0.0013	-	-	<0.0001	-	0.0018	<0.0001	0.0010
-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	0.0023	-	-	0.0003	-	0.0039	0.0003	0.0023
-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
-	0.0008	-	-	<0.0001	-	0.0012	<0.0001	0.0008
-	0.0002	-	-	<0.0001	-	0.0006	<0.0001	0.0002
-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	0.002	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002
-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	3.11	-	-	-	-	3.11	3.11	3.11
-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
4.84	3.43	3.09	5.40	3.81	4.86	10.6	3.09	5.06
-	55.9	-	-	-	-	55.9	55.9	55.9
-	114	-	-	-	-	114	114	114
-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
-	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.4	0.1	0.2
7.65	7.62	7.54	7.48	7.49	7.87	7.87	7.22	7.56
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.49	0.43	0.64	0.65	0.56	0.66	0.66	0.43	0.55

原水全項目試験結果

(原水:小富士長津水道事業 野田水源)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			18	11	13	11	2	14
天 候	前 日		11:20	10:55	11:20	10:50	11:00	11:15
	当 日		-	-	-	-	-	-
気 温 (°C)			-	-	-	-	-	-
水 温 (°C)			-	-	-	-	-	-
一 般 細 菌 (1ml中)			-	-	-	-	-	-
大 腸 菌 (100ml中)			13	49	13	7.8	23	0
嫌 気 性 芽 胞 菌 (100ml中)			0	0	0	4	0	0
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
六 価 ク ロ ロ 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/L)			-	-	-	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
フッ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
1, 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ペ ン ゼ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
塩 素 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
臭 素 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
総 トリ ハ ロ メ タ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
トリ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)			-	-	-	-	-	-
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)			-	-	-	-	-	-
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)			-	-	-	-	-	-
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)			-	-	-	-	-	-
pH 値 電極法			-	-	-	-	-	-
臭 気 (度)			-	-	-	-	-	-
色 度 (度)			-	-	-	-	-	-
濁 度 (度)			-	-	-	-	-	-

10 18	11 2	12 14	1 16	2 1	3 22	最 大 値	最 小 値	平 均 値
10:53	11:15	11:05	10:50	11:00	11:05			
-	晴	-	-	-	-			
-	雲	-	-	-	-			
-	21.0	-	-	-	-	21.0	21.0	21.0
-	15.4	-	-	-	-	15.4	15.4	15.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.8	7.8	0	0	0	0	49	0	10
2	0	0	0	0	0	4	0	1
-	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	<0.00005	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
-	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	0.0020	-	-	-	-	0.0020	0.0020	0.0020
-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	0.87	-	-	-	-	0.87	0.87	0.87
-	<0.05	-	-	-	-	<0.05	<0.05	<0.05
-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	<0.005	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	2.32	-	-	-	-	2.32	2.32	2.32
-	0.001	-	-	-	-	0.001	0.001	0.001
-	2.96	-	-	-	-	2.96	2.96	2.96
-	53.3	-	-	-	-	53.3	53.3	53.3
-	95	-	-	-	-	95	95	95
-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<0.005	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
-	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
-	0.2	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2
-	7.89	-	-	-	-	7.89	7.89	7.89
-	異常なし	-	-	-	-	異常なし	異常なし	-
-	<0.5	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
-	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1

給水栓水全項目検査結果

(給水栓水:小富士長津水道事業 東宮水源)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			18	24	1	11	18	5
			11:30	11:20	10:40	11:00	11:05	10:40
天	候	前 日	-	-	-	-	-	-
		当 日	-	-	-	-	-	-
気	温	(°C)	-	-	-	-	-	-
水	温	(°C)	-	-	-	-	-	-
一	般	細菌 (1ml中)	0	0	0	0	0	0
大	腸	細菌 (100ml中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
水銀及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
六価クロム化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
シアニ化物イオン及び塩化シアニ			-	-	<0.001	-	-	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			2.26	2.59	2.65	2.16	2.05	1.93
フッ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	0.03	-	-	0.03
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
1, 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)			-	-	<0.005	-	-	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ベンゼン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
塩 素 酸 (mg/L)			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	<0.002	-	-	<0.002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			-	-	<0.0001	-	-	<0.0001
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	<0.004	-	-	<0.004
ジブロモクロロメタン (mg/L)			-	-	<0.0001	-	-	<0.0001
臭 素 酸 (mg/L)			-	-	<0.001	-	-	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)			-	-	<0.0001	-	-	0.0001
トリクロロ酢酸 (mg/L)			-	-	<0.002	-	-	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)			-	-	<0.0001	-	-	0.0001
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			-	-	<0.0001	-	-	<0.0001
ホルムアルデヒド (mg/L)			-	-	<0.001	-	-	<0.001
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
鉄及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
銅及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			6.71	7.64	7.97	8.34	7.03	7.74
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			-	-	-	-	-	-
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジエオスミン (mg/L)			-	-	<0.000001	-	-	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)			-	-	<0.000001	-	-	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)			-	-	<0.005	-	-	<0.005
フェノール類 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)			<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1
pH 値 電極法			6.40	6.44	6.49	6.43	6.42	6.51
味			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)			<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)			0.87	0.40	0.46	0.63	0.48	0.52

10	11	12	1	2	3	最 大 値	最 小 値	平 均 値
18	14	5	16	15	1			
11:00	11:00	10:10	11:00	10:40	10:30			
-	-	晴	-	-	-	値	値	値
-	-	晴	-	-	-			
-	-	13.0	-	-	-	13.0	13.0	13.0
-	-	17.0	-	-	-	17.0	17.0	17.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
-	-	0.0002	-	-	-	0.0002	0.0002	0.0002
-	-	0.0005	-	-	-	0.0005	0.0005	0.0005
-	-	0.0003	-	-	-	0.0003	0.0003	0.0003
-	-	0.001	-	-	-	0.001	0.001	0.001
-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1.70	1.75	1.75	2.09	2.28	2.34	2.65	1.70	2.13
-	-	0.06	-	-	-	0.06	0.06	0.06
-	-	0.03	-	-	0.04	0.04	0.03	0.03
-	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
0.09	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.09	<0.06	<0.06
-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
-	-	<0.0001	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
-	-	<0.0001	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	<0.0001	-	-	<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
-	-	<0.0001	-	-	<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	<0.0001	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	0.007	-	-	-	0.007	0.007	0.007
-	-	<0.01	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	-	<0.01	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	-	0.013	-	-	-	0.013	0.013	0.013
-	-	5.60	-	-	-	5.60	5.60	5.60
-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
5.97	5.48	5.44	7.18	6.33	6.73	8.34	5.44	6.88
-	-	53.2	-	-	-	53.2	53.2	53.2
-	-	99	-	-	-	99	99	99
-	-	<0.01	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
6.55	6.66	6.45	6.60	6.58	6.59	6.66	6.40	6.51
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	0.3	<0.1	<0.1
0.33	0.37	0.41	0.49	0.40	0.32	0.87	0.32	0.47

原水全項目試験結果

(原水:小富士長津水道事業 東宮水源)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			18	24	1	11	18	5
天	候	前 日	11:30	11:20	10:40	11:00	11:05	10:40
		当 日	-	-	-	-	-	-
気 温 (℃)			-	-	-	-	-	-
水 温 (℃)			-	-	-	-	-	-
一 般 細 菌 (1ml中)			-	-	-	-	-	-
大 腸 菌 (100ml中)			0	0	0	0	0	0
嫌 気 性 芽 胞 菌 (100ml中)			0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/L)			-	-	-	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
フッ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ペ ン ゼ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
塩 素 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
臭 素 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
総 トリ ハ ロ メ タ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
トリ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)			-	-	-	-	-	-
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)			-	-	-	-	-	-
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
陰 イオン界面活性剤 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)			-	-	-	-	-	-
非 イオン界面活性剤 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
有機物（全有機炭素（TOC）の量） (mg/L)			-	-	-	-	-	-
pH 値 電極法			-	-	-	-	-	-
臭 気 度 (度)			-	-	-	-	-	-
濁 度 (度)			-	-	-	-	-	-

10 18	11 14	12 5	1 16	2 15	3 1	最 大 値	最 小 値	平 均 値
11:00	11:00	10:10	11:00	10:40	10:30			
-	-	晴	-	-	-			
-	-	晴	-	-	-			
-	-	13.0	-	-	-	13.0	13.0	13.0
-	-	17.4	-	-	-	17.4	17.4	17.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
-	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	0.0002	-	-	-	0.0002	0.0002	0.0002
-	-	0.0003	-	-	-	0.0003	0.0003	0.0003
-	-	0.001	-	-	-	0.001	0.001	0.001
-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	1.59	-	-	-	1.59	1.59	1.59
-	-	0.05	-	-	-	0.05	0.05	0.05
-	-	0.03	-	-	-	0.03	0.03	0.03
-	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0.011	-	-	-	0.011	0.011	0.011
-	-	<0.01	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	-	<0.01	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	-	0.004	-	-	-	0.004	0.004	0.004
-	-	5.41	-	-	-	5.41	5.41	5.41
-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	4.58	-	-	-	4.58	4.58	4.58
-	-	53.5	-	-	-	53.5	53.5	53.5
-	-	112	-	-	-	112	112	112
-	-	<0.01	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
-	-	6.44	-	-	-	6.44	6.44	6.44
-	-	異常なし	-	-	-	異常なし	異常なし	-
-	-	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1

給水栓水全項目検査結果

(給水栓水:小富士長津水道事業 東村水源)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			18	24	1	11	18	5
			11:15	11:10	10:30	10:45	10:55	10:30
天	候	前 日 当 日	-	-	-	-	-	曇 晴
気	温	(°C)	-	-	-	-	-	27.3
水	温	(°C)	-	-	-	-	-	27.1
一 般	細菌	(1ml中)	0	0	0	0	0	0
大	腸 菌	(100ml中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)		-	-	-	-	-	<0.0001
水銀及びその化合物	(mg/L)		-	-	-	-	-	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)		-	-	-	-	-	<0.0001
鉛及びその化合物	(mg/L)		-	-	-	-	-	0.0020
ヒ素及びその化合物	(mg/L)		-	-	-	-	-	0.0003
六価クロム化合物	(mg/L)		-	-	-	-	-	<0.001
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)		-	-	<0.001	-	-	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)		2.66	3.14	1.95	6.54	6.47	4.62
フッ素及びその化合物	(mg/L)		-	-	-	-	-	<0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)		-	-	0.07	-	-	0.10
四 塩 化 炭 素	(mg/L)		-	-	-	-	-	<0.0001
1,4-ジオキサン	(mg/L)		-	-	<0.005	-	-	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		-	-	-	-	-	<0.001
ジクロロメタン	(mg/L)		-	-	-	-	-	<0.001
テトラクロロエチレン	(mg/L)		-	-	-	-	-	<0.001
トリクロロエチレン	(mg/L)		-	-	-	-	-	<0.001
ベンゼン	(mg/L)		-	-	-	-	-	<0.001
塩 素 酸	(mg/L)		<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	<0.06
クロロ酢酸	(mg/L)		-	-	<0.002	-	-	<0.002
クロロホルム	(mg/L)		-	-	<0.0001	-	-	<0.0001
ジクロロ酢酸	(mg/L)		-	-	<0.004	-	-	<0.004
ジブロモクロロメタン	(mg/L)		-	-	<0.0001	-	-	0.0001
臭 素 酸	(mg/L)		-	-	<0.001	-	-	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)		-	-	<0.0001	-	-	0.0003
トリクロロ酢酸	(mg/L)		-	-	<0.002	-	-	<0.002
ブロモジクロロメタン	(mg/L)		-	-	<0.0001	-	-	0.0001
ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)		-	-	<0.0001	-	-	0.0002
ホルムアルデヒド	(mg/L)		-	-	<0.001	-	-	<0.001
亜鉛及びその化合物	(mg/L)		-	-	-	-	-	0.021
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)		-	-	-	-	-	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)		-	-	-	-	-	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)		-	-	-	-	-	0.033
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)		-	-	-	-	-	9.42
マンガン及びその化合物	(mg/L)		-	-	-	-	-	<0.001
塩 化 物 イ オ ン	(mg/L)		19.5	22.6	13.6	19.8	24.9	14.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)		-	-	-	-	-	89.3
蒸 発 残 留 物	(mg/L)		-	-	-	-	-	154
陰イオン界面活性剤	(mg/L)		-	-	-	-	-	<0.01
ジエオスミン	(mg/L)		-	-	<0.000001	-	-	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)		-	-	<0.000001	-	-	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)		-	-	<0.005	-	-	<0.005
フェノール類	(mg/L)		-	-	-	-	-	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)		<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.2
pH	値	電極法	6.10	6.09	6.35	6.19	6.11	6.24
臭	気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色	度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁	度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素	(mg/L)		0.68	0.46	0.30	0.39	0.49	0.33

10	11	12	1	2	3	最 大 値	最 小 値	平 均 値
18	14	5	16	15	1			
10:45	10:55	10:00	10:45	10:35	10:15			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	27.3	27.3	27.3
-	-	-	-	-	-	27.1	27.1	27.1
0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	-	-	-	-	0.0020	0.0020	0.0020
-	-	-	-	-	-	0.0003	0.0003	0.0003
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7.75	6.92	5.92	5.25	5.56	3.94	7.75	1.95	5.06
-	-	-	-	-	-	<0.05	<0.05	<0.05
-	-	0.25	-	-	0.15	0.25	0.07	0.14
-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
0.09	0.11	<0.06	<0.06	<0.06	0.10	0.11	<0.06	<0.06
-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
-	-	<0.0001	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
-	-	0.0001	-	-	<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	0.0003	-	-	<0.0001	0.0003	<0.0001	0.0002
-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
-	-	<0.0001	-	-	<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	0.0002	-	-	<0.0001	0.0002	<0.0001	0.0001
-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	0.021	0.021	0.021
-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	-	-	-	-	-	0.033	0.033	0.033
-	-	-	-	-	-	9.42	9.42	9.42
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
23.0	23.9	22.1	22.8	24.7	17.9	24.9	13.6	20.8
-	-	-	-	-	-	89.3	89.3	89.3
-	-	-	-	-	-	154	154	154
-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
6.21	6.17	6.10	6.15	6.16	6.14	6.35	6.09	6.17
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.40	0.52	0.39	0.37	0.40	0.12	0.68	0.12	0.40

原水全項目試験結果

(原水:小富士長津水道事業 東村水源)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			18	24	1	11	18	5
天 候	前 日		11:15	11:10	10:30	10:45	10:55	9:50
	当 日		-	-	-	-	-	曇 晴
気 温 (°C)			-	-	-	-	-	26.9
水 温 (°C)			-	-	-	-	-	16.2
一 般 細 菌 (1ml中)			-	-	-	-	-	-
大 腸 菌 (100ml中)			0	0	0	0	0	0
嫌 気 性 芽 胞 菌 (100ml中)			0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	<0.0001
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	<0.0001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	0.0021
ヒ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	0.0004
六 価 ク ロ ロ 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	<0.001
シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/L)			-	-	-	-	-	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			-	-	-	-	-	5.17
フッ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	0.11
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			-	-	-	-	-	<0.0001
1, 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	<0.001
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	<0.001
ペ ン ゼ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	<0.001
塩 素 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
臭 素 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
総トリハロメタン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
トリクロロ酢酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ブロモジクロロメタン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)			-	-	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	0.056
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	<0.01
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	<0.01
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	0.015
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	10.2
マンガン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	<0.001
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	15.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			-	-	-	-	-	91.0
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	159
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			-	-	-	-	-	<0.01
ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)			-	-	-	-	-	-
非イオン界面活性剤 (mg/L)			-	-	-	-	-	<0.005
フ ェ ノ ール 類 (mg/L)			-	-	-	-	-	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)			-	-	-	-	-	0.2
pH 値 電極法			-	-	-	-	-	6.09
臭 気			-	-	-	-	-	異常なし
色 度 (度)			-	-	-	-	-	<0.5
濁 度 (度)			-	-	-	-	-	<0.1

10 18	11 14	12 5	1 16	2 15	3 1	最 大 値	最 小 値	平 均 値
10:45	10:55	10:00	10:45	10:35	10:15			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	26.9	26.9	26.9
-	-	-	-	-	-	16.2	16.2	16.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	-	-	-	-	0.0021	0.0021	0.0021
-	-	-	-	-	-	0.0004	0.0004	0.0004
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	5.17	5.17	5.17
-	-	-	-	-	-	<0.05	<0.05	<0.05
-	-	-	-	-	-	0.11	0.11	0.11
-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	0.056	0.056	0.056
-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	-	-	-	-	-	0.015	0.015	0.015
-	-	-	-	-	-	10.2	10.2	10.2
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	15.9	15.9	15.9
-	-	-	-	-	-	91.0	91.0	91.0
-	-	-	-	-	-	159	159	159
-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2
-	-	-	-	-	-	6.09	6.09	6.09
-	-	-	-	-	-	異常なし	異常なし	-
-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1

給水栓水全項目検査結果

(給水栓水:小富士長津水道事業 西村水源)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			5	24	13	4	18	14
			10:50	10:55	11:10	10:50	10:40	11:05
天	候	前 日	-	-	-	-	-	-
		当 日	-	-	-	-	-	-
気	温	(°C)	-	-	-	-	-	-
水	温	(°C)	-	-	-	-	-	-
一	般	細菌 (1ml中)	0	0	0	0	0	0
大	腸	細菌 (100ml中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
水銀及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
六価クロム化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001	-	-	<0.001	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			2.32	2.25	2.95	4.01	3.11	3.74
フッ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			0.01	-	-	0.02	-	-
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
1, 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)			<0.005	-	-	<0.005	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ベンゼン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
塩 素 酸 (mg/L)			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.07
ク ロ ロ ホ ル ム 酸 (mg/L)			<0.002	-	-	<0.002	-	-
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			<0.0001	-	-	0.0001	-	-
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.004	-	-	<0.004	-	-
ジブロモクロロメタン (mg/L)			<0.0001	-	-	<0.0001	-	-
臭 素 酸 (mg/L)			<0.001	-	-	<0.001	-	-
総トリハロメタン (mg/L)			<0.0001	-	-	0.0001	-	-
トリクロロ酢酸 (mg/L)			<0.002	-	-	<0.002	-	-
ブロモジクロロメタン (mg/L)			<0.0001	-	-	<0.0001	-	-
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			<0.0001	-	-	<0.0001	-	-
ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.001	-	-	<0.001	-	-
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
鉄及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
銅及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			6.07	5.88	6.17	6.83	5.93	8.18
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			-	-	-	-	-	-
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジエオスミン (mg/L)			-	-	-	<0.000001	-	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)			-	-	-	<0.000001	-	-
非イオン界面活性剤 (mg/L)			-	-	-	<0.005	-	-
フェノール類 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)			<0.1	<0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
pH 値 電極法			6.43	6.39	6.35	6.23	6.33	6.45
味			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)			<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)			0.39	0.39	0.36	0.31	0.38	0.44

10 4	11 14	12 14	1 5	2 15	3 22	最 大 値	最 小 値	平 均 値
10:30	10:40	11:00	10:40	10:20	10:50			
晴	-	-	-	-	-			
晴	-	-	-	-	-			
20.8	-	-	-	-	-	20.8	20.8	20.8
19.8	-	-	-	-	-	19.8	19.8	19.8
0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
<0.0001	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.00005	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
0.0003	-	-	-	-	-	0.0003	0.0003	0.0003
0.0010	-	-	-	-	-	0.0010	0.0010	0.0010
<0.0001	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
4.58	3.55	3.57	3.21	2.95	2.76	4.58	2.25	3.25
<0.05	-	-	-	-	-	<0.05	<0.05	<0.05
0.02	-	-	0.02	-	-	0.02	0.01	0.02
<0.0001	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
0.08	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	<0.06	<0.06
<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
<0.0001	-	-	<0.0001	-	-	0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
0.0001	-	-	0.0001	-	-	0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
0.0004	-	-	0.0002	-	-	0.0004	<0.0001	0.0002
<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
<0.0001	-	-	<0.0001	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
0.0003	-	-	0.0001	-	-	0.0003	<0.0001	0.0001
<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
0.012	-	-	-	-	-	0.012	0.012	0.012
<0.01	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
0.011	-	-	-	-	-	0.011	0.011	0.011
5.72	-	-	-	-	-	5.72	5.72	5.72
<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
4.58	6.31	5.84	6.18	7.12	6.67	8.18	4.58	6.31
60.7	-	-	-	-	-	60.7	60.7	60.7
132	-	-	-	-	-	132	132	132
<0.01	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.2	<0.1	<0.1
6.26	6.31	6.37	6.45	6.59	6.43	6.59	6.23	6.38
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1
0.28	0.23	0.28	0.28	0.34	0.36	0.44	0.23	0.34

原水全項目試験結果

(原水:小富士長津水道事業 西村水源)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			5	24	13	4	18	14
天 候	前 日		10:50	10:55	11:10	10:25	10:40	11:05
	当 日		-	-	-	-	-	-
気 温 (°C)			-	-	-	-	-	-
水 温 (°C)			-	-	-	-	-	-
一 般 細 菌 (1ml中)			-	-	-	-	-	-
大 腸 菌 (100ml中)			0	0	0	0	0	0
嫌 気 性 芽 胞 菌 (100ml中)			0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
六 価 ク ロ ロ 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/L)			-	-	-	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
フッ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
1, 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ペ ン ゼ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
塩 素 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
臭 素 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
総 トリ ハ ロ メ タ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
トリ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)			-	-	-	-	-	-
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)			-	-	-	-	-	-
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)			-	-	-	-	-	-
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)			-	-	-	-	-	-
pH 値 電極法			-	-	-	-	-	-
臭 気 (度)			-	-	-	-	-	-
色 度 (度)			-	-	-	-	-	-
濁 度 (度)			-	-	-	-	-	-

10 4	11 14	12 14	1 5	2 15	3 22	最 大 値	最 小 値	平 均 値
9:35	10:40	11:00	10:40	10:20	10:50			
晴	-	-	-	-	-			
晴	-	-	-	-	-			
19.4	-	-	-	-	-	19.4	19.4	19.4
17.1	-	-	-	-	-	17.1	17.1	17.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
<0.0001	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.00005	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
0.0008	-	-	-	-	-	0.0008	0.0008	0.0008
<0.0001	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.0001	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
4.54	-	-	-	-	-	4.54	4.54	4.54
<0.05	-	-	-	-	-	<0.05	<0.05	<0.05
0.02	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
<0.0001	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.009	-	-	-	-	-	0.009	0.009	0.009
<0.01	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
0.001	-	-	-	-	-	0.001	0.001	0.001
5.58	-	-	-	-	-	5.58	5.58	5.58
<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
6.84	-	-	-	-	-	6.84	6.84	6.84
61.2	-	-	-	-	-	61.2	61.2	61.2
112	-	-	-	-	-	112	112	112
<0.01	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.1	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1
6.30	-	-	-	-	-	6.30	6.30	6.30
異常なし	-	-	-	-	-	異常なし	異常なし	-
<0.5	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1

給水栓水全項目検査結果

(給水栓水:小富士長津水道事業 小林水源) ※5月より小富士長津 第三水源に変更

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			18	24	1	11	18	5
			10:45	10:45	10:00	10:10	10:30	10:05
天	候	前 日	-	-	曇	-	-	-
		当 日	-	-	曇	-	-	-
気	温	(°C)	-	-	20.1	-	-	-
水	温	(°C)	-	-	19.7	-	-	-
一	般	細菌 (1ml中)	0	0	0	0	0	0
大	腸	細菌 (100ml中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	<0.0001	-	-	-
水銀及びその化合物 (mg/L)			-	-	<0.00005	-	-	-
セレン及びその化合物 (mg/L)			-	-	0.0001	-	-	-
鉛及びその化合物 (mg/L)			-	-	<0.0001	-	-	-
ヒ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	<0.0001	-	-	-
六価クロム化合物 (mg/L)			-	-	<0.001	-	-	-
シアニ化物イオン及び塩化シアニ			-	-	<0.001	-	-	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			1.04	2.04	2.14	2.50	2.69	2.81
フッ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	0.06	-	-	-
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	0.02	-	-	0.02
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			-	-	<0.0001	-	-	-
1, 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)			-	-	<0.005	-	-	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			-	-	<0.001	-	-	-
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			-	-	<0.001	-	-	-
テトラクロロエチレン (mg/L)			-	-	<0.001	-	-	-
トリクロロエチレン (mg/L)			-	-	<0.001	-	-	-
ペ ン ゼ ン (mg/L)			-	-	<0.001	-	-	-
塩 素 酸 (mg/L)			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	0.003	-	-	<0.002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			-	-	<0.0001	-	-	0.0001
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	<0.004	-	-	<0.004
ジブロモクロロメタン (mg/L)			-	-	0.0001	-	-	0.0002
臭 素 酸 (mg/L)			-	-	<0.001	-	-	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)			-	-	0.0001	-	-	0.0005
トリクロロ酢酸 (mg/L)			-	-	<0.002	-	-	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)			-	-	<0.0001	-	-	<0.0001
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			-	-	<0.0001	-	-	0.0002
ホルムアルデヒド (mg/L)			-	-	<0.001	-	-	<0.001
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			-	-	0.005	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	<0.01	-	-	-
鉄及びその化合物 (mg/L)			-	-	<0.01	-	-	-
銅及びその化合物 (mg/L)			-	-	0.004	-	-	-
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	5.76	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)			-	-	<0.001	-	-	-
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			3.34	6.07	6.17	7.28	6.86	7.77
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			-	-	62.5	-	-	-
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			-	-	131	-	-	-
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			-	-	<0.01	-	-	-
ジエオスミン (mg/L)			-	-	<0.000001	-	-	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)			-	-	<0.000001	-	-	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)			-	-	<0.005	-	-	<0.005
フェノール類 (mg/L)			-	-	<0.0005	-	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)			0.2	0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1
pH 値 電極法			7.22	6.80	6.73	6.80	6.75	6.78
臭 味			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)			<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)			0.49	0.34	0.43	0.32	0.37	0.31

10	11	12	1	2	3	最 大 値	最 小 値	平 均 値
18	14	5	16	15	1			
10:15	10:30	9:35	10:20	10:10	9:50			
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	20.1	20.1	20.1
-	-	-	-	-	-	19.7	19.7	19.7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
-	-	-	-	-	-	0.0001	0.0001	0.0001
-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2.94	3.04	3.16	2.88	2.96	2.94	3.16	1.04	2.60
-	-	-	-	-	-	0.06	0.06	0.06
-	-	0.02	-	-	0.02	0.02	0.02	0.02
-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	<0.06	<0.06
-	-	<0.002	-	-	<0.002	0.003	<0.002	<0.002
-	-	<0.0001	-	-	<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
-	-	0.0001	-	-	<0.0001	0.0002	<0.0001	0.0001
-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	0.0003	-	-	<0.0001	0.0005	<0.0001	0.0002
-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
-	-	<0.0001	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	0.0002	-	-	<0.0001	0.0002	<0.0001	0.0001
-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	0.005	0.005	0.005
-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	-	-	-	-	-	0.004	0.004	0.004
-	-	-	-	-	-	5.76	5.76	5.76
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
7.67	7.41	8.00	8.44	10.6	7.28	10.6	3.34	7.24
-	-	-	-	-	-	62.5	62.5	62.5
-	-	-	-	-	-	131	131	131
-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
6.79	6.71	6.71	6.83	6.76	6.74	7.22	6.71	6.80
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.6	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.33	0.39	0.39	0.45	0.31	0.34	0.49	0.31	0.37

原水全項目試験結果

(原水:小富士長津水道事業 小林水源)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			18					
天 候			10:45					
前 日			-					
当 日			-					
気 温 (°C)			-					
水 温 (°C)			-					
一 般 細 菌 (1ml中)			-					
大 腸 菌 (100ml中)			0					
嫌 気 性 芽 胞 菌 (100ml中)			0					
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			-					
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-					
セレン及びその化合物 (mg/L)			-					
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-					
ヒ素及びその化合物 (mg/L)			-					
六 価 ク ロ ロ 化 合 物 (mg/L)			-					
シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/L)			-					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			-					
フッ素及びその化合物 (mg/L)			-					
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			-					
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			-					
1, 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)			-					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			-					
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			-					
テトラクロロエチレン (mg/L)			-					
トリクロロエチレン (mg/L)			-					
ペ ン ゼ ン (mg/L)			-					
塩 素 酸 (mg/L)			-					
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-					
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			-					
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-					
ジブロモクロロメタン (mg/L)			-					
臭 素 酸 (mg/L)			-					
総トリハロメタン (mg/L)			-					
トリクロロ酢酸 (mg/L)			-					
ブロモジクロロメタン (mg/L)			-					
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			-					
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)			-					
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			-					
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			-					
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-					
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-					
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			-					
マンガン及びその化合物 (mg/L)			-					
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			-					
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)			-					
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			-					
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			-					
ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)			-					
2-メチルイソボルネオール (mg/L)			-					
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			-					
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)			-					
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)			-					
pH 値 電極法			-					
臭 気			-					
色 (度)			-					
濁 度 (度)			-					

○簡 易 水 道 事 業

給水栓水全項目検査結果

(給水栓水:上小川簡易水道)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			4	10	2	5	1	1
			10:45	10:35	11:05	10:50	10:30	10:50
天	候	前 日	-	-	-	-	-	-
		当 日	-	-	-	-	-	-
気	温	(°C)	-	-	-	-	-	-
水	温	(°C)	-	-	-	-	-	-
一	般	細菌 (1ml中)	0	0	0	0	0	7
大	腸	細菌 (100ml中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
水銀及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
六価クロム化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン		(mg/L)	-	<0.001	-	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		(mg/L)	0.26	0.24	0.24	0.38	0.48	0.72
フッ素及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物		(mg/L)	-	0.01	-	-	-	-
四 塩 化 炭 素		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン		(mg/L)	-	<0.005	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ メ タ ン		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ベンゼン		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
塩 素 酸		(mg/L)	<0.06	<0.06	0.18	0.27	0.27	0.19
ク ロ ロ 酢 酸		(mg/L)	-	<0.002	-	-	-	-
ク ロ ロ ホ ル ム		(mg/L)	-	0.0027	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ 酢 酸		(mg/L)	-	0.004	-	-	-	-
ジブromクロロメタン		(mg/L)	-	0.0001	-	-	-	-
臭 素 酸		(mg/L)	-	<0.001	-	-	-	-
総トリハロメタン		(mg/L)	-	0.0038	-	-	-	-
トリクロロ酢酸		(mg/L)	-	0.002	-	-	-	-
ブromジクロロメタン		(mg/L)	-	0.0010	-	-	-	-
ブromホルム		(mg/L)	-	<0.0001	-	-	-	-
ホルムアルデヒド		(mg/L)	-	<0.001	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
鉄及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
銅及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
塩 化 物 イ オ ン		(mg/L)	5.46	4.12	5.18	4.09	4.91	3.77
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
蒸 発 残 留 物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤		(mg/L)	-	<0.01	-	-	-	-
ジエオスミン		(mg/L)	-	<0.000001	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール		(mg/L)	-	<0.000001	-	-	-	-
非イオン界面活性剤		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
フェノール類		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		(mg/L)	0.4	0.6	0.7	1.9	0.5	0.7
pH	値	電極法	8.07	8.00	7.94	7.85	8.01	8.02
臭	気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色	度	(度)	<0.5	0.5	0.7	2.6	<0.5	<0.5
濁	度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素		(mg/L)	0.23	0.15	0.57	0.70	1.05	0.85

10 3	11 1	12 1	1 10	2 6	3 7	最 大 値	最 小 値	平 均 値
10:25	10:35	10:35	10:50	10:30	10:35			
-	晴	-	-	-	-			
-	晴	-	-	-	-			
-	15.4	-	-	-	-	15.4	15.4	15.4
-	15.6	-	-	-	-	15.6	15.6	15.6
0	0	0	0	0	0	7	0	1
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	<0.00005	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
-	0.0002	-	-	-	-	0.0002	0.0002	0.0002
-	0.0001	-	-	-	-	0.0001	0.0001	0.0001
-	0.0007	-	-	-	-	0.0007	0.0007	0.0007
-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.33	0.48	0.40	0.29	0.36	0.43	0.72	0.24	0.38
-	0.07	-	-	-	-	0.07	0.07	0.07
-	0.01	-	-	-	0.01	0.01	0.01	0.01
-	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
0.13	0.14	0.19	0.17	0.10	0.07	0.27	<0.06	0.15
-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
-	0.0028	-	-	-	0.0165	0.0165	0.0027	0.0073
-	0.008	-	-	-	<0.004	0.008	<0.004	0.005
-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001
-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
-	0.0042	-	-	-	0.0171	0.0171	0.0038	0.0084
-	0.005	-	-	-	<0.002	0.005	<0.002	0.003
-	0.0014	-	-	-	0.0006	0.0014	0.0006	0.0010
-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
-	0.002	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002
-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	0.08	-	-	-	-	0.08	0.08	0.08
-	0.002	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002
-	3.91	-	-	-	-	3.91	3.91	3.91
-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
4.52	3.65	4.60	4.06	4.83	3.80	5.46	3.65	4.42
-	59.9	-	-	-	-	59.9	59.9	59.9
-	113	-	-	-	-	113	113	113
-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
-	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
-	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.5	0.7	0.5	0.4	0.3	0.7	1.9	0.3	0.7
7.98	7.99	7.98	7.95	7.95	7.93	8.07	7.85	7.97
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.8	2.6	<0.5	0.6
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.57	0.50	0.71	0.77	1.14	0.70	1.14	0.15	0.66

原水全項目試験結果

(原水:上小川簡易水道)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			4	10	2	5	1	1
			10:45	10:35	11:05	10:50	10:30	10:50
天	候	前 日	-	-	-	-	-	-
		当 日	-	-	-	-	-	-
気 温		(℃)	-	-	-	-	-	-
水 温		(℃)	-	-	-	-	-	-
一 般 細 菌		(1ml中)	-	-	-	-	-	-
大 腸 菌		(100ml中)	0	7.8	9.3	17	79	4.5
嫌 気 性 芽 胞 菌		(100ml中)	0	2	0	3	1	9
カドミウム及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
水 銀 及 び そ の 化 合 物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
鉛 及 び そ の 化 合 物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
六 価 ク ロ ム 化 合 物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
シアニ化物イオン及び塩化シアン		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
フッ素及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
四 塩 化 炭 素		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
1, 4 - ジ オ キ サ ン		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ メ タ ン		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ペ ン ゼ ン		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
塩 素 酸		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ク ロ ロ 酢 酸		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ク ロ ロ ホ ル ム		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ 酢 酸		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
臭 素 酸		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
総 トリ ハ ロ メ タ ン		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
トリ ク ロ ロ 酢 酸		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ブ ロ モ ホ ル ム		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
鉄 及 び そ の 化 合 物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
銅 及 び そ の 化 合 物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
塩 化 物 イ オ ン		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
蒸 発 残 留 物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ジ エ オ ス ミ ン		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
フ ェ ノ ー ル 類		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
pH 値		電極法	-	-	-	-	-	-
臭 気			-	-	-	-	-	-
色 度		(度)	-	-	-	-	-	-
濁 度		(度)	-	-	-	-	-	-

10 3	11 1	12 1	1 10	2 6	3 7	最 大 値	最 小 値	平 均 値
10:25	10:50	10:35	10:50	10:30	10:35			
-	晴	-	-	-	-			
-	晴	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.8	7.8	3.6	0	0	0	79	0	11
0	0	4	1	0	3	9	0	2
-	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	<0.00005	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
-	0.0002	-	-	-	-	0.0002	0.0002	0.0002
-	0.0001	-	-	-	-	0.0001	0.0001	0.0001
-	0.0008	-	-	-	-	0.0008	0.0008	0.0008
-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	0.48	-	-	-	-	0.48	0.48	0.48
-	0.06	-	-	-	-	0.06	0.06	0.06
-	0.01	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01
-	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	<0.005	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	3.46	-	-	-	-	3.46	3.46	3.46
-	0.001	-	-	-	-	0.001	0.001	0.001
-	3.13	-	-	-	-	3.13	3.13	3.13
-	60.4	-	-	-	-	60.4	60.4	60.4
-	96	-	-	-	-	96	96	96
-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<0.005	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
-	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
-	0.6	-	-	-	-	0.6	0.6	0.6
-	7.90	-	-	-	-	7.90	7.90	7.90
-	異常なし	-	-	-	-	異常なし	異常なし	-
-	2.3	-	-	-	-	2.3	2.3	2.3
-	0.6	-	-	-	-	0.6	0.6	0.6

給水栓水全項目検査結果

(給水栓水:関川地区簡易水道)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			5	24	13	4	18	14
天 候			9:45	10:05	9:55	9:53	9:55	9:50
前 日			晴	-	-	-	-	-
当 日			晴	-	-	-	-	-
気 温 (°C)			12.5	-	-	-	-	-
水 温 (°C)			12.9	-	-	-	-	-
一 般 細 菌 (1ml中)			0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100ml中)			(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			<0.0001	-	-	-	-	-
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物 (mg/L)			0.0001	-	-	-	-	-
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			0.0002	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物 (mg/L)			<0.0001	-	-	-	-	-
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)			0.002	-	-	-	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001	-	-	<0.001	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			1.01	1.05	1.63	1.99	2.11	2.55
フッ素及びその化合物 (mg/L)			<0.05	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			<0.01	-	-	0.01	-	-
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			<0.0001	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005	-	-	<0.005	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			<0.001	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.001	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001	-	-	-	-	-
ベンゼン (mg/L)			<0.001	-	-	-	-	-
塩 素 酸 (mg/L)			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.07
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002	-	-	<0.002	-	-
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			<0.0001	-	-	0.0005	-	-
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.004	-	-	<0.004	-	-
ジブロモクロロメタン (mg/L)			0.0003	-	-	0.0007	-	-
臭 素 酸 (mg/L)			<0.001	-	-	<0.001	-	-
総トリハロメタン (mg/L)			0.0007	-	-	0.0020	-	-
トリクロロ酢酸 (mg/L)			<0.002	-	-	<0.002	-	-
ブロモジクロロメタン (mg/L)			0.0004	-	-	0.0006	-	-
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			<0.0001	-	-	0.0002	-	-
ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.001	-	-	<0.001	-	-
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			0.002	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			0.03	-	-	-	-	-
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			0.03	-	-	-	-	-
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			0.004	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			3.16	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)			<0.001	-	-	-	-	-
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			4.79	4.07	4.13	4.01	4.24	5.34
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			59.3	-	-	-	-	-
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			93	-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.01	-	-	-	-	-
ジエオスミン (mg/L)			<0.000001	-	-	<0.000001	-	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)			<0.000001	-	-	<0.000001	-	-
非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005	-	-	<0.005	-	-
フェノール類 (mg/L)			<0.0005	-	-	-	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)			0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
pH 値 電極法			7.22	7.12	7.09	7.06	7.13	7.04
臭 味			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)			0.6	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)			0.8	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)			0.68	0.56	0.44	0.48	0.35	0.22

10	11	12	1	2	3	最 大 値	最 小 値	平 均 値
4	14	14	5	15	22			
9:50	9:55	9:55	9:45	9:40	9:50			
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	12.5	12.5	12.5
-	-	-	-	-	-	12.9	12.9	12.9
0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
-	-	-	-	-	-	0.0001	0.0001	0.0001
-	-	-	-	-	-	0.0002	0.0002	0.0002
-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002
<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
2.30	1.52	1.29	1.46	1.32	1.01	2.55	1.01	1.60
-	-	-	-	-	-	<0.05	<0.05	<0.05
0.01	-	-	0.01	-	-	0.01	<0.01	0.01
-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	<0.06
<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
<0.0001	-	-	<0.0001	-	-	0.0005	<0.0001	0.0001
<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
0.0007	-	-	0.0003	-	-	0.0007	0.0003	0.0005
<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
0.0017	-	-	0.0006	-	-	0.0020	0.0006	0.0013
<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
0.0006	-	-	0.0003	-	-	0.0006	0.0003	0.0005
0.0004	-	-	<0.0001	-	-	0.0004	<0.0001	0.0002
<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002
-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	0.03
-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	0.03
-	-	-	-	-	-	0.004	0.004	0.004
-	-	-	-	-	-	3.16	3.16	3.16
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
5.23	3.66	3.29	3.57	4.05	4.14	5.34	3.29	4.21
-	-	-	-	-	-	59.3	59.3	59.3
-	-	-	-	-	-	93	93	93
-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2
7.04	7.13	7.21	7.03	7.04	7.16	7.22	7.03	7.11
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.8	<0.1	0.1
0.37	0.64	0.55	0.57	0.62	0.66	0.68	0.22	0.51

原水全項目試験結果

(原水:関川地区簡易水道)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			5	24	13	4	18	14
天 候	前 日		10:00	10:05	9:55	9:53	9:55	9:50
	当 日		晴	-	-	-	-	-
温 (°C)			10.7	-	-	-	-	-
水 温 (°C)			14.3	-	-	-	-	-
一 般 細 菌 (1ml中)			-	-	-	-	-	-
大 腸 菌 (100ml中)			0	0	0	0	0	0
嫌 気 性 芽 胞 菌 (100ml中)			0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			<0.0001	-	-	-	-	-
水銀及びその化合物 (mg/L)			<0.00005	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物 (mg/L)			<0.0001	-	-	-	-	-
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			0.0003	-	-	-	-	-
ヒ素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			0.0002	-	-	-	-	-
六 価 ク ロ ロ 化 合 物 (mg/L)			0.002	-	-	-	-	-
シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/L)			<0.001	-	-	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			1.01	-	-	-	-	-
フッ素及びその化合物 (mg/L)			0.05	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			<0.01	-	-	-	-	-
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			<0.0001	-	-	-	-	-
1, 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)			<0.005	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			<0.001	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.001	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001	-	-	-	-	-
ペ ン ゼ ン (mg/L)			<0.001	-	-	-	-	-
塩 素 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
臭 素 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
総トリハロメタン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
トリクロロ酢酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ブロモジクロロメタン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)			-	-	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			0.003	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			0.07	-	-	-	-	-
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			0.08	-	-	-	-	-
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			0.002	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			2.91	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)			0.002	-	-	-	-	-
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			3.95	-	-	-	-	-
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)			59.1	-	-	-	-	-
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			125	-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.01	-	-	-	-	-
ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)			-	-	-	-	-	-
非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005	-	-	-	-	-
フ ェ ノ ール 類 (mg/L)			<0.0005	-	-	-	-	-
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)			0.1	-	-	-	-	-
pH 値 電極法			7.03	-	-	-	-	-
臭 気			異常なし	-	-	-	-	-
色 度 (度)			1.3	-	-	-	-	-
濁 度 (度)			1.9	-	-	-	-	-

10	11	12	1	2	3	最 大 値	最 小 値	平 均 値
4	14	14	5	15	22			
9:50	9:55	9:55	9:45	9:40	9:50			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	10.7	10.7	10.7
-	-	-	-	-	-	14.3	14.3	14.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	-	-	-	-	0.0003	0.0003	0.0003
-	-	-	-	-	-	0.0002	0.0002	0.0002
-	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	1.01	1.01	1.01
-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	0.05
-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
-	-	-	-	-	-	0.07	0.07	0.07
-	-	-	-	-	-	0.08	0.08	0.08
-	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002
-	-	-	-	-	-	2.91	2.91	2.91
-	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002
-	-	-	-	-	-	3.95	3.95	3.95
-	-	-	-	-	-	59.1	59.1	59.1
-	-	-	-	-	-	125	125	125
-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1
-	-	-	-	-	-	7.03	7.03	7.03
-	-	-	-	-	-	異常なし	異常なし	-
-	-	-	-	-	-	1.3	1.3	1.3
-	-	-	-	-	-	1.9	1.9	1.9

給水栓水全項目検査結果

(給水栓水:土居地区簡易水道)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			18	11	13	11	2	14
天 候			10:10	10:10	10:20	9:55	10:00	10:35
前 日			-	晴	-	-	-	-
当 日			-	雨	-	-	-	-
気 温 (°C)			-	23.9	-	-	-	-
水 温 (°C)			-	15.2	-	-	-	-
一 般 細 菌 (1ml中)			0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100ml中)			(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			-	<0.0001	-	-	-	-
水 銀 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)			-	<0.00005	-	-	-	-
セレン及びその化合物 (mg/L)			-	<0.0001	-	-	-	-
鉛 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)			-	<0.0001	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物 (mg/L)			-	0.0005	-	-	-	-
六 価 クロム 化 合 物 (mg/L)			-	0.001	-	-	-	-
シアニ化物イオン及び塩化シアニ			-	<0.001	-	-	<0.001	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			0.76	0.88	1.03	0.90	0.97	1.27
フッ素及びその化合物 (mg/L)			-	<0.05	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			-	<0.01	-	-	<0.01	-
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			-	<0.0001	-	-	-	-
1, 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)			-	<0.005	-	-	<0.005	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			-	<0.001	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			-	<0.001	-	-	-	-
テトラクロロエチレン (mg/L)			-	<0.001	-	-	-	-
トリクロロエチレン (mg/L)			-	<0.001	-	-	-	-
ベンゼン (mg/L)			-	<0.001	-	-	-	-
塩 素 酸 (mg/L)			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.07
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	<0.002	-	-	<0.002	-
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			-	<0.0001	-	-	<0.0001	-
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	<0.004	-	-	<0.004	-
ジブromクロロメタン (mg/L)			-	0.0002	-	-	0.0003	-
臭 素 酸 (mg/L)			-	<0.001	-	-	<0.001	-
総トリハロメタン (mg/L)			-	0.0003	-	-	0.0007	-
トリクロロ酢酸 (mg/L)			-	<0.002	-	-	<0.002	-
ブromジクロロメタン (mg/L)			-	0.0001	-	-	0.0001	-
ブromホルム (mg/L)			-	<0.0001	-	-	0.0003	-
ホルムアルデヒド (mg/L)			-	<0.001	-	-	<0.001	-
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			-	<0.001	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			-	<0.01	-	-	-	-
鉄 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)			-	<0.01	-	-	-	-
銅 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)			-	0.003	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			-	2.99	-	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)			-	<0.001	-	-	-	-
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			3.63	3.76	4.23	3.79	3.93	5.71
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			-	53.8	-	-	-	-
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			-	91	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			-	<0.01	-	-	-	-
ジエオスミン (mg/L)			-	<0.000001	-	-	<0.000001	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)			-	<0.000001	-	-	<0.000001	-
非イオン界面活性剤 (mg/L)			-	<0.005	-	-	<0.005	-
フェノール類 (mg/L)			-	<0.0005	-	-	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
pH 値 電極法			7.15	7.14	7.15	7.12	7.12	7.31
臭 味			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)			<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)			0.47	0.42	0.39	0.44	0.44	0.52

10	11	12	1	2	3	最 大 値	最 小 値	平 均 値
18	2	14	16	1	22			
10:00	10:25	10:20	10:00	10:00	10:10			
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	23.9	23.9	23.9
-	-	-	-	-	-	15.2	15.2	15.2
0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	-	-	-	-	0.0005	0.0005	0.0005
-	-	-	-	-	-	0.001	0.001	0.001
-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
1.12	1.22	0.99	0.98	1.09	0.97	1.27	0.76	1.02
-	-	-	-	-	-	<0.05	<0.05	<0.05
-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	<0.06
-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
-	<0.0001	-	-	<0.0001	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
-	<0.0001	-	-	<0.0001	-	0.0003	<0.0001	0.0001
-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	<0.0001	-	-	<0.0001	-	0.0007	<0.0001	0.0003
-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
-	<0.0001	-	-	<0.0001	-	0.0001	<0.0001	<0.0001
-	<0.0001	-	-	<0.0001	-	0.0003	<0.0001	<0.0001
-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
-	-	-	-	-	-	2.99	2.99	2.99
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
3.66	4.01	3.12	3.67	3.82	4.40	5.71	3.12	3.98
-	-	-	-	-	-	53.8	53.8	53.8
-	-	-	-	-	-	91	91	91
-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1
7.08	7.16	7.14	7.12	7.15	7.19	7.31	7.08	7.15
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.49	0.43	0.36	0.54	0.45	0.41	0.54	0.36	0.45

原水全項目試験結果

(原水:土居地区簡易水道)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			18	11	13	11	2	14
天 候	前 日		10:10	10:05	10:20	9:55	10:00	10:35
	当 日		-	晴	-	-	-	-
			-	雨	-	-	-	-
温 (°C)			-	23.9	-	-	-	-
水 温 (°C)			-	13.5	-	-	-	-
一 般 細 菌 (1ml中)			-	-	-	-	-	-
大 腸 菌 (100ml中)			0	0	0	0	0	0
嫌 気 性 芽 胞 菌 (100ml中)			0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			-	<0.0001	-	-	-	-
水銀及びその化合物 (mg/L)			-	<0.00005	-	-	-	-
セレン及びその化合物 (mg/L)			-	<0.0001	-	-	-	-
鉛及びその化合物 (mg/L)			-	<0.0001	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物 (mg/L)			-	0.0004	-	-	-	-
六価クロム化合物 (mg/L)			-	0.001	-	-	-	-
シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/L)			-	<0.001	-	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			-	0.90	-	-	-	-
フッ素及びその化合物 (mg/L)			-	<0.05	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			-	<0.01	-	-	-	-
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			-	<0.0001	-	-	-	-
1, 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)			-	<0.005	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			-	<0.001	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			-	<0.001	-	-	-	-
テトラクロロエチレン (mg/L)			-	<0.001	-	-	-	-
トリクロロエチレン (mg/L)			-	<0.001	-	-	-	-
ペ ン ゼ ン (mg/L)			-	<0.001	-	-	-	-
塩 素 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
臭 素 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
総トリハロメタン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
トリクロロ酢酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ブロモジクロロメタン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)			-	-	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			-	<0.001	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			-	<0.01	-	-	-	-
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	<0.01	-	-	-	-
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	<0.001	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			-	2.82	-	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)			-	<0.001	-	-	-	-
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			-	3.67	-	-	-	-
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)			-	53.6	-	-	-	-
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			-	88	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			-	<0.01	-	-	-	-
ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)			-	-	-	-	-	-
非イオン界面活性剤 (mg/L)			-	<0.005	-	-	-	-
フ ェ ノ ール 類 (mg/L)			-	<0.0005	-	-	-	-
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)			-	0.2	-	-	-	-
pH 値 電極法			-	7.16	-	-	-	-
臭 気			-	異常なし	-	-	-	-
色 度 (度)			-	<0.5	-	-	-	-
濁 度 (度)			-	0.1	-	-	-	-

10 18	11 2	12 14	1 16	2 1	3 22	最 大 値	最 小 値	平 均 値
10:00	10:25	10:20	10:00	10:00	10:10			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	23.9	23.9	23.9
-	-	-	-	-	-	13.5	13.5	13.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	-	-	-	-	0.0004	0.0004	0.0004
-	-	-	-	-	-	0.001	0.001	0.001
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	0.90	0.90	0.90
-	-	-	-	-	-	<0.05	<0.05	<0.05
-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	2.82	2.82	2.82
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	3.67	3.67	3.67
-	-	-	-	-	-	53.6	53.6	53.6
-	-	-	-	-	-	88	88	88
-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2
-	-	-	-	-	-	7.16	7.16	7.16
-	-	-	-	-	-	異常なし	異常なし	-
-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1

給水栓水全項目検査結果

(給水栓水:北地区簡易水道)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			5	24	13	4	18	14
			10:15	10:25	10:35	10:25	10:20	10:20
天	候	前 日	-	-	-	-	-	-
		当 日	-	-	-	-	-	-
気	温	(°C)	-	-	-	-	-	-
水	温	(°C)	-	-	-	-	-	-
一	般	細菌 (1ml中)	0	0	0	0	0	0
大	腸	細菌 (100ml中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
水銀及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
六価クロム化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン		(mg/L)	<0.001	-	-	<0.001	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		(mg/L)	0.92	0.79	1.35	1.40	1.01	1.10
フッ素及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物		(mg/L)	0.01	-	-	0.02	-	-
四 塩 化 炭 素		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン		(mg/L)	-	-	-	<0.005	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ジクロロメタン		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ベンゼン		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
塩 素 酸		(mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.06	0.07
クロロ酢酸		(mg/L)	-	-	-	<0.002	-	-
クロロホルム		(mg/L)	<0.0001	-	-	0.0002	-	-
ジクロロ酢酸		(mg/L)	<0.004	-	-	<0.004	-	-
ジブromクロロメタン		(mg/L)	0.0002	-	-	0.0004	-	-
臭 素 酸		(mg/L)	<0.001	-	-	<0.001	-	-
総トリハロメタン		(mg/L)	0.0003	-	-	0.0011	-	-
トリクロロ酢酸		(mg/L)	<0.002	-	-	<0.002	-	-
ブromジクロロメタン		(mg/L)	0.0001	-	-	0.0003	-	-
ブromホルム		(mg/L)	<0.0001	-	-	0.0002	-	-
ホルムアルデヒド		(mg/L)	<0.001	-	-	<0.001	-	-
亜鉛及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
鉄及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
銅及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
塩 化 物 イ オ ン		(mg/L)	4.65	3.88	4.55	3.74	3.35	4.71
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
蒸 発 残 留 物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ジエオスミン		(mg/L)	-	-	-	<0.000001	-	-
2-メチルイソボルネオール		(mg/L)	-	-	-	<0.000001	-	-
非イオン界面活性剤		(mg/L)	-	-	-	<0.005	-	-
フェノール類		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		(mg/L)	<0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
pH	値	電極法	7.12	7.11	7.12	7.05	7.12	7.20
臭	気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色	度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁	度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素		(mg/L)	0.46	0.38	0.39	0.30	0.30	0.19

10 4	11 14	12 14	1 5	2 15	3 22	最 大 値	最 小 値	平 均 値
10:00	10:20	10:40	10:25	10:00	10:35			
-	-	-	曇 晴	-	-			
-	-	-	-	-	-	6.8	6.8	6.8
-	-	-	6.8	-	-	9.0	9.0	9.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	-	-	<0.0001	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
-	-	-	0.0003	-	-	0.0003	0.0003	0.0003
-	-	-	<0.0001	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	-	<0.0001	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	-	0.001	-	-	0.001	0.001	0.001
<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
1.40	0.97	0.72	0.86	0.91	0.89	1.40	0.72	1.03
-	-	-	<0.05	-	-	<0.05	<0.05	<0.05
0.01	-	-	0.01	-	-	0.02	0.01	0.01
-	-	-	<0.0001	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
-	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
0.23	<0.06	<0.06	0.10	<0.06	<0.06	0.23	<0.06	<0.06
-	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
<0.0001	-	-	<0.0001	-	-	0.0002	<0.0001	<0.0001
<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
0.0004	-	-	0.0002	-	-	0.0004	0.0002	0.0003
<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
0.0010	-	-	0.0004	-	-	0.0011	0.0003	0.0007
<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
0.0003	-	-	0.0001	-	-	0.0003	0.0001	0.0002
0.0003	-	-	0.0001	-	-	0.0003	<0.0001	0.0002
<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	-	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	-	-	0.002	-	-	0.002	0.002	0.002
-	-	-	3.12	-	-	3.12	3.12	3.12
-	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
5.11	3.33	2.57	3.53	4.17	5.89	5.89	2.57	4.12
-	-	-	47.4	-	-	47.4	47.4	47.4
-	-	-	94	-	-	94	94	94
-	-	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
-	-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
-	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
-	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.2	<0.1	0.1
7.22	7.06	6.82	6.88	7.11	7.28	7.28	6.82	7.09
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.42	0.19	0.23	0.16	0.30	0.19	0.46	0.16	0.29

原水全項目試験結果

(原水:北地区簡易水道)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			5	24	13	4	18	14
天	候	前 日	10:15	10:25	10:35	10:25	10:20	10:20
		当 日	-	-	-	-	-	-
気 温 (℃)			-	-	-	-	-	-
水 温 (℃)			-	-	-	-	-	-
一 般 細 菌 (1ml中)			-	-	-	-	-	-
大 腸 菌 (100ml中)			0	0	0	0	0	0
嫌 気 性 芽 胞 菌 (100ml中)			0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
シアニ化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
フッ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
1, 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ペ ン ゼ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
塩 素 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
臭 素 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
総 トリ ハ ロ メ タ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
トリ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)			-	-	-	-	-	-
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
カルシウム、マグネシウム等 (硬 度) (mg/L)			-	-	-	-	-	-
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)			-	-	-	-	-	-
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)			-	-	-	-	-	-
pH 値 電極法			-	-	-	-	-	-
臭 気 (度)			-	-	-	-	-	-
色 度 (度)			-	-	-	-	-	-
濁 度 (度)			-	-	-	-	-	-

10 4	11 14	12 14	1 5	2 15	3 22	最 大 値	最 小 値	平 均 値
10:00	10:20	10:40	10:10	10:00	10:35			
-	-	-	曇	-	-			
-	-	-	晴	-	-			
-	-	-	5.9	-	-	5.9	5.9	5.9
-	-	-	17.4	-	-	17.4	17.4	17.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-	-	<0.0001	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
-	-	-	0.0006	-	-	0.0006	0.0006	0.0006
-	-	-	<0.0001	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	-	<0.0001	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	-	0.001	-	-	0.001	0.001	0.001
-	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	0.88	-	-	0.88	0.88	0.88
-	-	-	<0.05	-	-	<0.05	<0.05	<0.05
-	-	-	0.01	-	-	0.01	0.01	0.01
-	-	-	<0.0001	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
-	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0.001	-	-	0.001	0.001	0.001
-	-	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	-	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	-	-	0.003	-	-	0.003	0.003	0.003
-	-	-	3.42	-	-	3.42	3.42	3.42
-	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	3.75	-	-	3.75	3.75	3.75
-	-	-	47.1	-	-	47.1	47.1	47.1
-	-	-	96	-	-	96	96	96
-	-	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
-	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
-	-	-	0.1	-	-	0.1	0.1	0.1
-	-	-	6.84	-	-	6.84	6.84	6.84
-	-	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	-
-	-	-	<0.5	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
-	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1

給水栓水全項目検査結果

(給水栓水:新宮地区簡易水道)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			6	12	7	6	3	6
			11:00	11:45	11:10	11:40	11:04	10:45
天	候	前 日 当 日	-	-	-	晴 曇	-	-
気	温	(℃)	-	-	-	25.9	-	-
水	温	(℃)	-	-	-	25.4	-	-
一 般	細菌	(1ml中)	0	0	0	0	0	0
大 腸	細菌	(100ml中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)		-	-	-	<0.0001	-	-
水銀及びその化合物	(mg/L)		-	-	-	<0.00005	-	-
セレン及びその化合物	(mg/L)		-	-	-	<0.0001	-	-
鉛及びその化合物	(mg/L)		-	-	-	0.0002	-	-
ヒ素及びその化合物	(mg/L)		-	-	-	0.0002	-	-
六価クロム化合物	(mg/L)		-	-	-	<0.001	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)		<0.001	-	-	<0.001	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)		0.35	0.34	0.35	0.32	0.46	0.42
フッ素及びその化合物	(mg/L)		-	-	-	<0.05	-	-
ホウ素及びその化合物	(mg/L)		0.02	-	-	0.01	-	-
四 塩 化 炭 素	(mg/L)		-	-	-	<0.0001	-	-
1, 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)		<0.005	-	-	<0.005	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		-	-	-	<0.001	-	-
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)		-	-	-	<0.001	-	-
テトラクロロエチレン	(mg/L)		-	-	-	<0.001	-	-
トリクロロエチレン	(mg/L)		-	-	-	<0.001	-	-
ペ ン ゼ ン	(mg/L)		-	-	-	<0.001	-	-
塩 素 酸	(mg/L)		<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.10
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		<0.002	-	-	<0.002	-	-
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)		0.0023	-	-	0.0150	-	-
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		<0.004	-	-	<0.004	-	-
ジブロモクロロメタン	(mg/L)		0.0002	-	-	0.0002	-	-
臭 素 酸	(mg/L)		<0.001	-	-	<0.001	-	-
総トリハロメタン	(mg/L)		0.0037	-	-	0.0180	-	-
トリクロロ酢酸	(mg/L)		<0.002	-	-	0.006	-	-
ブロモジクロロメタン	(mg/L)		0.0012	-	-	0.0027	-	-
ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)		<0.0001	-	-	0.0001	-	-
ホルムアルデヒド	(mg/L)		-	-	-	<0.001	-	-
亜鉛及びその化合物	(mg/L)		-	-	-	0.011	-	-
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)		-	-	-	<0.01	-	-
鉄及びその化合物	(mg/L)		-	-	-	<0.01	-	-
銅及びその化合物	(mg/L)		-	-	-	0.002	-	-
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)		-	-	-	2.34	-	-
マンガン及びその化合物	(mg/L)		-	-	-	<0.001	-	-
塩 化 物 イ オ ン	(mg/L)		2.68	3.33	2.79	2.32	2.94	3.19
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)		-	-	-	16.9	-	-
蒸 発 残 留 物	(mg/L)		-	-	-	54	-	-
陰イオン界面活性剤	(mg/L)		-	-	-	<0.01	-	-
ジ エ オ ス ミ ン	(mg/L)		-	-	-	<0.000001	-	-
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)		-	-	-	<0.000001	-	-
非イオン界面活性剤	(mg/L)		-	-	-	<0.005	-	-
フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)		-	-	-	<0.0005	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)		0.2	1.0	0.6	0.8	0.4	1.1
pH	値	電極法	7.75	7.48	7.53	7.47	7.61	7.43
臭	気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色	度	(度)	<0.5	1.9	<0.5	1.6	<0.5	0.6
濁	度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素	(mg/L)		0.64	0.10	0.42	0.10	0.30	0.17

10	11	12	1	2	3	最 大 値	最 小 値	平 均 値
5	7	6	11	7	5			
11:05	11:30	11:00	11:10	11:10	11:10			
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	25.9	25.9	25.9
-	-	-	-	-	-	25.4	25.4	25.4
0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	-	-	-	-	0.0002	0.0002	0.0002
-	-	-	-	-	-	0.0002	0.0002	0.0002
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
0.40	0.40	0.30	0.32	0.36	0.38	0.46	0.30	0.37
-	-	-	-	-	-	<0.05	<0.05	<0.05
0.01	-	-	0.02	-	-	0.02	0.01	0.02
-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
0.13	0.14	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	0.14	<0.06	<0.06
<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
0.0057	-	-	0.0007	-	-	0.0150	0.0007	0.0059
0.005	-	-	<0.004	-	-	0.005	<0.004	<0.004
0.0004	-	-	0.0002	-	-	0.0004	0.0002	0.0003
<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
0.0086	-	-	0.0018	-	-	0.0180	0.0018	0.0080
<0.002	-	-	<0.002	-	-	0.006	<0.002	<0.002
0.0024	-	-	0.0009	-	-	0.0027	0.0009	0.0018
<0.0001	-	-	<0.0001	-	-	0.0001	<0.0001	<0.0001
<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	0.011	0.011	0.011
-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002
-	-	-	-	-	-	2.34	2.34	2.34
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
3.24	4.35	3.73	2.16	3.38	3.29	4.35	2.16	3.12
-	-	-	-	-	-	16.9	16.9	16.9
-	-	-	-	-	-	54	54	54
-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
-	-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
-	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.3	0.4	0.6	0.2	0.2	0.4	1.1	0.2	0.5
7.66	7.61	7.50	7.67	7.65	7.61	7.75	7.43	7.58
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	0.6	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	1.9	<0.5	0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.42	0.26	0.39	0.32	0.37	0.15	0.64	0.10	0.30

原水全項目試験結果

(原水:新宮地区簡易水道)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			6	12	7	6	3	6
天 候	前 日		11:00	11:45	11:10	11:00	11:04	10:45
	当 日		-	-	-	晴 曇	-	-
気 温 (°C)			-	-	-	19.7	-	-
水 温 (°C)			-	-	-	17.3	-	-
一 般 細 菌 (1ml中)			-	-	-	-	-	-
大 腸 菌 (100ml中)			0	7.8	39	49	23	13
嫌 気 性 芽 胞 菌 (100ml中)			0	0	0	1	0	0
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	<0.0001	-	-
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	<0.00005	-	-
セレン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	<0.0001	-	-
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	<0.0001	-	-
ヒ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	<0.0001	-	-
六 価 ク ロ ロ 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	<0.001	-	-
シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/L)			-	-	-	<0.001	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			-	-	-	0.31	-	-
フッ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	<0.05	-	-
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	0.01	-	-
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			-	-	-	<0.0001	-	-
1, 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)			-	-	-	<0.005	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	<0.001	-	-
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			-	-	-	<0.001	-	-
テトラクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	<0.001	-	-
トリクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	<0.001	-	-
ペ ン ゼ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
塩 素 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
臭 素 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
総 トリ ハ ロ メ タ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
トリ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)			-	-	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	<0.001	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	<0.01	-	-
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	0.01	-	-
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	<0.001	-	-
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	2.13	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	<0.001	-	-
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			-	-	-	2.40	-	-
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			-	-	-	17.9	-	-
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			-	-	-	49	-	-
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			-	-	-	<0.01	-	-
ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)			-	-	-	-	-	-
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			-	-	-	<0.005	-	-
フ ェ ノ ール 類 (mg/L)			-	-	-	<0.0005	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)			-	-	-	0.5	-	-
pH 値 電極法			-	-	-	7.61	-	-
臭 気			-	-	-	異常なし	-	-
色 度 (度)			-	-	-	1.6	-	-
濁 度 (度)			-	-	-	0.3	-	-

10 5	11 7	12 6	1 11	2 7	3 5	最 大 値	最 小 値	平 均 値
11:05	11:30	11:00	11:10	11:10	11:10			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	19.7	19.7	19.7
-	-	-	-	-	-	17.3	17.3	17.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	7.8	4.0	0	23	4.5	49	0	16
2	0	0	0	0	0	2	0	0
-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	0.31	0.31	0.31
-	-	-	-	-	-	<0.05	<0.05	<0.05
-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01
-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	#DIV/0!
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	2.13	2.13	2.13
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	2.40	2.40	2.40
-	-	-	-	-	-	17.9	17.9	17.9
-	-	-	-	-	-	49	49	49
-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	0.5
-	-	-	-	-	-	7.61	7.61	7.61
-	-	-	-	-	-	異常なし	異常なし	-
-	-	-	-	-	-	1.6	1.6	1.6
-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.3

給水栓水全項目検査結果

(給水栓水:新宮北東部簡易水道)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			6	12	7	6	3	6
			9:50	9:52	9:50	9:55	10:00	9:45
天	候	前 日	-	-	-	-	-	-
		当 日	-	-	-	-	-	-
気	温	(°C)	-	-	-	-	-	-
水	温	(°C)	-	-	-	-	-	-
一	般	細菌 (1ml中)	0	0	0	1	1	2
大	腸	細菌 (100ml中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
水銀及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
六価クロム化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン		(mg/L)	-	<0.001	-	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		(mg/L)	0.37	0.24	0.76	0.57	0.73	0.86
フッ素及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物		(mg/L)	-	0.02	-	-	-	-
四 塩 化 炭 素		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン		(mg/L)	-	<0.005	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ジクロロメタン		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ベンゼン		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
塩 素 酸		(mg/L)	0.18	0.14	<0.06	0.13	0.23	0.21
クロロ酢酸		(mg/L)	-	<0.002	-	-	-	-
クロロホルム		(mg/L)	-	0.0236	-	-	-	-
ジクロロ酢酸		(mg/L)	-	0.014	-	-	-	-
ジブromクロロメタン		(mg/L)	-	0.0002	-	-	-	-
臭 素 酸		(mg/L)	-	<0.001	-	-	-	-
総トリハロメタン		(mg/L)	-	0.0272	-	-	-	-
トリクロロ酢酸		(mg/L)	-	0.021	-	-	-	-
ブromジクロロメタン		(mg/L)	-	0.0034	-	-	-	-
ブromホルム		(mg/L)	-	<0.0001	-	-	-	-
ホルムアルデヒド		(mg/L)	-	<0.001	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
鉄及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
銅及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
塩 化 物 イ オ ン		(mg/L)	4.39	4.57	4.51	3.75	4.39	3.48
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
蒸 発 残 留 物		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ジエオスミン		(mg/L)	-	<0.000001	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール		(mg/L)	-	<0.000001	-	-	-	-
非イオン界面活性剤		(mg/L)	-	<0.005	-	-	-	-
フェノール類		(mg/L)	-	-	-	-	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		(mg/L)	0.4	1.0	0.4	1.1	0.5	0.5
pH	値	電極法	7.85	8.01	7.64	7.44	7.73	7.41
臭	気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色	度	(度)	<0.5	0.9	0.5	1.7	<0.5	1.3
濁	度	(度)	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素		(mg/L)	1.24	0.66	1.24	0.30	0.32	0.12

10	11	12	1	2	3	最 大 値	最 小 値	平 均 値
5	7	6	11	7	5			
9:55	9:50	9:50	9:40	9:50	9:40			
-	雨	-	-	-	-	値	値	値
-	雲	-	-	-	-			
-	18.8	-	-	-	-	18.8	18.8	18.8
-	13.8	-	-	-	-	13.8	13.8	13.8
1	3	1	0	0	8	8	0	1
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	<0.00005	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
-	0.0002	-	-	-	-	0.0002	0.0002	0.0002
-	0.0002	-	-	-	-	0.0002	0.0002	0.0002
-	0.0002	-	-	-	-	0.0002	0.0002	0.0002
-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
0.71	0.46	0.52	0.43	0.46	0.53	0.86	0.24	0.55
-	0.05	-	-	-	-	0.05	0.05	0.05
-	0.01	-	-	0.01	-	0.02	0.01	0.01
-	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
0.24	0.21	0.18	0.13	0.15	0.13	0.24	<0.06	0.16
-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
-	0.0046	-	-	0.0042	-	0.0236	0.0042	0.0108
-	0.006	-	-	<0.004	-	0.014	<0.004	0.008
-	0.0004	-	-	0.0007	-	0.0007	0.0002	0.0004
-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	0.0083	-	-	0.0069	-	0.0272	0.0069	0.0141
-	0.007	-	-	<0.002	-	0.021	<0.002	0.009
-	0.0033	-	-	0.0020	-	0.0034	0.0020	0.0029
-	<0.0001	-	-	<0.0001	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	0.006	-	-	-	-	0.006	0.006	0.006
-	0.01	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01
-	0.01	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01
-	0.001	-	-	-	-	0.001	0.001	0.001
-	4.50	-	-	-	-	4.50	4.50	4.50
-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
3.97	4.33	4.12	4.70	3.99	4.41	4.70	3.48	4.22
-	30.8	-	-	-	-	30.8	30.8	30.8
-	80	-	-	-	-	80	80	80
-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
-	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.4	0.5	0.9	0.4	0.4	0.6	1.1	0.4	0.6
7.71	7.86	7.72	7.69	7.76	7.73	8.01	7.41	7.71
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
0.5	0.8	1.8	<0.5	<0.5	<0.5	1.8	<0.5	0.8
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
0.45	0.43	0.22	0.77	0.79	0.72	1.24	0.12	0.61

原水全項目試験結果

(原水:新宮北東部簡易水道)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			6	12	7	6	3	6
天 候	前 日		9:50	9:52	9:50	9:55	10:00	9:45
	当 日		-	-	-	-	-	-
気 温 (℃)			-	-	-	-	-	-
水 温 (℃)			-	-	-	-	-	-
一 般 細 菌 (1ml中)			-	-	-	-	-	-
大 腸 菌 (100ml中)			0	33	23	49	6.8	21
嫌 気 性 芽 胞 菌 (100ml中)			0	0	2	4	0	0
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
シアニ化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
フッ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
1, 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ペ ン ゼ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
塩 素 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
臭 素 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
総 トリ ハ ロ メ タ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)			-	-	-	-	-	-
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
カルシウム、マグネシウム等 (硬 度) (mg/L)			-	-	-	-	-	-
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
陰 イオン界面活性剤 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)			-	-	-	-	-	-
非 イオン界面活性剤 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)			-	-	-	-	-	-
pH 値 電極法			-	-	-	-	-	-
臭 気 (度)			-	-	-	-	-	-
色 度 (度)			-	-	-	-	-	-
濁 度 (度)			-	-	-	-	-	-

10	11	12	1	2	3	最 大 値	最 小 値	平 均 値
5	7	6	11	7	5			
9:55	9:50	9:50	9:40	9:50	9:40			
-	雨 雲	-	-	-	-			
-	18.8	-	-	-	-	18.8	18.8	18.8
-	13.8	-	-	-	-	13.8	13.8	13.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	23	2.0	0	2.0	2.0	49	0	16
6	1	0	1	0	1	6	0	1
-	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	<0.00005	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
-	0.0001	-	-	-	-	0.0001	0.0001	0.0001
-	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	0.0002	-	-	-	-	0.0002	0.0002	0.0002
-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	0.47	-	-	-	-	0.47	0.47	0.47
-	0.06	-	-	-	-	0.06	0.06	0.06
-	0.01	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01
-	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
-	<0.005	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	3.90	-	-	-	-	3.90	3.90	3.90
-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	3.46	-	-	-	-	3.46	3.46	3.46
-	31.6	-	-	-	-	31.6	31.6	31.6
-	90	-	-	-	-	90	90	90
-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<0.005	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
-	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
-	0.8	-	-	-	-	0.8	0.8	0.8
-	7.71	-	-	-	-	7.71	7.71	7.71
-	異常なし	-	-	-	-	異常なし	異常なし	-
-	3.4	-	-	-	-	3.4	3.4	3.4
-	0.2	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2

○ 県 条 例 水 道

給 水 栓 水 条 例 項 目 検 査 結 果

(給水栓水:丸石飲料水供給施設)

採 水 月 日	4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻	-	10	-	5	-	1
天 候	-	9:25	-	9:28	-	9:25
前 日	-	-	-	-	-	-
当 日	-	-	-	-	-	-
気 温 (°C)	-	-	-	-	-	-
水 温 (°C)	-	-	-	-	-	-
一 般 細 菌 (1ml中)	-	0	-	2	-	2
大 腸 菌 (100ml中)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
水 銀 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
鉛 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
六価クロム化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
シアニ化物イオン及び塩化シアニ	-	-	-	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	-	0.28	-	0.23	-	0.45
フッ素及びその化合物 (mg/L)	-	0.06	-	<0.05	-	0.06
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
1, 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ベ ン ゼ ン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
塩 素 酸 (mg/L)	-	<0.06	-	<0.06	-	0.10
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ジプロモクロロメタン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
臭 素 酸 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
総トリハロメタン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
トリクロロ酢酸 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
プロモジクロロメタン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	-	-	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
鉄 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01
銅 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	-	4.43	-	2.66	-	3.56
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	-	44.9	-	15.6	-	37.8
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	-	88	-	50	-	67
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	-	-	-	-	-	-
非イオン界面活性剤 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)	-	0.6	-	1.3	-	0.7
pH 値 電極法	-	7.83	-	7.43	-	7.75
臭 味	-	異常なし	-	異常なし	-	異常なし
臭 気	-	異常なし	-	異常なし	-	異常なし
色 度 (度)	-	<0.5	-	2.3	-	0.7
濁 度 (度)	-	<0.1	-	<0.1	-	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)	-	0.76	-	0.44	-	0.39

原 水

種 別	4	5	6	7	8	9
大 腸 菌 (100mL中)	-	4.5	-	17	-	2.0
嫌 気 性 芽 胞 菌 (100mL中)	-	0	-	10	-	3

10	11	12	1	2	3	最 大 値	最 小 値	平 均 値
-	1	-	10	-	7			
-	9:15	-	9:30	-	9:25			
-	晴	-	-	-	-			
-	晴	-	-	-	-			
-	12.2	-	-	-	-	12.2	12.2	12.2
-	13.1	-	-	-	-	13.1	13.1	13.1
-	4	-	0	-	0	4	0	1
-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
-	<0.00005	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	0.39	-	0.42	-	0.39	0.45	0.23	0.36
-	<0.05	-	0.05	-	<0.05	0.06	<0.05	<0.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	0.15	-	0.12	-	<0.06	0.15	<0.06	0.06
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
-	0.002	-	-	-	-	0.002	0.002	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	3.43	-	3.76	-	3.47	4.43	2.66	3.55
-	23.4	-	37.3	-	23.4	44.9	15.6	30.4
-	56	-	88	-	65	88	50	69
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
-	0.7	-	0.3	-	0.7	1.3	0.3	0.7
-	7.50	-	7.78	-	7.60	7.83	7.43	7.65
-	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
-	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
-	0.9	-	<0.5	-	0.7	2.3	<0.5	0.9
-	<0.1	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
-	0.61	-	0.62	-	0.80	0.80	0.39	0.60

給 水 栓 水 条 例 項 目 検 査 結 果

(給水栓水:西長野飲料水供給施設)

採 水 月 日	4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻	-	10	-	5	-	1
天 候	-	9:35	-	9:35	-	9:35
前 日	-	-	-	-	-	-
当 日	-	-	-	-	-	-
気 温 (°C)	-	-	-	-	-	-
水 温 (°C)	-	-	-	-	-	-
一 般 細 菌 (1ml中)	-	0	-	0	-	0
大 腸 菌 (100ml中)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
水 銀 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
鉛 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
六価クロム化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	-	0.40	-	0.29	-	0.65
フッ素及びその化合物 (mg/L)	-	0.10	-	0.06	-	0.07
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
1, 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ベンゼン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
塩 素 酸 (mg/L)	-	<0.06	-	<0.06	-	<0.06
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
臭 素 酸 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
総トリハロメタン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
トリクロロ酢酸 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ブロモジクロロメタン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ホルムアルデヒド (mg/L)	-	-	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
鉄 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01
銅 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	-	30.2	-	3.49	-	29.5
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	-	65.2	-	26.6	-	69.1
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	-	126	-	83	-	153
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ジエオスミン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	-	-	-	-	-	-
非イオン界面活性剤 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
フエノール類 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)	-	0.4	-	1.1	-	0.5
pH 値 電極法	-	7.60	-	7.30	-	7.40
臭 味	-	異常なし	-	異常なし	-	異常なし
臭 気	-	異常なし	-	異常なし	-	異常なし
色 度 (度)	-	<0.5	-	1.9	-	<0.5
濁 度 (度)	-	<0.1	-	<0.1	-	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)	-	0.19	-	0.23	-	0.17

原 水

種 別	4	5	6	7	8	9
大 腸 菌 (100mL中)	-	0	-	11	-	0
嫌 気 性 芽 胞 菌 (100mL中)	-	0	-	3	-	0

10	11	12	1	2	3	最 大 値	最 小 値	平 均 値
-	1	-	10	-	7			
-	9:25	-	9:35	-	9:35			
-	晴	-	-	-	-			
-	晴	-	-	-	-			
-	12.8	-	-	-	-	12.8	12.8	12.8
-	14.4	-	-	-	-	14.4	14.4	14.4
-	0	-	0	-	0	0	0	0
-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
-	<0.00005	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	0.42	-	0.32	-	0.42	0.65	0.29	0.42
-	<0.05	-	0.05	-	0.07	0.10	<0.05	0.06
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<0.06	-	<0.06	-	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
-	0.001	-	-	-	-	0.001	0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	13.1	-	17.0	-	6.48	30.2	3.49	16.6
-	44.9	-	41.5	-	31.0	69.1	26.6	46.4
-	90	-	105	-	61	153	61	103
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
-	0.5	-	0.3	-	0.6	1.1	0.3	0.6
-	7.62	-	7.66	-	7.53	7.66	7.30	7.52
-	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
-	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
-	<0.5	-	<0.5	-	0.5	1.9	<0.5	0.5
-	<0.1	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
-	0.25	-	0.25	-	0.15	0.25	0.15	0.21

給 水 栓 水 条 例 項 目 検 査 結 果

(給水栓水:平野共同供給施設)

採 水 月 日	4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻	9:50	-	9:30	-	9:30	-
天 候	-	-	曇	-	-	-
前 日	-	-	曇	-	-	-
当 日	-	-	曇	-	-	-
気 温 (°C)	-	-	19.9	-	-	-
水 温 (°C)	-	-	16.8	-	-	-
一 般 細 菌 (1ml中)	0	-	0	-	0	-
大 腸 菌 (100ml中)	(-)	-	(-)	-	(-)	-
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
水 銀 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	-	-	<0.00005	-	-	-
セレン及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
鉛 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
六価クロム化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	-	-	<0.001	-	<0.001	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.47	-	0.58	-	0.54	-
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.06	-	<0.05	-	<0.05	-
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
1, 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ベンゼン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
塩 素 酸 (mg/L)	0.07	-	0.08	-	0.09	-
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
臭 素 酸 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
総トリハロメタン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
トリクロロ酢酸 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ブロモジクロロメタン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ホルムアルデヒド (mg/L)	-	-	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
鉄 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	-
銅 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	-	-	<0.001	-	-	-
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)	-	-	<0.001	-	-	-
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	3.33	-	3.39	-	3.26	-
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	48.9	-	28.5	-	39.0	-
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	79	-	67	-	92	-
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	-	-	-	-	-	-
非イオン界面活性剤 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
フ エ ノ ー ル 類 (mg/L)	-	-	<0.0005	-	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.3	-	0.4	-	0.3	-
pH 値 電極法	7.95	-	7.73	-	7.86	-
味	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	-
臭 気	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	-
色 度 (度)	<0.5	-	<0.5	-	<0.5	-
濁 度 (度)	<0.1	-	<0.1	-	<0.1	-
残 留 塩 素 (mg/L)	0.59	-	0.57	-	0.37	-

原 水

種 別	4	5	6	7	8	9
大 腸 菌 (100mL中)	2.0	-	70	-	2.0	-
嫌 気 性 芽 胞 菌 (100mL中)	0	-	20	-	0	-

10	11	12	1	2	3	最	最	平
3	-	1	-	6	-	大	小	均
9:30	-	9:35	-	9:33	-	値	値	値
-	-	-	-	-	-	19.9	19.9	19.9
-	-	-	-	-	-	16.8	16.8	16.8
0	-	0	-	0	-	0	0	0
(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
0.45	-	0.36	-	0.40	-	0.58	0.36	0.47
0.05	-	0.06	-	0.06	-	0.06	<0.05	0.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.14	-	0.13	-	0.08	-	0.14	0.07	0.10
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.02	-	0.01	-	<0.01	-	0.02	<0.01	<0.01
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
3.29	-	3.68	-	3.55	-	3.68	3.26	3.42
37.9	-	51.7	-	51.3	-	51.7	28.5	42.9
66	-	94	-	92	-	94	66	82
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.3	-	0.4	-	0.3	-	0.4	0.3	0.3
7.85	-	7.89	-	7.88	-	7.95	7.73	7.86
異常なし	-	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	-	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	-	<0.5	-	<0.5	-	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	-	<0.1	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
0.51	-	0.49	-	0.68	-	0.68	0.37	0.54

10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値
4.0	-	2.0	-	0	-	70	0	13
1	-	9	-	0	-	20	0	5

給水栓水条例項目検査結果

(給水栓水:下長瀬共同供給施設)

採水月日	4	5	6	7	8	9
採水時刻	10:05	-	12:00	-	9:45	-
天候	-	-	曇	-	-	-
温度(°C)	-	-	22.2	-	-	-
一般細菌(1ml中)	0	-	0	-	0	-
大腸菌(100ml中)	(-)	-	(-)	-	(-)	-
カドミウム及びその化合物(mg/L)	-	-	-	-	-	-
水銀及びその化合物(mg/L)	-	-	<0.00005	-	-	-
セレン及びその化合物(mg/L)	-	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物(mg/L)	-	-	-	-	-	-
六価クロム化合物(mg/L)	-	-	-	-	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン(mg/L)	-	-	<0.001	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/L)	1.99	-	1.15	-	0.71	-
フッ素及びその化合物(mg/L)	0.05	-	0.06	-	0.05	-
ホウ素及びその化合物(mg/L)	-	-	-	-	-	-
四塩化炭素(mg/L)	-	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン(mg/L)	-	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ジクロロメタン(mg/L)	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン(mg/L)	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ベンゼン(mg/L)	-	-	-	-	-	-
塩素酸(mg/L)	<0.06	-	<0.06	-	<0.06	-
クロロ酢酸(mg/L)	-	-	-	-	-	-
クロロホルム(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ジクロロ酢酸(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン(mg/L)	-	-	-	-	-	-
臭素酸(mg/L)	-	-	-	-	-	-
総トリハロメタン(mg/L)	-	-	-	-	-	-
トリクロロ酢酸(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ブロモジクロロメタン(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ブロモホルム(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ホルムアルデヒド(mg/L)	-	-	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物(mg/L)	-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物(mg/L)	-	-	-	-	-	-
鉄及びその化合物(mg/L)	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	-
銅及びその化合物(mg/L)	-	-	<0.001	-	-	-
ナトリウム及びその化合物(mg/L)	-	-	0.00	-	-	-
マンガン及びその化合物(mg/L)	-	-	<0.001	-	-	-
塩化物イオン(mg/L)	3.53	-	3.83	-	3.58	-
カルシウム、マグネシウム等(硬度)(mg/L)	41.1	-	33.7	-	36.0	-
蒸発残留物(mg/L)	92	-	84	-	101	-
陰イオン界面活性剤(mg/L)	-	-	-	-	-	-
ジエオスミン(mg/L)	-	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール(mg/L)	-	-	-	-	-	-
非イオン界面活性剤(mg/L)	-	-	-	-	-	-
フェノール類(mg/L)	-	-	<0.0005	-	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)	<0.1	-	0.2	-	0.1	-
pH値電極法	7.01	-	7.22	-	7.03	-
臭気	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	-
色度(度)	<0.5	-	<0.5	-	<0.5	-
濁度(度)	<0.1	-	<0.1	-	<0.1	-
残留塩素(mg/L)	0.43	-	0.25	-	0.21	-

原水

種別	4	5	6	7	8	9
大腸菌(100mL中)	0	-	0	-	0	-
嫌気性芽胞菌(100mL中)	0	-	0	-	0	-

10	11	12	1	2	3	最	最	平
3	-	1	-	6	-	大	小	均
9:45	-	9:45	-	9:45	-	値	値	値
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	22.2	22.2	22.2
-	-	-	-	-	-	14.8	14.8	14.8
0	-	0	-	0	-	0	0	0
(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
0.70	-	1.07	-	0.98	-	1.99	0.70	1.10
<0.05	-	0.05	-	0.09	-	0.09	<0.05	0.06
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
<0.06	-	<0.06	-	<0.06	-	<0.06	<0.06	<0.06
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.02	-	<0.01	-	<0.01	-	0.02	<0.01	<0.01
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
3.42	-	3.60	-	3.74	-	3.83	3.42	3.62
29.7	-	35.8	-	35.3	-	41.1	29.7	35.3
42	-	70	-	74	-	101	42	77
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.1	-	<0.1	-	<0.1	-	0.2	<0.1	<0.1
6.75	-	6.86	-	6.80	-	7.22	6.75	6.95
異常なし	-	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	-	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	-	<0.5	-	<0.5	-	<0.5	<0.5	<0.5
0.6	-	<0.1	-	0.2	-	0.6	<0.1	0.1
0.20	-	0.55	-	0.63	-	0.63	0.20	0.38

10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値
0	-	0	-	0	-	0	0	0
0	-	0	-	0	-	0	0	0

給 水 栓 水 条 例 項 目 検 査 結 果

(給水栓水:杉成共同供給施設)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			4	-	2	-	1	-
天 候			10:20	-	12:15	-	10:05	-
前 日			-	-	曇	-	-	-
当 日			-	-	曇	-	-	-
温 度 (°C)			-	-	23.7	-	-	-
温 度 (°C)			-	-	16.0	-	-	-
一 般 細 菌 (1ml中)			0	-	0	-	0	-
大 腸 菌 (100ml中)			(-)	-	(-)	-	(-)	-
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	<0.00005	-	-	-
セレン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
六価クロム化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			-	-	<0.001	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			0.63	-	0.62	-	0.65	-
フッ素及びその化合物 (mg/L)			0.05	-	<0.05	-	<0.05	-
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
1, 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ベンゼン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
塩 素 酸 (mg/L)			<0.06	-	<0.06	-	<0.06	-
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
臭 素 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
総トリハロメタン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
トリ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)			-	-	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.01	-	<0.01	-	<0.01	-
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	<0.001	-	-	-
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)			-	-	<0.001	-	-	-
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			3.41	-	3.35	-	3.13	-
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			40.0	-	29.7	-	35.0	-
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			76	-	72	-	78	-
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)			-	-	-	-	-	-
非イオン界面活性剤 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)			-	-	<0.0005	-	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)			0.1	-	0.3	-	0.2	-
pH 値 電極法			7.70	-	7.69	-	7.41	-
臭 味			異常なし	-	異常なし	-	異常なし	-
臭 気			異常なし	-	異常なし	-	異常なし	-
色 度 (度)			<0.5	-	<0.5	-	<0.5	-
濁 度 (度)			<0.1	-	<0.1	-	<0.1	-
残 留 塩 素 (mg/L)			0.46	-	0.32	-	0.13	-

原 水

種 別	4	5	6	7	8	9
大 腸 菌 (100mL中)	0	-	0	-	2.0	-
嫌 気 性 芽 胞 菌 (100mL中)	1	-	0	-	0	-

10 3	11 -	12 1	1 -	2 6	3 -	最 大 値	最 小 値	平 均 値
10:00	-	10:00	-	10:05	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	23.7	23.7	23.7
-	-	-	-	-	-	16.0	16.0	16.0
0	-	0	-	0	-	0	0	0
(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
0.59	-	0.21	-	0.62	-	0.65	0.21	0.55
0.05	-	0.06	-	0.09	-	0.09	<0.05	0.06
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
<0.06	-	<0.06	-	<0.06	-	<0.06	<0.06	<0.06
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
<0.01	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
2.98	-	3.53	-	3.38	-	3.53	2.98	3.30
32.6	-	38.5	-	39.4	-	40.0	29.7	35.9
63	-	68	-	76	-	78	63	72
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.2	-	0.2	-	0.2	-	0.3	0.1	0.2
7.54	-	7.55	-	7.60	-	7.70	7.41	7.58
異常なし	-	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	-	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	-	<0.5	-	<0.5	-	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	-	<0.1	-	0.2	-	0.2	<0.1	<0.1
0.21	-	0.21	-	0.63	-	0.63	0.13	0.33

10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値
6.8	-	0	-	0	-	6.8	0	1.5
0	-	0	-	0	-	1	0	0

給 水 栓 水 条 例 項 目 検 査 結 果

(給水栓水:藤原共同供給施設)

採 水 月 日	4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻	-	10	-	5	-	1
天 候	-	10:00	-	10:05	-	10:10
前 日	-	-	-	-	-	-
当 日	-	-	-	-	-	-
気 温 (°C)	-	-	-	-	-	-
水 温 (°C)	-	-	-	-	-	-
一 般 細 菌 (1ml中)	-	0	-	0	-	0
大 腸 菌 (100ml中)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
六価クロム化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	-	0.35	-	0.23	-	0.51
フッ素及びその化合物 (mg/L)	-	<0.05	-	<0.05	-	0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
1, 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ベンゼン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
塩 素 酸 (mg/L)	-	<0.06	-	<0.06	-	<0.06
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
臭 素 酸 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
総トリハロメタン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
トリクロロ酢酸 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ブロモジクロロメタン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ホルムアルデヒド (mg/L)	-	-	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	-	3.71	-	2.79	-	2.82
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	-	26.1	-	15.7	-	29.7
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	-	62	-	57	-	52
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ジエオスミン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	-	-	-	-	-	-
非イオン界面活性剤 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
フエノール類 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)	-	0.5	-	1.2	-	0.6
pH 値 電極法	-	7.42	-	7.22	-	7.54
臭 味	-	異常なし	-	異常なし	-	異常なし
臭 気	-	異常なし	-	異常なし	-	異常なし
色 度 (度)	-	<0.5	-	3.3	-	0.7
濁 度 (度)	-	<0.1	-	<0.1	-	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)	-	0.34	-	0.10	-	0.13

原 水

種 別	4	5	6	7	8	9
大 腸 菌 (100mL中)	-	0	-	49	-	13
嫌 気 性 芽 胞 菌 (100mL中)	-	0	-	1	-	1

10	11	12	1	2	3	最	最	平
-	1	-	10	-	7	大	小	均
-	9:50	-	10:15	-	10:05	値	値	値
-	晴	-	-	-	-			
-	晴	-	-	-	-			
-	13.9	-	-	-	-	13.9	13.9	13.9
-	15.3	-	-	-	-	15.3	15.3	15.3
-	2	-	0	-	0	2	0	0
-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<0.00005	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	0.36	-	0.28	-	0.33	0.51	0.23	0.34
-	<0.05	-	<0.05	-	0.05	0.05	<0.05	<0.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<0.06	-	<0.06	-	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	0.02	-	<0.01	-	0.01	0.02	<0.01	<0.01
-	0.008	-	-	-	-	0.008	0.008	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	2.82	-	3.40	-	3.33	3.71	2.79	3.15
-	23.4	-	25.0	-	16.8	29.7	15.7	22.8
-	55	-	60	-	36	62	36	54
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
-	0.8	-	0.3	-	1.0	1.2	0.3	0.7
-	7.47	-	7.47	-	7.30	7.54	7.22	7.40
-	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
-	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
-	2.3	-	<0.5	-	<0.5	3.3	<0.5	1.1
-	0.2	-	0.1	-	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
-	0.14	-	0.32	-	0.16	0.34	0.10	0.20

10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値
-	0	-	0	-	0	49	0	10
-	0	-	0	-	0	1	0	0

給 水 栓 水 条 例 項 目 検 査 結 果

(給水栓水:杉谷共同供給施設)

採 水 月 日			4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻			6	-	7	-	3	-
天 候			10:10	-	10:10	-	11:55	-
前 日			-	-	-	-	曇	-
当 日			-	-	-	-	晴	-
気 温 (°C)			-	-	-	-	28.0	-
水 温 (°C)			-	-	-	-	25.2	-
一 般 細 菌 (1ml中)			0	-	0	-	0	-
大 腸 菌 (100ml中)			(-)	-	(-)	-	(-)	-
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	<0.00005	-
セレン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
六価クロム化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			-	-	-	-	<0.001	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			0.19	-	0.38	-	0.38	-
フッ素及びその化合物 (mg/L)			0.10	-	-	-	0.05	-
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
1, 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ベンゼン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
塩 素 酸 (mg/L)			<0.06	-	<0.06	-	0.07	-
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
臭 素 酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
総トリハロメタン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
トリクロロ酢酸 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ブロモジクロロメタン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ホルムアルデヒド (mg/L)			-	-	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.01	-	<0.01	-	<0.01	-
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			-	-	-	-	0.006	-
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	<0.001	-
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			3.65	-	3.44	-	3.49	-
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			51.3	-	26.8	-	29.6	-
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			84	-	72	-	71	-
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)			-	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)			-	-	-	-	-	-
非イオン界面活性剤 (mg/L)			-	-	-	-	-	-
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)			-	-	-	-	<0.0005	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)			0.2	-	0.5	-	0.4	-
pH 値 電極法			7.76	-	7.40	-	7.35	-
臭 味			異常なし	-	異常なし	-	異常なし	-
臭 気			異常なし	-	異常なし	-	異常なし	-
色 度 (度)			<0.5	-	1.3	-	1.2	-
濁 度 (度)			<0.1	-	<0.1	-	<0.1	-
残 留 塩 素 (mg/L)			0.10	-	0.10	-	0.13	-

原 水

種 別	4	5	6	7	8	9
大 腸 菌 (100mL中)	2.0	-	0	-	2.0	-
嫌 気 性 芽 胞 菌 (100mL中)	0	-	0	-	0	-

10	11	12	1	2	3	最	最	平
5	-	6	-	7	-	大	小	均
10:15	-	10:10	-	10:05	-	値	値	値
-	-	-	-	-	-	28.0	28.0	28.0
-	-	-	-	-	-	25.2	25.2	25.2
0	-	0	-	0	-	0	0	0
(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
0.32	-	0.61	-	0.18	-	0.61	0.18	0.34
0.06	-	0.05	-	0.08	-	0.10	0.05	0.07
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
<0.06	-	<0.06	-	<0.06	-	0.07	<0.06	<0.06
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
<0.01	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
-	-	-	-	-	-	0.006	0.006	0.006
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
3.26	-	3.30	-	3.78	-	3.78	3.26	3.49
25.9	-	43.5	-	45.4	-	51.3	25.9	37.1
68	-	69	-	91	-	91	68	76
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.3	-	0.4	-	0.2	-	0.5	0.2	0.3
7.43	-	7.57	-	7.74	-	7.76	7.35	7.54
異常なし	-	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	-	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし
0.7	-	0.6	-	<0.5	-	1.3	<0.5	0.6
<0.1	-	<0.1	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
0.10	-	0.16	-	0.27	-	0.27	0.10	0.14

10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値
2.0	-	2.0	-	7.8	-	7.8	0	2.6
0	-	0	-	0	-	0	0	0

給 水 栓 水 条 例 項 目 検 査 結 果

(給水栓水:寺内飲料水供給施設)

採 水 月 日	4	5	6	7	8	9
採 水 時 刻	-	12	-	6	-	7
天 候	-	10:20	-	10:20	-	10:45
前 日	-	-	-	-	-	晴
当 日	-	-	-	-	-	晴
気 温 (°C)	-	-	-	-	-	22.0
水 温 (°C)	-	-	-	-	-	22.1
一 般 細 菌 (1ml中)	-	2	-	0	-	0
大 腸 菌 (100ml中)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	-	-	-	-	-	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
六価クロム化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	-	-	-	-	-	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	-	0.29	-	0.34	-	0.37
フッ素及びその化合物 (mg/L)	-	0.08	-	0.07	-	0.07
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
1, 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ベンゼン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
塩 素 酸 (mg/L)	-	0.08	-	0.09	-	0.08
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
臭 素 酸 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
総トリハロメタン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
トリクロロ酢酸 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ブロモジクロロメタン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ホルムアルデヒド (mg/L)	-	-	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	-	-	-	-	-	0.003
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	<0.001
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	-	3.77	-	4.12	-	3.93
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	-	66.5	-	47.8	-	47.5
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	-	120	-	110	-	98
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
ジエオスミン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	-	-	-	-	-	-
非イオン界面活性剤 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
フエノール類 (mg/L)	-	-	-	-	-	<0.0005
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)	-	0.3	-	0.2	-	0.2
pH 値 電極法	-	7.76	-	7.65	-	7.61
臭 味	-	異常なし	-	異常なし	-	異常なし
臭 気	-	異常なし	-	異常なし	-	異常なし
色 度 (度)	-	0.6	-	<0.5	-	<0.5
濁 度 (度)	-	<0.1	-	<0.1	-	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)	-	0.10	-	0.17	-	0.12

原 水

種 別	4	5	6	7	8	9
大 腸 菌 (100mL中)	-	15	-	4.5	-	4.5
嫌 気 性 芽 胞 菌 (100mL中)	-	0	-	0	-	0

10	11	12	1	2	3	最	最	平
-	7	-	11	-	5	大	小	均
-	10:15	-	10:00	-	10:05	値	値	値
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	22.0	22.0	22.0
-	-	-	-	-	-	22.1	22.1	22.1
-	1	-	0	-	0	2	0	1
-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	0.17	-	0.24	-	0.31	0.37	0.17	0.29
-	<0.05	-	0.09	-	<0.05	0.09	<0.05	0.06
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<0.06	-	0.07	-	<0.06	0.09	<0.06	0.06
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	<0.001
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
-	4.17	-	4.10	-	3.82	4.17	3.77	3.99
-	68.2	-	63.2	-	59.9	68.2	47.5	58.9
-	133	-	98	-	120	133	98	113
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
-	<0.1	-	<0.1	-	0.1	0.3	<0.1	0.1
-	7.73	-	7.95	-	7.98	7.98	7.61	7.78
-	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
-	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
-	<0.5	-	<0.5	-	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
-	<0.1	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
-	0.11	-	0.22	-	0.14	0.22	0.10	0.14

10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値
-	0	-	0	-	0	15	0	4.0
-	3	-	0	-	0	3	0	1

6. そ の 他

6. そ の 他

四国中央市水道局 主要分析機器

種別	メーカー名	機種名	購入年月
ガスクロマトグラフ質量分析計	Agilent	6890N・5795B	H18.10
		6890・5973	H11.02
ページ&トラップ濃縮装置	O.I.Analytical	Eclipse Modell 4660	H18.10
液体クロマトグラフ質量分析計	Agilent	1100SL	H13.03
誘導結合プラズマ質量分析計	Agilent	7500a	H12.03
イオンクロマトグラフ分析計	日本ダイオネクス	ICS-2000	H16.02
		ICS-1500	
原子吸光光度計	日立ハイテク	Z-5000	H10.02
分光光度計	日立ハイテク	U-3000	H10.09
水銀分析装置	日本インスツルメンツ	RA-2A	H09.07
色濁度計	日本電色	Water Analyzer 2000N	H16.11
TOC計	島津製作所	TOC-V CPH	H17.02
pH計	東亜DKK	HM-50G	H15.07
		HM-40V	H06.06
電気伝導率計	東亜DKK	ADC-10	S57.02
電子てんびん	メラー・トレド	XP204	H23.03
位相差顕微鏡	オリンパス	BH-2	S58.12
超純水製造装置	ミリポア	Integral3	H23.01



ガスクロマトグラフ質量分析計



誘導結合プラズマ質量分析計



液体クロマトグラフ質量分析計



イオンクロマトグラフ分析計



原子吸光光度計